


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3404

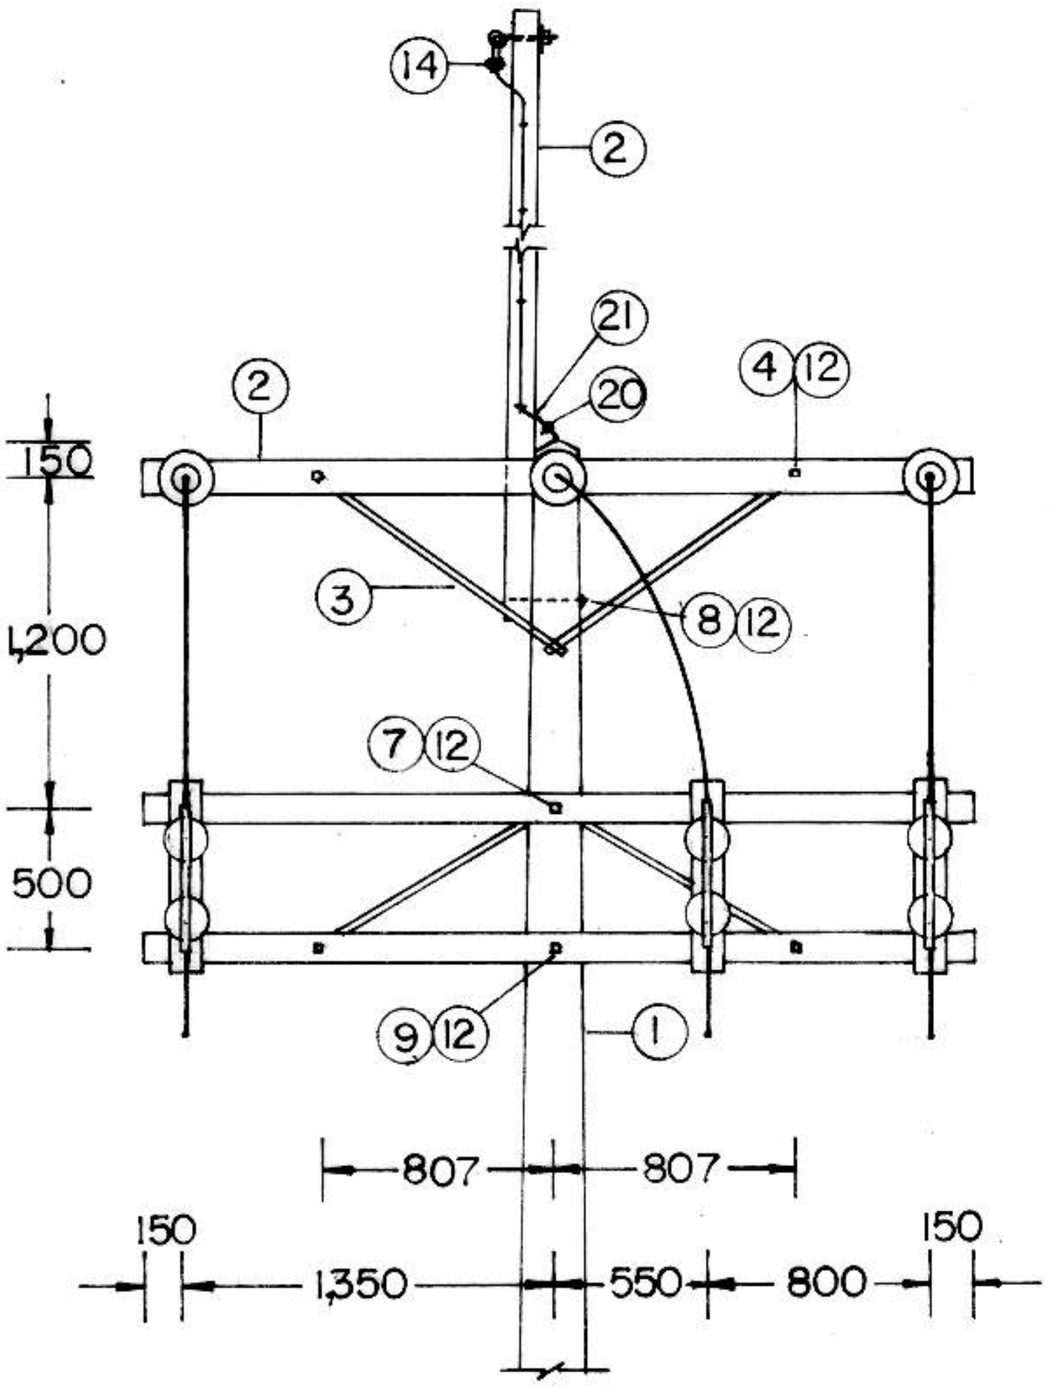


แบบที่ I
TYPE I

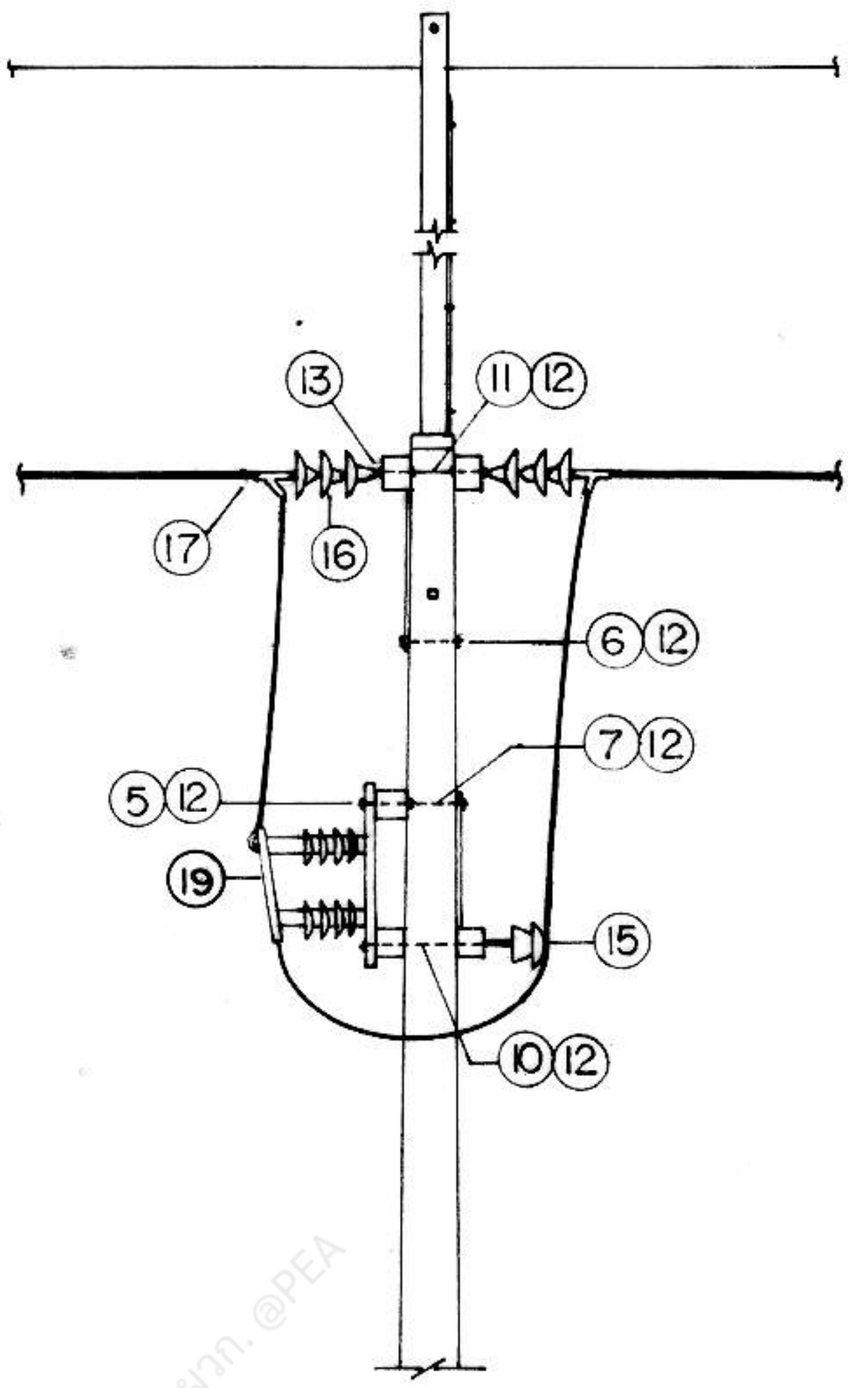

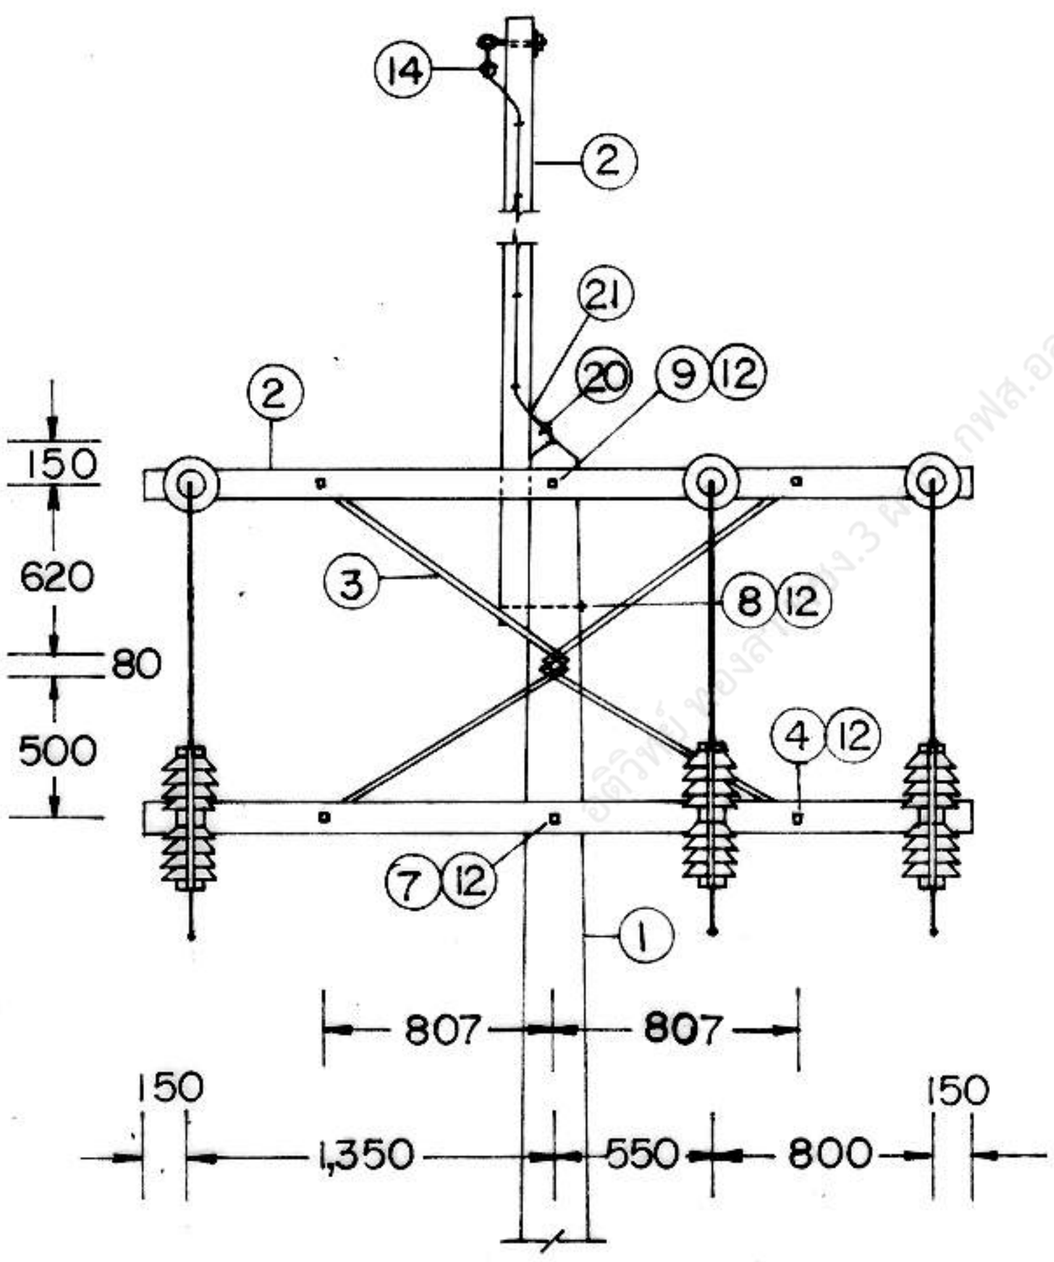

แบบที่ II
TYPE II

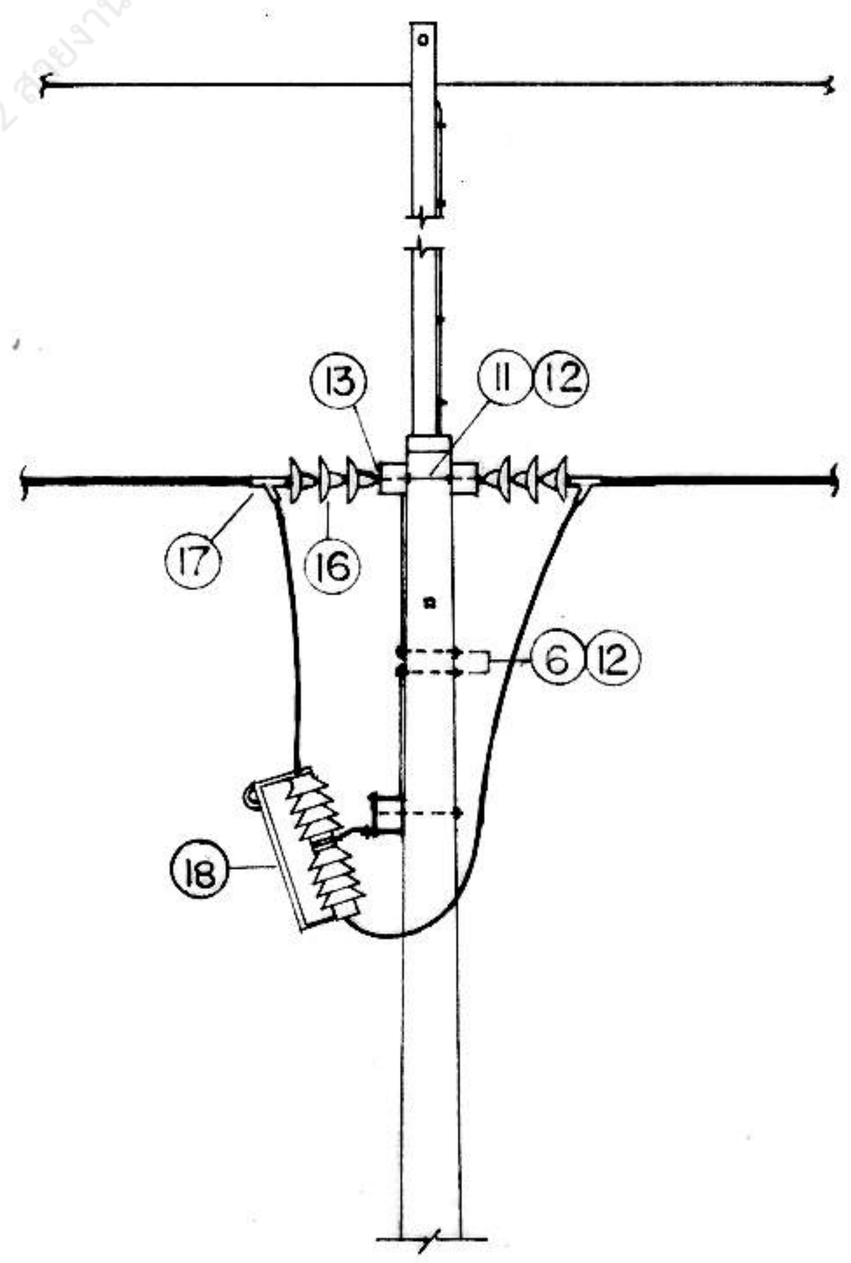

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 26 พ.ย. 18 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน 1 : 50 แบบเลขที่ S02-015/18080 แผ่นที่ 1 รวมจำนวน 2 แผ่น
ผู้เขียน ..... สถาปนิก ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง	ผู้ว่าการ ..... 29 ธ.ค. 18	
	การติดตั้งคัตเอาท์ ฟิวส์ คัตเอาท์ ระบบ 33 kV	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	CUTOUTS, FUSE, DROPOUT, 33 kV INSTALLATION	

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3404

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D แบบที่ I TYPE I	จำนวน REQ'D แบบที่ II TYPE II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต ขนาด 12 ม. CONCRETE POLE 12 m LONG	1	1	00010004
2	ไม้คอนสายแรงสูง 100X120X3,000 มม. CROSSARM, WOOD, H.T. 100X120X3,000 mm	6	4	00100003
3	เหล็กประกับไม้คอน 40X6X1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40X6X1,000 mm	4	4	01200002
4	สลักเกลียว M 16X130 มม. BOLT, MACHINE M 16X130 mm	4	4	01110200
5	สลักเกลียว M 16X170 มม. BOLT, MACHINE M 16X170 mm	6	–	01110201
6	สลักเกลียว M 16X200 มม. BOLT, MACHINE M 16X200 mm	1	2	01110202
7	สลักเกลียว M 16X300 มม. BOLT, MACHINE M 16X300 mm	1	1	01110204
8	สลักเกลียว M 16X350 มม. BOLT, MACHINE M 16X350 mm	2	2	01110205
9	สลักเกลียว M 16X400 มม. BOLT, MACHINE M 16X400 mm	1	1	01110206
10	สลักเกลียวตลอด M 16X400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16X400 mm	2	–	01120000
11	สลักเกลียวห่วงกลม M 16X400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE M 16X400 mm	3	3	01130000
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm, Ø18 mm HOLE TIS 258	36	26	01180100
13	น็อตรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE M 16 DIN 582	3	3	01180001
14	กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับไม้คอนสาย GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP, FOR WOOD BAYONET	1	1	01230200
15	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV TIS 279 TYPE C (CLASS 56-3) COMP. WITH PIN	3	–	03000002 03100001
16	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354 TYPE D (CLASS 52-4)	18	18	03020002
17	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR Al. CONDUCTOR SIZE AS REQ'D	6	6	03110000 – 03110101
18	ดรอพเอาต์ ฟิวส์ คัตเอาต์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV พิกัดกระแสตามต้องการ CUT OUT, FUSE, DROP OUT, SINGLE INSULATOR 33 kV, CURRENT RATING AS REQ'D	–	3	04010100 or 04010101
19	ดรอพเอาต์ ฟิวส์ คัตเอาต์ สองอินซูเลเตอร์ 33 kV พิกัดกระแสตามต้องการ CUT OUT, FUSE, DROP OUT, DOUBLE INSULATOR 33 kV, CURRENT RATING AS REQ'D	3	–	04019911 or 04019912
20	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT M 8	1	1	01230000
21	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. มอก. 71-2517 WIRE, STEEL, SOLID DIAMETER 4 mm TIS 71-2517	2.5 ม. m	2.5 ม. m	01100000

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 26 พ.ย. 18 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน แบบเลขที่ S02-D15/18080 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น
ผู้เขียน สถาปนิก วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง	ผู้ว่าการ การติดตั้งดรอพเอาต์ ฟิวส์ คัตเอาต์ ระบบ 33 kV	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	CUTOUTS, FUSE, DROPOUT, 33 kV INSTALLATION	