การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5663

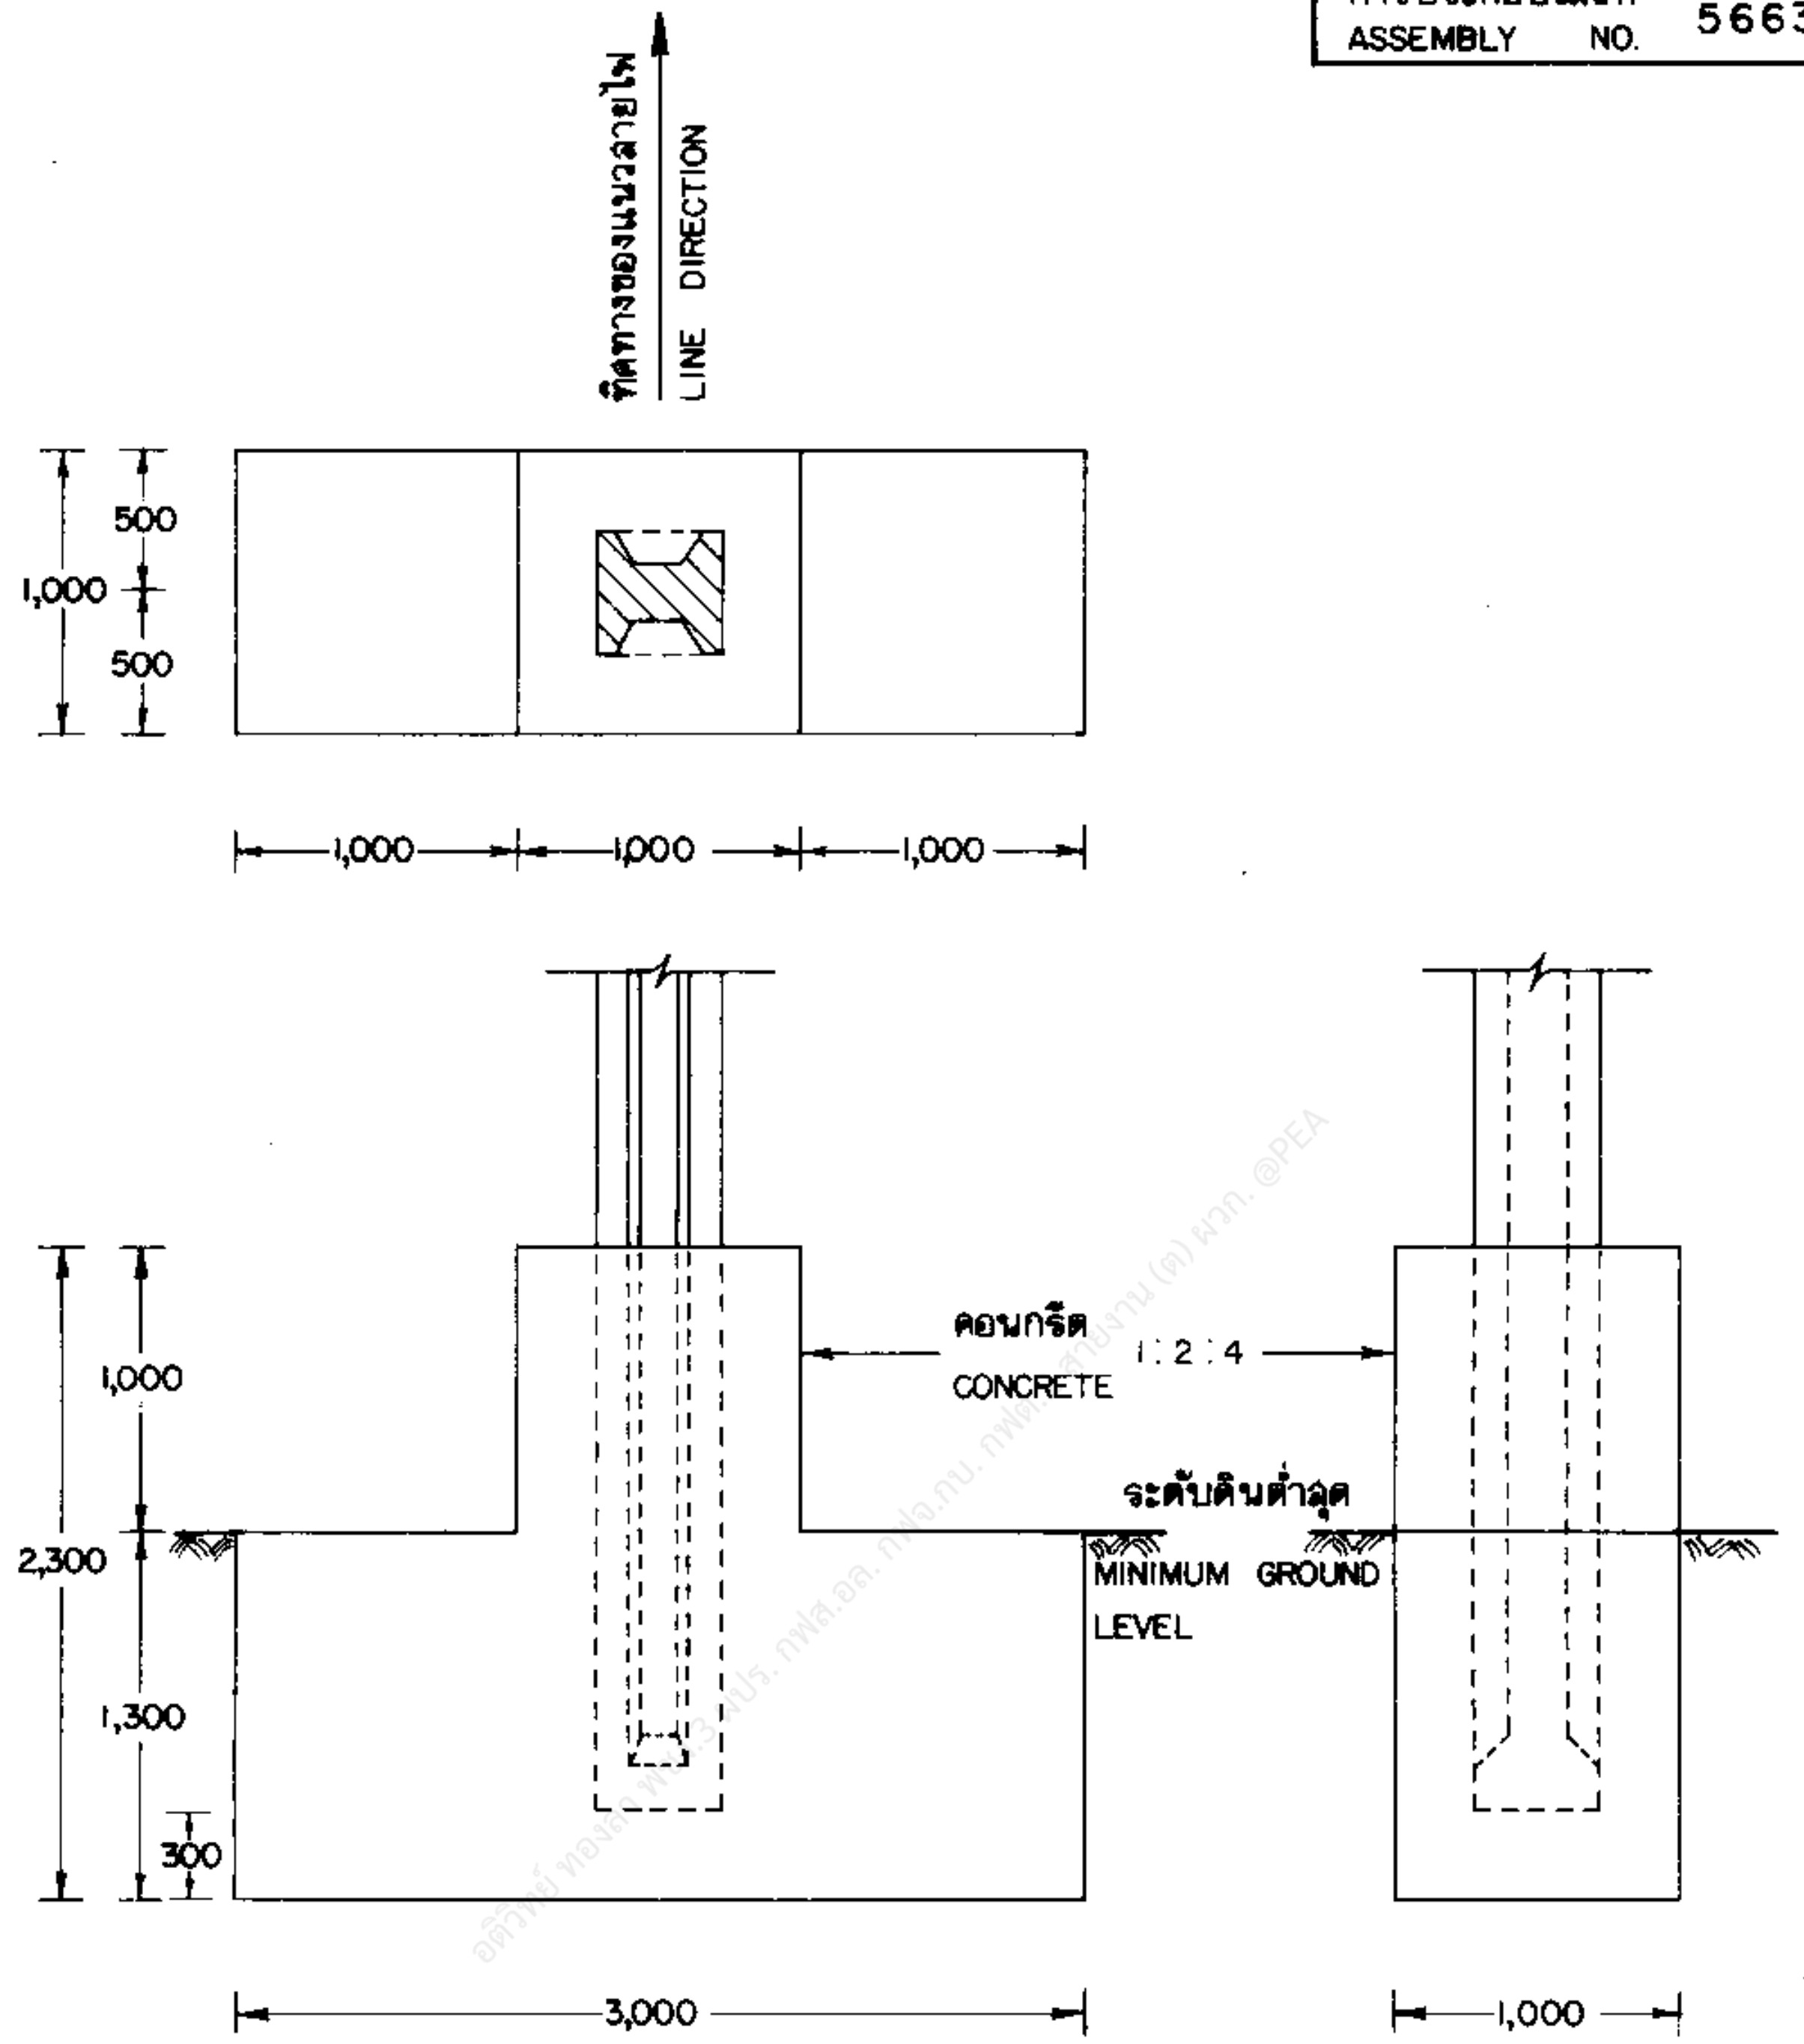
ทิศทางของแนวสายไฟ
LINE DIRECTION
500
1,000
500
1,000
1,000
1,000
1,000
2,300
1,300
300
คอนกรีต
CONCRETE 1:2:4
ระดับดินต่ำสุด
MINIMUM GROUND LEVEL
3,000
1,000

หมายเหตุ
1. ใช้สำหรับกรณีที่ดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้มากกว่า 10 ตัน/ตร.ม. ขึ้นไปเท่านั้น
2. ใช้ในกรณีทางตรง หรือทางโค้งที่ไม่มีสายยึดโยง
3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบ เลขที่ IBI–017/23034 (การประกอบเลขที่ 5902)

NOTES
1. USED ONLY IN CASE OF ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY IS MORE THAN 10 TON/m²
2. USED FOR STRAIGHT LINE OR NO GUY ANGLE LINE.
3. SEE ADDITIONAL DETAILS DWG. NO. IBI–017/23034 (ASSEMBLY NO. 5902)

กองโยธาและสถาปัตย์
ฝ่ายแผนการ และงานโยธา

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

รายละเอียด 10 A
ฐานรากเสา (แบบที่ 2)

DETAIL 10 A
POLE FOUNDATION (TYPE 2)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
เขียนเสร็จวันที่ 4 ก.ย.23
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 40

แบบเลขที่ IBI–015/23070
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น