

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5630

D – 5

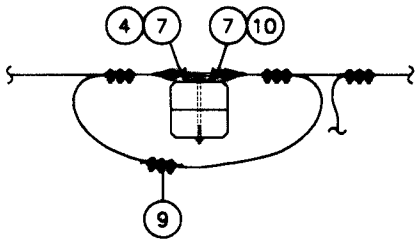

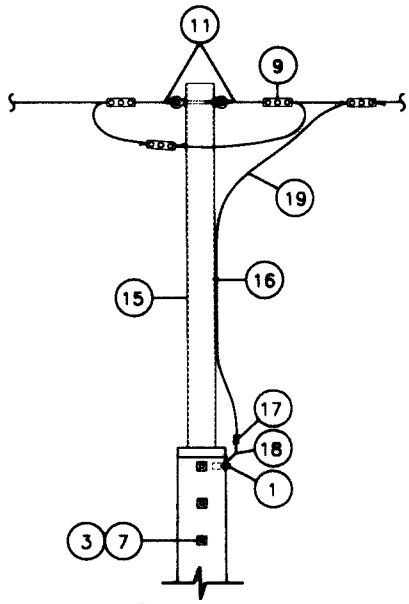


ลักษณะการใช้งาน


สำหรับโครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง

APPLICATION

FOR DOUBLE DEADEND STRUCTURE .

D – 5 M

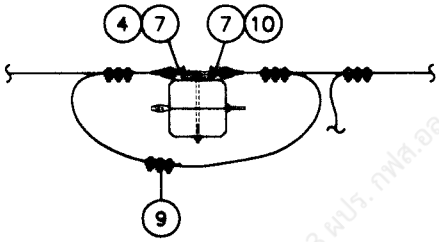

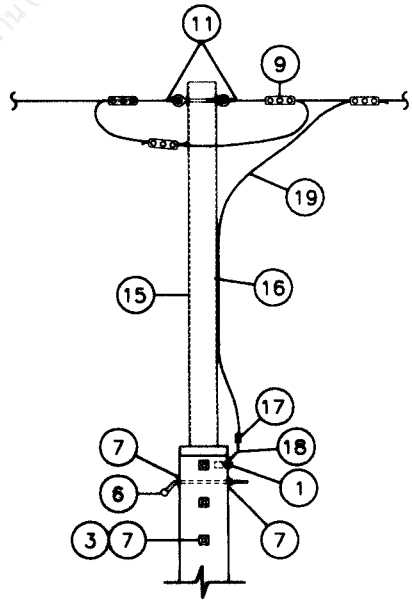

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง

APPLICATION

FOR DOUBLE DEADEND STRUCTURE, ADJACENT POLE TO ANGLE .


D – 5 N


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 22 มีค. 2547
วิศวกร	รายละเอียดที่ 5 20 W.A. 2547	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	การประกอบสายดอฟ้า	มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง	สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีการวัดเพดานในเสา	มาตราส่วน .....1:40.....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL. NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แบบเลขที่ SA1-015/47002 แผ่นที่ .1. ของจำนวน .4. แผ่น

20 มิ.ย. 2547

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5630

D – 5

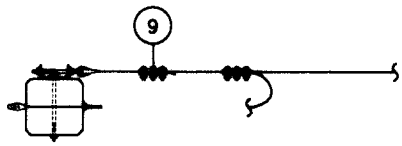

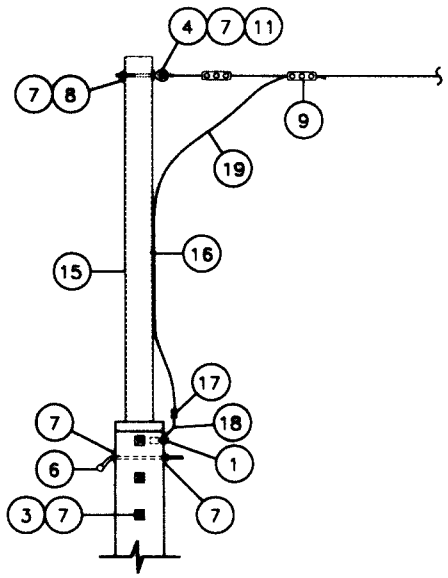


ลักษณะการใช้งาน


สำหรับโครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสาย ที่มีสายยึดโยง

APPLICATION

FOR DEADEND STRUCTURE, WITH GUY .

D – 50

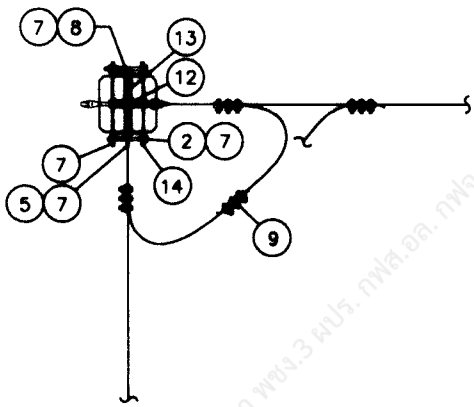

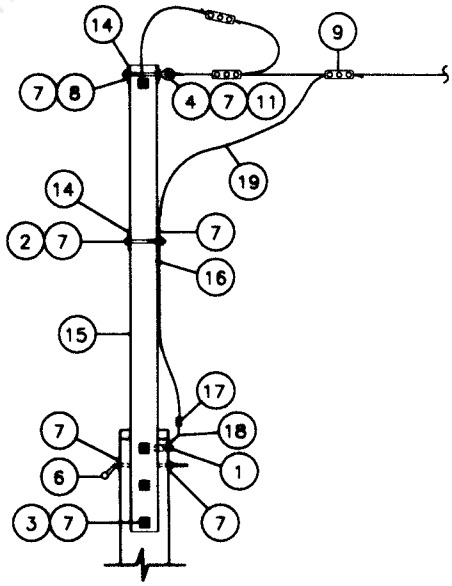

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางโค้ง 90° ที่มีสายยึดโยง

APPLICATION

FOR 90° ANGLE STRUCTURE, WITH GUY .


D – 5P


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน สมชาย	ผู้จัดการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้ตรวจ		เขียนแล้วเสร็จวันที่ 22 มีค. 2547
วิศวกร	**รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547**	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	การประกอบสายล่อฟ้า	มิติเป็น มิลลิเมตร .....
ผู้อำนวยการกอง	สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีการวางขั้วกราวด์ในเสา	มาตราส่วน 1:40 .....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL. NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แบบเลขที่ SA1-015/47002 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

20 พ.ค. 2547

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5630

D – 5

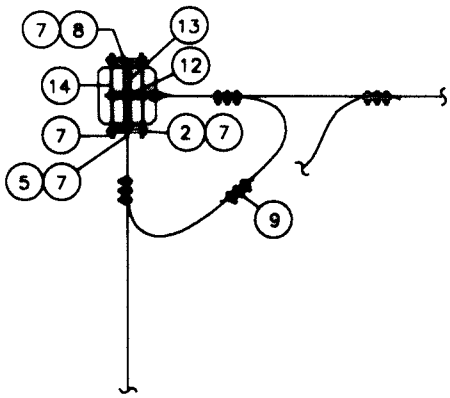

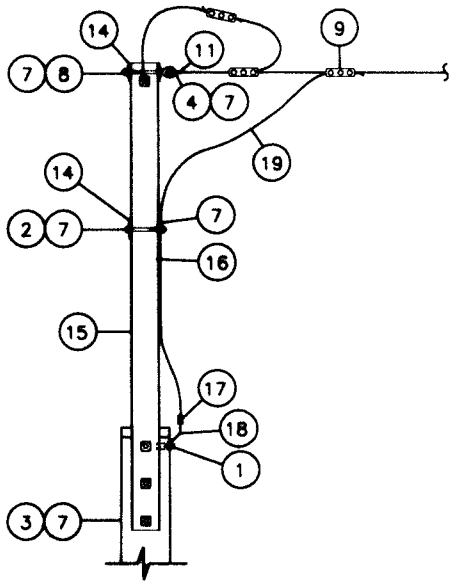


ลักษณะการใช้งาน


สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางได้ 90° ที่ไม่มีสายยึดโยง

APPLICATION

FOR 90° ANGLE STRUCTURE, WITHOUT GUY .

D – 5 Q

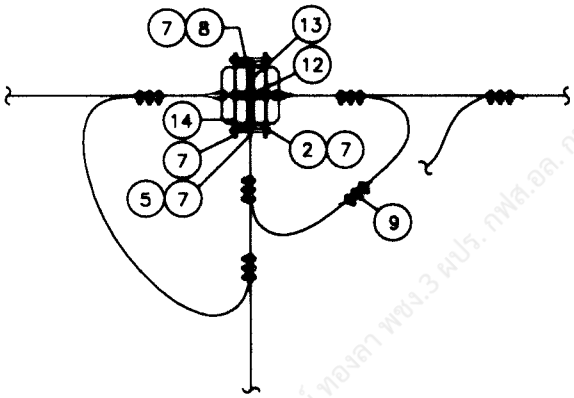

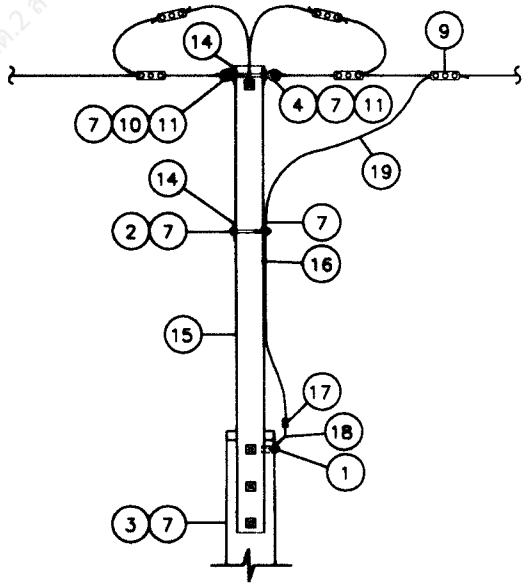

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นแยกสาย

APPLICATION

FOR TAP LINE STRUCTURE .

D – 5 R

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้งานแบบ .....
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 22 มีค. 2547
วิศวกร	รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	การประกอบสายล่อฟ้า	มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง	สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีการวางขั้วพักในเสา	มาตราส่วน 1:40
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL. NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แบบเลขที่ SA1-015/47002 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

20 พ.ค. 2547

D – 5

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5630

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D M	N	O	P	Q	R	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1 *	สลักเกลียว M 12x50 มม. BOLT, MACHINE, M 12x50 mm	1	1	1	1	1	1	01110101
2	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	–	–	–	4	4	4	01110202
3	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	3	3	3	3	3	3	01110204
4	สลักห่วงกลม M 16x200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm	1	1	1	1	1	1	01140001
5	สลักห่วงแบบธรรมดาเกลียว M 16x350 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE STRAIGHT, M 16x350 mm	–	–	–	1	1	1	01210200
6	สลักห่วงแบบธรรมดาเกลียว 45° M 16x350 mm BOLT, STRANDED EYE, SINGLE 45°, M 16x350 mm	–	1	1	1	–	–	01210202
7	แหวนอีแปะเหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	8	10	10	20	18	18	01180100
8	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	–	–	1	2	2	1	01180301
9	แคล้มป์โซ่สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กสีเกลียว 35 ตร.มม. CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 35 mm^2	4	4	2	4	4	6	01230003
10 **	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	1	1	–	–	–	1	01180001
11 **	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ตร.มม. GUY THIMBLE, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	2	2	1	1	1	2	01210304
12	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 150 มม. มอก. 277 ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย PIPE, STEEL, SIZE 20, 150 mm LONG, TIS 277, TYPE 2, BUT WITHOUT THREADED END	–	–	–	1	1	1	01050002
13	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 250 มม. มอก. 277 ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย PIPE, STEEL, SIZE 20, 250 mm LONG, TIS 277, TYPE 2, BUT WITHOUT THREADED END	–	–	–	1	1	1	01050010
14	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100 มม. ยาว 450 มม. PLATE,STEEL, 6x100 mm, 450 mm LONG	–	–	–	4	4	4	01030002
15	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม. STEEL CHANNEL, OVERHEAD GROUND WIRE, 150x75x6.5 mm 2,500 mm LONG	1	1	1	2	2	2	01000304
16	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U–BOLT, M 8	1	1	1	1	1	1	01230000
17 *	จุดต่อสายดินกับแผ่นเหล็ก แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND STEEL PLATE	1	1	1	1	1	1	——
18 *	แผ่นเหล็กประกอบหัวสลา PLATE, STEEL, FOR OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	1	1	1	1	1	01030006
19 *	ลวดเหล็กสีเกลียว 35 ตร.มม. มอก. 404 ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE, 35 mm^2, TIS 404, LENGTH AS REQ'D	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	01100003

หมายเหตุ 1.* กรณีเป็นเสา คอร. 22 ม. รุ่นเก่าที่ไม่มีการวางแผ่นเหล็กในเสา ให้ตัดรายการที่ 1 , 17 , 18 และ 19 ออก
2.** ใช้ทิมเบิ้ลอายนัท M 16 (วัสดุเลขที่ 01180003) จำนวน 1 ตัวต่อจุด แทนแป้นยึดแบบหนึ่งได้

NOTE 1.* IN CASE OF 22 m CONCRETE POLE WITHOUT GROUND PLATE IN POLE, ITEM NO.1, 17, 18 AND 19 SHALL BE OMITTED .
2.** ALTERNATIVELY, USING NUT, EYE, THIMBLE M 16 (MAT.NO. 01180003) 1 UNIT/POINT .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้ตรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 22 มีค. 2547
วิศวกร	รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547	แก้แบบวันที่ .....
หัวหน้าแผนก	การประกอบสายล่อฟ้า	มิติเป็น .....
ผู้อำนวยการกอง	สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีการวางแผ่นเหล็กในเสา	มาตราส่วน .....
ผู้อำนวยการฝ่าย	DETAIL. NO. 5	แบบเลขที่ SA1-015/47002
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แผ่นที่ .4. ของจำนวน .4. แผ่น

20 พ.ค. 2547