การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 0 3

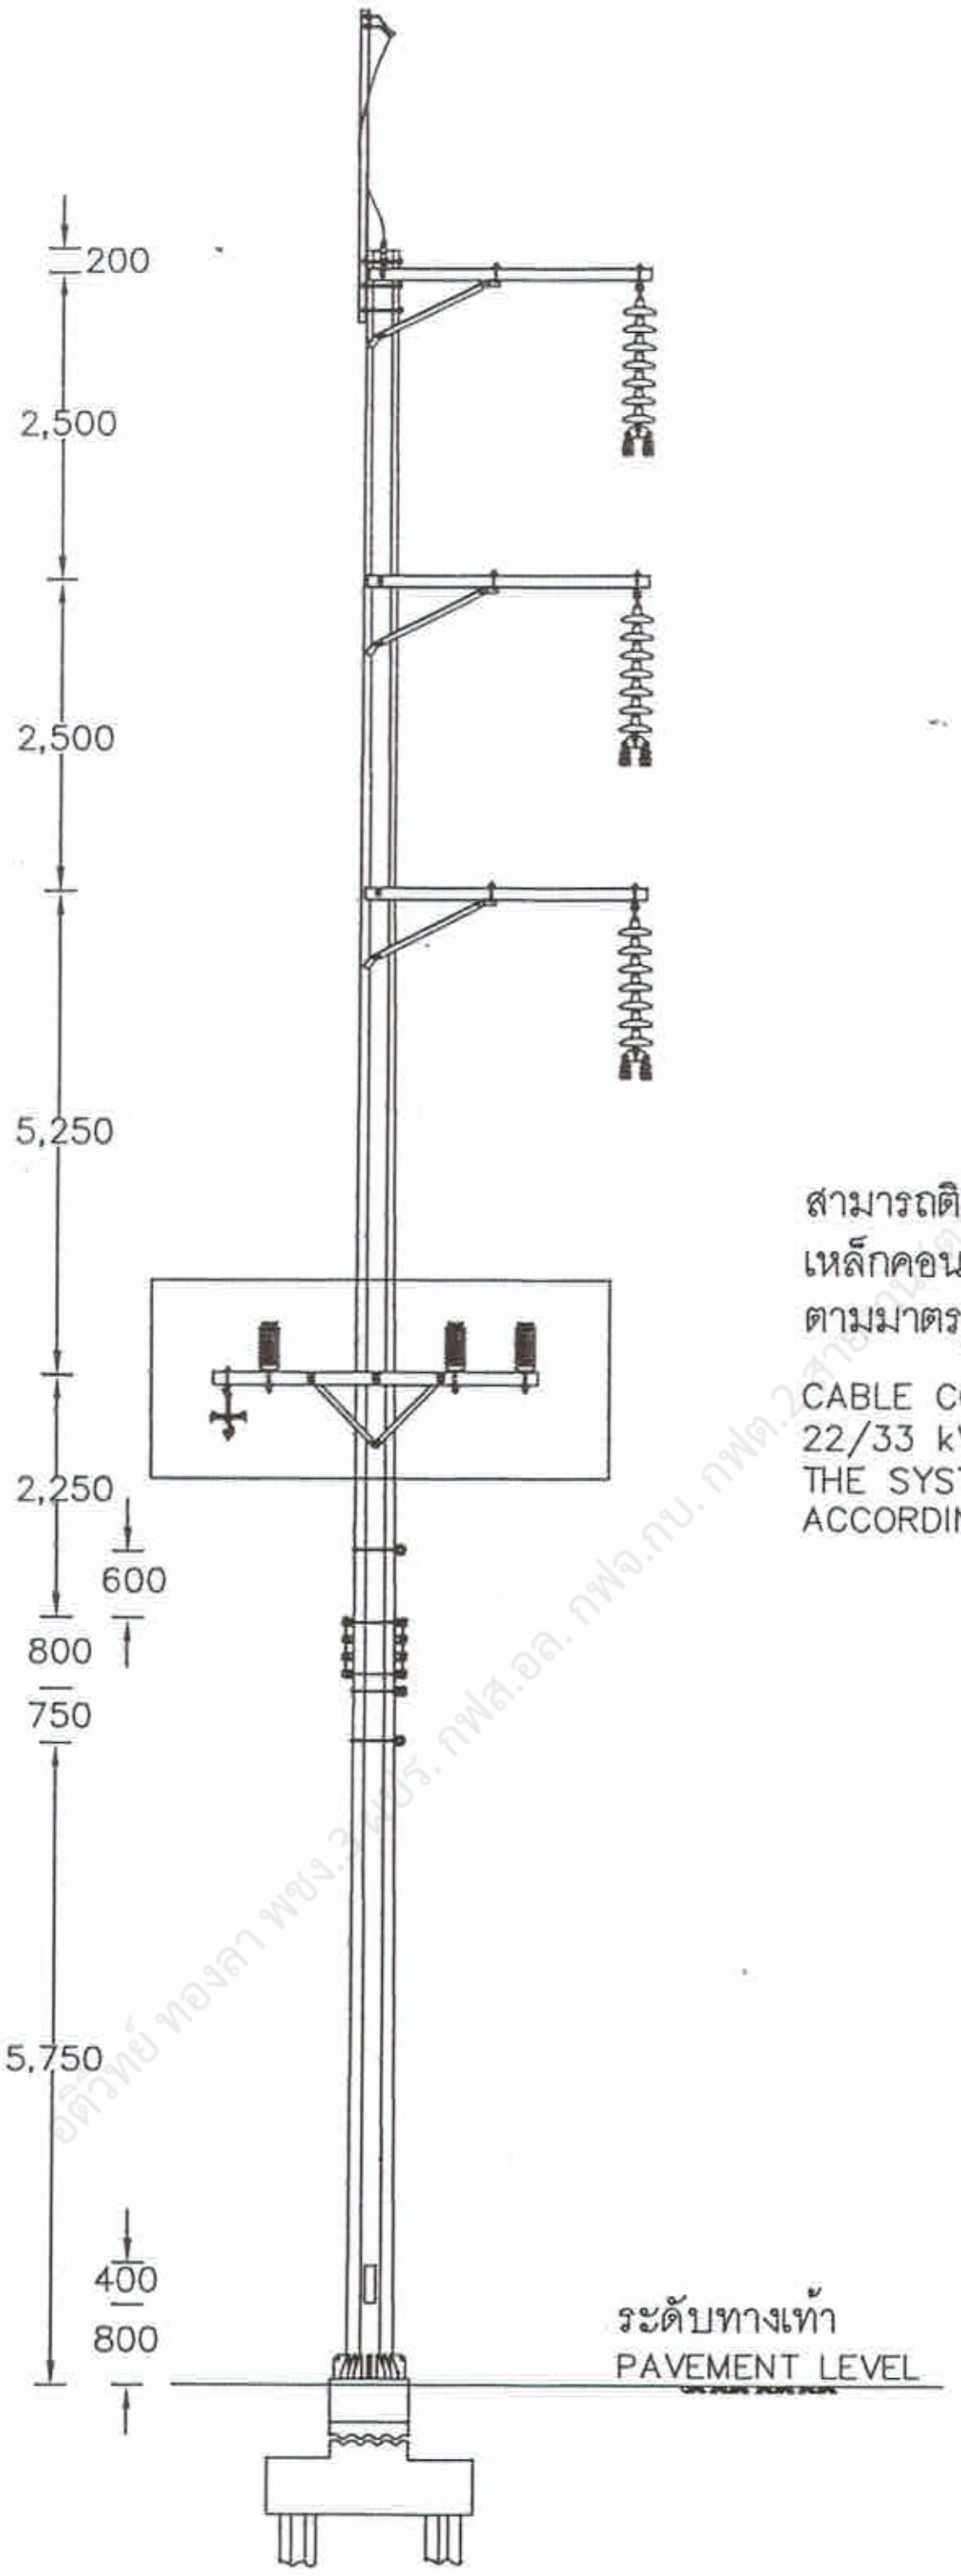

สามารถติดตั้งระบบจำหน่าย 22/33 kV โดยใช้
เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งได้ 2 วงจร
ตามมาตรฐาน กฟภ

CABLE CORNER BRACKET CAN BE USED FOR
22/33 kV SYSTEM INSTALLATION,
THE SYSTEM CAN BE INSTALLED UP TO 2 CIRCUITS
ACCORDING TO PEA STANDARD.

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผบร. กฟส.อล. กฟฉ.กบ. กฟต.2 สาย[illegible] @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน....สุรเชษฐ์.......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก...ชำนาญ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	2 ก ค 2562 ผู้ว่าการ.............................. - (แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV สำหรับทางตรงก่อนเข้าปลายสาย SD–TG–2(MP)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่............. มิติเป็น ...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEAD END POLE TYPE SD–TG–2(MP)	แบบเลขที่ SA1–015/62004 แผ่นที่.1.ของจำนวน .4. แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 3

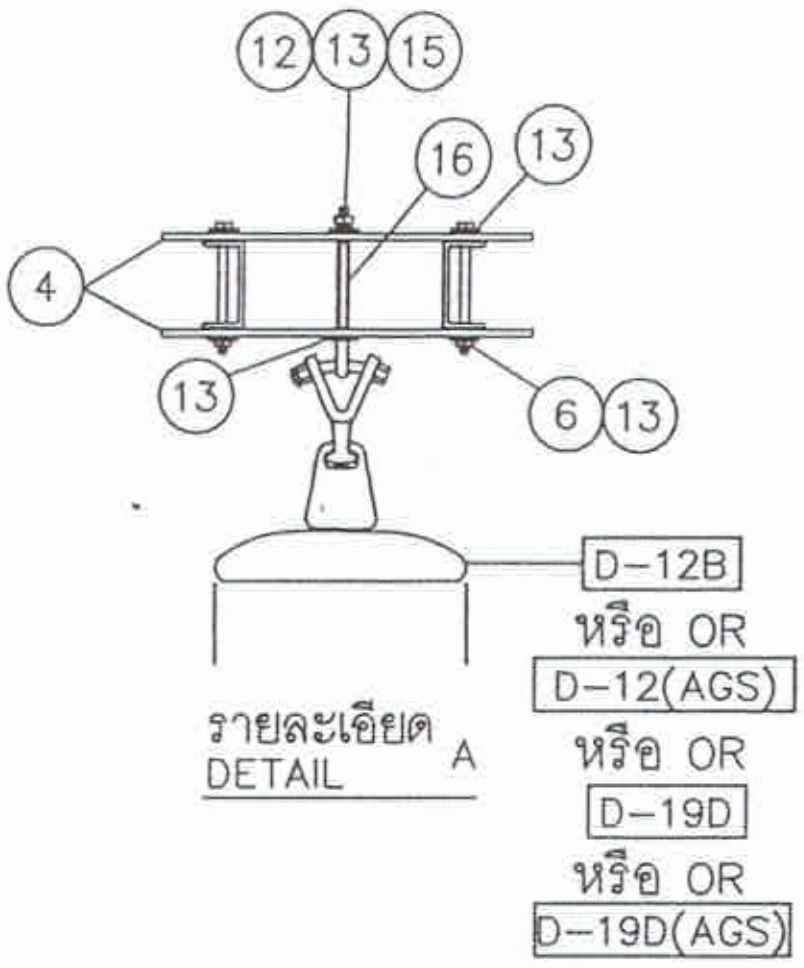
12
13
15
16
13
4
13
6
13
D-12B
หรือ OR
D-12(AGS)
หรือ OR
D-19D
หรือ OR
D-19D(AGS)

รายละเอียด DETAIL A

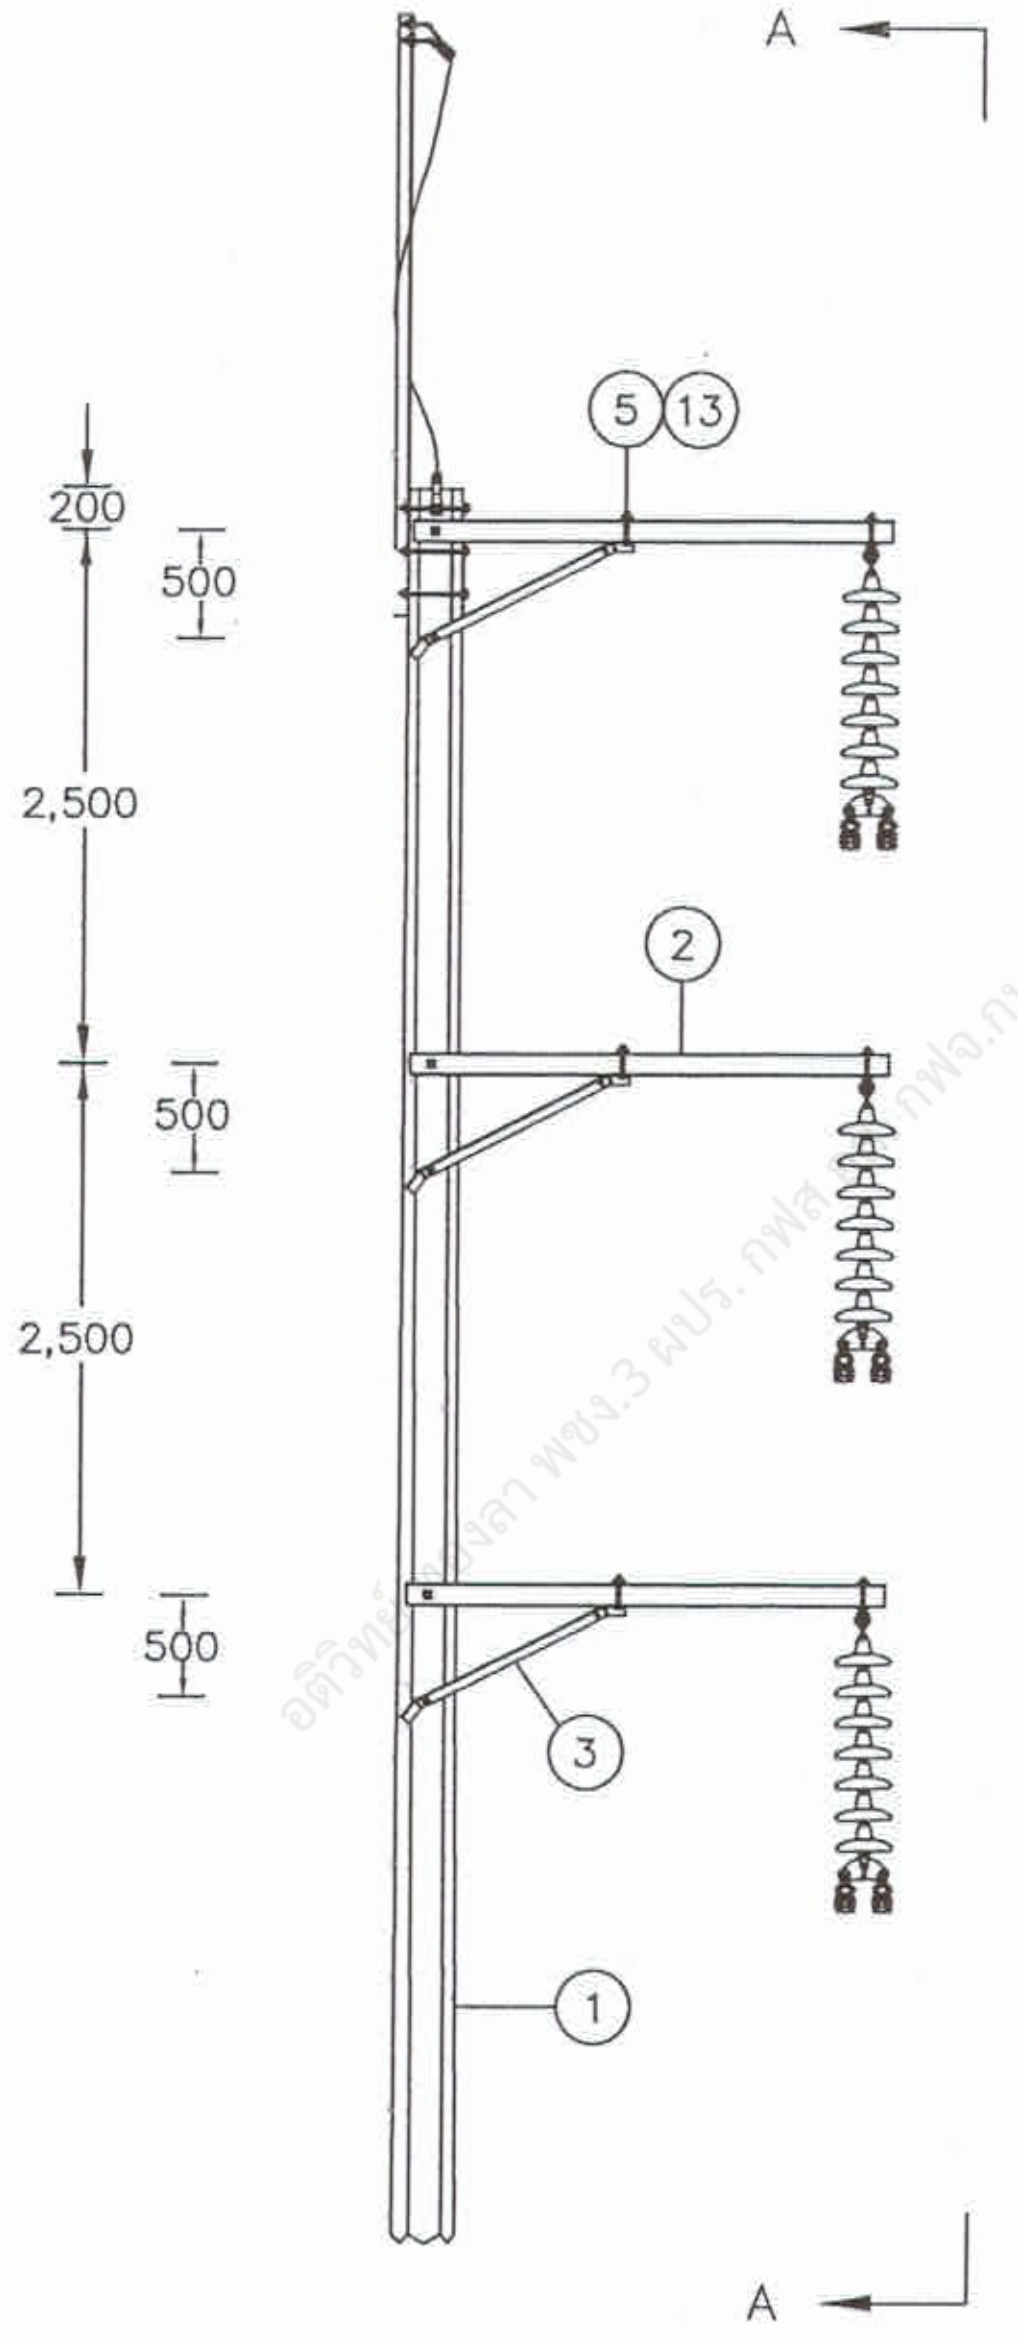
A
200
500
2,500
500
2,500
500
5
13
2
3
1
A

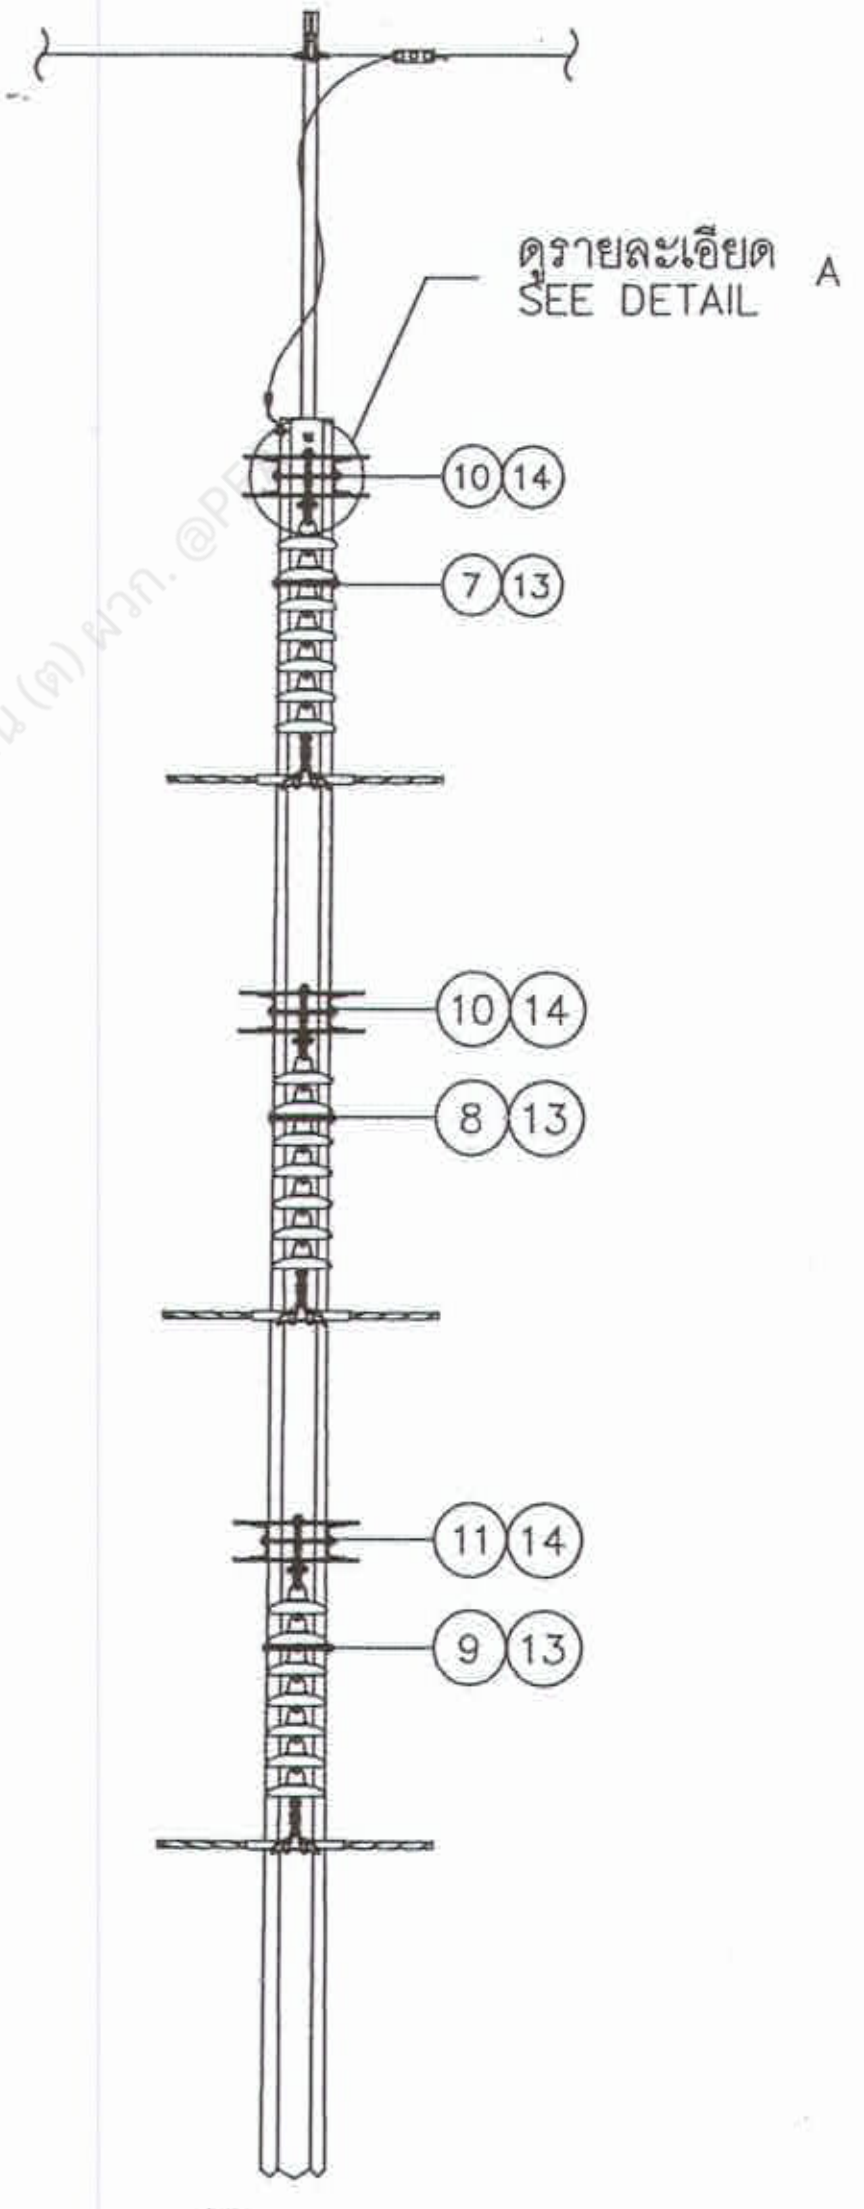
ดูรายละเอียด SEE DETAIL A
10
14
7
13
10
14
8
13
11
14
9
13

รูปตัด SECTION A–A

อดิวิทย์ [illegible]งขลา พชง.3 ผปร. กฟส.[illegible] กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 02 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน....สุรเชษฐ์......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก..ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.................... (แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV สำหรับทางตรงก่อนเข้าปลายสาย SD–TG–2(MP)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่............ มิติเป็น ...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEAD END POLE TYPE SD–TG–2(MP)	แบบเลขที่ SA1–015/62004 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5903

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม POLE, STEEL, OCTAGONAL 20.00 m LONG	1	1000060001
2	เหล็กรูปรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม มอก 1227 STEEL CHANNEL, 100X50X5 mm, 2,250 mm LONG, TIS 1227	6	1010000100
3	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 1,000 mm LONG	6	1010200009
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 12x100x450 มม. ST. PLATE 12X100X450 mm	6	1010030002
5	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	6	1010110200
6	สลักเกลียว M 16x170 มม BOLT, MACHINE, M 16X170 mm	6	1010110201
7	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16X300 mm	1	1010110204
8	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE, M 16X350 mm	1	1010110205
9	สลักเกลียว M 16x400 มม BOLT, MACHINE, M 16X400 mm	1	1010110206
10	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20X350 mm	2	1010110300
11	สลักเกลียว M 20x400 มม BOLT, MACHINE, M 20X400 mm	1	1010110301
12	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม BOLT, OVAL EYE, M 16X150 mm	3	1010150000
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	36	1010180100
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258	6	1010180101
15	แหวนสปริง M 16 มอก 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3	1010180301
16	ท่อเหล็กขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม มอก.277 ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย PIPE, STEEL, SIZE 20, 100 mm LONG, TIS 277, WITHOUT THREADED END	3	1010050000

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 02 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน....สุรเชษฐ์.......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร.....สุรเชษฐ์............. หัวหน้าแผนก..ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.................................(แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV สำหรับทางตรงก่อนเข้าปลายสาย SD–TG–2(MP)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่............... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEAD END POLE TYPE SD–TG–2(MP)	แบบเลขที่ SA1–015/62004 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ 5903
ASSEMBLY NO.

	รายละเอียด DESCRIPTION		
D-12B หรือ OR D-12B(AGS) หรือ OR D-19D หรือ OR D-19D(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	–
D-5I	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	–
	ฐานรากเสา (ดูแบบที่จัดทำโดยกองบริการงานโยธา (กบย)) POLE FOUNDATION (SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS))	1	–
	การต่อลงดิน (ตามแบบเลขที่ SA1-015/56007 (การประกอบ 9706) และ SA1-015/62002 (การประกอบ 5901)) GROUNDING (SEE DRAWING NO. SA1-015/56007 (ASSEMBLY NO. 9706 AND SA1-015/62002 (ASSEMBLY NO. 5901))	1	–

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/62002 (การประกอบเลขที่ 5901)

2. หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงระบบสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/59010 (การประกอบเลขที่ 9510)

3. กรณีเป็นโครงสร้างวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วยแขวนดังนี้
   3.1 ชนิดปอร์ซเลนแบบ D-12B หรือ D-12B(AGS) เป็น D-2B หรือ D-2(AGS)
   3.2 ชนิดคอมโพสิตแบบ D-19D หรือ D-19D(AGS) เป็น D-19A หรือ D-19A(AGS)

4. การติดตั้ง COMPOSITE FIBRE OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) ให้ดูแบบสำหรับการประกอบสาย OPGW แบบ D-5A(ค) แบบเลขที่ SA1-015/54010

NOTE

1. THE OCTAGONAL STEEL MONOPOLE APPLICATION IN 115 kV IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1-015/62002 (ASSEMBLY NO. 5901).

2. RULES FOR H.V. INSULATOR APPLICATION IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1-015/59010 (ASSEMBLY NO. 9510).

3. IN CASE THE MAIN LINE STRUCTURE IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS), THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY MUST BE CHANGED AS FOLLOW:
   3.1 PORCELAIN TYPE FROM TYPE D-12B OR D-12B(AGS) TO D-2B OR D-2(AGS).
   3.2 COMPOSITE TYPE FROM TYPE D-19D OR D-19D(AGS) TO D-19A OR D-19A(AGS).

4. COMPOSITE FIBER OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) INSTALLATION, SEE DRAWING NO. SA1-015/54010

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน....สุรเชษฐ์..........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก..ชำนาญ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

02 ก.ค. 2562

ผู้ว่าการ.................................(แทน)

โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV
สำหรับทางตรงก่อนเข้าปลายสาย SD-TG-2(MP)

OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV
FOR TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEAD END POLE
TYPE SD-TG-2(MP)

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ............
เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
แก้แบบวันที่.............
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ SA1-015/62004
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น