

การประกอบเลขที่	2114
ASSEMBLY NO.	3112

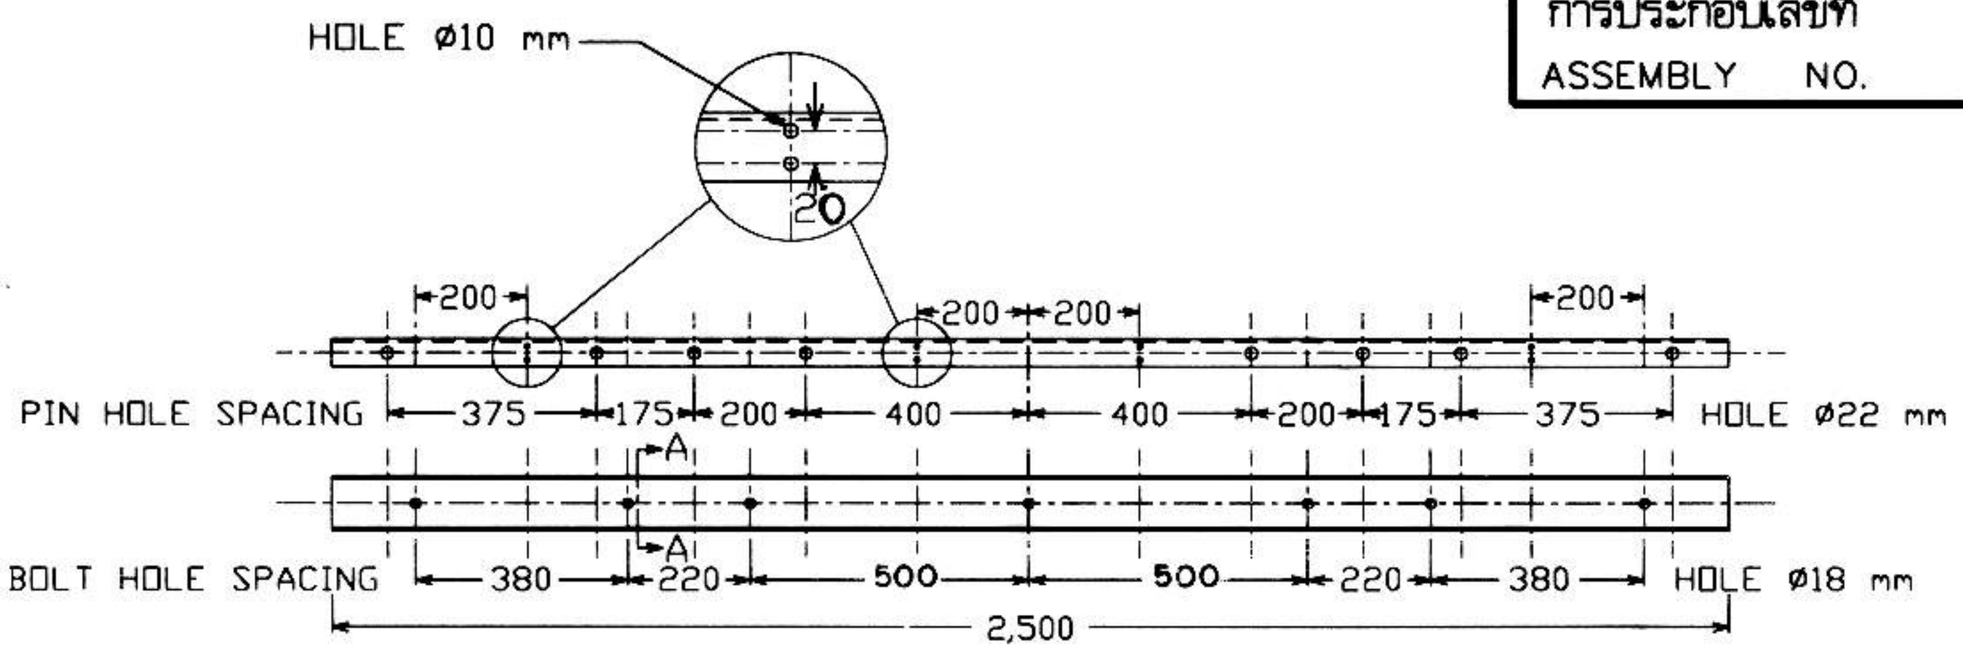

คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2,500 มม.

CHANNEL STEEL CROSSARM , 100 X 50 X 5 mm , 2,500 mm LONG

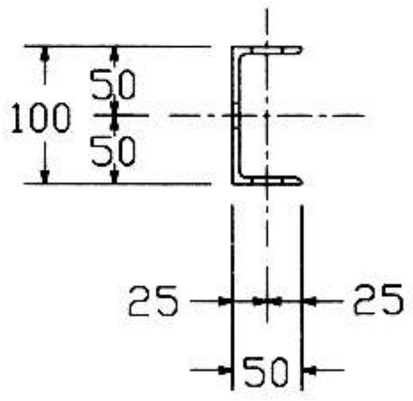

SECTION รูปตัด A-A

รายละเอียดการใช้งาน

1. ใช้เป็นคอนพาดสายเปลือยในระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ สำหรับการก่อสร้างแนวทางตรงมุมไม่เกิน 5 องศา ระยะห่างเสาสูงสุดไม่เกิน 80 ม.
2. ใช้เป็นคอนพาดสายเปลือยในระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ สำหรับการก่อสร้างแนวทางโค้งมุมไม่เกิน 30 องศา ระยะห่างเสาสูงสุดไม่เกิน 40 ม.
3. ใช้เป็นคอนพาดสายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิกัดในระบบจำหน่าย 22-33 กิโลโวลต์ สำหรับการก่อสร้างแนงทางตรงและทางโค้งมุมไม่เกิน 30 องศา ระยะห่างเสาสูงสุดไม่เกิน 40 ม.

APPLICATION

1. USE AS 22 kV CROSSARM (FOR BARE CONDUCTOR) FOR TANGENT STRUCTURE NOT EXCEEDING 5° , SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 80 m .
2. USE AS 22 kV CROSSARM (FOR BARE CONDUCTOR) FOR ANGLE STRUCTURE NOT EXCEEDING 30° , SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 40 m .
3. USE AS 22-33 kV CROSSARM (FOR PARTIALLY INSULATED CABLE) FOR TANGENT AND ANGLE STRUCTURE NOT EXCEEDING 30° , SPAN LENGTH NOT EXCEEDING 40 m .

หมายเหตุ

1. เหล็กรูปรางน้ำ มีรายละเอียดตาม มอก. 1227 ตารางที่ 4
2. ให้อาบสังกะสีตามมาตรฐาน กฟภ.

NOTES

1. CHANNEL STEEL ACCORDING TO TIS 1227 TABLE 4 .
2. TO BE HOT DIP GALVANIZED ACCORDING TO PEA STANDARD .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน EMD COMP. ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 20. พย. 2539 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น .....มิลลิเมตร..... มาตราส่วน....1 : 25.....
	คอนเหล็กรูปรางน้ำ 100 X 50 X 5 มม. ยาว 2,500 มม.	
รองผู้ว่าการ	CHANNEL STEEL CROSSARM 100 X 50 X 5 mm , 2,500 mm LONG	แบบเลขที่ SA4-015/39018 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น