การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3 3 1 4

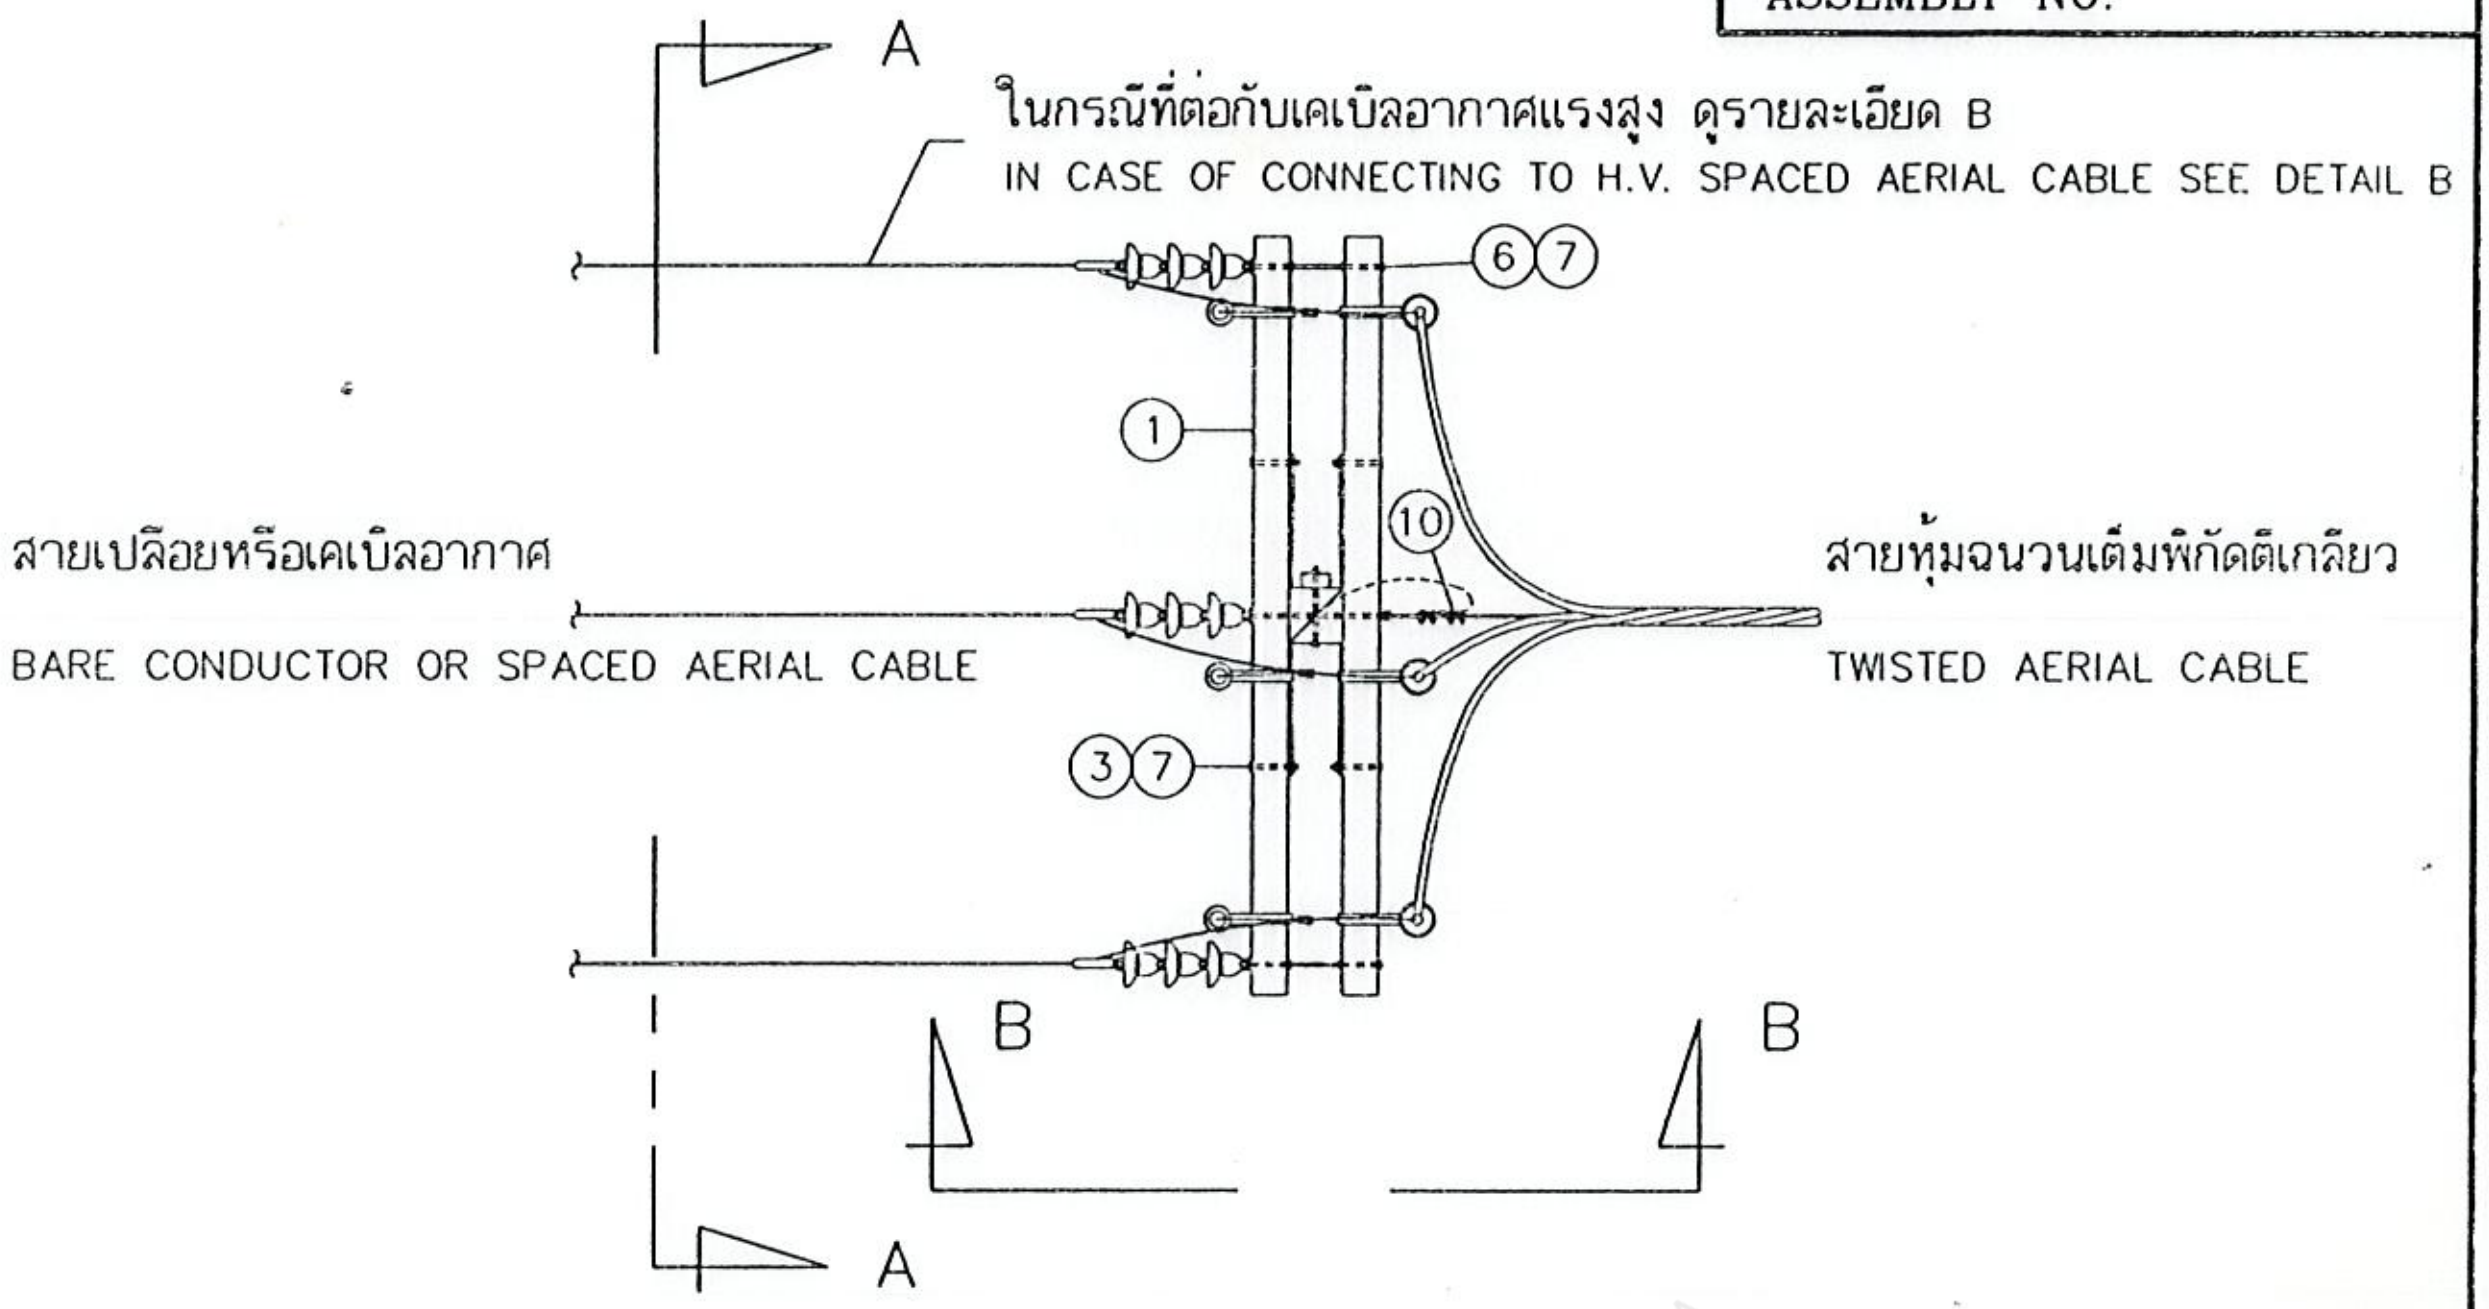
A
ในกรณีที่ต่อกับเคเบิลอากาศแรงสูง ดูรายละเอียด B
IN CASE OF CONNECTING TO H.V. SPACED AERIAL CABLE SEE DETAIL B
⑥⑦
①
⑩
สายเปลือยหรือเคเบิลอากาศ
BARE CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE
สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว
TWISTED AERIAL CABLE
③⑦
B
B
A



รายละเอียด A
DETAIL

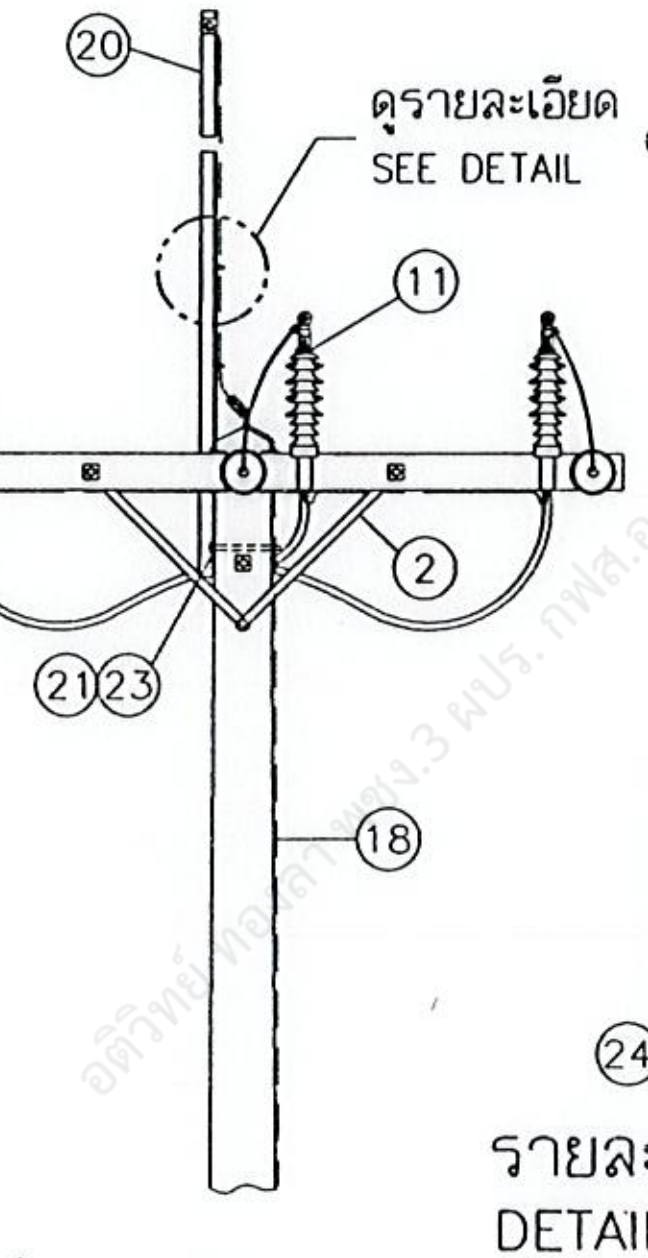

รูปตัด A--A
SECTION



รายละเอียด C
DETAIL

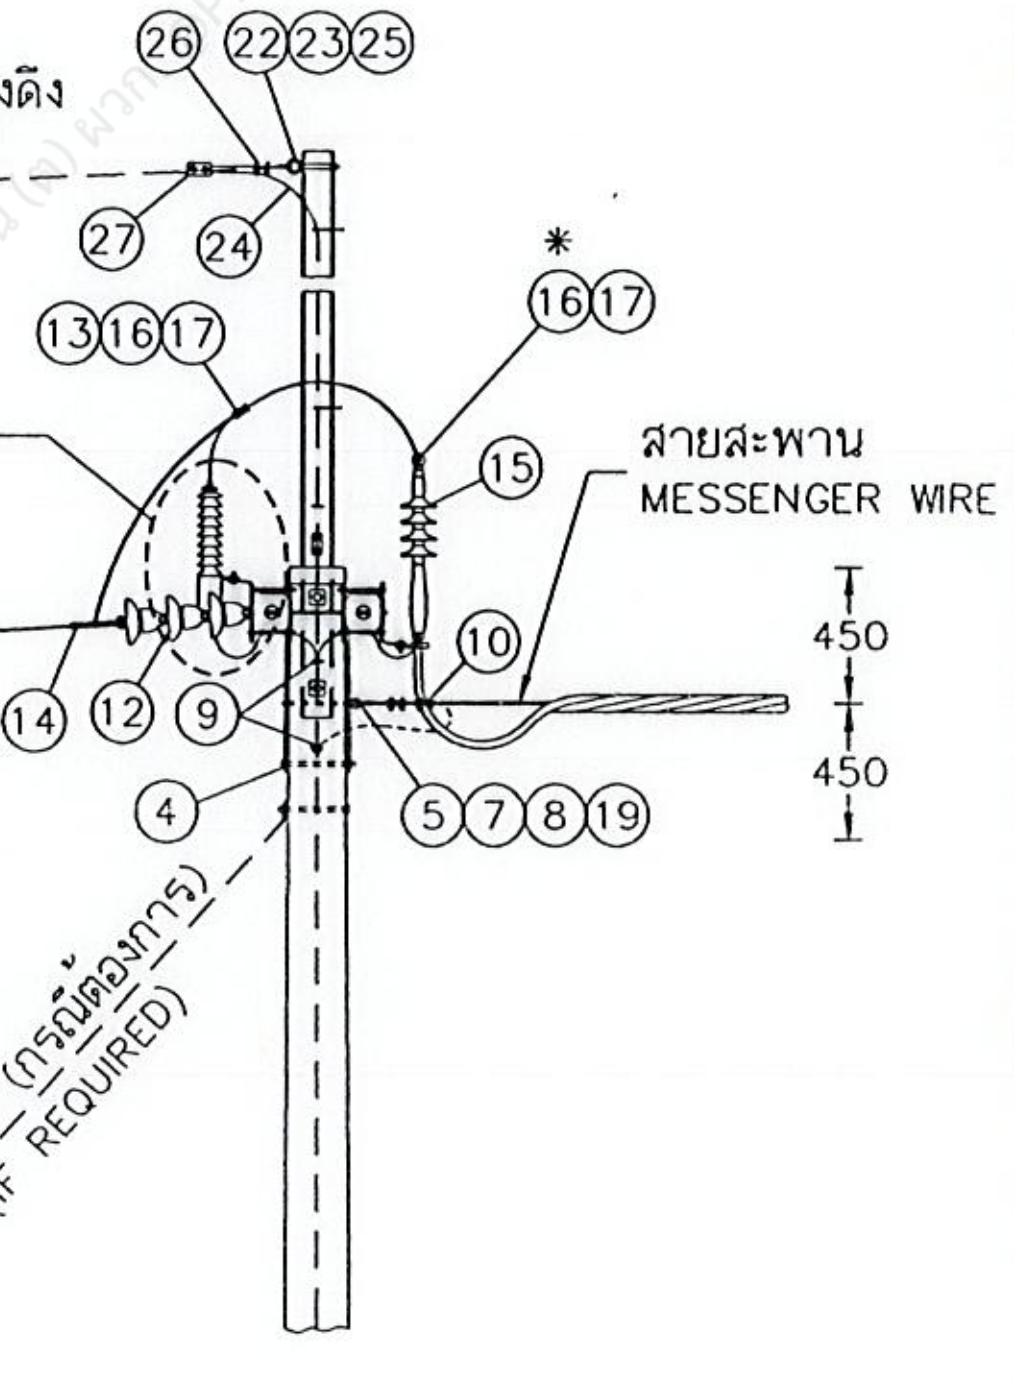

รูปตัด B--B
SECTION

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ .... วิศวกร ทิชา หัวหน้าแผนก ทิชา ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... (114)	เขียนเสร็จวันที่ 29 ก.พ. 2551 แก้แบบวันที่ ....
	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับสายเปลือย หรือสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร ระบบ 33 kV	มิติเป็น .... มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (114)	TWISTED AERIAL CABLE CONNECTED TO BARE CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE INSTALLATION, 1 CIRCUIT, 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51004 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3314

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120x120x2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADEND), 120x120x2,500 mm	2	1000110004
2	เหล็กประกับคอน 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm	4	1010200001
3	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	4	1010110201
4	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	1	1010110202
5	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING ROUND EYE, M 16x400 mm	1	1010130000
6	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING ROUND EYE, M 16x450 mm	3	1010130001
7	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	16	1010180100
8	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16 TIS 259	1	1010180301
9	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	8	1010230000
10	ยูแคล้มป์ สลักคู่ M 16 CLAMP, DOUBLE U-BOLT, M 16	2	1010230001
11	กับดักเสิร์จ 30 kV 5 kA SURGE, ARRESTER, 30 kV 5 kA	3	1040000100
12	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE D (CLASS 52-4)	9	1030020002
13	พี.จี. คอนเน็คเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, SIZE AS REQUIRED	3	1023000102
14	สเตรนแคล้มป์แบบตรง ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, STRAIGHT TYPE, SIZE AS REQUIRED	3	1030110000 1030110004
15	ชุดหัวเคเบิลสำหรับภายนอกอาคาร 33 kV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและหางปลา 33 kV CABLE TERMINATION KITS, OUT DOOR, SIZE AS REQUIRED, COMPLETE WITH MOUNTING BRACKET AND CABLE LUG	ชุด 3 set	1020150001-7
16	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4″x 30′ ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.V. AERIAL CABLE, SIZE 3/4″x 30′	1 ม้วน ROLL	1020180003
17	เทปพันสาย พีวีซี ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม. x 10 ม. TAPE ELECTRICAL, PVC PLASTIC, OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm X 10 m	1 ม้วน ROLL	1020180001
18	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 50/7 mm^2,TIS 404	15 ม. m	1010100004
19	กายทิมเบิ้ล สำหรับยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	1	1010210304

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน Supphakit Boonreung ผู้สำรวจ .... วิศวกร กิด หัวหน้าแผนก กิด ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับสายเปลือย หรือสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร ระบบ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 27 ก.พ. 2551 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	TWISTED AERIAL CABLE CONNECTED TO BARE CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE INSTALLATION, 1 CIRCUIT, 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51004 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3314

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	การประกอบที่รับสายล่อฟ้า / OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET ASSEMBLY		
20	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ต้นเข้าปลายสาย ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 ม. OVERHEAD GROUND WIRE DEAD END BAYONET, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG	1	1010000100
21	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	2	1010110203
22	สลักห่วงกลม M 16x200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm	1	1010140001
23	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	3	1010180100
24	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 25 mm^2 TIS404	2 ม. m	1010100002
25	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	1	1010210304
26	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โร้ป คลิ้พ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	3	1010230000
27	แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. CLAMP DOUBLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	2	1010230012
28	ลวดอะลูมิเนียมกลม ขนาด ø 4 มม. TIE WIRE Al, ø 4 mm	0.04 กก. kg	1020200002

หมายเหตุ

1. กรณีที่ต่อกับสายเคเบิลอากาศแรงสูง ให้ตัดวัสดุในบัญชีวัสดุ ลำดับที่ 14 ออก

* 2. เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องจากสัตว์ ให้ใช้เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง (วัสดุเลขที่ 1020180003) และเทปพันสาย พีวีซี (วัสดุเลขที่ 1020180001) พัน

3. ข้อแนะนำลักษณะการใช้งานสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ดูรายละเอียดในแบบอ้างอิง 4

NOTES

1. IN CASE OF CONNECTING TO H.V. SPACED AERIAL CABLE THE MATERIAL ITEM 14 MUST BE OMITED

* 2. TO PROTECT THE FAULTS DUE TO THE ANIMALS, IT SHALL BE WRAPPED WITH ELECTRICAL SPLICING TAPE (MAT. No. 1020180003) AND PVC TAPE (MAT. No. 1020180001)

3. TWISTED AERIAL CABLE APPLICATIONS SEE DETAIL IN REFERENCE DRAWING No. 4

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน Supphakil Boonreung ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับสายเปลือย หรือสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร ระบบ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 27 ก.พ. 2551 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	TWISTED AERIAL CABLE CONNECTED TO BARE CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE INSTALLATION, 1 CIRCUIT, 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51004 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 3 1 4

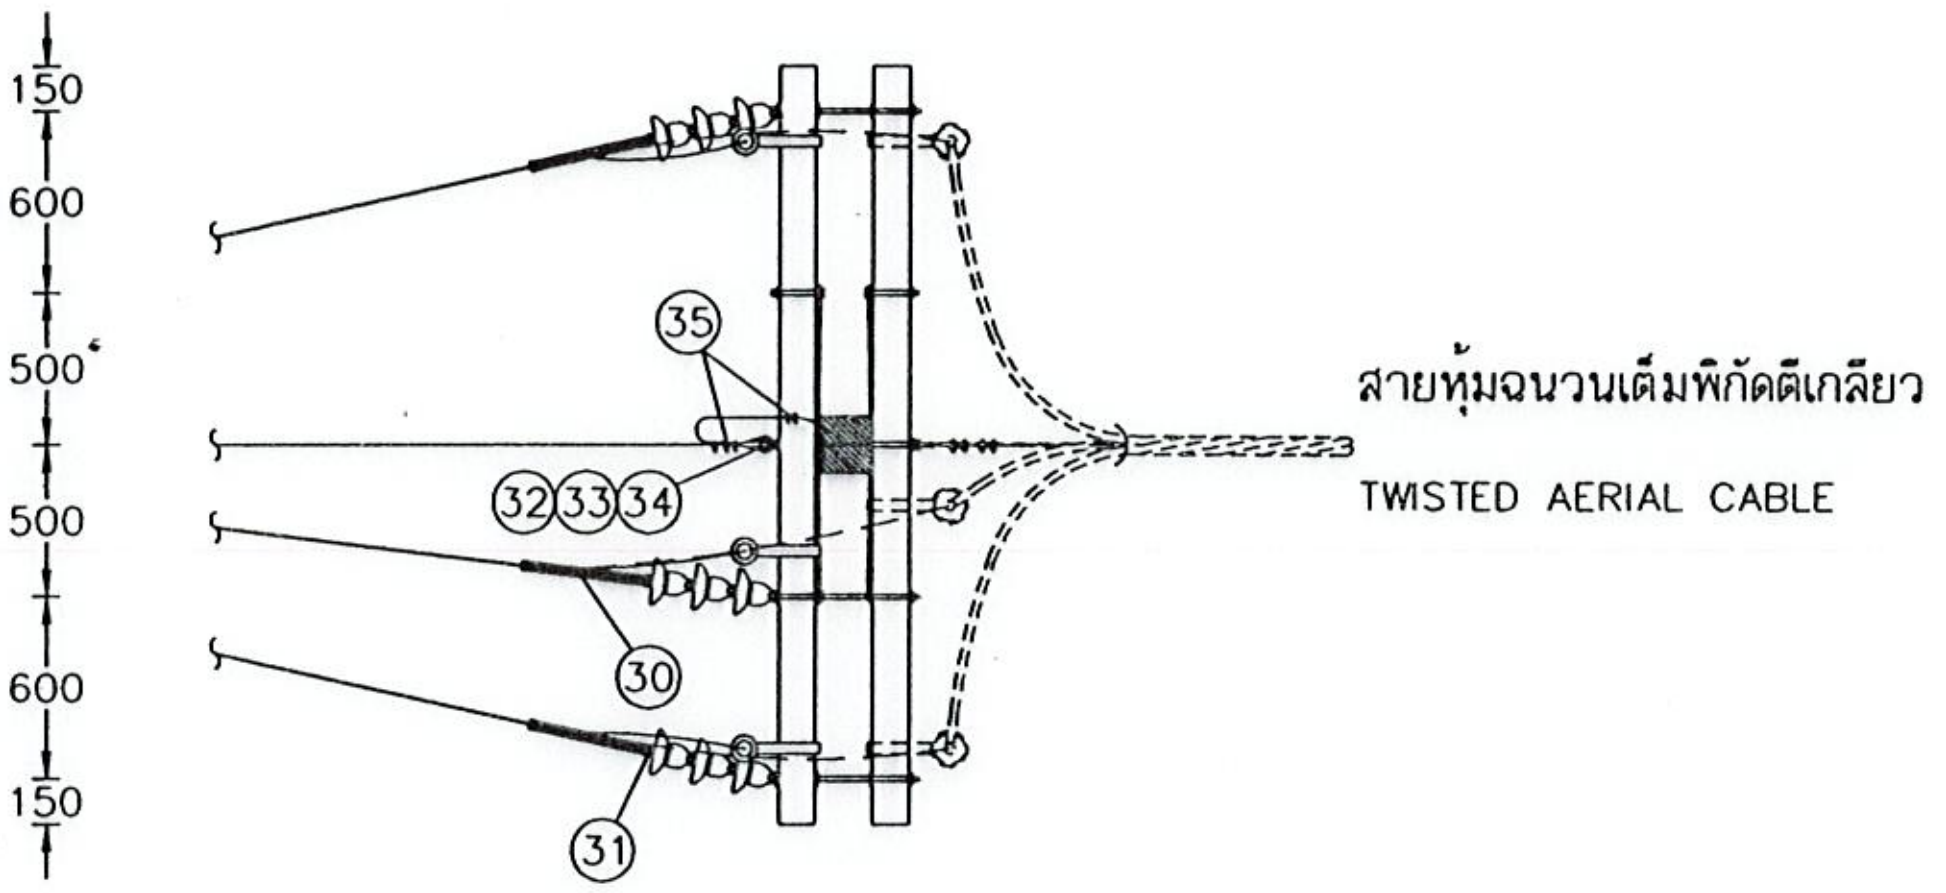

รายละเอียด B
DETAIL

สำหรับสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวต่อกับเคเบิลอากาศแรงสูง
FOR TWISED AERIAL CABLE CONNECT TO H.V. SPACED AERIAL CABLE

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	กรณีที่ต่อกับเคเบิลอากาศแรงสูง IN CASE OF CONNECTING TO H.V. SPACED AERIAL CABLE		
30	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ PREFORMED DEAD END FOR SPACED AERIAL CABLE, Al ; SIZE AS REQUIRED	3	1020230002_ 1020230004
31	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS THIMBLE FOR PREFORMED DEAD END	3	1030140011
32	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. THIMBLE GUY FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	1	1010110201
33	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16x450 mm	1	1010130000
34	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	2	1010180100
35	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	5	1010230000

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน Supphakil Boonreung ผู้สำรวจ.................. วิศวกร................. หัวหน้าแผนก............. ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ................................. 1 0 มี.ค. 2551 การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับสายเปลือย หรือสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร ระบบ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 2๓ ก.พ. 2551 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น.................. มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	TWISTED AERIAL CABLE CONNECTED TO BARE CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE INSTALLATION, 1 CIRCUIT, 33 kV	แบบเลขที่ SA2-015/51004 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

1 0 มี.ค. 255

การประกอบเลขที่ 3314
ASSEMBLY NO.

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG.No.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY No.
1	การประกอบยึดสายดินกับเสาคอนกรีต GROUND WIRE ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31012	9703 A
2	การประกอบที่ยึดท่อ พีวีซี. กับเสาคอนกรีต RIGID PVC CONDUIT ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31013	9704 A
3	การต่อลงดินสำหรับระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง GROUNDING SYSTEMS FOR DISTRIBUTION AND TRANSMISSION SYSTEMS	SA1-015/50003	5190
4	เคเบิลอากาศแรงสูงชนิดพันเกลียว H.T. TWISTED AERIAL CABLE	SA1-015/26023	9564

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน Supphakil Boonreung
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

10 มี.ค. 2551

ผู้ว่าการ

10 มี.ค. 2551

การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ต่อกับสายเปลือย
หรือสายเคเบิลอากาศ 1 วงจร ระบบ 33 kV

TWISTED AERIAL CABLE CONNECTED TO BARE CONDUCTOR
OR SPACED AERIAL CABLE INSTALLATION, 1 CIRCUIT, 33 kV

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 27 ก.พ. 2551
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ SA2-015/51004
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น