การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5659C

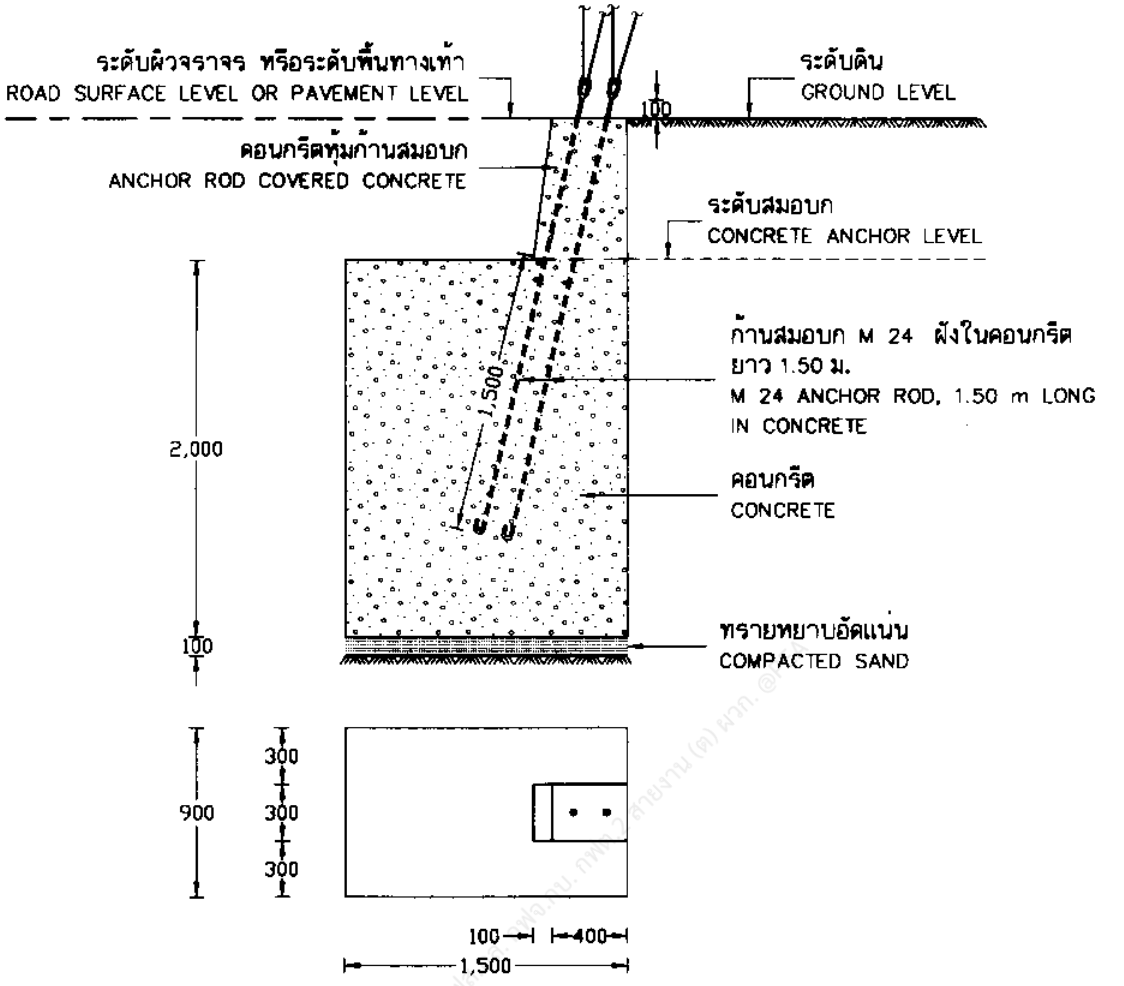

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก NO. OF ANCHOR RODS	
	ก้านสมอบก M 24 แบบห่วงสองร่อง ROD, ANCHOR, DOUBLE STRAND EYE, M 24	จำนวนสายยึดโยงลวดเหล็กติเกลียว 95 ต.มม. NO.OF 95 mm^2 STEEL STRAND GUY WIRES
D – 9C	2	4

หมายเหตุ 1 ใช้สำหรับกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 12 ตัน / ตารางเมตรขึ้นไป
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม แบบเลขที่ IB2-011/42013 และข้อกำหนดการติดตั้งสมอบกคอนกรีตในเขตทางหลวง ตามแบบเลขที่ SA1-015/43007 (การประกอบเลขที่ 5659)

NOTES 1 USE IN CASE ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY OF 12 TON/m^2 OR MORE .
2 SEE ADDITIONAL DETAIL, DWG. NO. IB2-011/42013 AND RECOMMENDATION FOR CONCRETE ANCHOR INSTALLATION IN THE HIGHWAY AREA, DWG. NO. SA1-015/43007 (ASSEMBLY NO. 5659) .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน ...พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... (ชาย) ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... (ชาย) 24 มิ.ย. 2543	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2543 แก้แบบวันที่ .....
	รายละเอียดที่ 9 สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 10)	มิติเป็น มิลลิเมตร..... มาตราส่วน...1:40.....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 24 มิ.ย. 2543	DETAIL NO. 9 CONCRETE ANCHOR (TYPE 10)	แบบเลขที่ SA1-015/43010 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น