การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5682

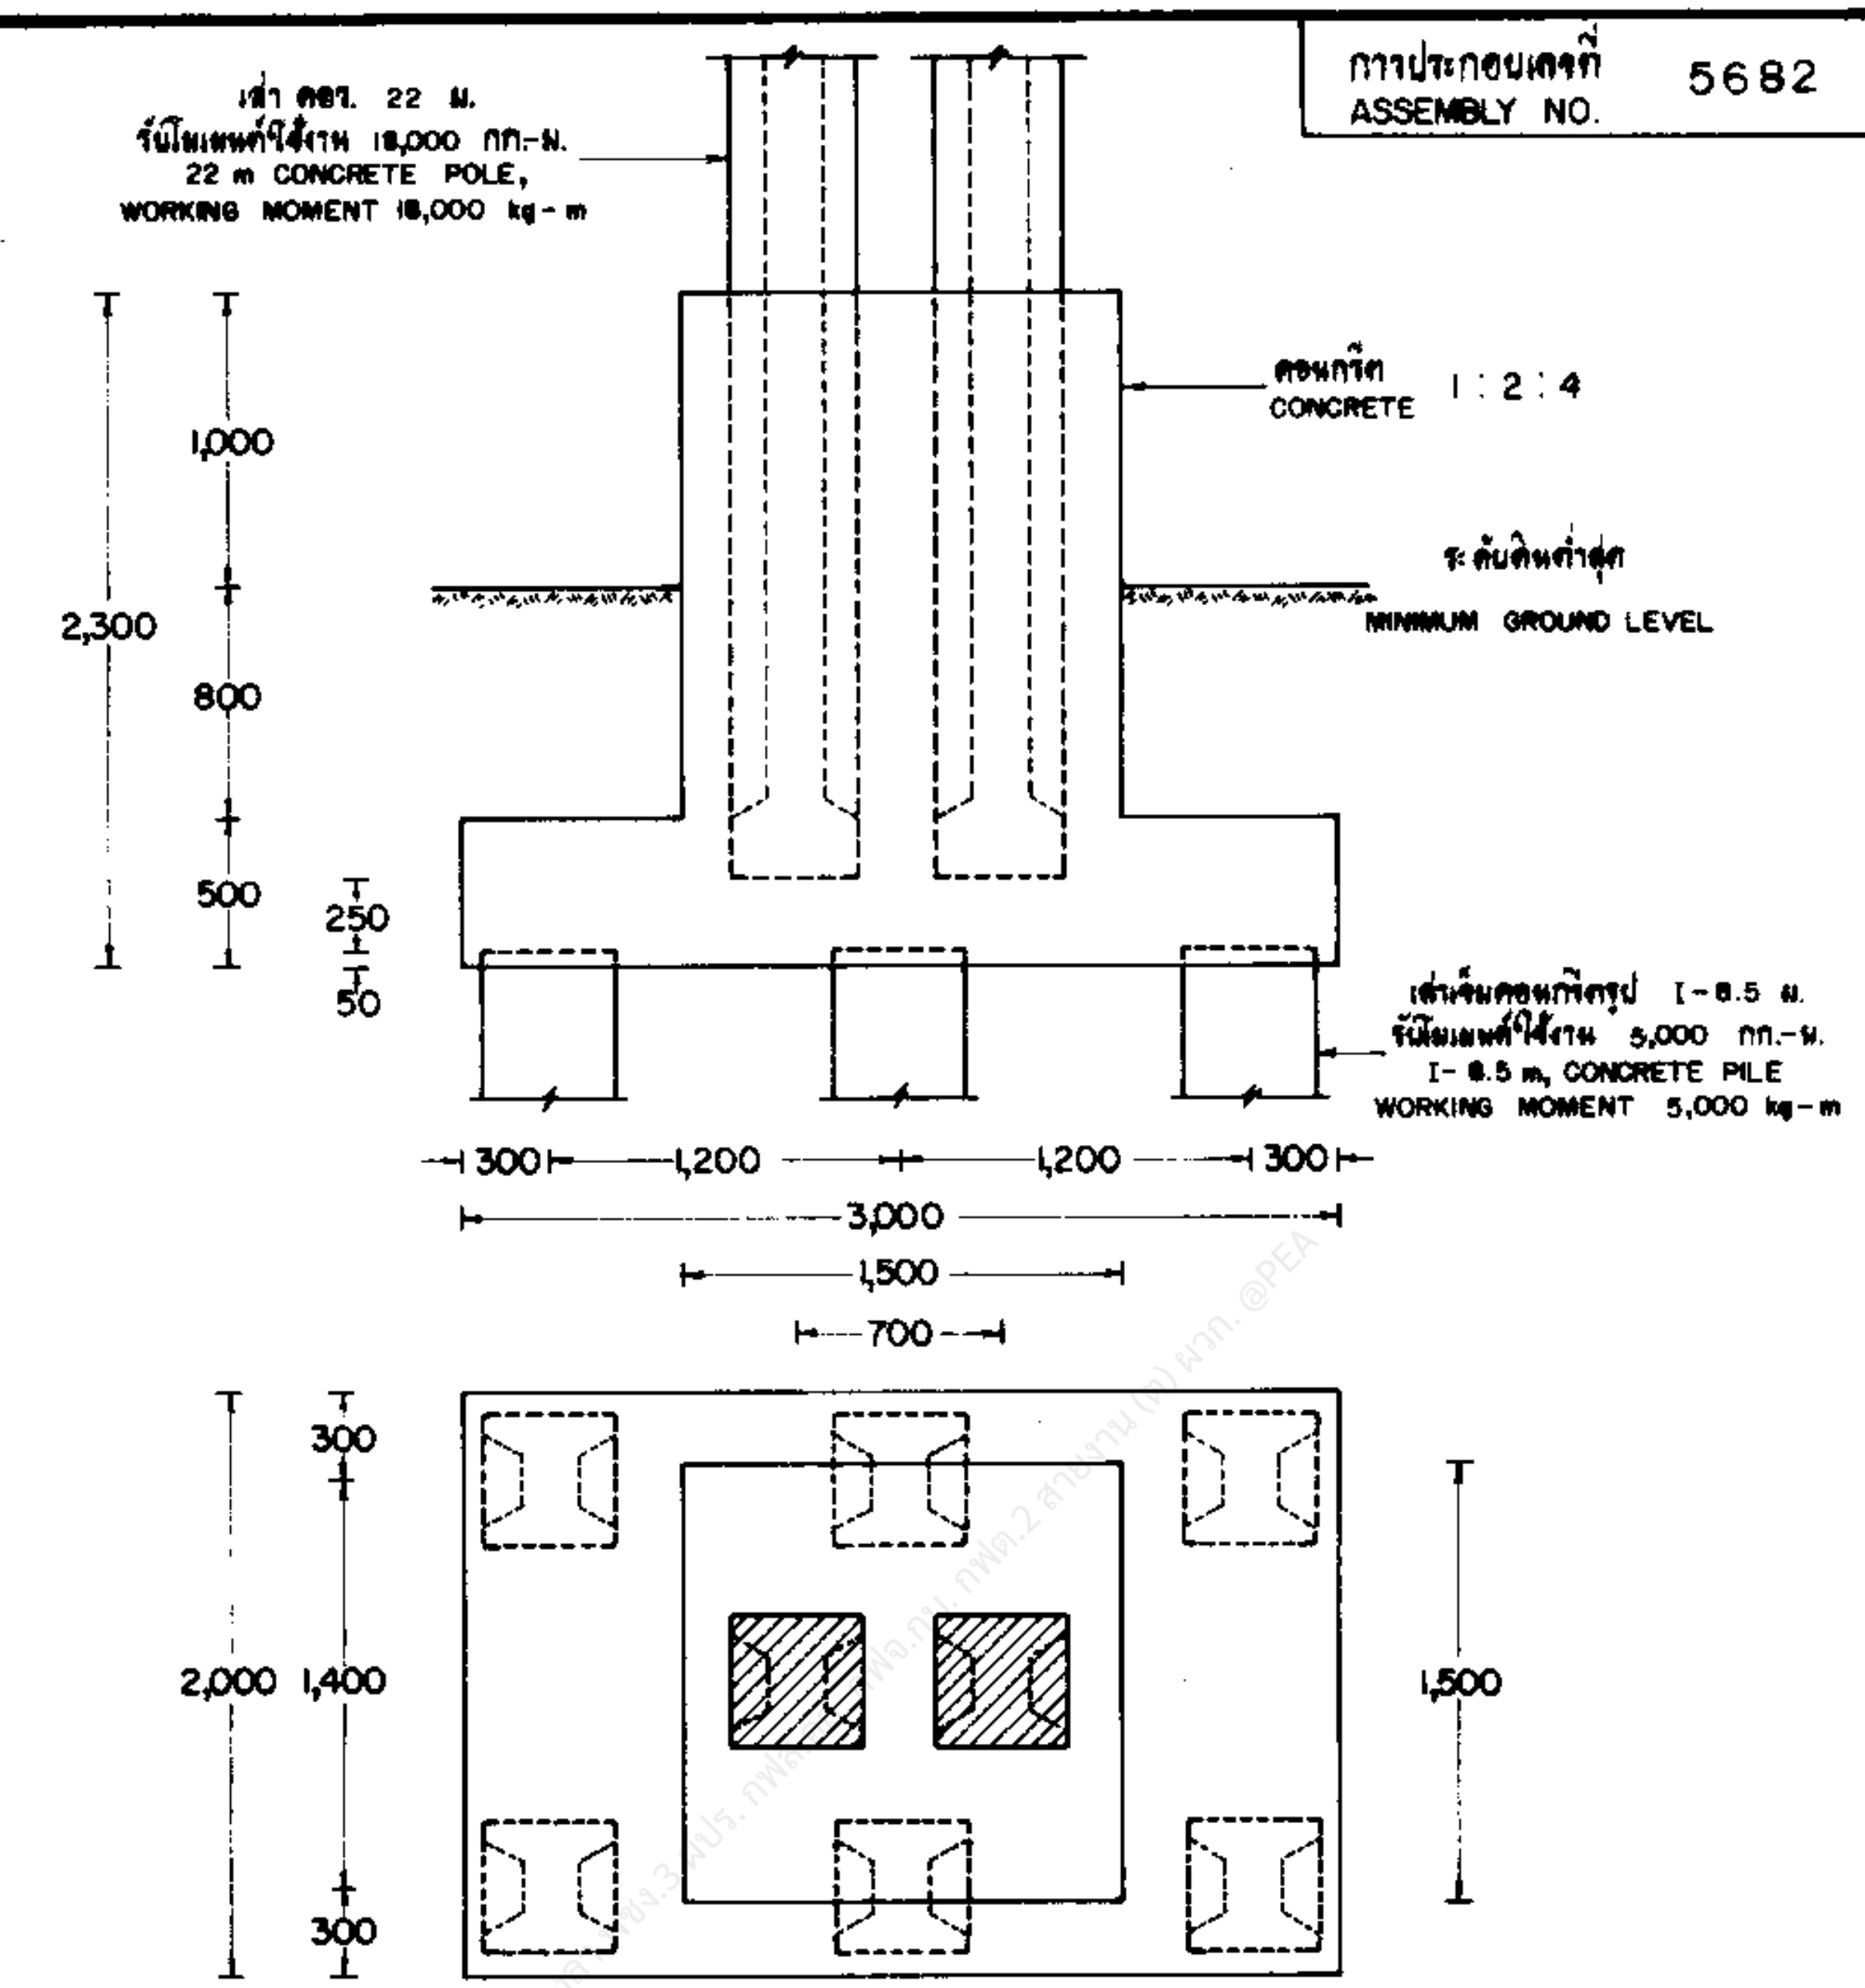
เสา คอร. 22 ม.
รับโมเมนต์ใช้งาน 18,000 กก.-ม.
22 m CONCRETE POLE,
WORKING MOMENT 18,000 kg-m
คอนกรีต CONCRETE 1 : 2 : 4
ระดับดินต่ำสุด
MINIMUM GROUND LEVEL
2,300
1,000
800
500
250
50
เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม.
รับโมเมนต์ใช้งาน 5,000 กก.-ม.
I-8.5 m, CONCRETE PILE
WORKING MOMENT 5,000 kg-m
300
1,200
1,200
300
3,000
1,500
700
300
2,000
1,400
300
1,500

หมายเหตุ

1. เสาคอนกรีตอัดแรง 22 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 18,000 กก.-ม.
   เสาเข็มคอนกรีตรูป I-8.5 ม. รับโมเมนต์ใช้งาน 5,000 กก.-ม.
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IBI-017/240010 (การประกอบเลขที่ 5909)

NOTES

1. 22 m CONCRETE POLE, WORKING MOMENT 18,000 kg-m
   I-8.5 m CONCRETE PILE, WORKING MOMENT 5,000 kg-m
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI-017/240010 (ASSEMBLY NO. 5909)

กองโยธา และสถาปัตย์
ฝ่ายแผนการ และงานโยธา

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค
11 ส.ค. 2524

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 13 ส.ค. 2524

รายละเอียดที่ 10 B
ฐานรากเสาคู่ (แบบที่ 2)

DETAIL 10 B
POLE FOUNDATION (TYPE 2)

ใช้แทนแบบ —
ถูกแทนโดยแบบ —
เขียนเสร็จวันที่ 9.กค.24
แก้แบบวันที่ —
ลิขสิทธิ์ กฟภ.
มาตราส่วน 1 : 40

แบบเลขที่ IBI-015/2400[illegible]
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น