


การประกอบเลขที่ 0528
ASSEMBLY NO.

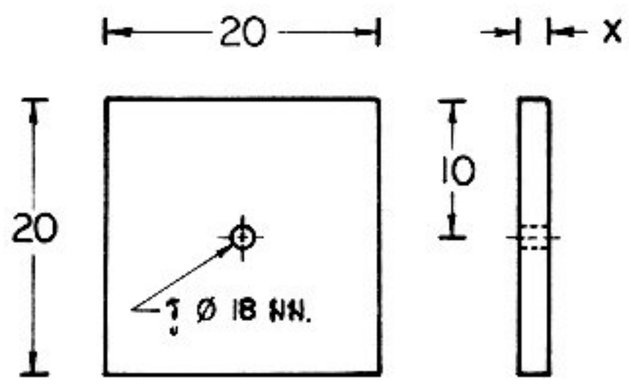


ขนาด 20 x 20 ซม.
สำหรับยึดสายเข้า และออกจากมิเตอร์
สำหรับติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส ที่แผงสายดิน

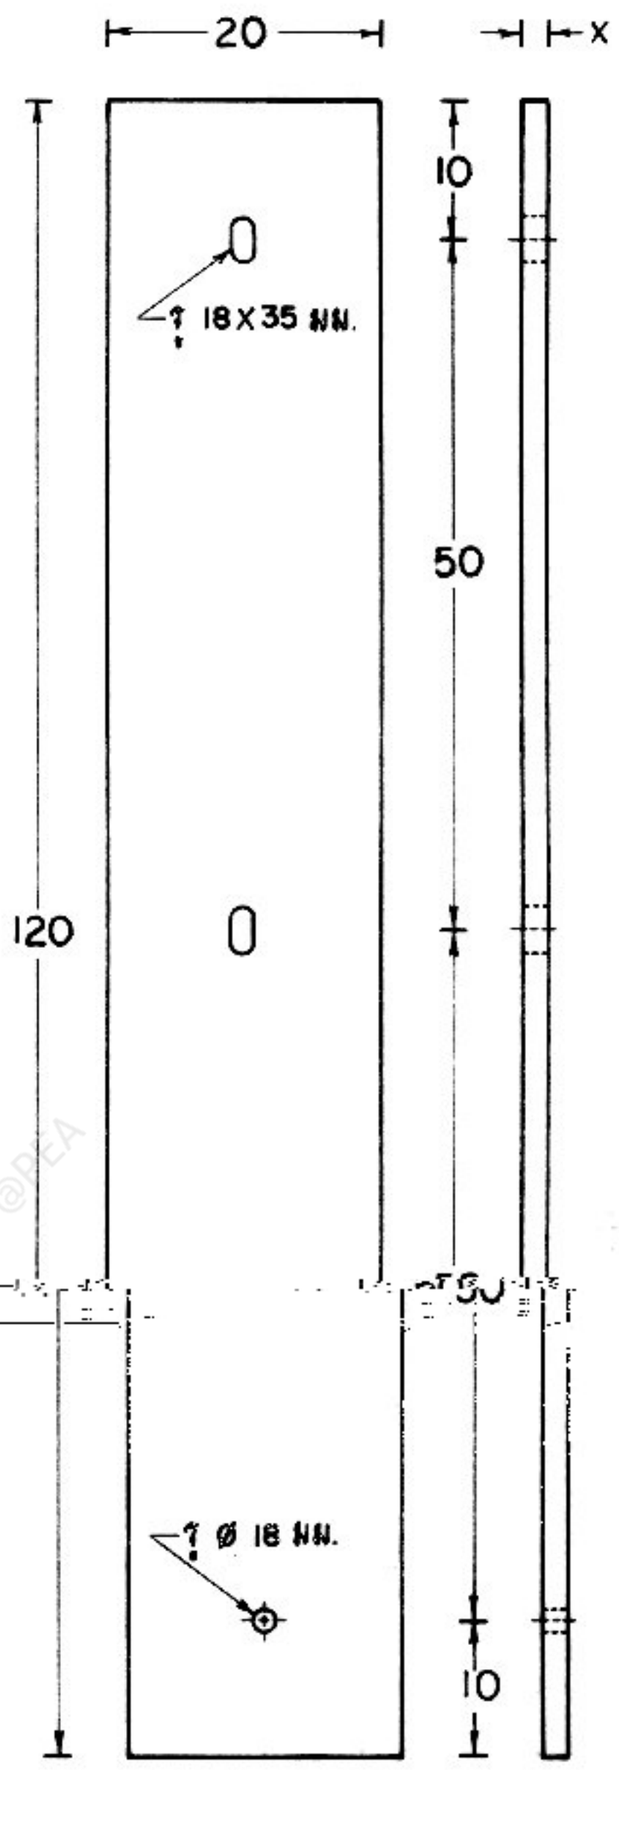

ขนาด 20 x 120 ซม.
สำหรับมิเตอร์ 3-4 เครื่อง

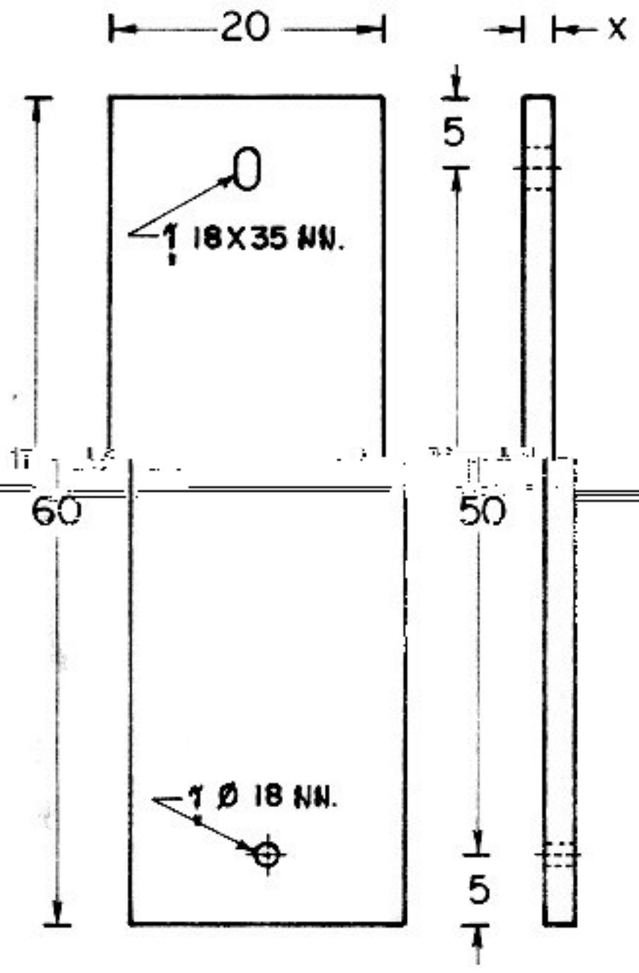

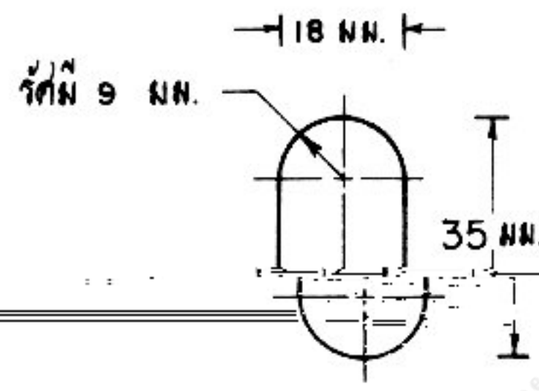

รายละเอียด
การเจาะรู Ø 18 X 35 มม.

ขนาด 20 x 60 ซม.
สำหรับมิเตอร์ 1-2 เครื่อง
สำหรับรองรับมิเตอร์ที่ติดตั้งในตู้มิเตอร์

หมายเหตุ
1. ความหนาของแป้นรองรับมิเตอร์ (X) :
   — สำหรับแป้นรองรับมิเตอร์ที่ทำด้วยไม้หนา 2 ซม.
   — สำหรับแป้นรองรับมิเตอร์ที่ทำด้วยแผ่นฟอร์มมอร์ไดหนา 1 ซม.
2. พิกัดความคลาดเคลื่อนสำหรับแป้นไม้รองรับมิเตอร์ :
   — ความหนา ± 2 มม.
   — ความกว้าง ± 5 มม.
   — ความยาว ± 10 มม.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 2 ก.ค. 24
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ มาตรฐานของแป้นรองรับมิเตอร์	แก้แบบวันที่ มิติเป็น ซม. มาตราส่วน 1 : 10
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 20 ก.ค. 2524	STANDARD OF METER PLATE	แบบเลขที่ SAI-015/24022 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น