การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 2 9 5

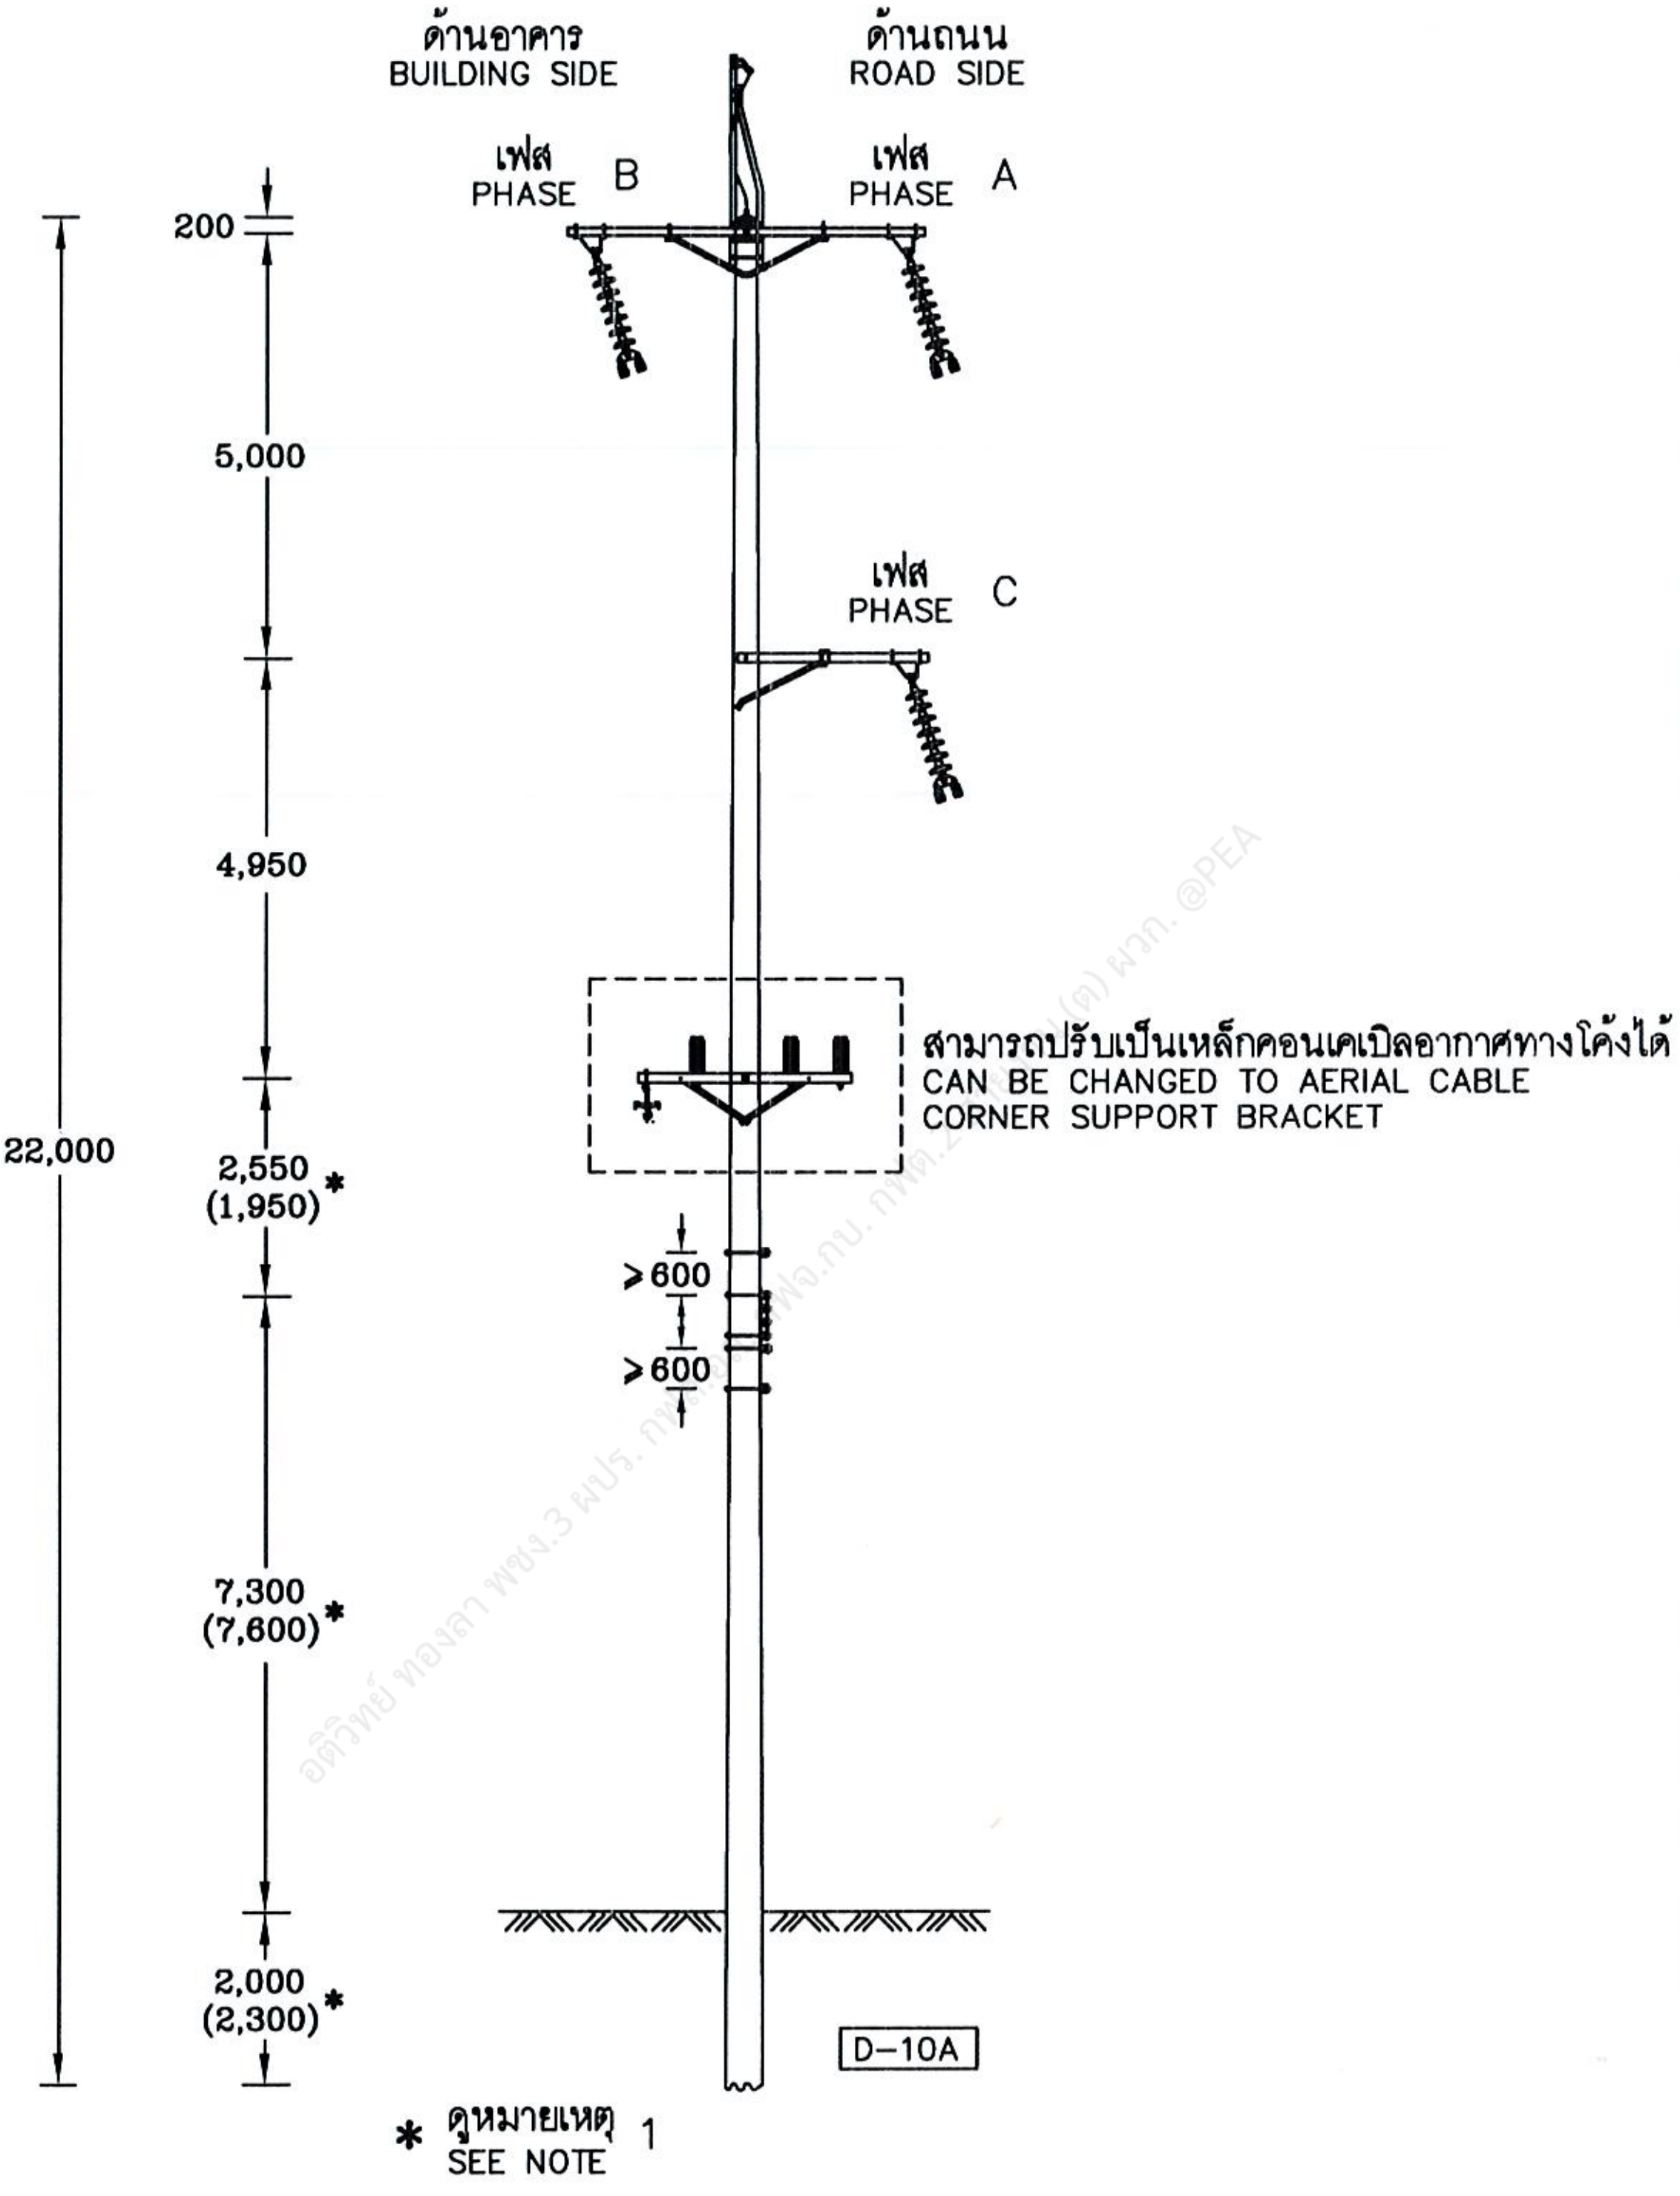

สามารถปรับเป็นเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งได้
CAN BE CHANGED TO AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET

* ดูหมายเหตุ 1
SEE NOTE

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน....กมลเนตร......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร......................... หัวหน้าแผนก.................. ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ............................16 มี.ค. 2565(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน ....
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางโค้ง แบบ SD-SA-8	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), ANGLE STRUCTURE TYPE SD-SA-8	แบบเลขที่.SA1-015/65004 แผ่นที่.1.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 2 9 5

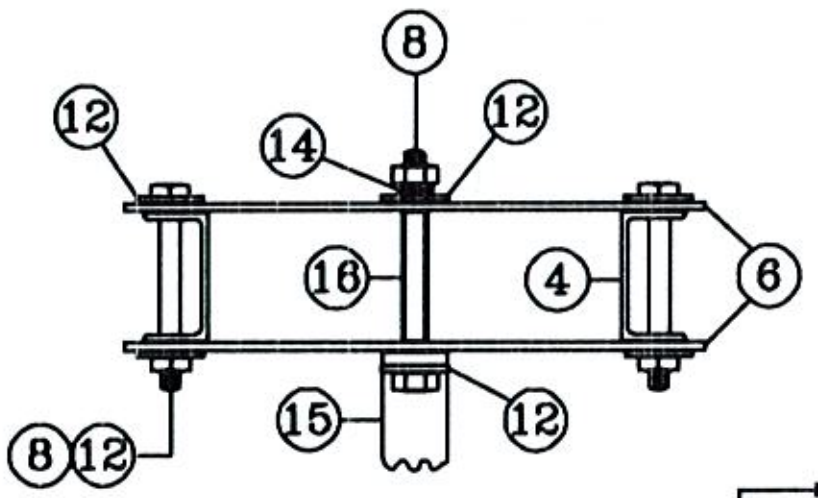

รายละเอียด DETAIL A

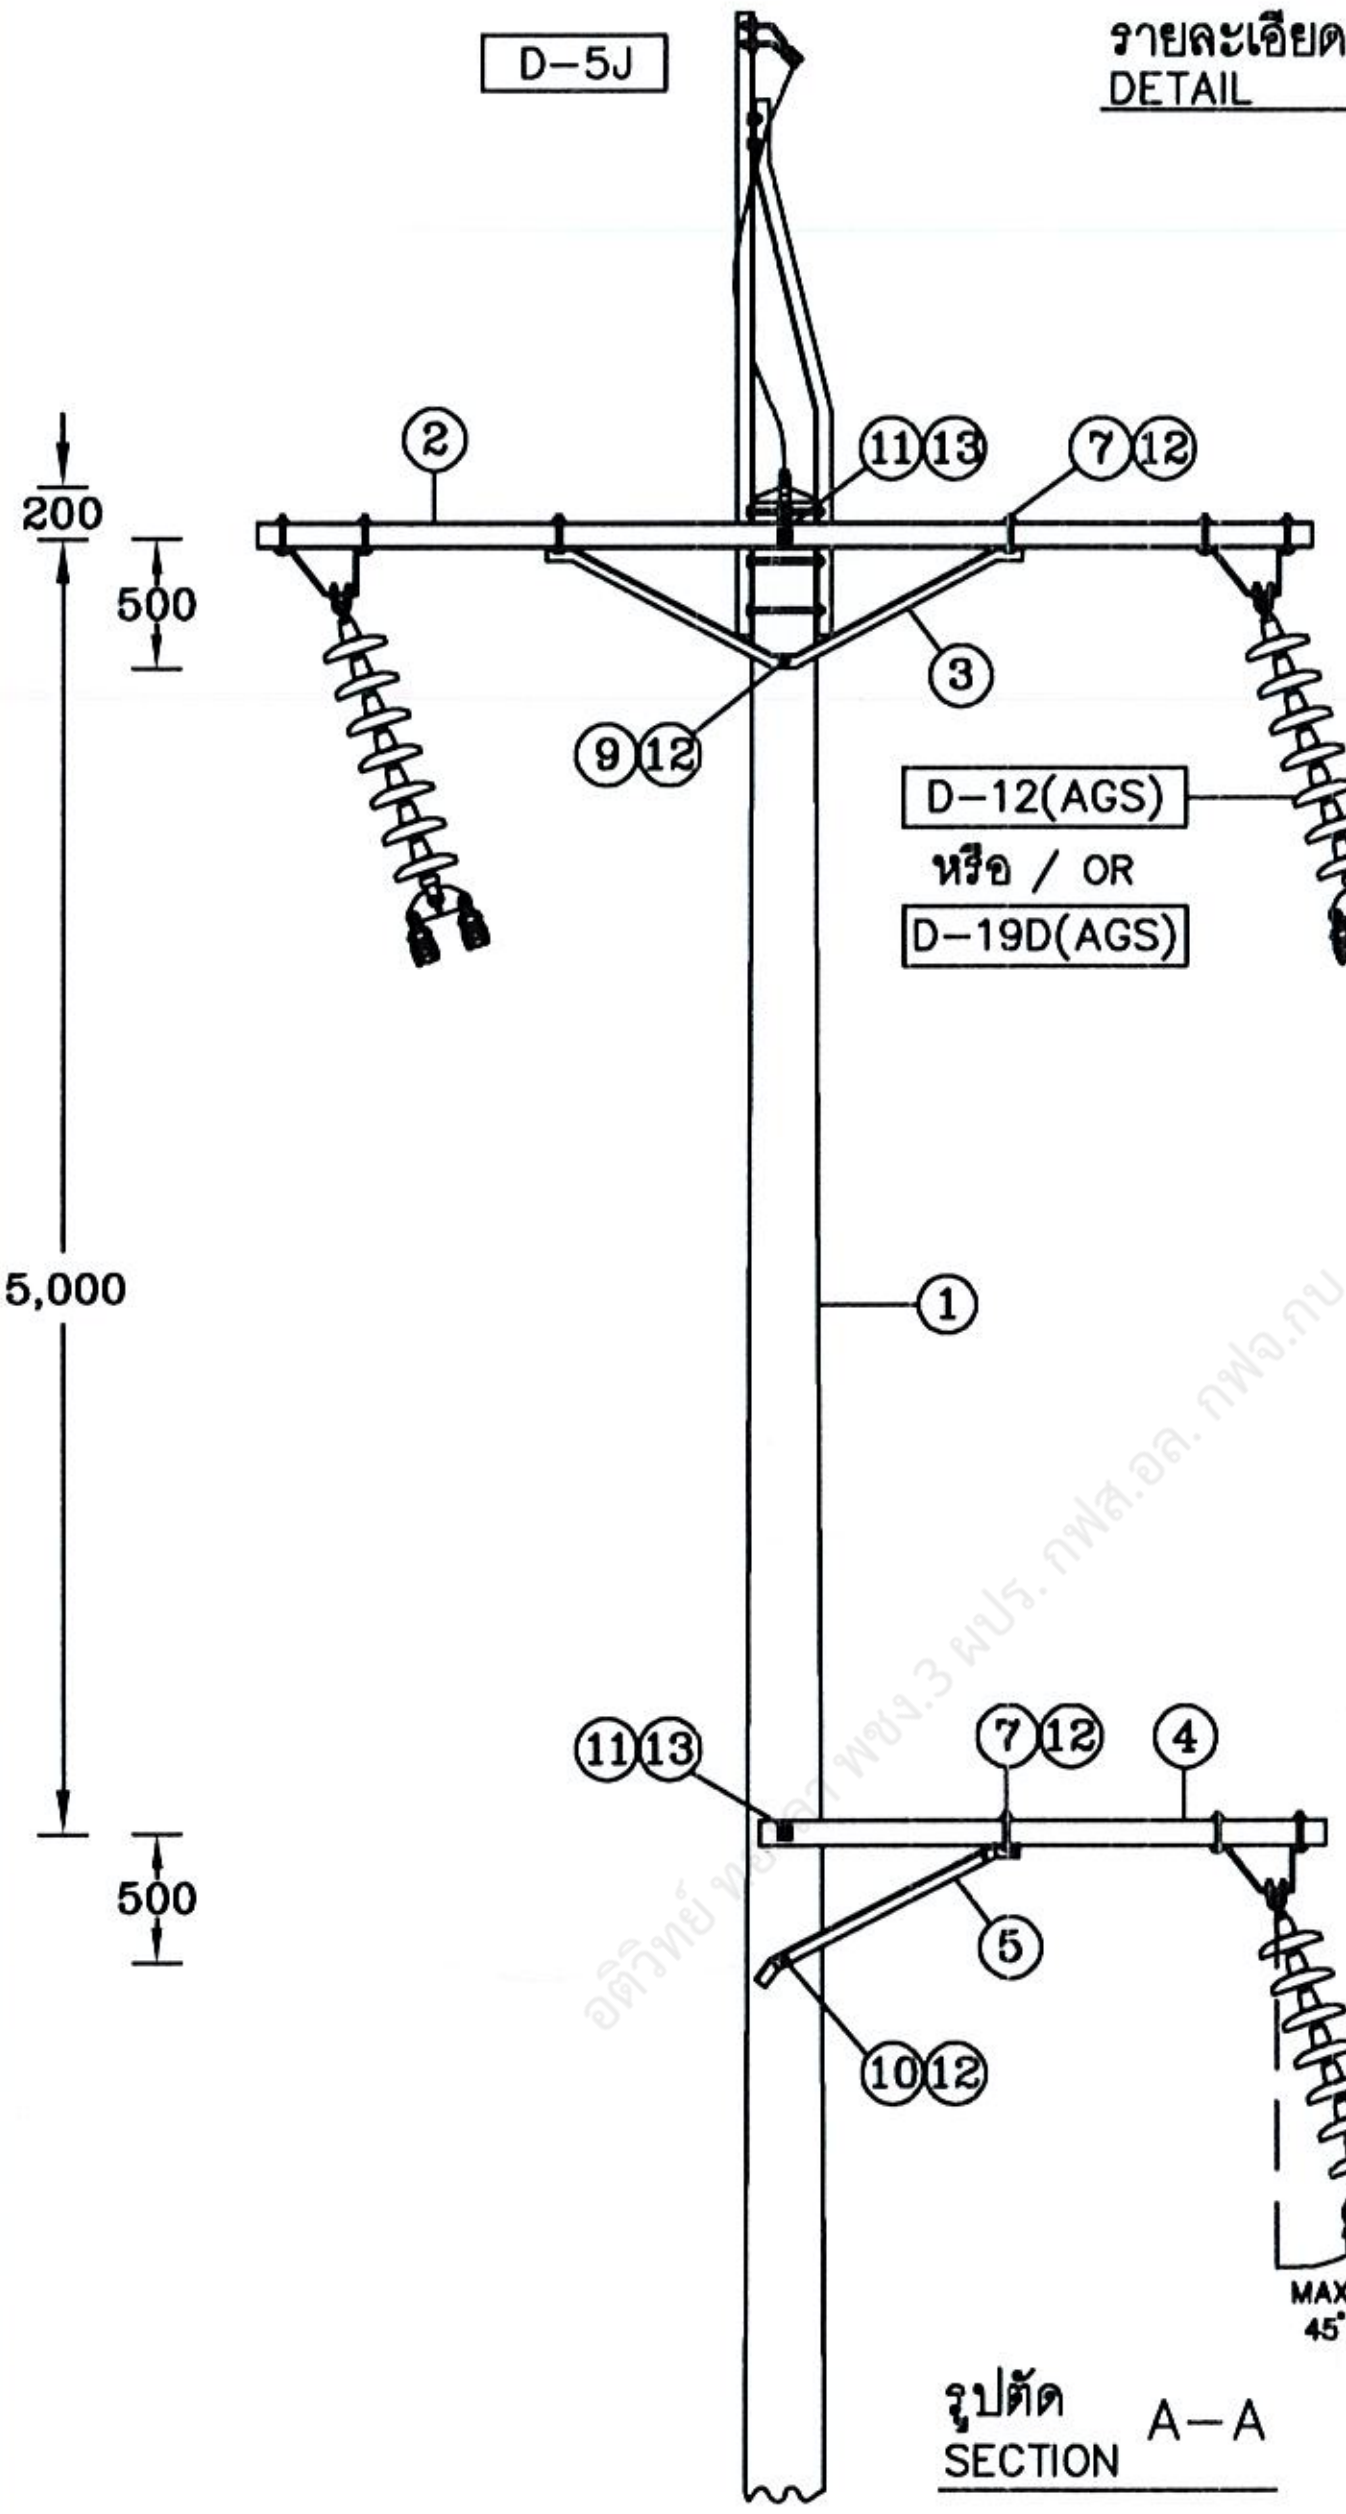

รูปตัด SECTION A–A

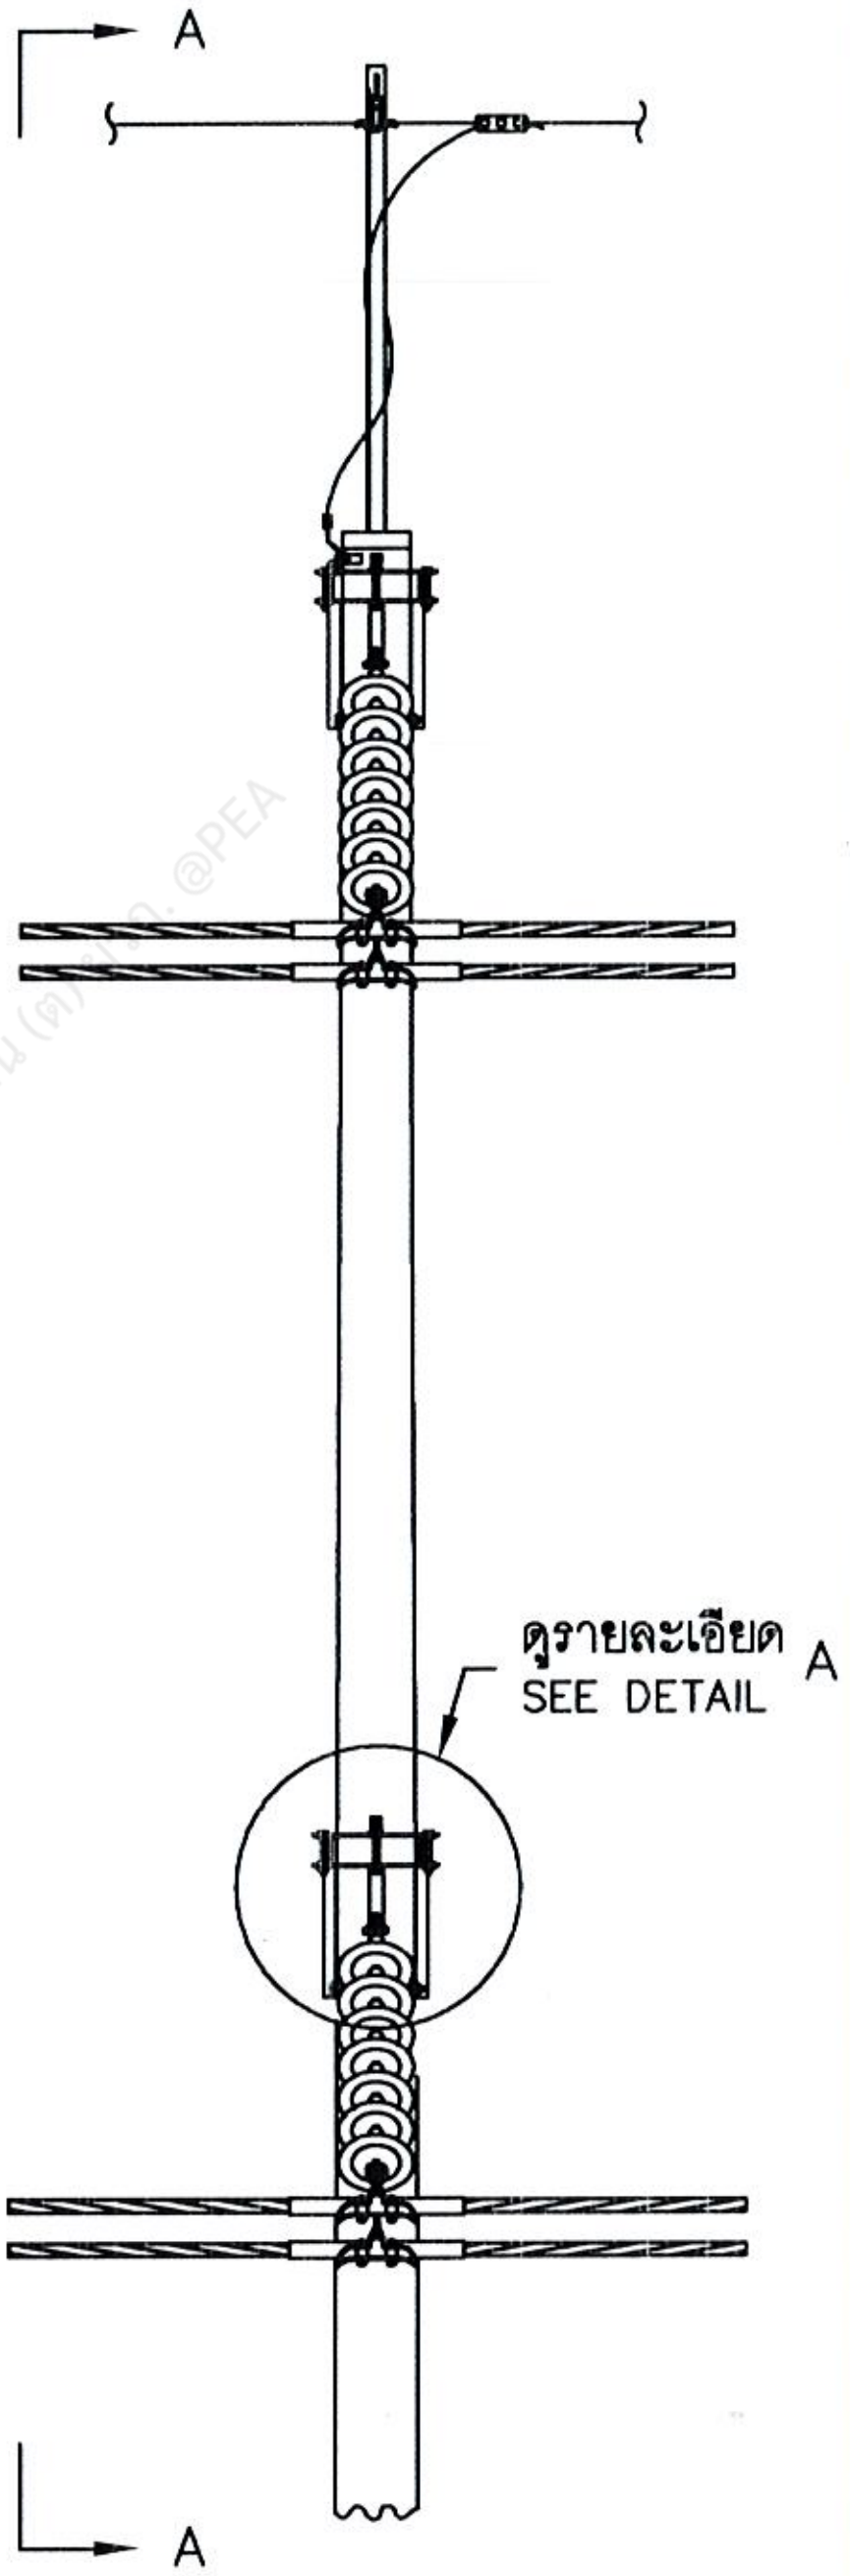

อติวิทย์ พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน กมลเนตร ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 16 มี.ค. 2565 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565 แก้แบบวันที่ ....
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางโค้ง แบบ SD-SA-8	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), ANGLE STRUCTURE TYPE SD-SA-8	แบบเลขที่ SA1-015/65004 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 9 5

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ยาว 22 ม ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE 22 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	1	1000010016
2	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 4,200 มม STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 4,200 mm LONG	2	1010000103
3	เหล็กฉากรับคอนสาย 50x50x6 มม ช่วงกว้าง 1,800 มม ดรอพ 450 มม BRACE, ST. ANG, 50x50x6 mm. 1,800 mm WIDE 450 mm DROP	2	1010200007
4	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG	2	1010000100
5	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm. 1,000 mm LONG	2	1010200009
6	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม PLATE, STEEL 6x100x450 mm	12	1010030002
7	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	6	1010110200
8	สลักเกลียว M 16x170 มม BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	18	1010110201
9	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1	1010110204
10	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	1	1010110205
11	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20x350 mm	2	1010110300
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู Ø 18 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	52	1010180100
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม รู Ø 22 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62x62x6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	4	1010180101
14	แหวนสปริง M 16 มอก 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	6	1010180301
15	ที่แขวนลูกถ้วยทางโค้ง BRACKET, CORNER SUSPENSION	3	1030140012
16	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม มอก.277 ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย PIPE, STEEL, SIZE 20, 100 mm LONG, TIS 277, TYPE 2, BUT WITHOUT THREADED END	6	1010050000

รายละเอียด
DETAIL

D-12(AGS) หรือ/OR D-19D(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	3	
D-5J	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ...............
ถูกแทนโดยแบบ...........
เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565

ผู้เขียน...กมลเนตร.........
ผู้สำรวจ.....................
วิศวกร.......................
หัวหน้าแผนก................
ผู้อำนวยการกอง..............
ผู้อำนวยการฝ่าย..............

ผู้ว่าการ........................ 16 มี.ค. 2565 (แทน)

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางโค้ง
แบบ SD-SA-8

แก้แบบวันที่.............
มิติเป็น....................
มาตราส่วน..................

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
....

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS
CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), ANGLE STRUCTURE
TYPE SD-SA-8

แบบเลขที่.SA1–015/65004
แผ่นที่.3.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 2 9 5

ข้อกำหนดการใช้งาน / APPLICATION

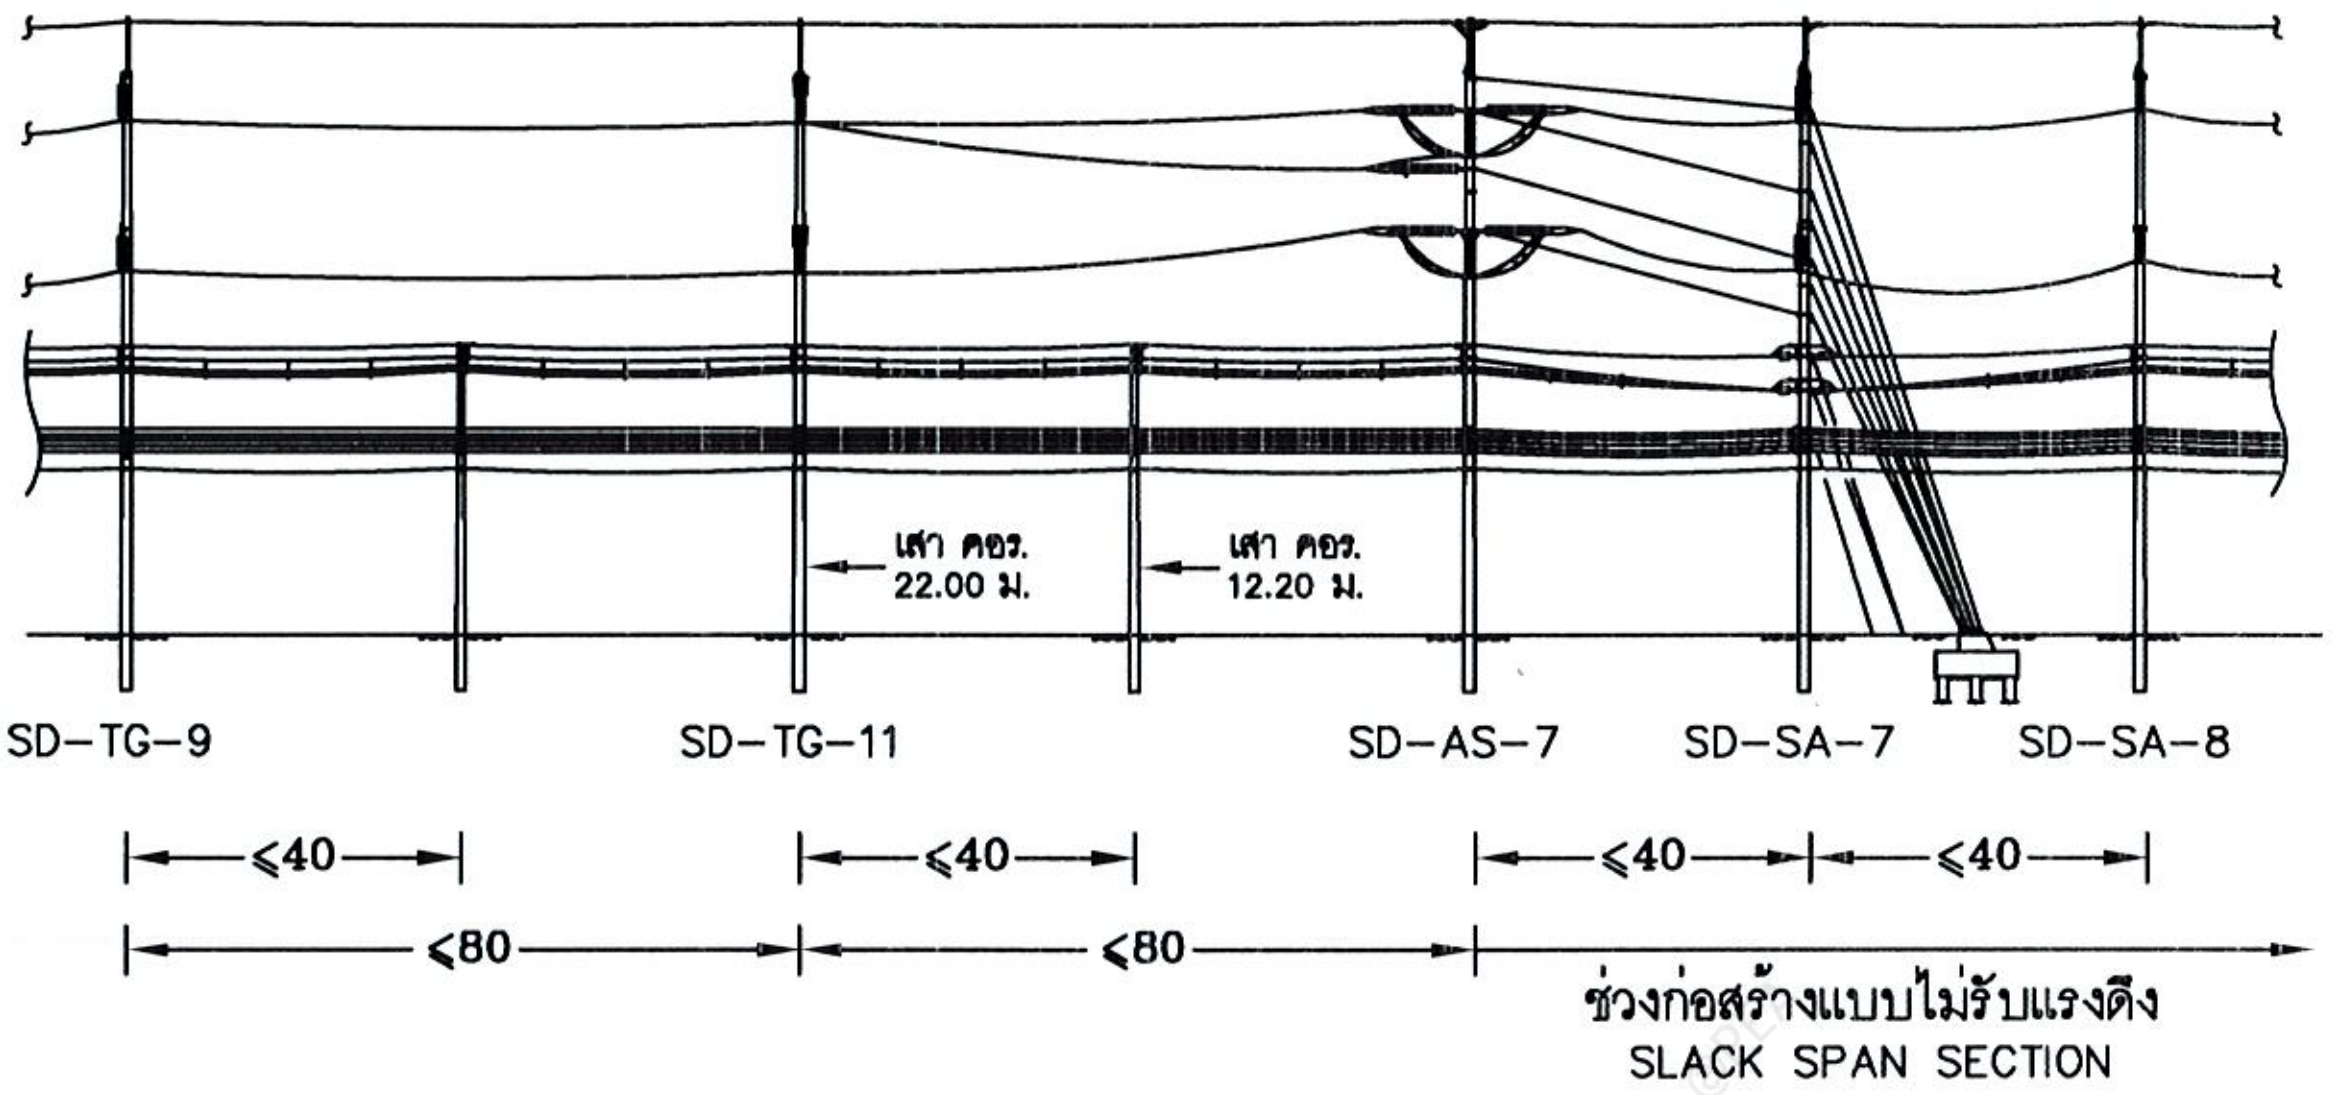

หมายเหตุ

1.* กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวงให้ใช้ค่าระยะห่างตามแนวดิ่งในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1-015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)
2. โครงสร้างนี้ กรณีติดตั้งด้วยรูปแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เรียกชื่อว่า SS-SA-8
3. กรณีติดตั้งด้วยรูปแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วย คือ จากการประกอบ D-12(AGS) หรือ D-19D(AGS) เป็น D-2(AGS) หรือ D-19A(AGS) โดยการเลือกใช้ชนิดลูกถ้วย อ้างอิงตามแบบเลขที่ SA1-015/62009 (การประกอบเลขที่ 9510)
4. โครงสร้างนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับป้องกันปัญหาการเกิดไฟฟ้าขัดข้องจากนกปากห่าง หากมีความจำเป็น สามารถนำโครงสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทอื่นๆ ได้ ตามความเหมาะสมของผู้ออกแบบ

NOTES

1.* IN CASE OF CONSTRUCTING IN HIGHWAY AREA, USE THE VERTICAL CLEARANCE IN THE PARENTHESIS. FOR ADDITIONAL DETAIL, SEE DWG NO. SA1-015/43012 (ASSEMBLY NO. 5687).
2. SS-SA-8 IS CALLED WHEN THIS STRUCTURE IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR.
3. IN CASE SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR(SS) , INSULATOR ASSEMBLYS ARE CHANGED FROM ASSEMBLY D-12(AGS) OR D-19D(AGS) TO D-2(AGS) OR D-19A(AGS). BY TYPE OF INSULATOR CAN BE CHOOSED ACCORDING TO SA1-015/62009 (ASSEMBLY NO.9510)
4. THIS STRUCTURE IS INTENDED TO BE USED TO PREVENT BIRD PROBLEM. IF NECESSARY THIS STRUCTURE CAN BE USED IN OTHER SUITABLE DESIGNS.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....

ผู้เขียน....กมลเนตร........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ............................16 มี.ค. 2565(แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565
แก้แบบวันที่..............
มิติเป็น.....เมตร.........
มาตราส่วน ....

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับทางโค้ง
แบบ SD-SA-8

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
-
....

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS
CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), ANGLE STRUCTURE
TYPE SD-SA-8

แบบเลขที่.SA1-015/65004
แผ่นที่.4.ของจำนวน.4.แผ่น