
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **5659D**

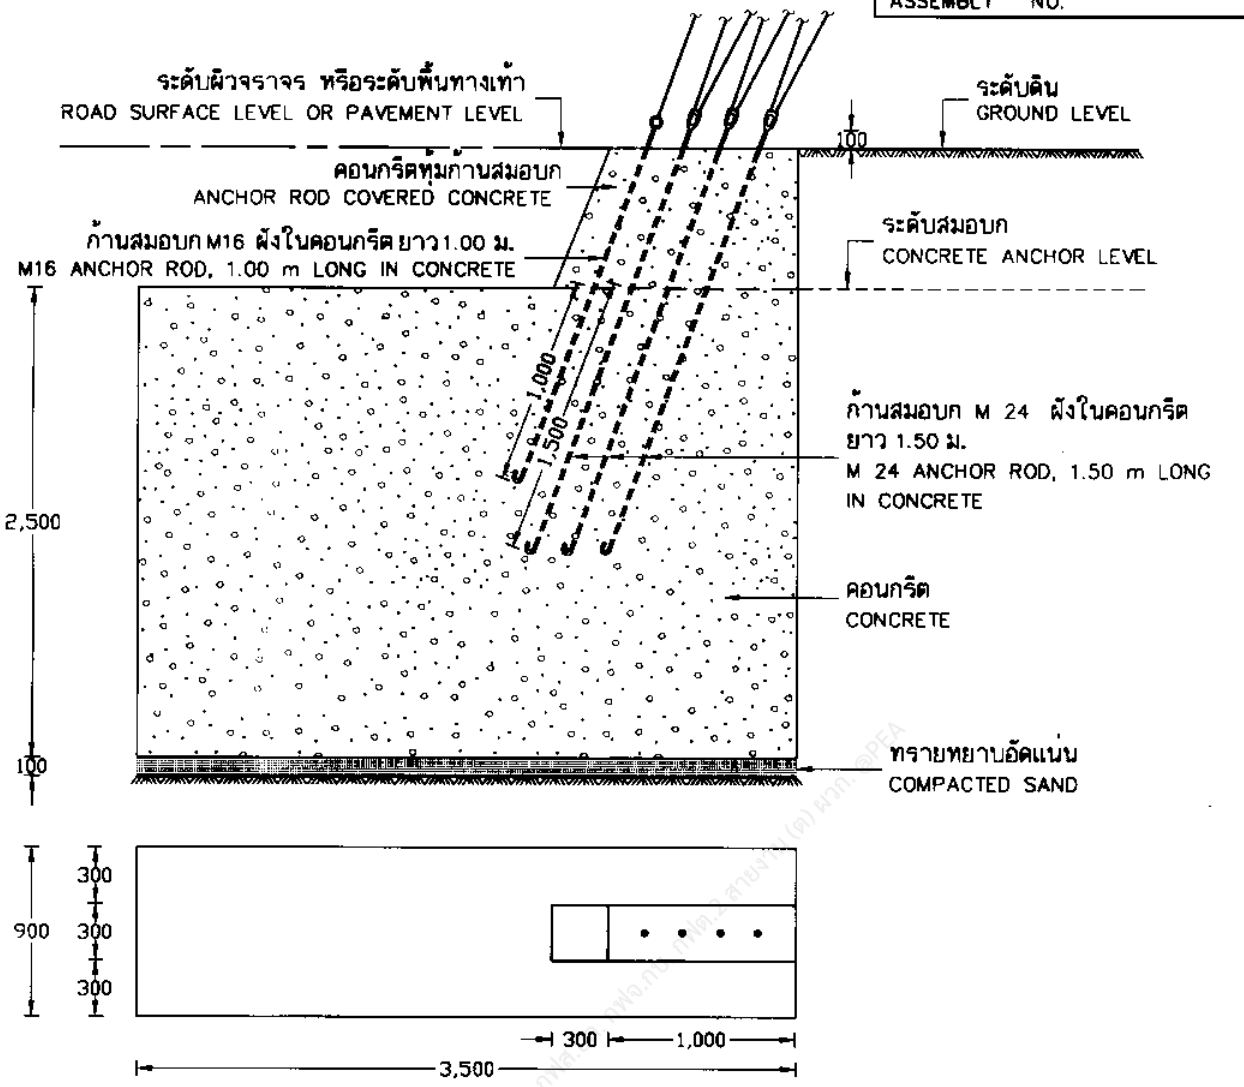

รายละเอียด DETAIL	จำนวนก้านสมอบก NO. OF ANCHOR RODS	
	ก้านสมอบก M 24 แบบห่วงสองรอง ROD, ANCHOR, DOUBLE STRAND EYE, M 24	ก้านสมอบก M 16 แบบห่วงกลม ROD, ANCHOR, ROUND EYE, M 16
D – 9A	3	1

หมายเหตุ 1 ใช้สำหรับกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 12 ตัน / ตารางเมตรขึ้นไป
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม แบบเลขที่ IB2-011/42012 และข้อกำหนดการติดตั้งสมอบกคอนกรีตในเขตทางหลวง ตามแบบเลขที่ SA1-015/43007 (การประกอบเลขที่ 5659)

NOTES 1 USE IN CASE ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY OF 12 TON/m^2 OR MORE .
2 SEE ADDITIONAL DETAIL, DWG. NO. IB2-011/42012 AND RECOMMENDATION FOR CONCRETE ANCHOR INSTALLATION IN THE HIGHWAY AREA, DWG. NO. SA1-015/43007 (ASSEMBLY NO. 5659) .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ... พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ...
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร .....
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
.....
24 ธ.ค. 2543

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ..... (นาย)
24 มิ.ถ. 2543

รายละเอียดที่ 9
สมอบกคอนกรีต (แบบที่ 11)

DETAIL NO. 9
CONCRETE ANCHOR (TYPE 11)

ใช้แทนแบบ .....
ถูกแทนโดยแบบ .....
เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2543
แก้แบบวันที่ .....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:40
แบบเลขที่ SA1-015/43011
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น