การประกอบเลขที่ 4626
ASSEMBLY NO. 5626

D — 5

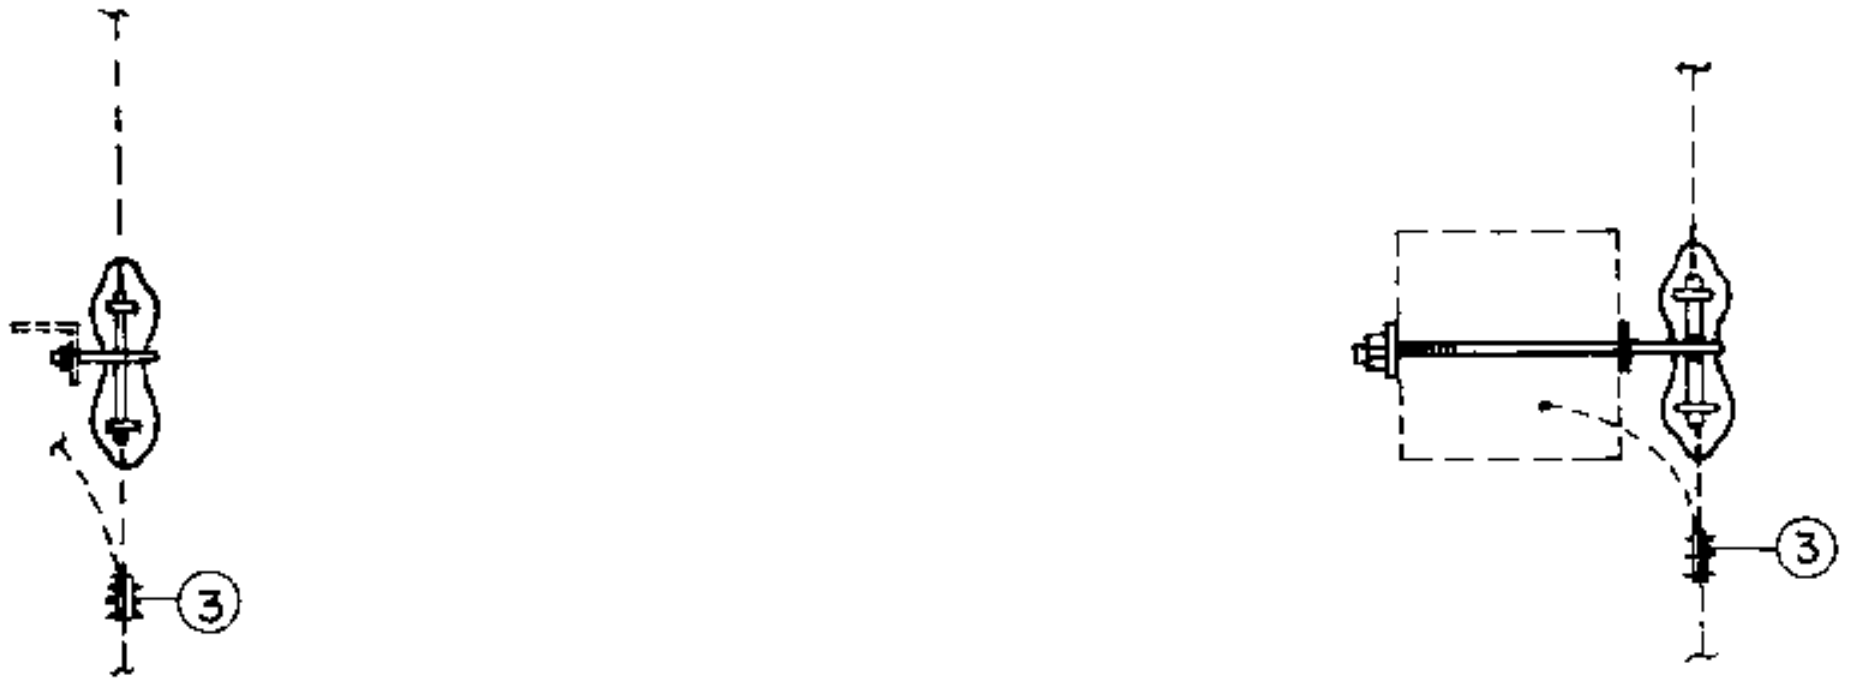

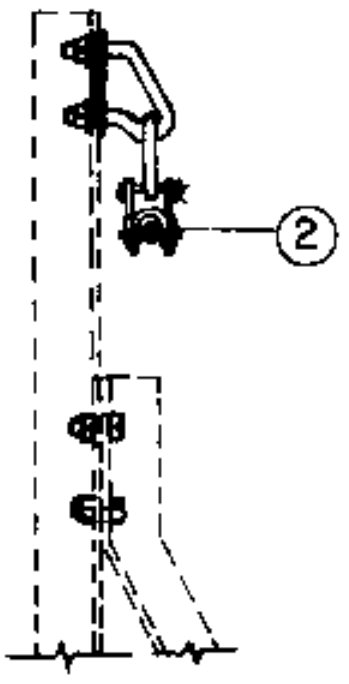

D - 5A

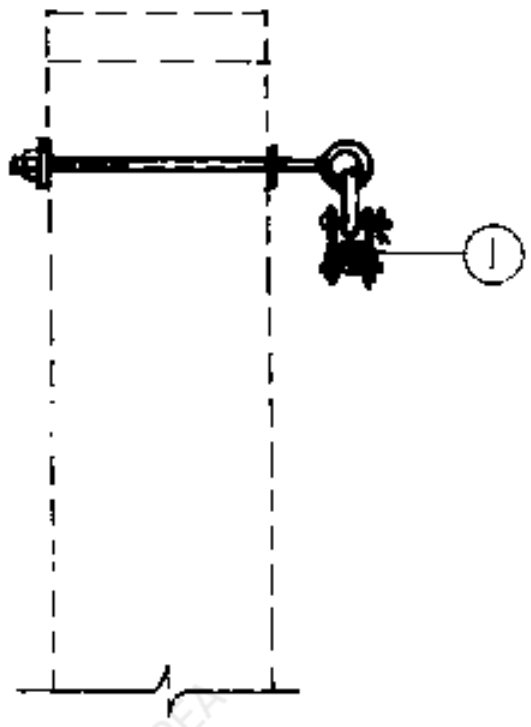

D - 5B

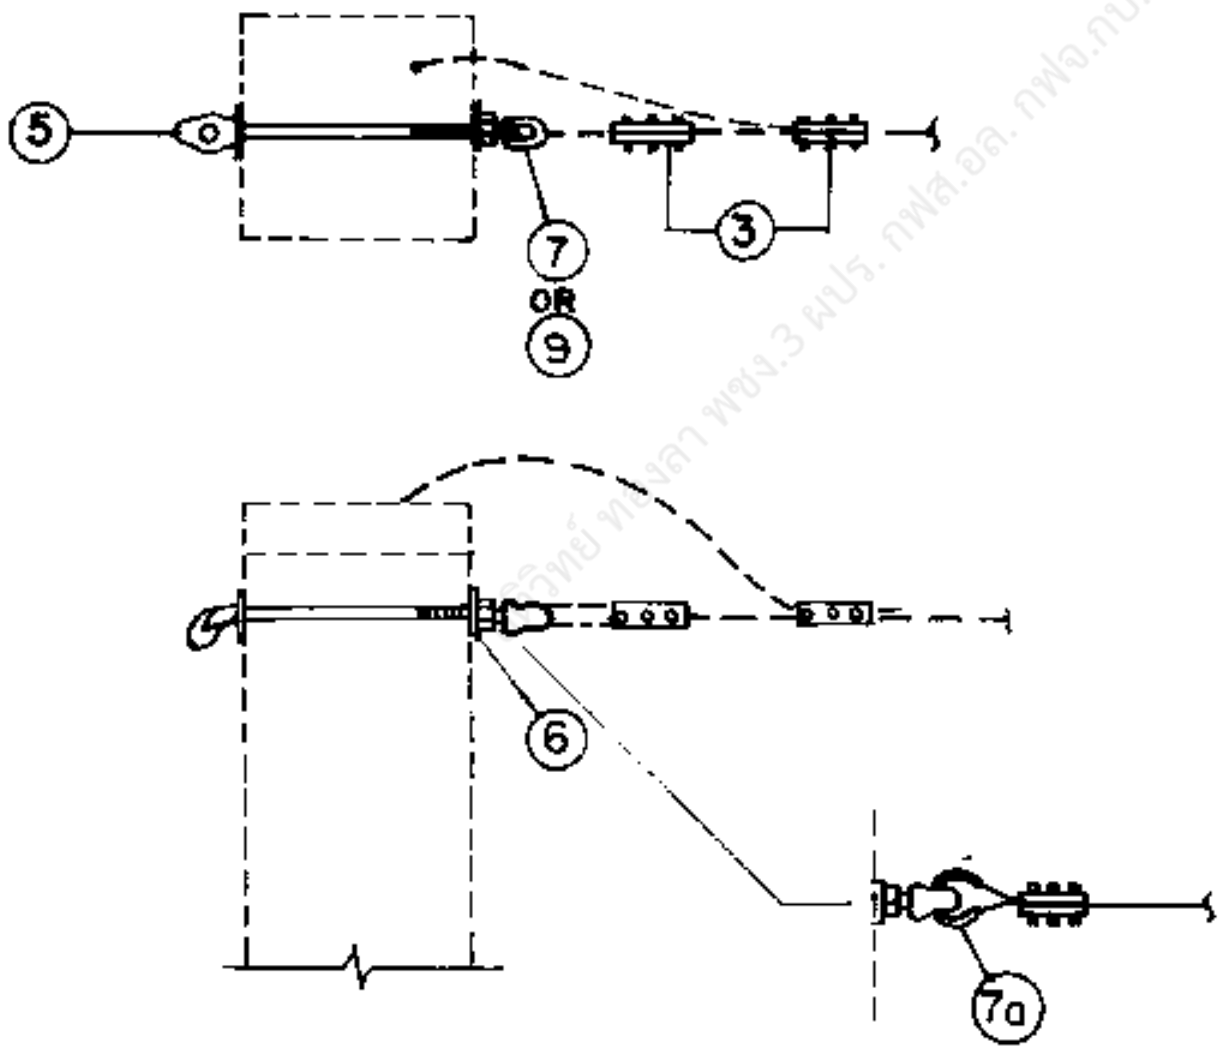

D '- 5C

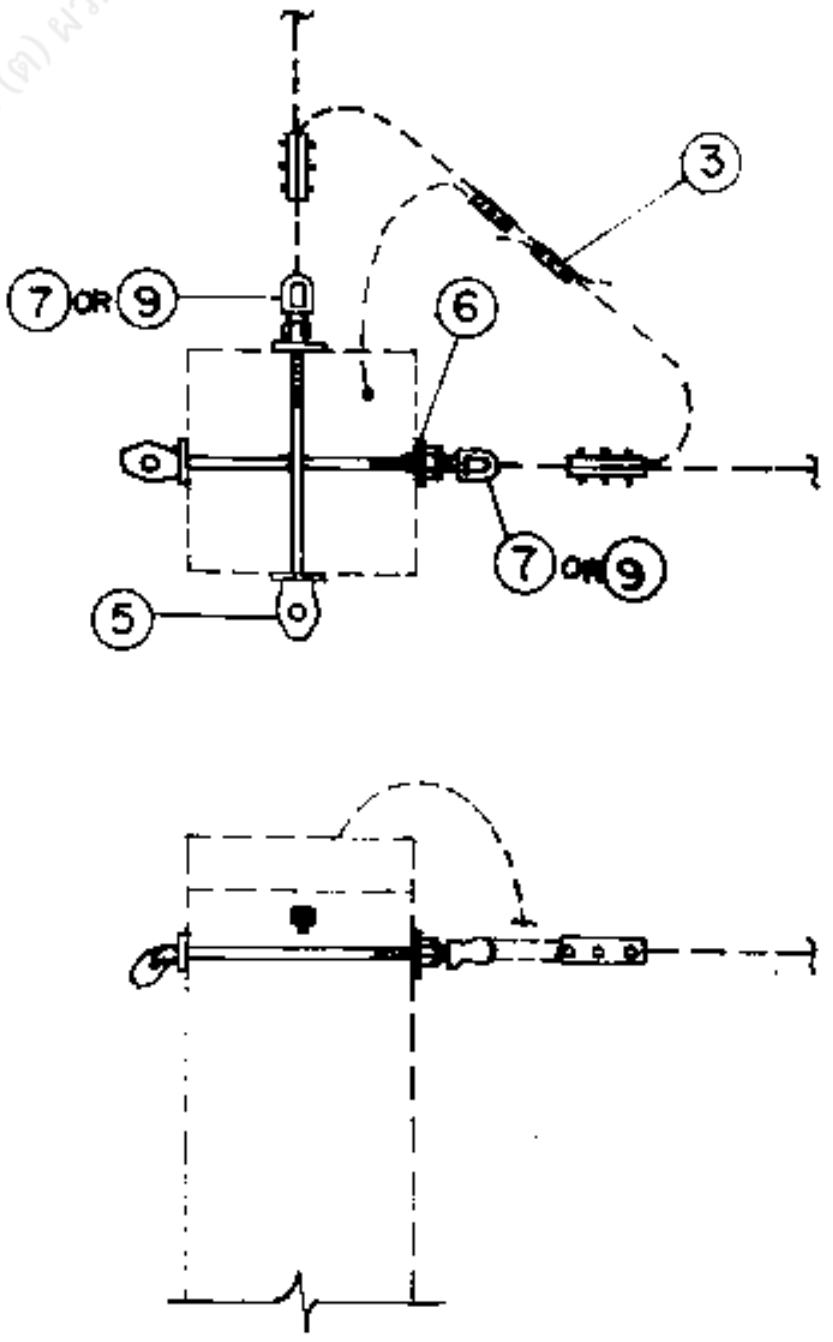

D - 5D

ลิขสิทธิ์ ท้องลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก.@PEA

JAPANESE EXPERT TO PEA T. Yamada

กองวิศวกรรม

ผู้เขียน ....
สถาปนิก ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ .... 26 มิ.ย. 19

รายละเอียดที่ 5
การต่อสายล่อฟ้า

DETAIL NO.5
OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนที่ด้วยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 17 มิ.ย. 19
แก้แบบวันที่ 24 มี.ค. 23
อ้างอิง ....
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ S02-015/19031
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่ 4626
ASSEMBLY NO. 5626

D — 5

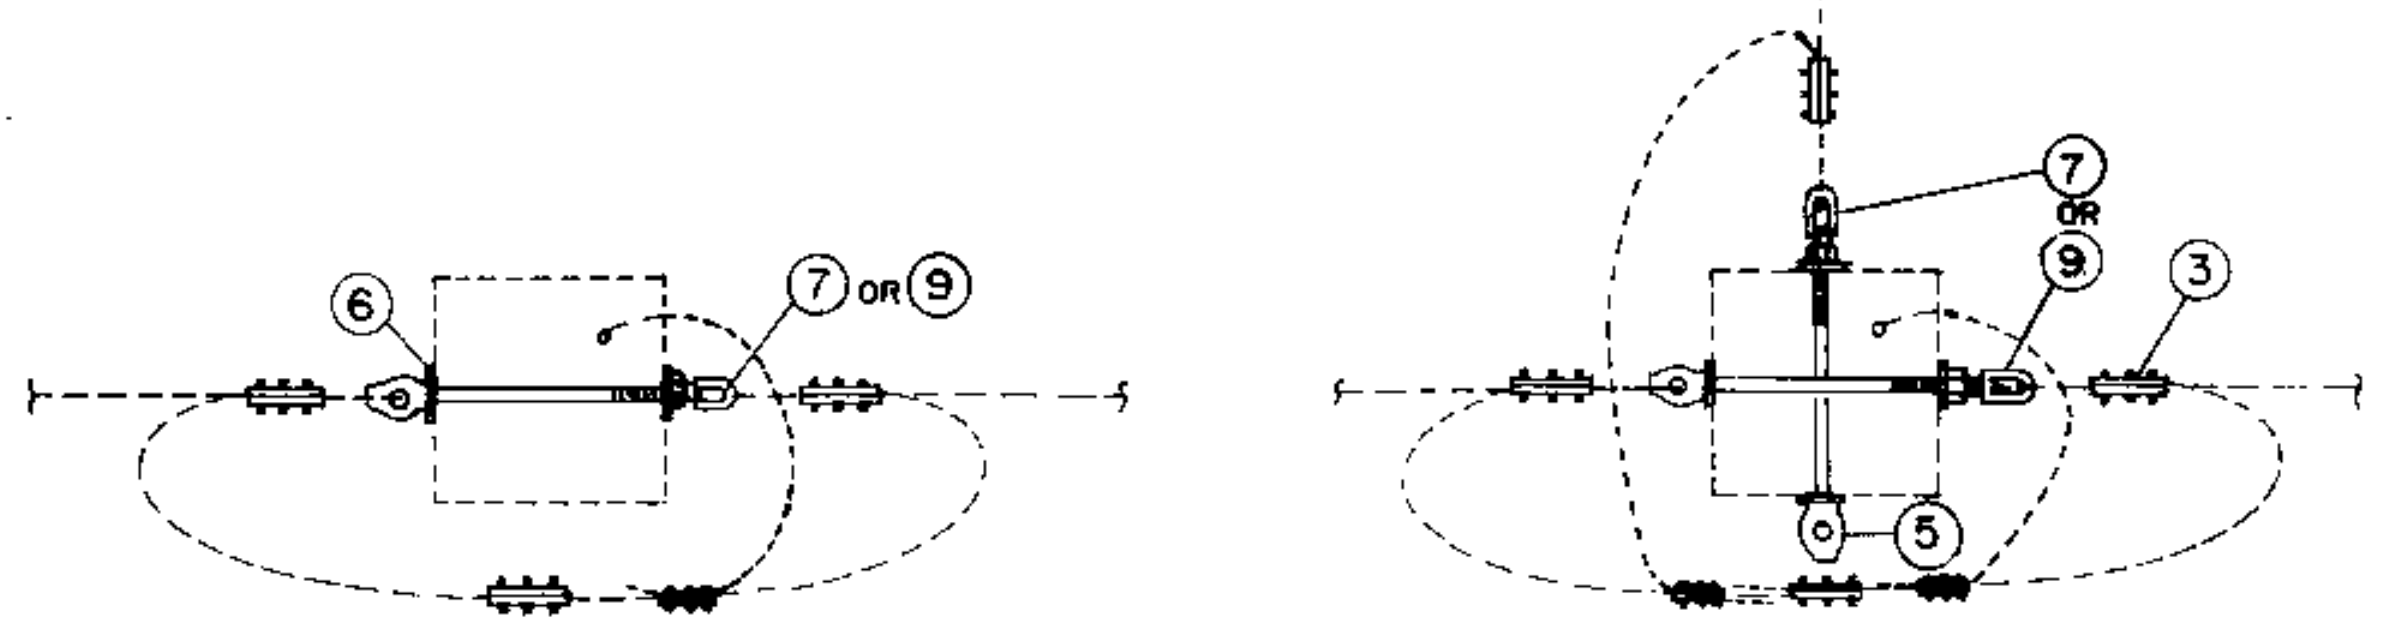

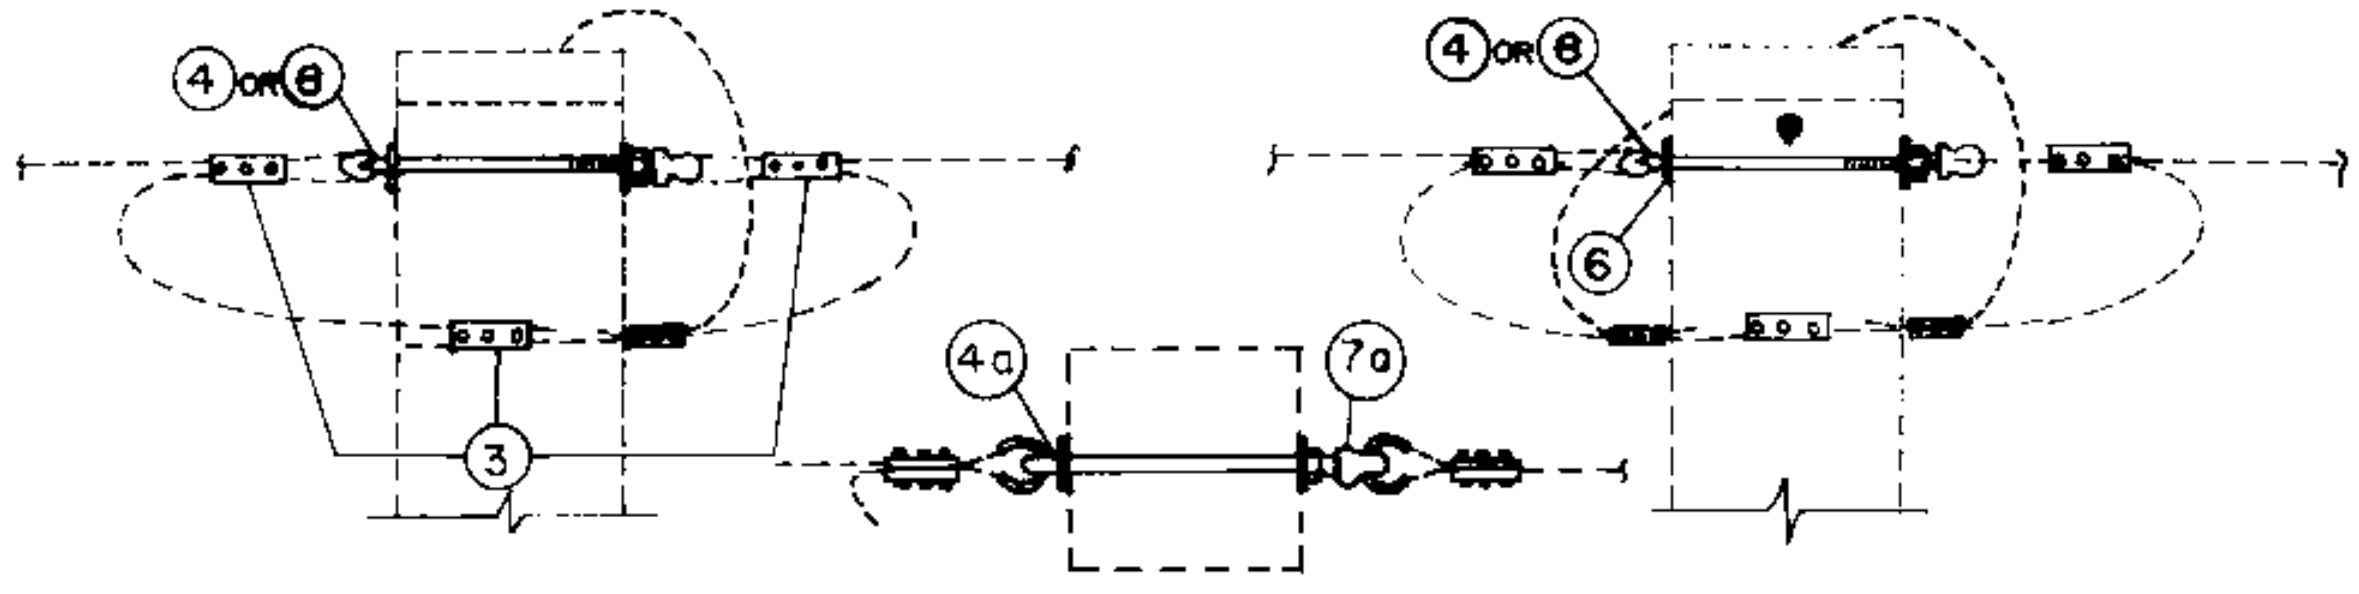

D — 5E

D — 5F

* ใช้ยูแคล้มป์สลักเดียว เอ็ม 8 (วัสดุเลขที่ 0165) จำนวน 3 ตัวต่อจุดแทนเป็นอีกแบบหนึ่งได้
ALTERNATIVELY, USING U-CLAMP M 8 (MAT. NO. 0165) 3 UNITS / POINT.

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D						วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		A	B	C	D	E	F	
1	กราวด์วายร์แคล้มป์สำหรับเสาคอนกรีต GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP FOR CONCRETE POLE	–	1	–	–	–	–	01230202 (0299)
2	กราวด์วายร์แคล้มป์สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP FOR BAYONET	1	–	–	–	–	–	01230203 (0294)
3 *	แคล้มป์สลัก 3 ตัวสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ตร.มม. CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 35 mm^2	1	1	2	4	4	6	01230003 (0175)
4	สลักห่วงแบนธรรมดาเดี่ยว M 16x350 มม. BOLT, STRANDED EYE, SINGLE STRAIGHT, M 16X350 mm	–	–	–	–	1	1	01210200 (0160)
5	สลักห่วงแบนธรรมดาเดี่ยว 45° M 16 x 350 มม. BOLT, STRANDED EYE, SINGLE 45°, M 16X350 mm	–	–	1	2	–	1	01210202 (0162)
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm, HOLE Ø18 mm, TIS 258	–	–	2	4	2	4	01180100 (0355)
7	ทิมเบิ้ลอายนัท M 16 NUT, EYE, THIMBLE M 16	–	–	1	2	1	2	01180003 (0347)
8	สลักห่วงกลม M 16X350 มม. พร้อมกาบทิมเบิ้ล BOLT, ROUND EYE, M 16X350 mm. WITH THIMBLE, GUY	–	–	–	–	1	1	01210304 (0256)
9	อายนัท M 16 DIN 582 พร้อมกาบทิมเบิ้ล NUT, EYE, M 16, DIN 582, WITH THIMBLE, GUY	–	–	1	2	1	2	01180001 01210304

JAPANESE EXPERT TO PEA Y. Yamada

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ...... ถูกแทนโดยแบบ......
ผู้เขียน...... สถาปนิก...... วิศวกร...... หัวหน้าแผนก...... ผู้อำนวยการกอง......	ผู้ว่าการ...... รายละเอียดที่ 5 การต่อสายล่อฟ้า	เขียนเสร็จวันที่ 17 มี.ค. 19 แก้ไขวันที่ 24 มี.ค. 23 มิติเป็น...... มาตราส่วน......
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	แบบเลขที่ S02-015/19031 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น