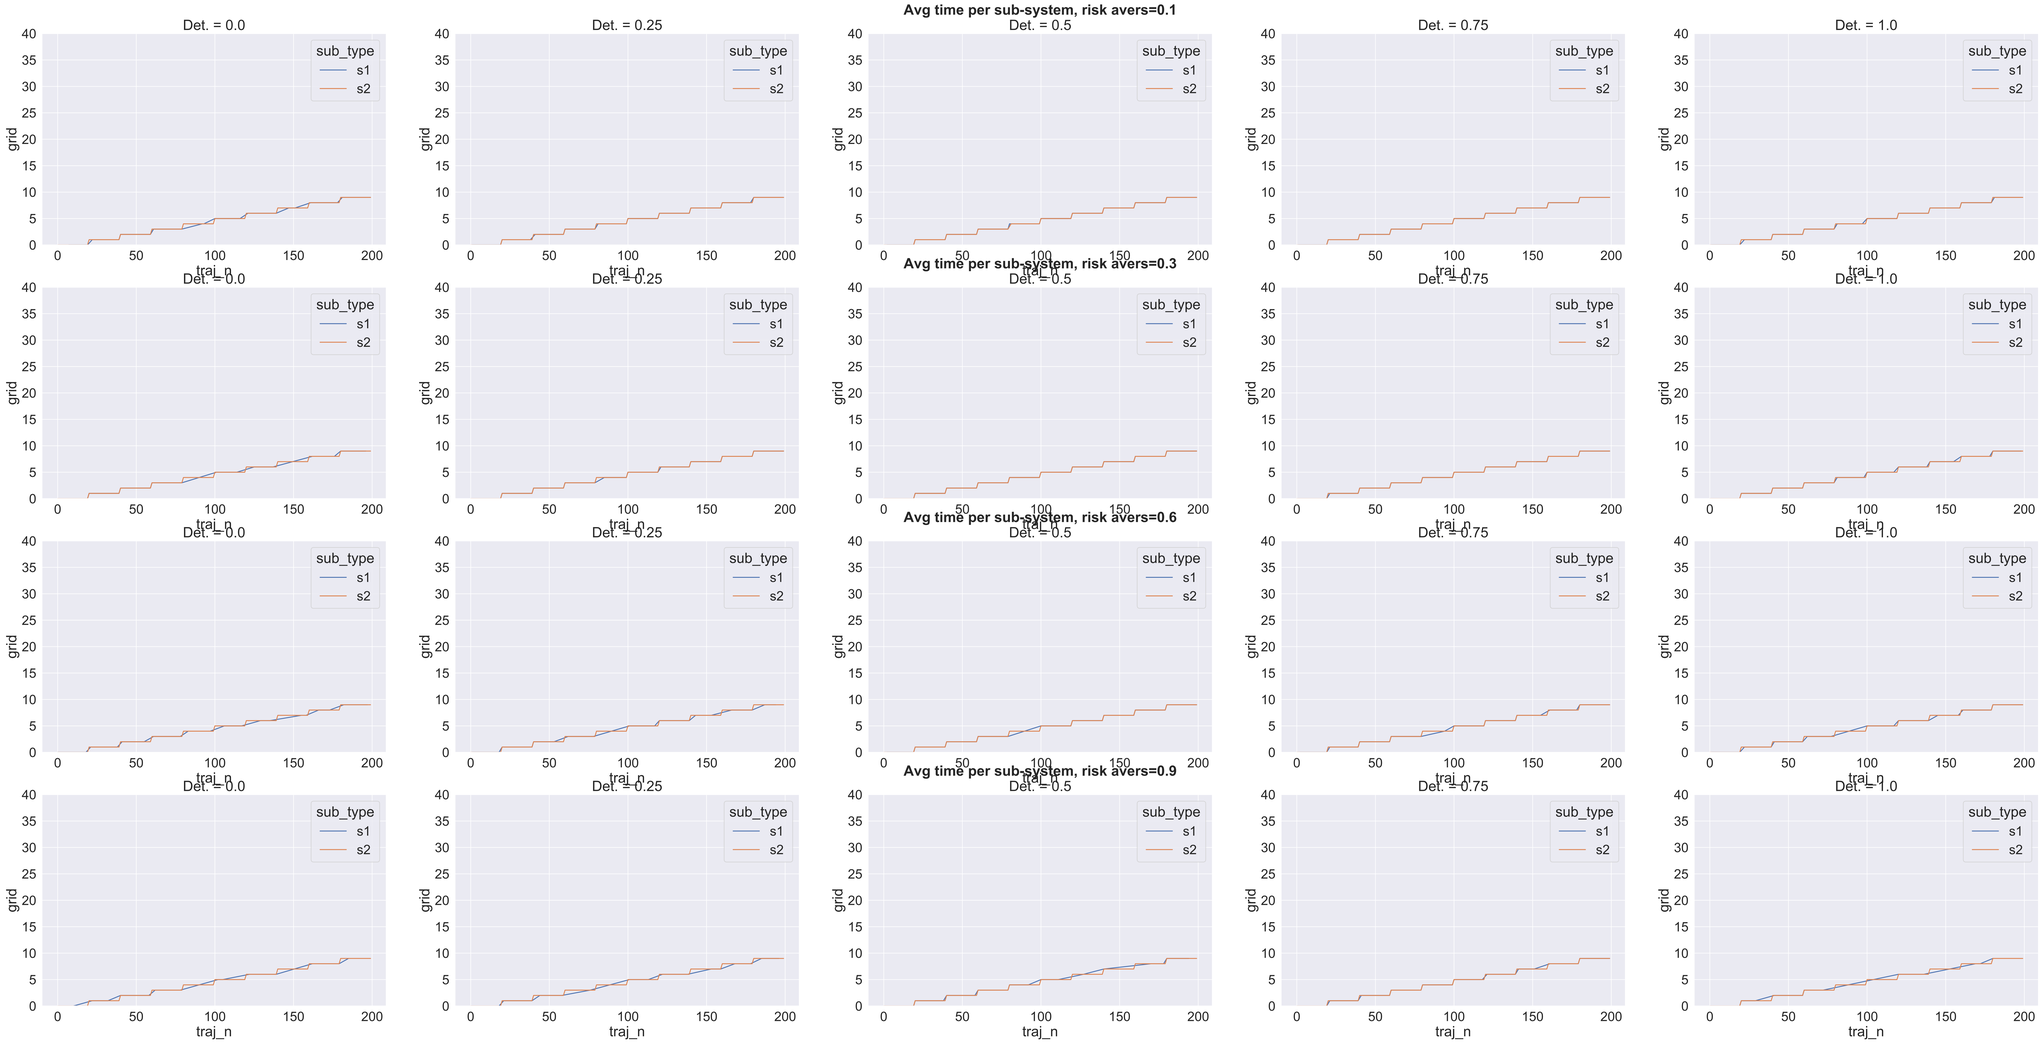
Avg time per sub-system, risk avers=0.1
Det. = 0.0
Det. = 0.25
Det. = 0.5
Det. = 0.75
Det. = 1.0
Avg time per sub-system, risk avers=0.3
Det. = 0.0
Det. = 0.25
Det. = 0.5
Det. = 0.75
Det. = 1.0
Avg time per sub-system, risk avers=0.6
Det. = 0.0
Det. = 0.25
Det. = 0.5
Det. = 0.75
Det. = 1.0
Avg time per sub-system, risk avers=0.9
Det. = 0.0
Det. = 0.25
Det. = 0.5
Det. = 0.75
Det. = 1.0
sub_type
s1
s2
grid
traj_n
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50
100
150
200