

Výkaz místností 1NP B					
Číslo	Název	Podlaží	Objem	Plocha	Poznámka
200	Chodba	1NP_B	734.78 m³	168 m²	
200.7	Uniková chodba / sklad	1NP_B	18.94 m³	6 m²	
201	Kancelář	1NP_B	63.49 m³	20 m²	
202	Kancelář	1NP_B	61.38 m³	19 m²	
203	Kancelář	1NP_B	41.79 m³	13 m²	
204	Kancelář	1NP_B	41.28 m³	13 m²	
205	Kancelář	1NP_B	83.17 m³	26 m²	
206	Kancelář	1NP_B	35.23 m³	11 m²	
207	Kancelář	1NP_B	34.68 m³	11 m²	
208	Kancelář	1NP_B	125.02 m³	40 m²	
209	Kancelář	1NP_B	42.21 m³	13 m²	
210.A	Kancelář	1NP_B	45.63 m³	14 m²	
210.B	Kancelář	1NP_B	65.24 m³	21 m²	
211	Sklad	1NP_B	26.04 m³	8 m²	
213	Kancelář	1NP_B	48.52 m³	16 m²	
214	Kancelář	1NP_B	45.45 m³	15 m²	
215	Kancelář	1NP_B	45.33 m³	15 m²	
216	Kancelář	1NP_B	59.74 m³	20 m²	
217	Kancelář	1NP_B	31.87 m³	10 m²	
218	Kancelář	1NP_B	32.72 m³	10 m²	
219	Kuchyňka	1NP_B	19.23 m³	6 m²	
220	WC Invalida	1NP_B	7.57 m³	2 m²	
221.A	Umývárna	1NP_B	3.83 m³	1 m²	
221.B	WC	1NP_B	3.09 m³	1 m²	
222	Úklidová místnost	1NP_B	11.31 m³	4 m²	
223.A	Umývárna	1NP_B	7.04 m³	2 m²	
223.B	WC	1NP_B	7.89 m³	3 m²	
224.A	Umývárna	1NP_B	6.93 m³	2 m²	
224.B	WC	1NP_B	5.12 m³	2 m²	
225	Kancelář	1NP_B	53.72 m³	17 m²	
502	Kancelář	1NP_B	35.33 m³	12 m²	
503	Kancelář	1NP_B	93.97 m³	32 m²	
524	Místnost	1NP_B	Přebýtečná místnost	Přebýtečná místnost	
525	Místnost	1NP_B	Přebýtečná místnost	Přebýtečná místnost	
X01	Schodiště	1NP_B	47.65 m³	15 m²	
X03	Sklad	1NP_B	11.13 m³	4 m²	
Y102.A	Umývárna	1NP_B	0.87 m³	2 m²	
Y103	WC	1NP_B	1.11 m³	2 m²	
Y104.A	Umývárna	1NP_B	0.85 m³	2 m²	
Celkový součet					

SKLADBY

Skladba OP1 (fasáda):

Skladba systému – ucelená dodávka

- silikonová omítka tl. 3mm (např. Weberpas aquabalance), RAL XXX
- podkladní náter šedý (např. Weberpas podklad UNI)
- armovací tkanina (např. Weberthem 131)
- základní vrstva tl. 5mm (např. Weberthem elastik LZS 720)
- tepelná izolace z jedné EPS GREY tl. 180mm - kotvení hmoždinkami s ocelovým šroubovým tmelem (např. weberthem CS + zátko zesílené EPS)
- lepicí vrstva tl. 5mm (např. Weberthem elastik LZS 720)
- penetrční náter (např. Weberpodklad A)
- vyrovnávací omítka - postřik cementovou maltou a jádrovou omítkou (např. weberpas podmaz + weberdur 300), tl. 10 - 25mm
- STÁVAJÍCÍ ZDVOVO - obvodový panel (příběžně, ztavené nesoudržných částí, vyspárované, reprofilované)

Skladba OP2 (okno):

Skladba systému – ucelená dodávka

- sklolaminátová omítka tl. 3mm (např. Weberpas marmolit)
- podkladní náter šedý (např. Weberpas podklad UNI)
- armovací tkanina (např. Weberthem 131)
- základní vrstva tl. 5mm (např. Weberthem elastik LZS 720)
- tepelná izolace z EPS tl. 180mm - kotvení hmoždinkami s ocelovým šroubovým tmelem (např. weberthem CS + zátko zesílené EPS)
- lepicí vrstva tl. 5mm (např. Weberthem elastik LZS 720)
- penetrční náter (např. Weberpodklad A)
- hydroizolační vrstva - hydroizolační náter ve dvou vrstvách (např. weberdur PUR bitumen), tl. 5mm
- vyrovnávací sanační omítka - vyrovnání podkladu (např. weberpas sanační WTA), tl. 10mm
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÁ KCE (příběžně, ztavené nesoudržných částí, vyspárované, reprofilované)

Skladba OP3 (okno pod terémem):

Skladba systému – ucelená dodávka

- hutěný zásep - bitukodit fr. 16-32, 300mm
- ochranná geotextilie 300g/m², tl. 3mm
- PVC rozpoisťovací tl. 30mm (např. DSKOHEN T20)
- tepelná izolace z EPS tl. 180mm - kotvení hmoždinkami s ocelovým šroubovým tmelem (např. weberthem CS + zátko zesílené EPS)
- lepicí vrstva tl. 5mm (např. Weberthem elastik LZS 720)
- penetrční náter (např. Weberpodklad A)
- hydroizolační náter - hydroizolační náter ve dvou vrstvách (např. weberdur PUR bitumen), tl. 5mm
- vyrovnávací sanační omítka - vyrovnání podkladu (např. weberpas sanační WTA), tl. 10mm
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÁ KCE (příběžně, ztavené nesoudržných částí, vyspárované, reprofilované)

Skladba OP4 (fasáda):

Skladba systému – ucelená dodávka

- silikonová omítka tl. 3mm (např. Weberpas aquabalance), RAL XXX
- podkladní náter šedý (např. Weberpas podklad UNI)
- armovací tkanina (např. Weberthem 131)
- základní vrstva tl. 5mm (např. Weberthem elastik LZS 720)
- tepelná izolace z jedné EPS GREY tl. 180mm - kotvení hmoždinkami s ocelovým šroubovým tmelem (např. weberthem CS + zátko zesílené EPS)
- lepicí vrstva tl. 5mm (např. Weberthem elastik LZS 720)
- penetrční náter (např. Weberpodklad A)
- vyrovnávací omítka - postřik cementovou maltou a jádrovou omítkou (např. weberpas podmaz + weberdur 300), tl. 10 - 25mm
- STÁVAJÍCÍ ZDVOVO - obvodový panel (příběžně, ztavené nesoudržných částí, vyspárované, reprofilované)

POZNÁMKA TECHNICKÁ

- 1) NA STAVBĚ BUDOV POUŽITÝ JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU VYTYPOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
- 2) ŽEHNÝ STAVBY OPRAVIT PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOHLÁSY INVESTORA A PROJEKTANTA, PODLE RÁDNE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- 3) NOVÉ VÝZVUKY A ZADÁVOKY ZDVO BUDOV PROVÉDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO POUŽITÝ MATERIÁL
- 4) DRAŽBY A VÝBĚRY BUDOV PROVÉDENY VE ZDVO DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL, DRAŽBY VE ZDVO NEBUDOU SÉKÁNY, ALE ŘEZÁNY PRÁVNÍ PÍLO A TO NA POTŘEBNOU MIN. SÍLU A HLOUBKU
- 5) PROSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ PRŮCHODY VZDUŠNÉHO PROSTŘEDÍ
- 6) OKNA BUDOV OSAZENÁ DO STÁVAJÍCÍCH STĚN DLE PŘÍKAZŮ
- 7) OKNA A VÝBĚRY OTVORŮ BUDOV V PROJEKTU JSOU POUŽITÝ DLE PŘÍKAZŮ
- 8) VÝBĚRY OTVORŮ BUDOV V ÚROVNI PODLAŽÍ PROVÉDENY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SÍLOU DLE PŘÍKAZŮ
- 9) PARAPETY VNITŘNÍ PARAPETY BUDOV V PROJEKTU DLE TL. 18MM. VÝŠKA ŘEZNÝCH HRANÝ 30MM. PARAPETY BUDOV PROVÉDENY S PŘESAHY PŘES BUDOV ŠILLETU 25MM. BOČNÍ HRANÝ 45S. SÍLA PARAPETU BUDOV OD HRANÝ OKNA PO HRANÝ VNITŘNÍ OMÍTKY. MATERIÁL - DÝHA DUB
- 10) VNITŘNÍ PARAPETY BUDOV PROVÉDENY Z LAKOVANÉHO PACH PLOCH. BARVA: SÍLA PARAPETU DLE OSAZENÝ OKNA A DRUHÝ OKLADE V MÍSTĚ OKEN. VNĚŠNÍ PARAPETY BUDOV OSAZENÝ PŘÍ MONTÁŽI VNĚJŠNÍ OKLADE A OMÍTKY.


- 11) VŠEČKÉ TEPELNĚ IZOLACE (VODOROVNĚ I SVISLÉ) BUDOV PROVÉDENY DLE LEGENDY MATERIÁLŮ A DLE SKLADBY VZDVO TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 12) PŘED OSAZENÝM TRUBAŘSKÝM VÝROBKEM NUTNO PŘED NĚM STAVĚ PŘEVÉST KONTROLU VELIKOSTI OTVORŮ
- 13) VŠEČKÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU POUŽITÝ DLE PŘÍKAZŮ ORIENTAČNĚ A DODAVATEL JE POKYNY POUŽITÝ MATERIÁL STYK NĚBO LEPŠÍ KVALITY NĚZ JE UVEDEN V PROJEKTU
- 14) DOKUMENTACE OBJEKTŮ OBECNĚ JEŠKÝ PRŮVODNĚJŠÍ SYSTÉMŮ ETICS STANOVUJE ČSN 73 2900. PRŮVODNĚJŠÍ SYSTÉMŮ IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)
- 15) V RÁMCI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOV POUŽITÝ PROFIL A PŘÍSLUŠNÝ PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS DLE ETAG 04
- 16) PŘÍKAZŮ - POUŽITELNOST JEŠKÝ NA RÁČI 2 TYPY JEŠKÝ (P1), MIN. NÁSKAVOSTI, TEPELNĚ IZOLACE A PŘERUŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ O POTŘEB JÁDRŮ A VÝNĚŠNÍCH PŘÍKAZŮ. UPRÁVENÍ NA MÍRU DLE POTŘEB STAVBY
- 17) V RÁMCI STAVBY SE NACHÁZÍ MÍSTĚ, KDE MŮŽE BÝT UŽITÝ STAVBY. POKYNY NEBO JINÝCH VÝKŮ DODÁK K NÁŘEZNÝM ZDVO NEBO JEHO DEGRADACI. STAVĚBNÍM UPRÁVENÍ BUDOV TYTO MÍSTĚ PRO OSTRANĚNÍ OMÍTKY LOKALIZOVÁV A UČENÁ JEŠKÝ OPRÁVA - VZ. SAKOVATNÁ ČÁST SAKOVAT
- 18) U BUDOVANÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNĚ OČISTĚN PŘED NĚM STAVĚ JEŠKÝ NOSNÝ FUNKCE. V PŘÍPÁDE NESROVNALOSTI NUTNĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STAVBA.

POZNÁMKA OBECNÁ

- 1) TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE OHLÁŠENÍ ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI POKUD VÝKRESNĚ V PŘÍKRUH REALIZACE DLA NUTNOSTI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZAJISTÍ JE ŽIVOTNOSTI NA SÍE NÁKLADY
- 2) PŘED VÝROBNÍ PŘÍKRUH JE NUTNO VŠECHY KOTÝ NA STAVĚ OČISTĚT
- 3) ZMĚNY STAVBY OPRAVIT PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOHLÁSY INVESTORA A PROJEKTANTA, PODLE RÁDNE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- 4) VŠEČKÝ NEPŘEDČETOVANÉ MATERIÁLY, OČISTNÝ A SOUČÁSTI STAVBY BUDOV UPRÁVENÝ V RÁMCI AD ARCHITEKTEM
- 5) JE NEPŮHĚNĚ DOKOŽET BARVNĚ A TAVOVĚ ŘEŠENÍ PŘÍKRUH PŘÍPÁDE ZMĚNY VÝROBNÍ BARVNOSTI A POKYNY UPRÁVA JE TĚMA NĚT TYTO ZMĚNY ODOŠLUJÍ SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTITOREM
- 6) VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE BUD PŘEDČETOVANÁ K REVIZI A ODOŠLUJÍ SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTITOREM
- 7) VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, JEDNOTLIVÉ ČI DODAVATEL, JE ODOŠLUJÍ SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTITOREM
- 8) ZÁMĚRNÝ VŠECHY DETAILY, KTERÉ POKYNY NEBO UVEDENÝ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZPEČNĚM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU ÚČINNOSTÍ VODNOSTI
- 9) PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE V PŘÍPÁDE ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ ZÁKAZNÍKEM GENERALNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA NA TENTO ROZPOR A DOKUJE K OČISTĚ JEŠKÝ JEŠKÝ TAK, ABY BYLO ZAMĚŘENO VZNIKU PŘÍPÁDŮ VÝKRAKŮ, NA PODČEŠÍ REKLAMCE NEBO JEŠKÝ JEŠKÝ
- 10) VÝKRESNÁ ČÁST JE NESOUČASNĚJŠÍ CELKOVÝ DLA I PRO SPRÁVNĚ NACHÁZENÍ ČELE STAVBY
- 11) NA DOKUMENTACI I VÝKRESNÝ DLA SE VETAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA DLE PLATNĚ LEGISLATIVY
- 12) DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY
- 13) PROJEKTANT NENÍ ZODPOVÍDÁN ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZNEUŽITÍM, CHYBNOU INTERPRETACÍ, NESPRÁVNÝM NEBO NEAUTORIZOVANÝM POUŽITÍM INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V TĚTO DOKUMENTACI.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ KONSTRUKCE, ŽB, ŠKLET
- OBRŮBČOVÉ PANELY - ŠKLETENÍ OBJEKTU
- OBRŮBČOVÉ NOSNÉ ZDVO
- VNITŘNÍ NĚVNĚNĚ A PŘÍKROVNÉ ZDVO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - K20 Z EPS 18MM

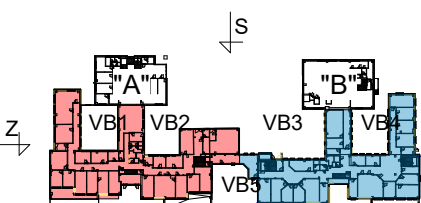

Snížení energetické náročnosti MC Praha 11

Vydáno 15.11.2024 s 1325/2, Praha-Chodov

STUPEŇ PROJEKTU: 1/1, 0,000 + 295,300 B.p.v.

DPS

OPROJEKTANT: Ing. Petr Václav, Ing. J. Václav
733 575 363, jakub.vacka@opprojekt.cz

VYPRACOVANÝ

OBJEKT: Městská část Praha 11
Odborová 632/1, 143 41, Praha 4

OSL

O

ČÁST DOKUMENTACE

1.1

OBECNÝ VÝKRES

"B" PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV

STUPEŇ: OSL, ČÁST: 1.1, ČÍSLO: 110

ZPRACOVATEL: J. Václav

Ing. Petr Václav, Ing. J. Václav

733 575 363, jakub.vacka@opprojekt.cz

GENERALNÍ PROJEKTANT

Ing. Petr Václav, Ing. J. Václav

733 575 363, jakub.vacka@opprojekt.cz