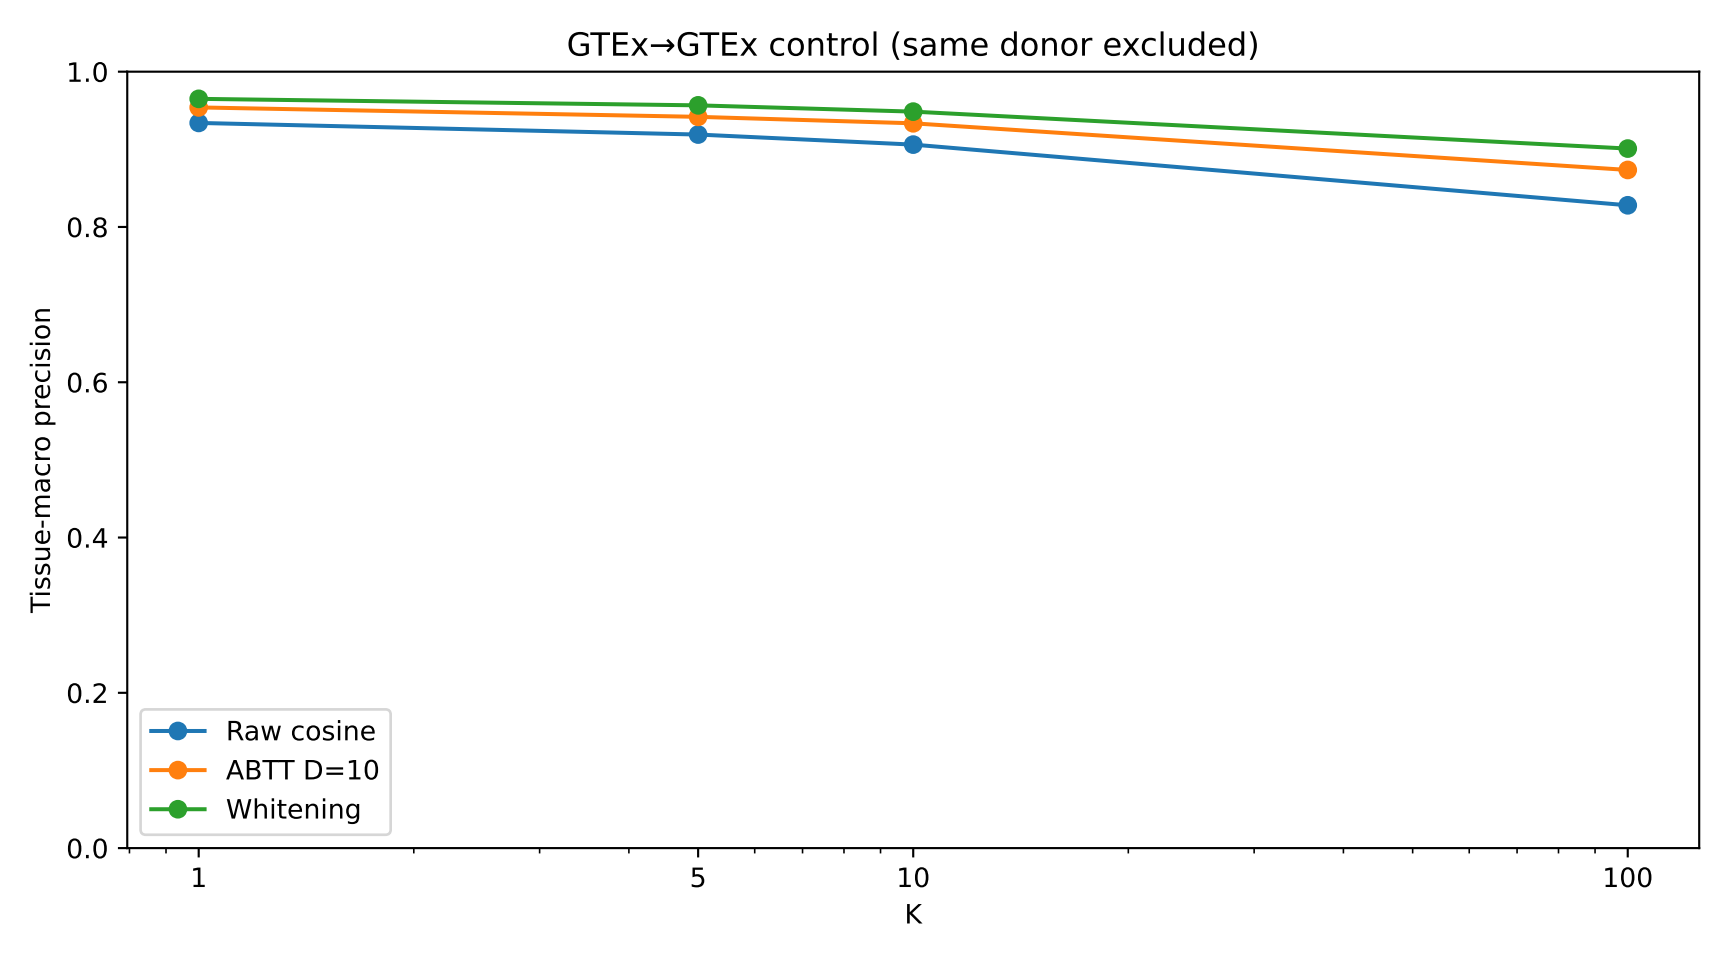
GTEx→GTEx control (same donor excluded)
Tissue-macro precision
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1
5
10
100
K
Raw cosine
ABTT D=10
Whitening