Procédure de remplacement du filtre à air – Compresseur D

Équipement : COMP-D-01 – Version v1.0 (2024-04)

1. Objet

Remplacer l'élément filtrant du COMP-D-01 toutes les 2000 h.

2. Prérequis

Élément	Détail
Pièce	AS-CD90-FA (élément de filtre à air)
Consignation	Obligatoire ; dépressurisation du circuit
Outillage	Tournevis, clé dynamométrique

3. Boîtier de filtre

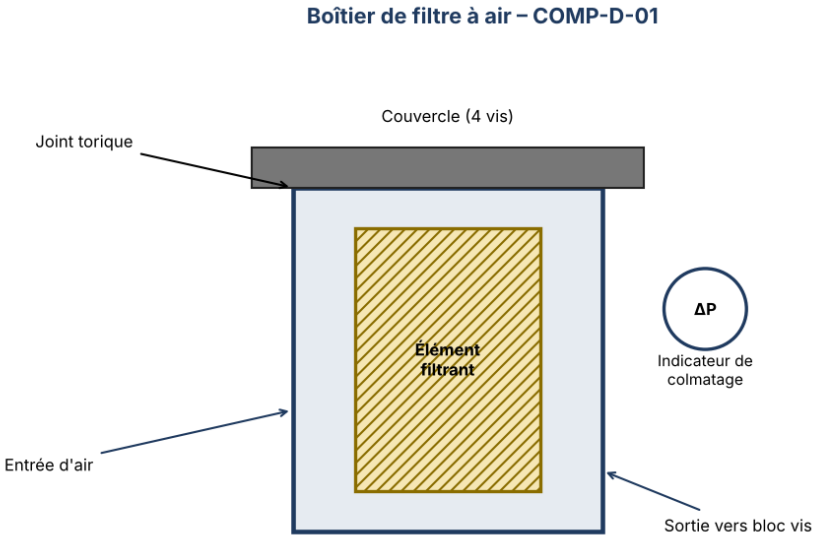


Figure 1 – Boîtier de filtre à air du COMP-D-01

4. Déroulement

1. Arrêter, dépressuriser et consigner le compresseur.
2. Dévisser les 4 vis du couvercle.
3. Retirer l'élément filtrant usagé et vérifier le joint torique.
4. Installer l'élément neuf, refermer et serrer les vis à 8 N.m.
5. Déconsigner, démarrer et vérifier que l'indicateur de colmatage est au vert.