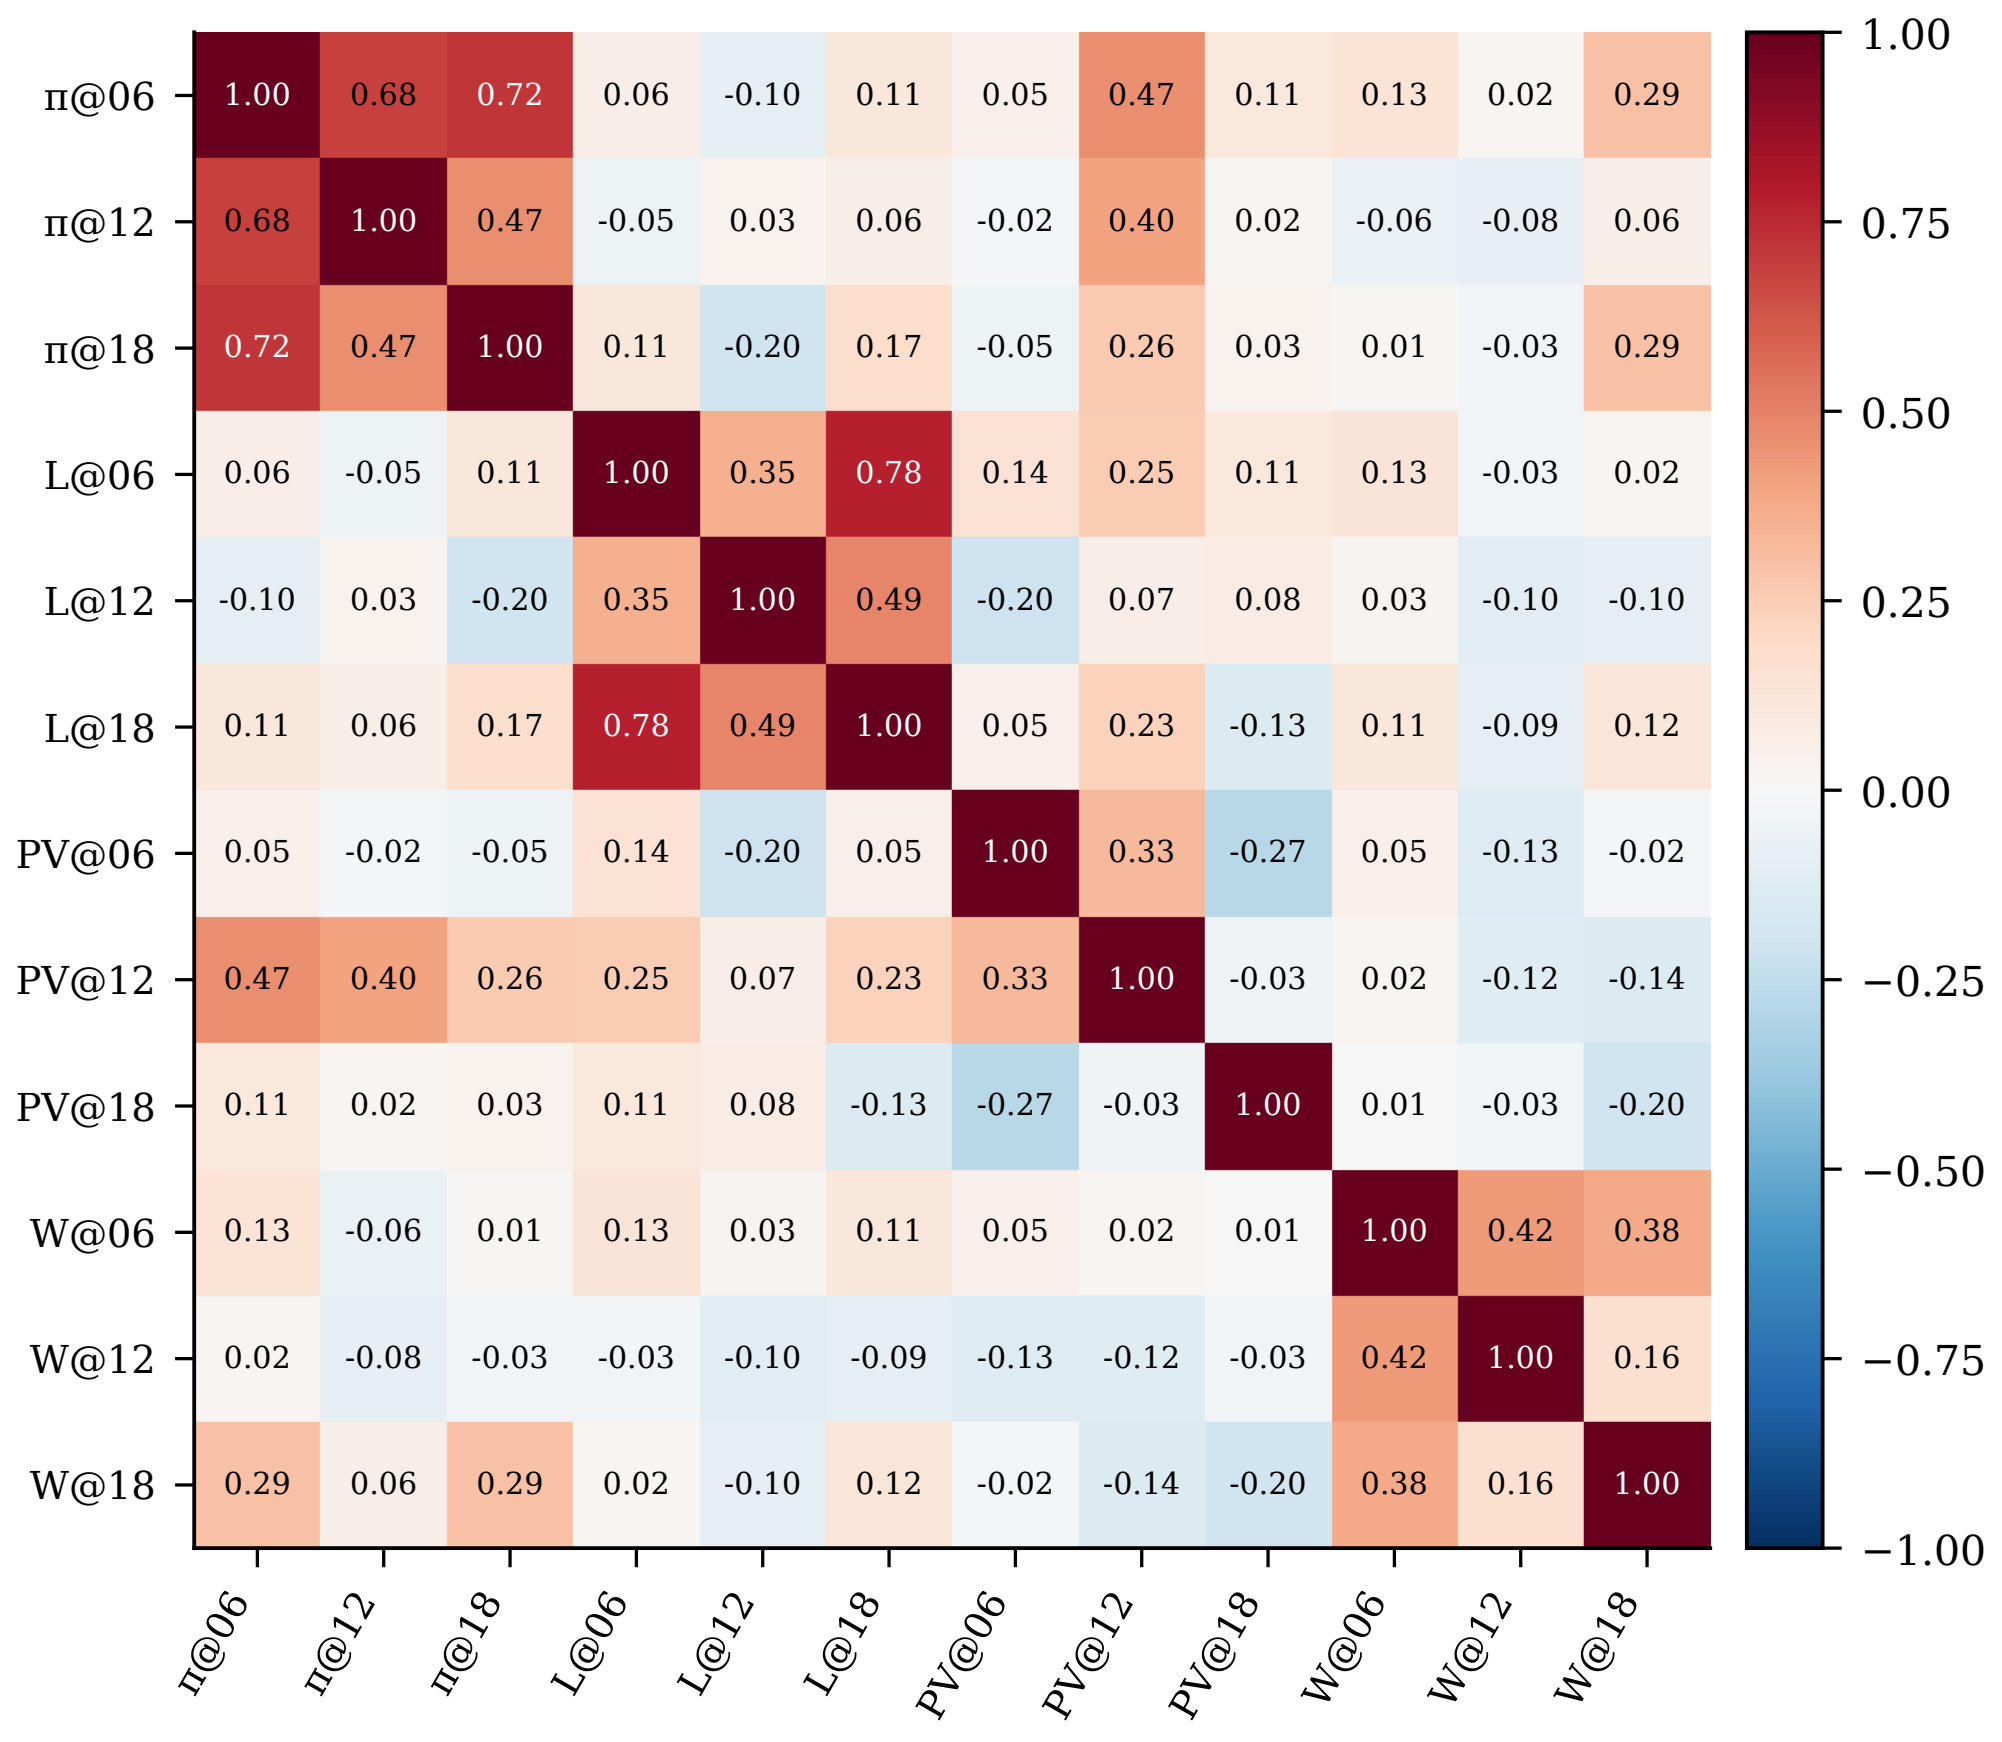
π@06 1.00 0.68 0.72 0.06 -0.10 0.11 0.05 0.47 0.11 0.13 0.02 0.29
π@12 0.68 1.00 0.47 -0.05 0.03 0.06 -0.02 0.40 0.02 -0.06 -0.08 0.06
π@18 0.72 0.47 1.00 0.11 -0.20 0.17 -0.05 0.26 0.03 0.01 -0.03 0.29
L@06 0.06 -0.05 0.11 1.00 0.35 0.78 0.14 0.25 0.11 0.13 -0.03 0.02
L@12 -0.10 0.03 -0.20 0.35 1.00 0.49 -0.20 0.07 0.08 0.03 -0.10 -0.10
L@18 0.11 0.06 0.17 0.78 0.49 1.00 0.05 0.23 -0.13 0.11 -0.09 0.12
PV@06 0.05 -0.02 -0.05 0.14 -0.20 0.05 1.00 0.33 -0.27 0.05 -0.13 -0.02
PV@12 0.47 0.40 0.26 0.25 0.07 0.23 0.33 1.00 -0.03 0.02 -0.12 -0.14
PV@18 0.11 0.02 0.03 0.11 0.08 -0.13 -0.27 -0.03 1.00 0.01 -0.03 -0.20
W@06 0.13 -0.06 0.01 0.13 0.03 0.11 0.05 0.02 0.01 1.00 0.42 0.38
W@12 0.02 -0.08 -0.03 -0.03 -0.10 -0.09 -0.13 -0.12 -0.03 0.42 1.00 0.16
W@18 0.29 0.06 0.29 0.02 -0.10 0.12 -0.02 -0.14 -0.20 0.38 0.16 1.00
π@06 π@12 π@18 L@06 L@12 L@18 PV@06 PV@12 PV@18 W@06 W@12 W@18
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00