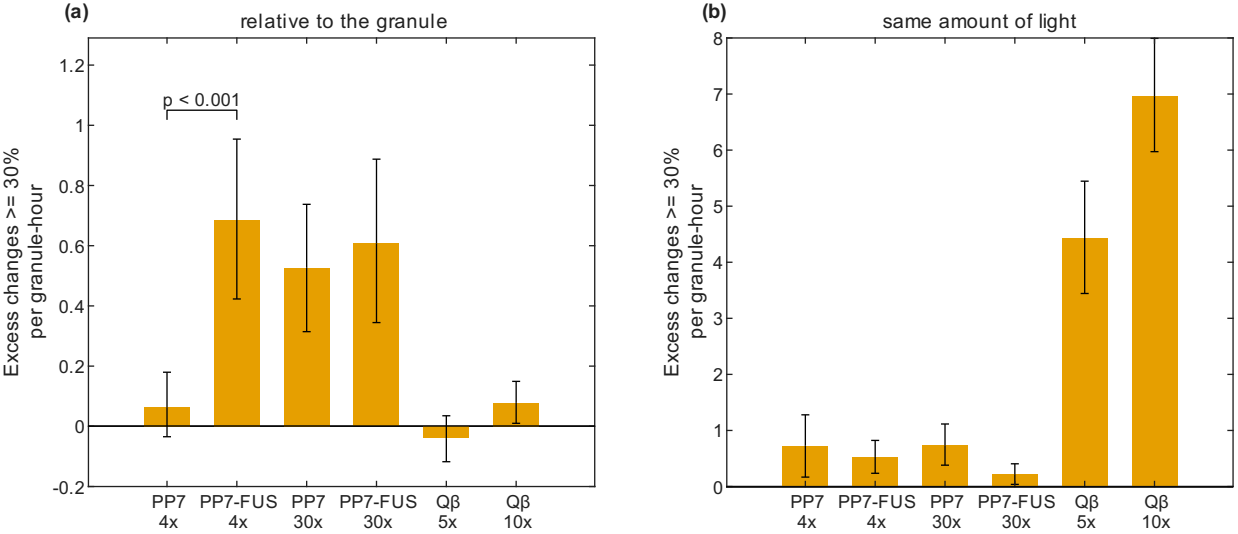
(a)
relative to the granule
p < 0.001
Excess changes >= 30%
per granule-hour
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
PP7
4x
PP7-FUS
4x
PP7
30x
PP7-FUS
30x
Qβ
5x
Qβ
10x
(b)
same amount of light
Excess changes >= 30%
per granule-hour
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PP7
4x
PP7-FUS
4x
PP7
30x
PP7-FUS
30x
Qβ
5x
Qβ
10x