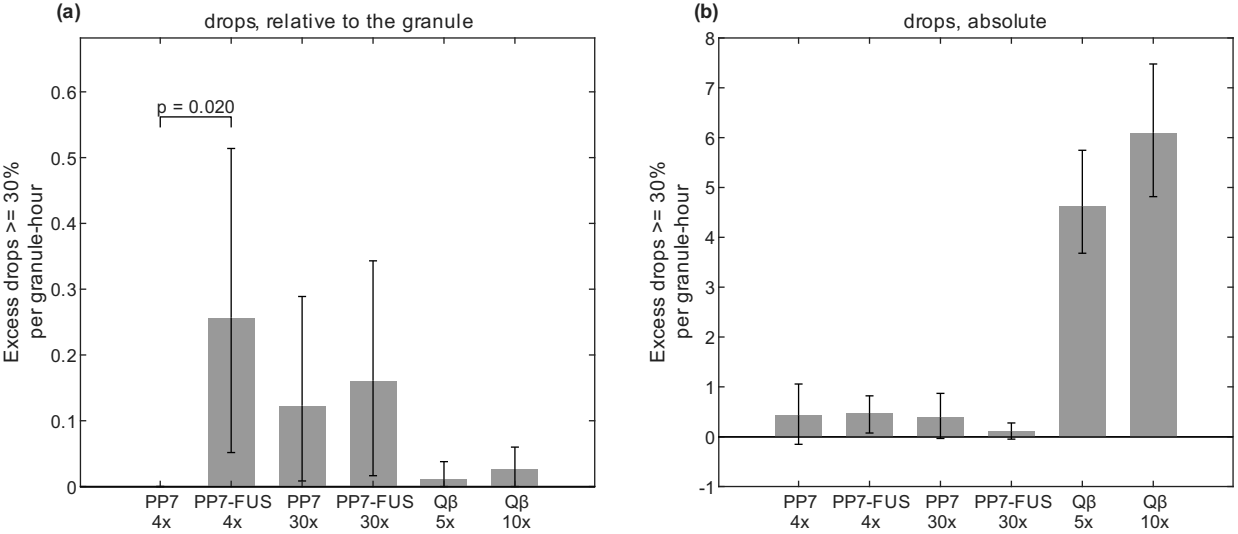
(a)
drops, relative to the granule
p = 0.020
Excess drops >= 30% per granule-hour
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
PP7 4x
PP7-FUS 4x
PP7 30x
PP7-FUS 30x
Qβ 5x
Qβ 10x
(b)
drops, absolute
Excess drops >= 30% per granule-hour
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
PP7 4x
PP7-FUS 4x
PP7 30x
PP7-FUS 30x
Qβ 5x
Qβ 10x