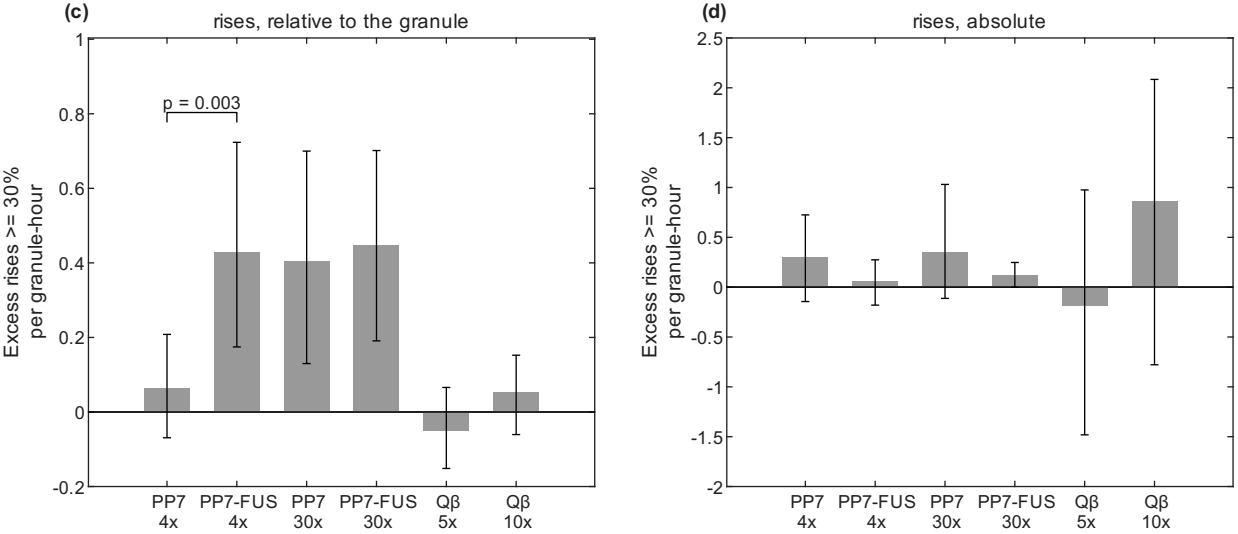
(c)
rises, relative to the granule
p = 0.003
Excess rises >= 30% per granule-hour
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
PP7 4x
PP7-FUS 4x
PP7 30x
PP7-FUS 30x
Qβ 5x
Qβ 10x
(d)
rises, absolute
Excess rises >= 30% per granule-hour
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
PP7 4x
PP7-FUS 4x
PP7 30x
PP7-FUS 30x
Qβ 5x
Qβ 10x