

Checkliste Erstunterweisung Allgemein §14 ASchG Erstinformationen vor Arbeitsbeginn!	Ziele: Richtiges Verhalten im Alarm bzw. Notfall
Notrufnummern: Feuerwehr 122 Polizei 133 Rettung 144 EURO Notruf 112 Vergiftungszentrale 01 406 43 43	Merke: Leitstand 0664 8017 9510
Im Rahmen seiner Gesamtverantwortung für das Unternehmen ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Unterweisung seiner Mitarbeiter durchzuführen. Falls er dieser Aufgabe nicht selbst nachkommen kann, muss er sie geeigneten Mitarbeitern übertragen. Bei größeren Unternehmen werden in der Praxis die betrieblichen Vorgesetzten (z.B. Abteilungsleiter, Referatsleiter) in ihrem jeweiligen Zuständigkeits- und Aufgabenbereich die Unterweisungen durchführen. Die Unterweisung ist durch die Unterschrift der Mitarbeiter zu dokumentieren	
Brand	Verhalten im Brandfall 1. Alarmieren: über Notrufnummer 122 gib an: Wo brennt es, Was brennt, Verletzte? und den nächstgelegenen Druckknopfmelder drücken 2. falls möglich: Löschen mit Feuerlöscher Handhabung der Feuerlöscher, je nach Typ Splint ziehen bzw. Knopf drücken 3. Räumen der Ausstellung bzw. Besucher aus den Gefahrenbereich bringen Brandschutztüren/Türen hinter sich schließen Keine Aufzüge benutzen! Treffpunkt: Brandschutzordnung und Brandalarmplan nachweislich zur Kenntnis bringen

Erste Hilfe



1. Alarmieren
direkt über Notruf 144 oder Infostelle im Haus



2. Erste Hilfe

3. Kontaktperson wartet beim vereinbarten Treffpunkt auf das Eintreffen der Rettung



Räumung Objekt/ Ausstellung

Mögliche Ursachen:
unmittelbare Gefahr z.B.
Brand, Bombendrohung,
längerer Stromausfall



Die Meldung über die Räumung kann erfolgen
über Funk/Telefon/Tondurchsage bzw.
Sirenenalarm BMA



1. Ruhe bewahren
2. die Besucher aus den Ausstellungsbereichen bringen
3. Treffpunkt Sammelplatz, die Besucher betreuen



Stromausfall



1. Ruhe bewahren
2. Anweisungen abwarten (Funk/Telefon etc.)
3. Fenster öffnen für Tageslicht (falls möglich)
4. Notlicht zeigt den Fluchtweg an



Elektrische Gefahr




Vor Inbetriebnahme Sichtprüfung

Defekte spannungsführende Komponenten
keinesfalls verwenden z.B. mobile Klimageräte,
Radiatoren etc.
Meldung an den Vorgesetzten



Übersichtsplan

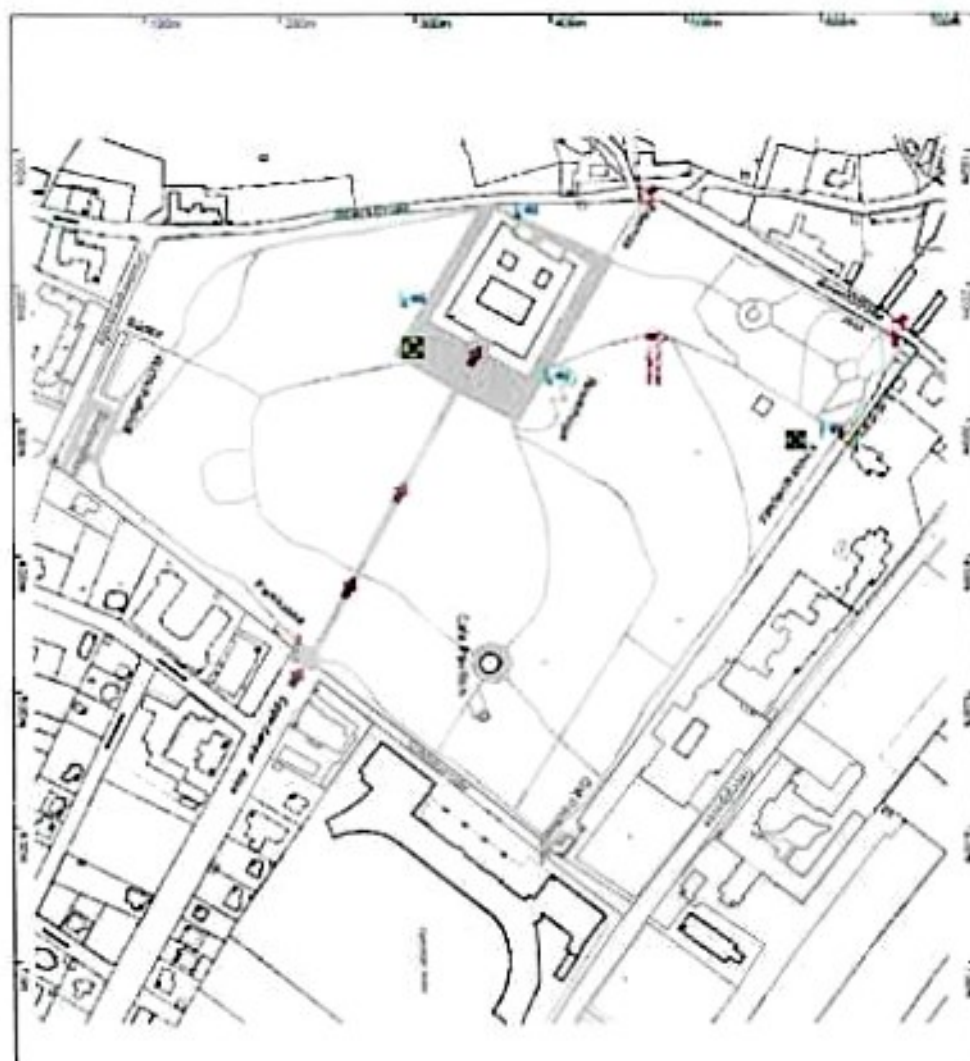

- ## 1 Schloss