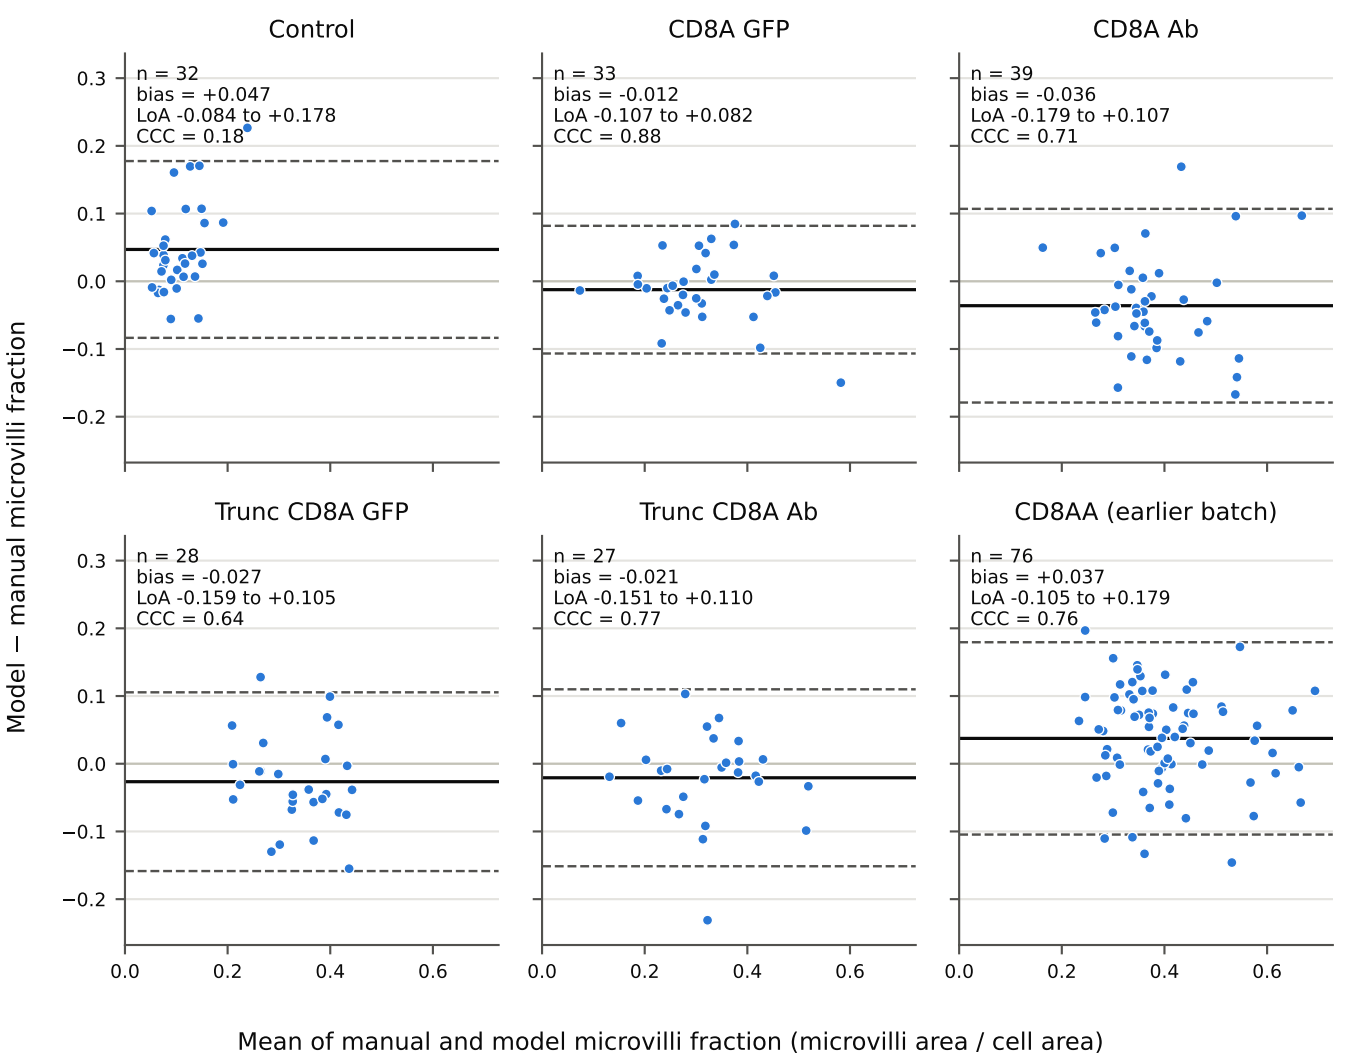
Control
n = 32
bias = +0.047
LoA -0.084 to +0.178
CCC = 0.18
CD8A GFP
n = 33
bias = -0.012
LoA -0.107 to +0.082
CCC = 0.88
CD8A Ab
n = 39
bias = -0.036
LoA -0.179 to +0.107
CCC = 0.71
Trunc CD8A GFP
n = 28
bias = -0.027
LoA -0.159 to +0.105
CCC = 0.64
Trunc CD8A Ab
n = 27
bias = -0.021
LoA -0.151 to +0.110
CCC = 0.77
CD8AA (earlier batch)
n = 76
bias = +0.037
LoA -0.105 to +0.179
CCC = 0.76
Model − manual microvilli fraction
Mean of manual and model microvilli fraction (microvilli area / cell area)