La punta de demanda (19 h) ocurre sin sol: el PV se concentra entre 8 y 17 h

Calama (Explorador Solar, Min. Energía): α_t = generación por kW instalado · λ_t = demanda de clientes regulados (CEN), normalizada al pico
Un BESS puede cargar con el excedente solar del mediodía y descargar en la punta vespertina

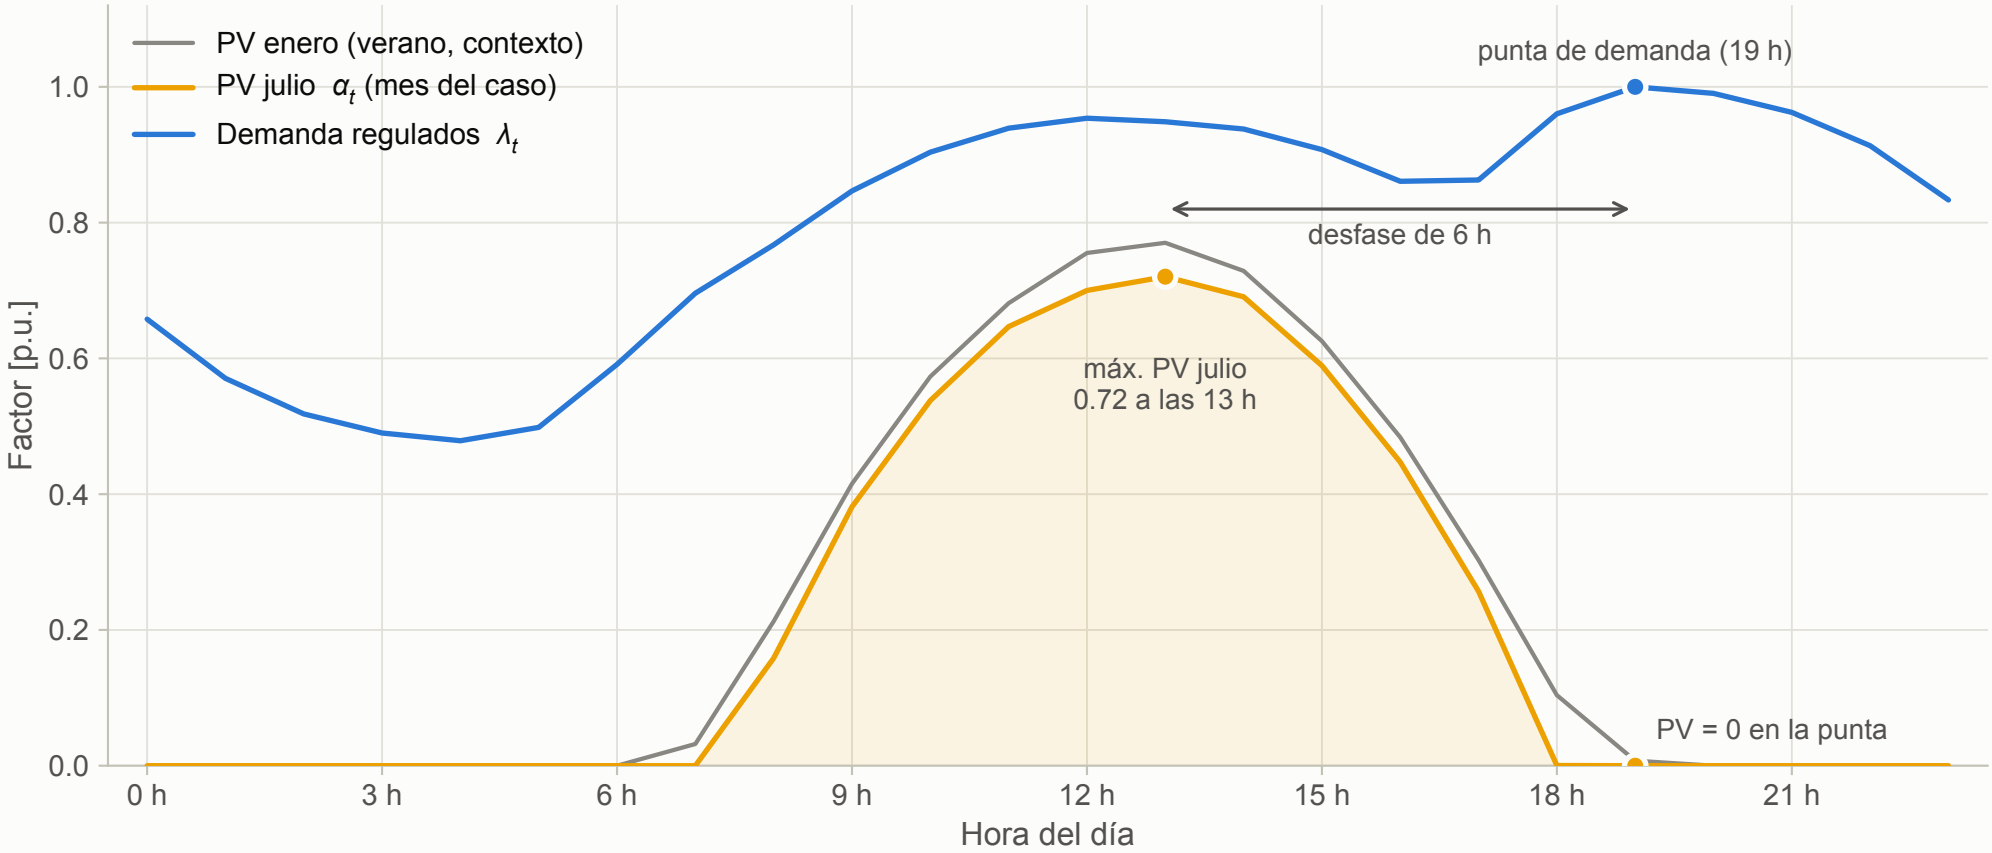

Fuentes: data/pv_profiles/alpha_t_mensual_anual.csv y data/demand/demand_profiles_norm_peak.csv