El modelo reproduce las tensiones del flujo AC

Caso base IEEE 33-bus sin PV ni BESS, un período · máx $|\Delta V| = 3.3 \times 10^{-12}$ p.u. (tolerancia 10^{-4})

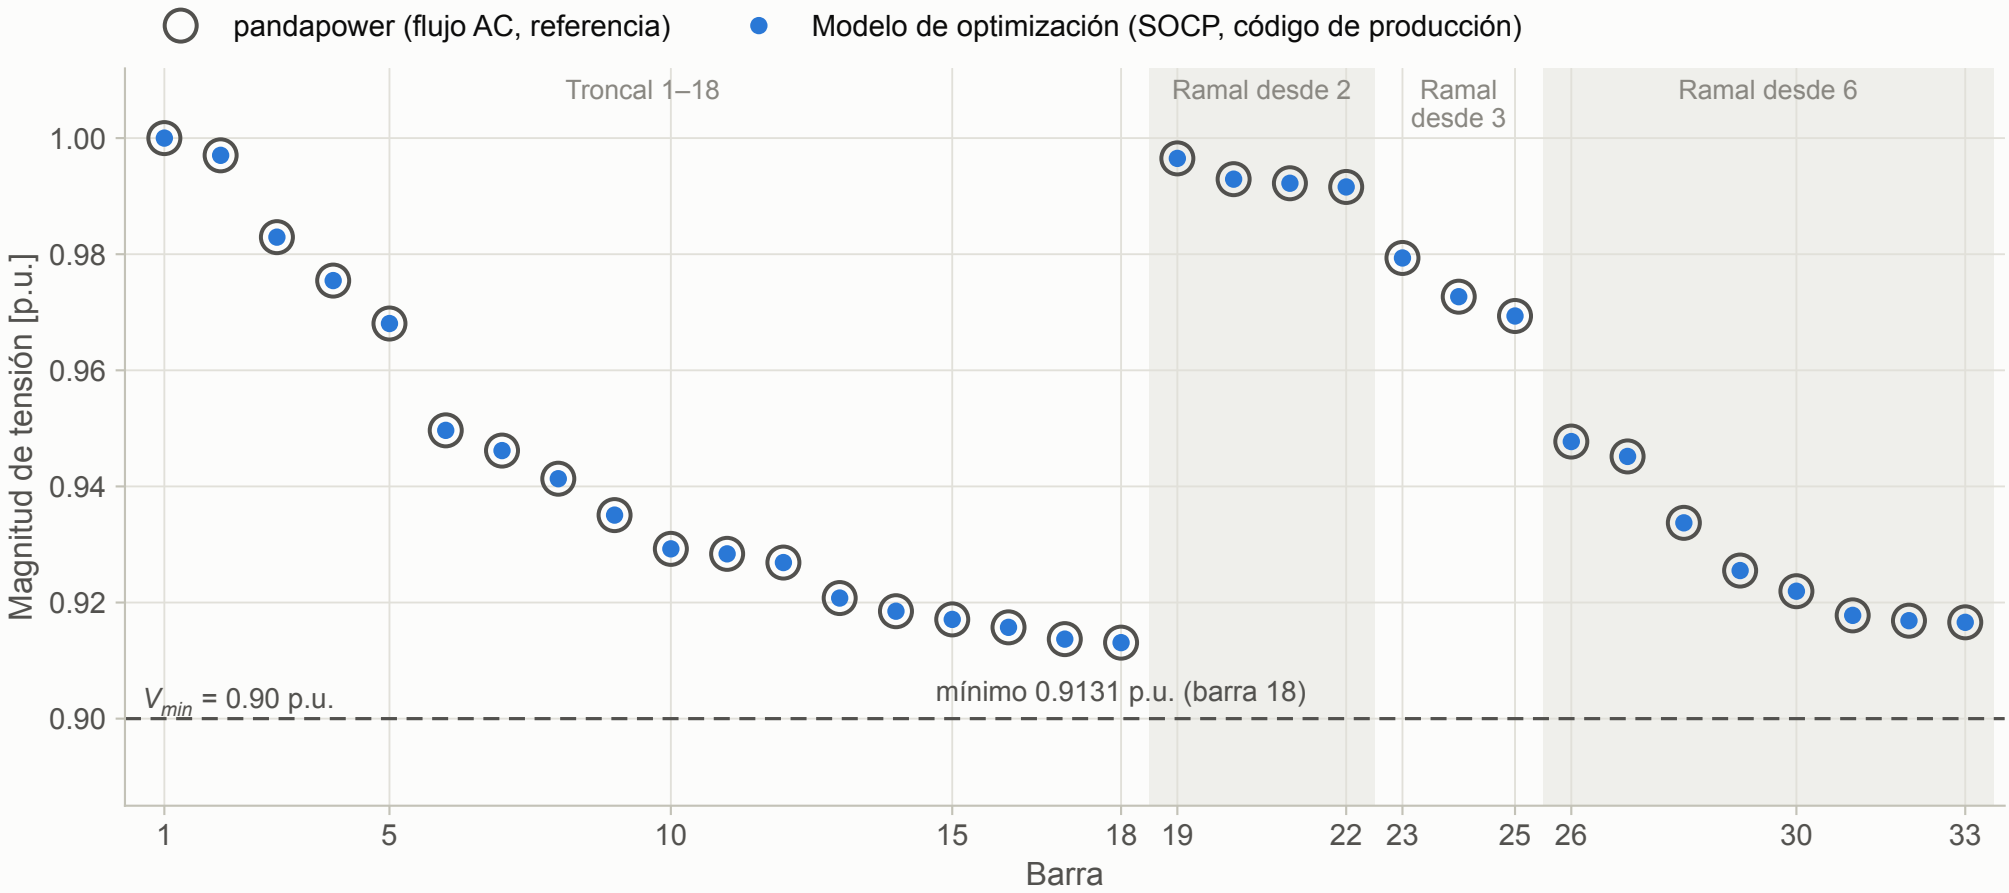

Generado con verificacion/etapa1_caso_base.py (producción (a): candidatos PV/BESS vacíos, tolerancias de barrera 1e-10).