
PRELIMINAR · El MIQCP exacto replica la Tabla 1 de [4]; la relajación la sobreestima

IEEE 33-bus, carga base, PV con fp = 1 · tensiones 0.9–1.1 p.u., 300 A, exportación ≤ 4.6 MW · objetivo (10) de [4]: máx $\Sigma_j P_j^{PV}$

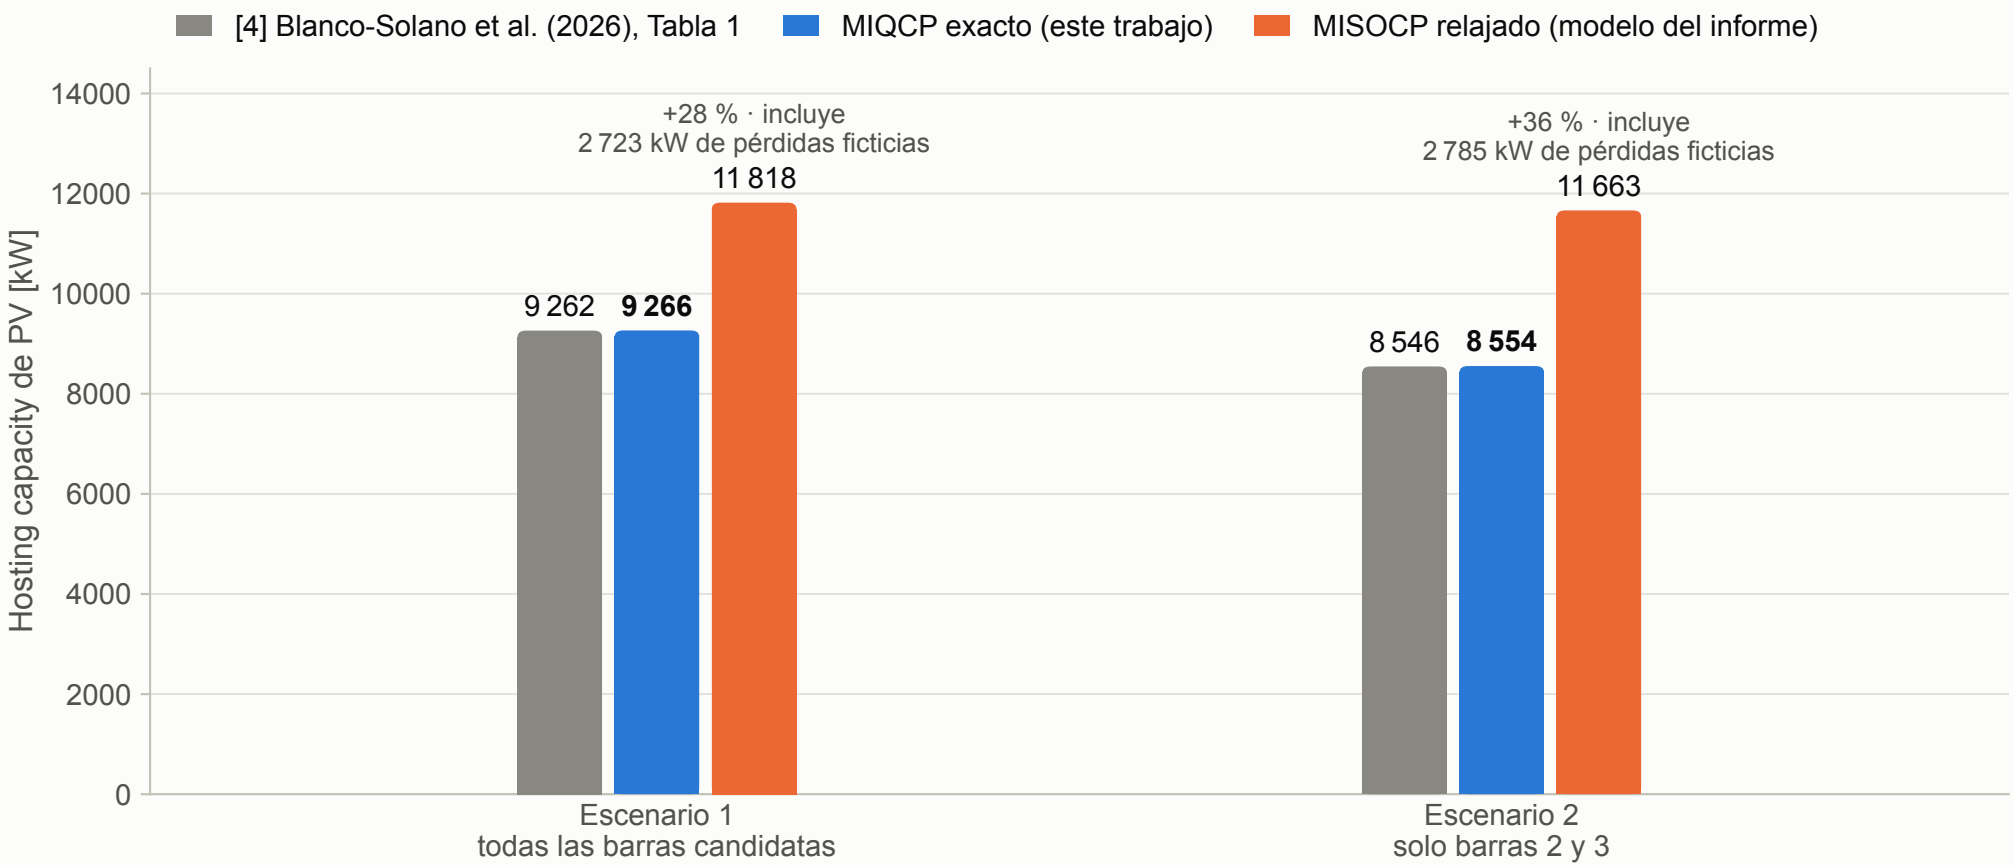

PRELIMINAR: el equipo aún no decide adoptar el MIQCP exacto ni el objetivo (10). Generado con verificacion/preliminar_tabla1.py.