# Perfiles de demanda por tipo de cliente

Coordinador Eléctrico Nacional, 31-jul-2026, normalizados al pico diario · regulados: punta 19 h y valle 4 h; grandes empresas casi planos (≥ 0.95)

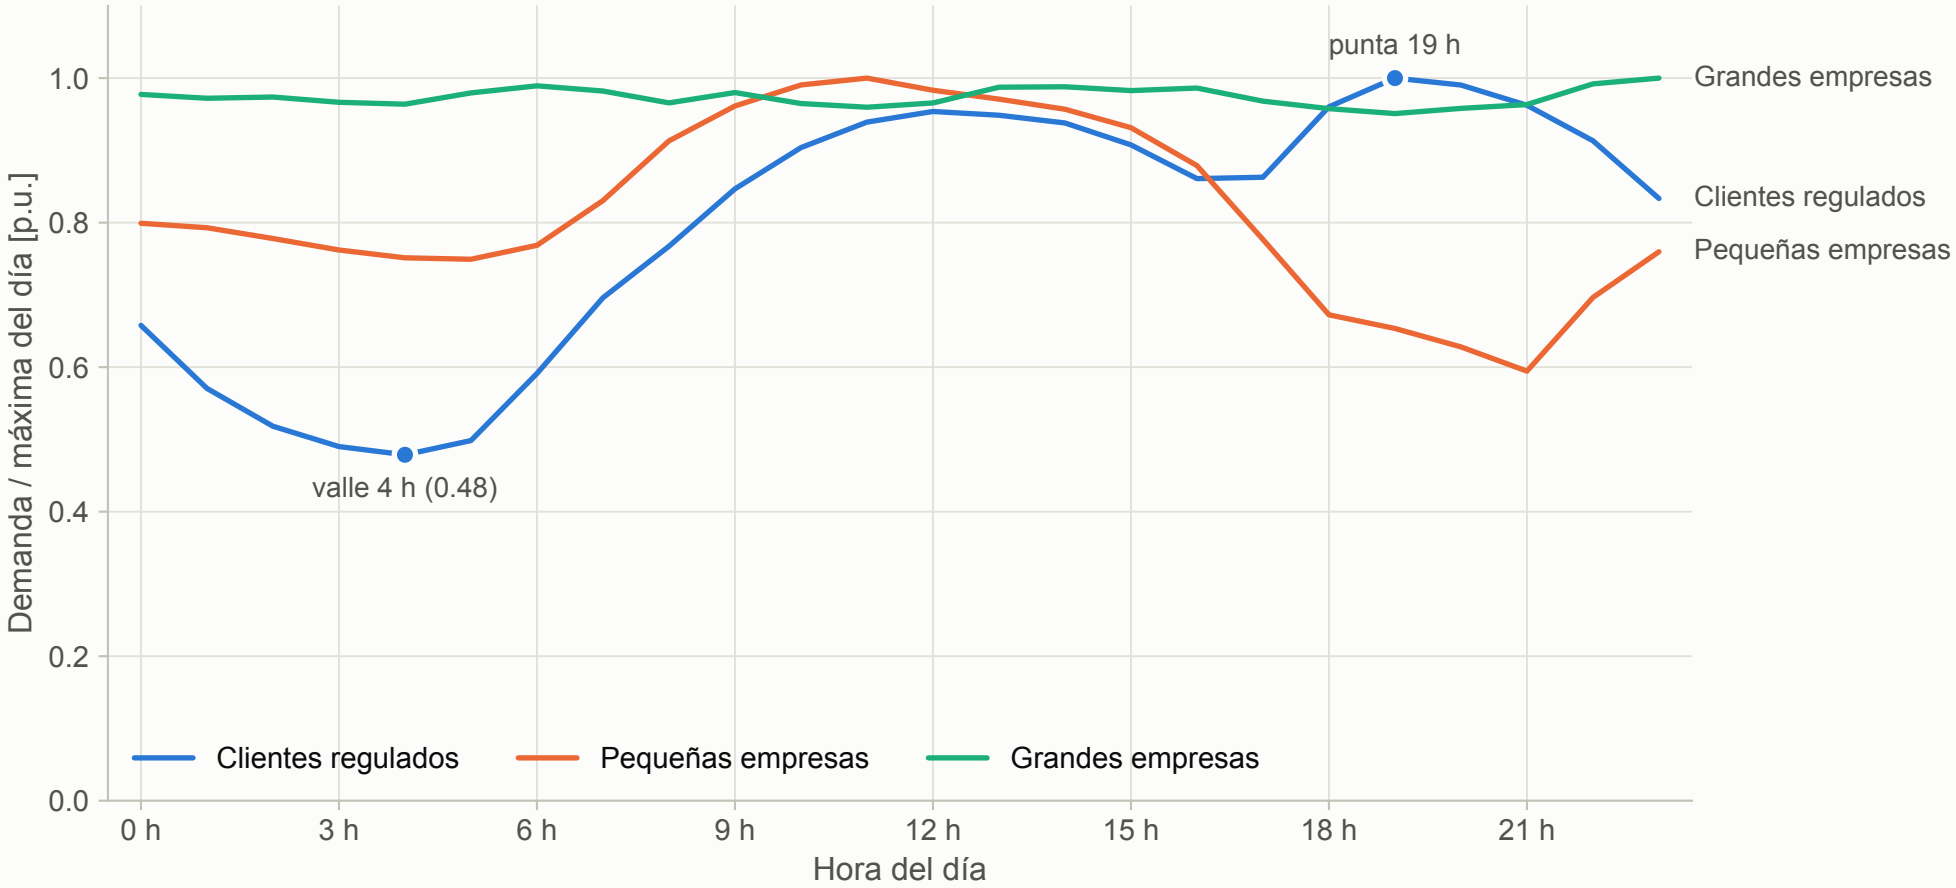


Uso en el modelo: P_L(j,t) = P0(j) · λ_tipo(j)(t), con factor de potencia constante. Fuente: data/demand/demand_profiles_norm_peak.csv