PRELIMINAR · Validada en AC, la solución relajada viola los límites de la red

Escenario 1: el PV de cada solución se inyecta en un flujo AC de pandapower · la relajación ubica 11 818 kW, que en la red real exportan 6 865 kW (límite 4 600)

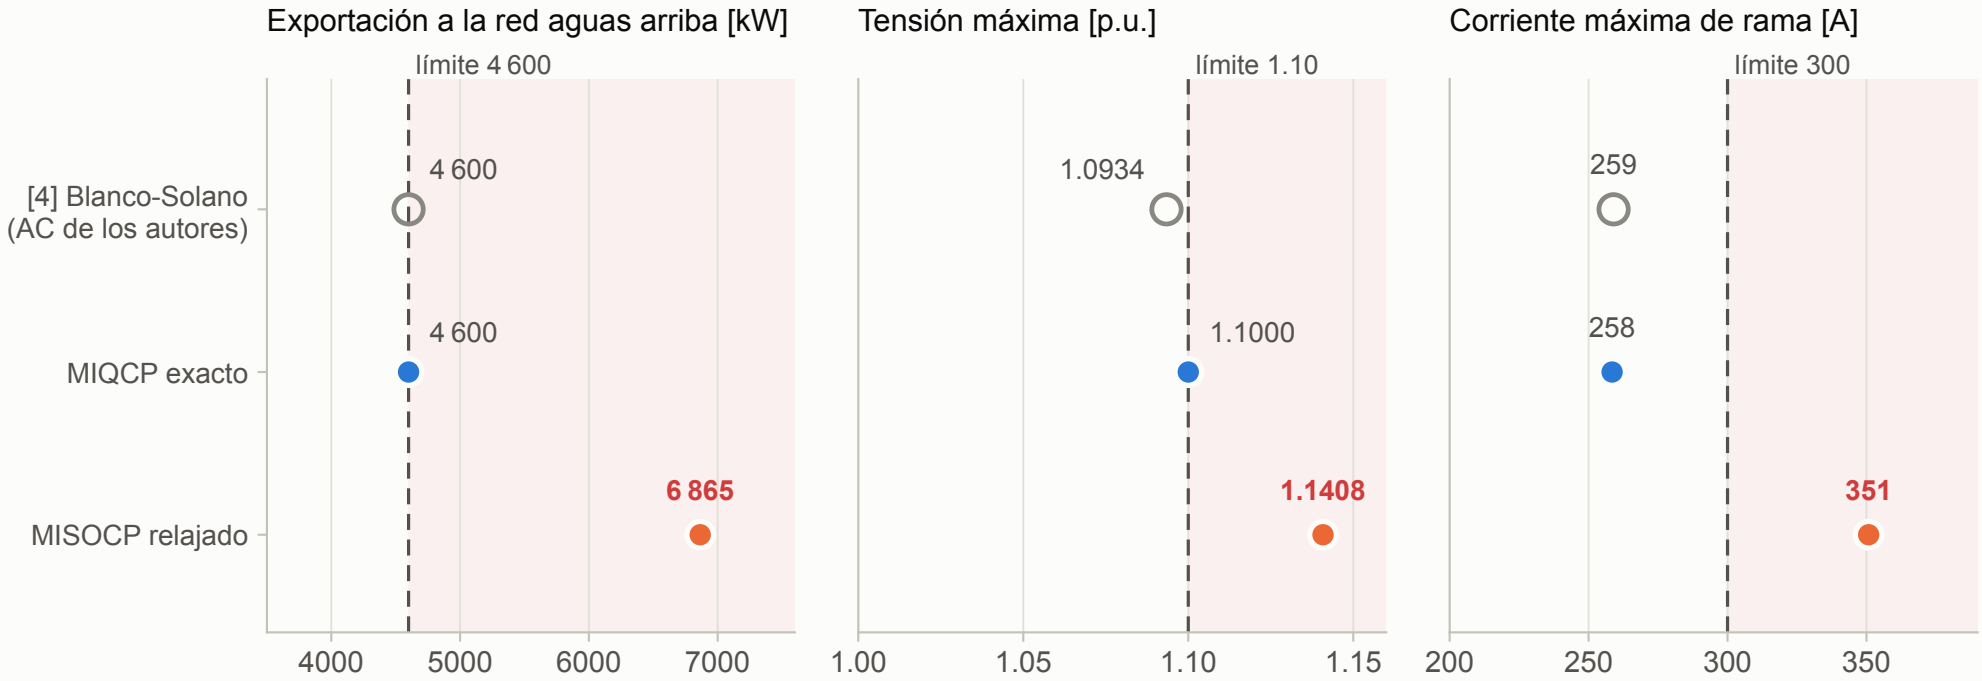

Sombreado rojo = fuera del límite. PRELIMINAR: el equipo aún no decide adoptar el MIQCP exacto ni el objetivo (10). Generado con verificacion/preliminar_tabla1.py.