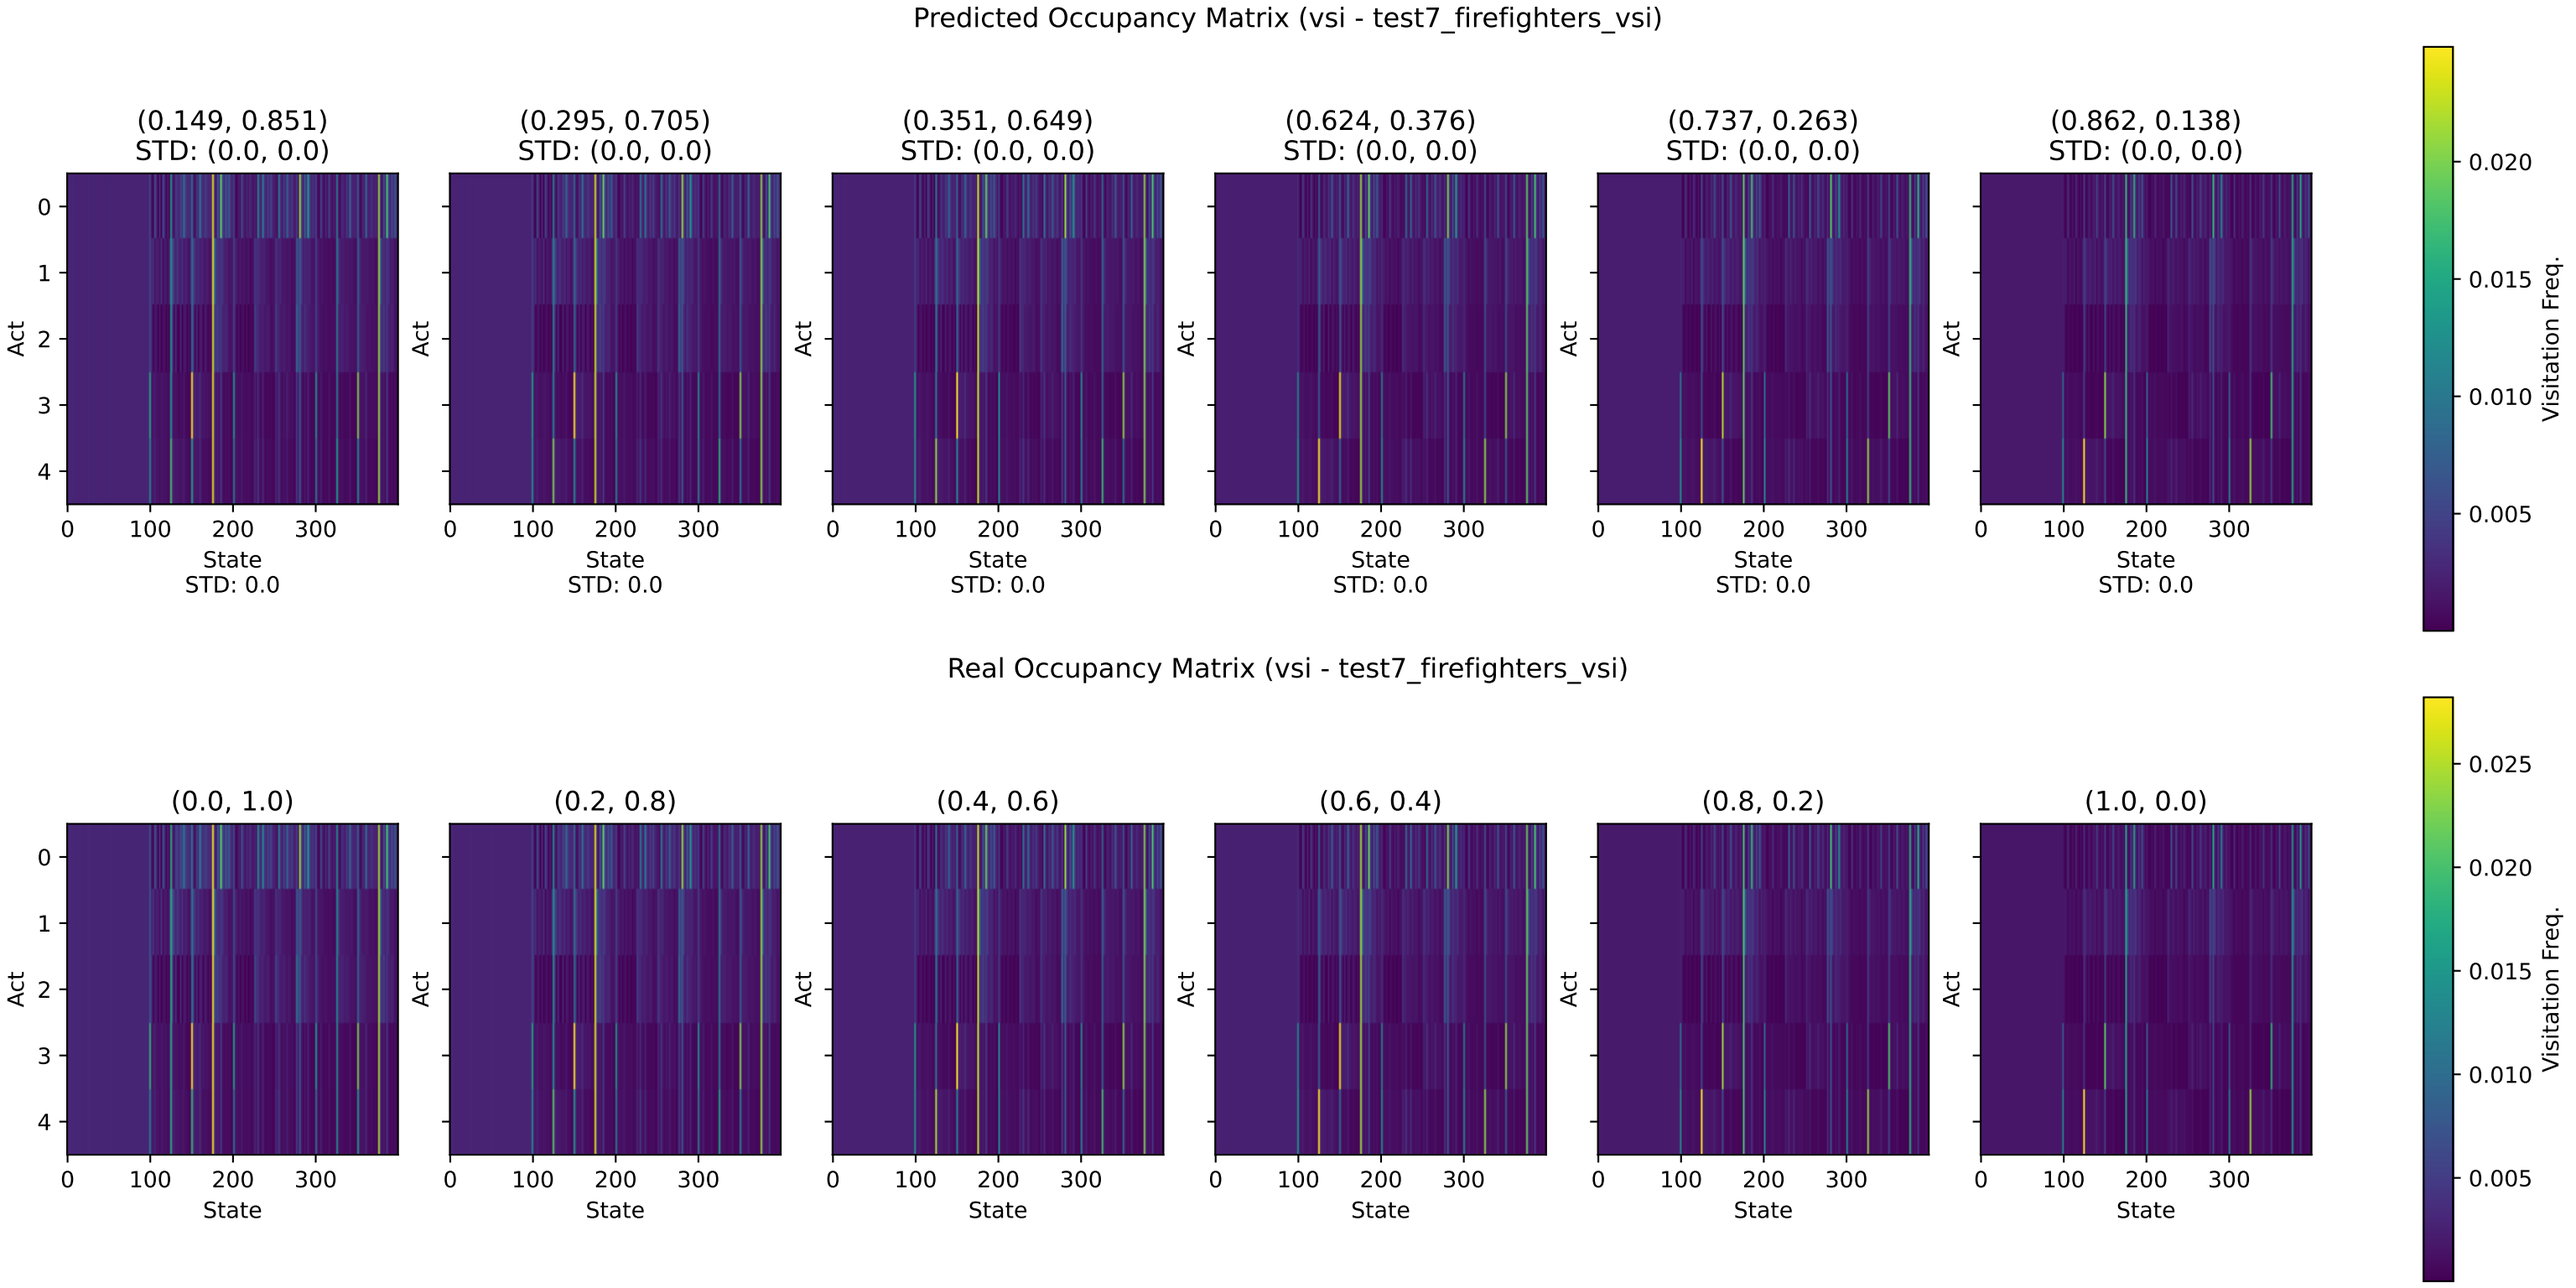
Predicted Occupancy Matrix (vsi - test7_firefighters_vsi)
(0.149, 0.851)
STD: (0.0, 0.0)
(0.295, 0.705)
STD: (0.0, 0.0)
(0.351, 0.649)
STD: (0.0, 0.0)
(0.624, 0.376)
STD: (0.0, 0.0)
(0.737, 0.263)
STD: (0.0, 0.0)
(0.862, 0.138)
STD: (0.0, 0.0)
Act
State
STD: 0.0
Visitation Freq.
Real Occupancy Matrix (vsi - test7_firefighters_vsi)
(0.0, 1.0)
(0.2, 0.8)
(0.4, 0.6)
(0.6, 0.4)
(0.8, 0.2)
(1.0, 0.0)
Act
State
Visitation Freq.