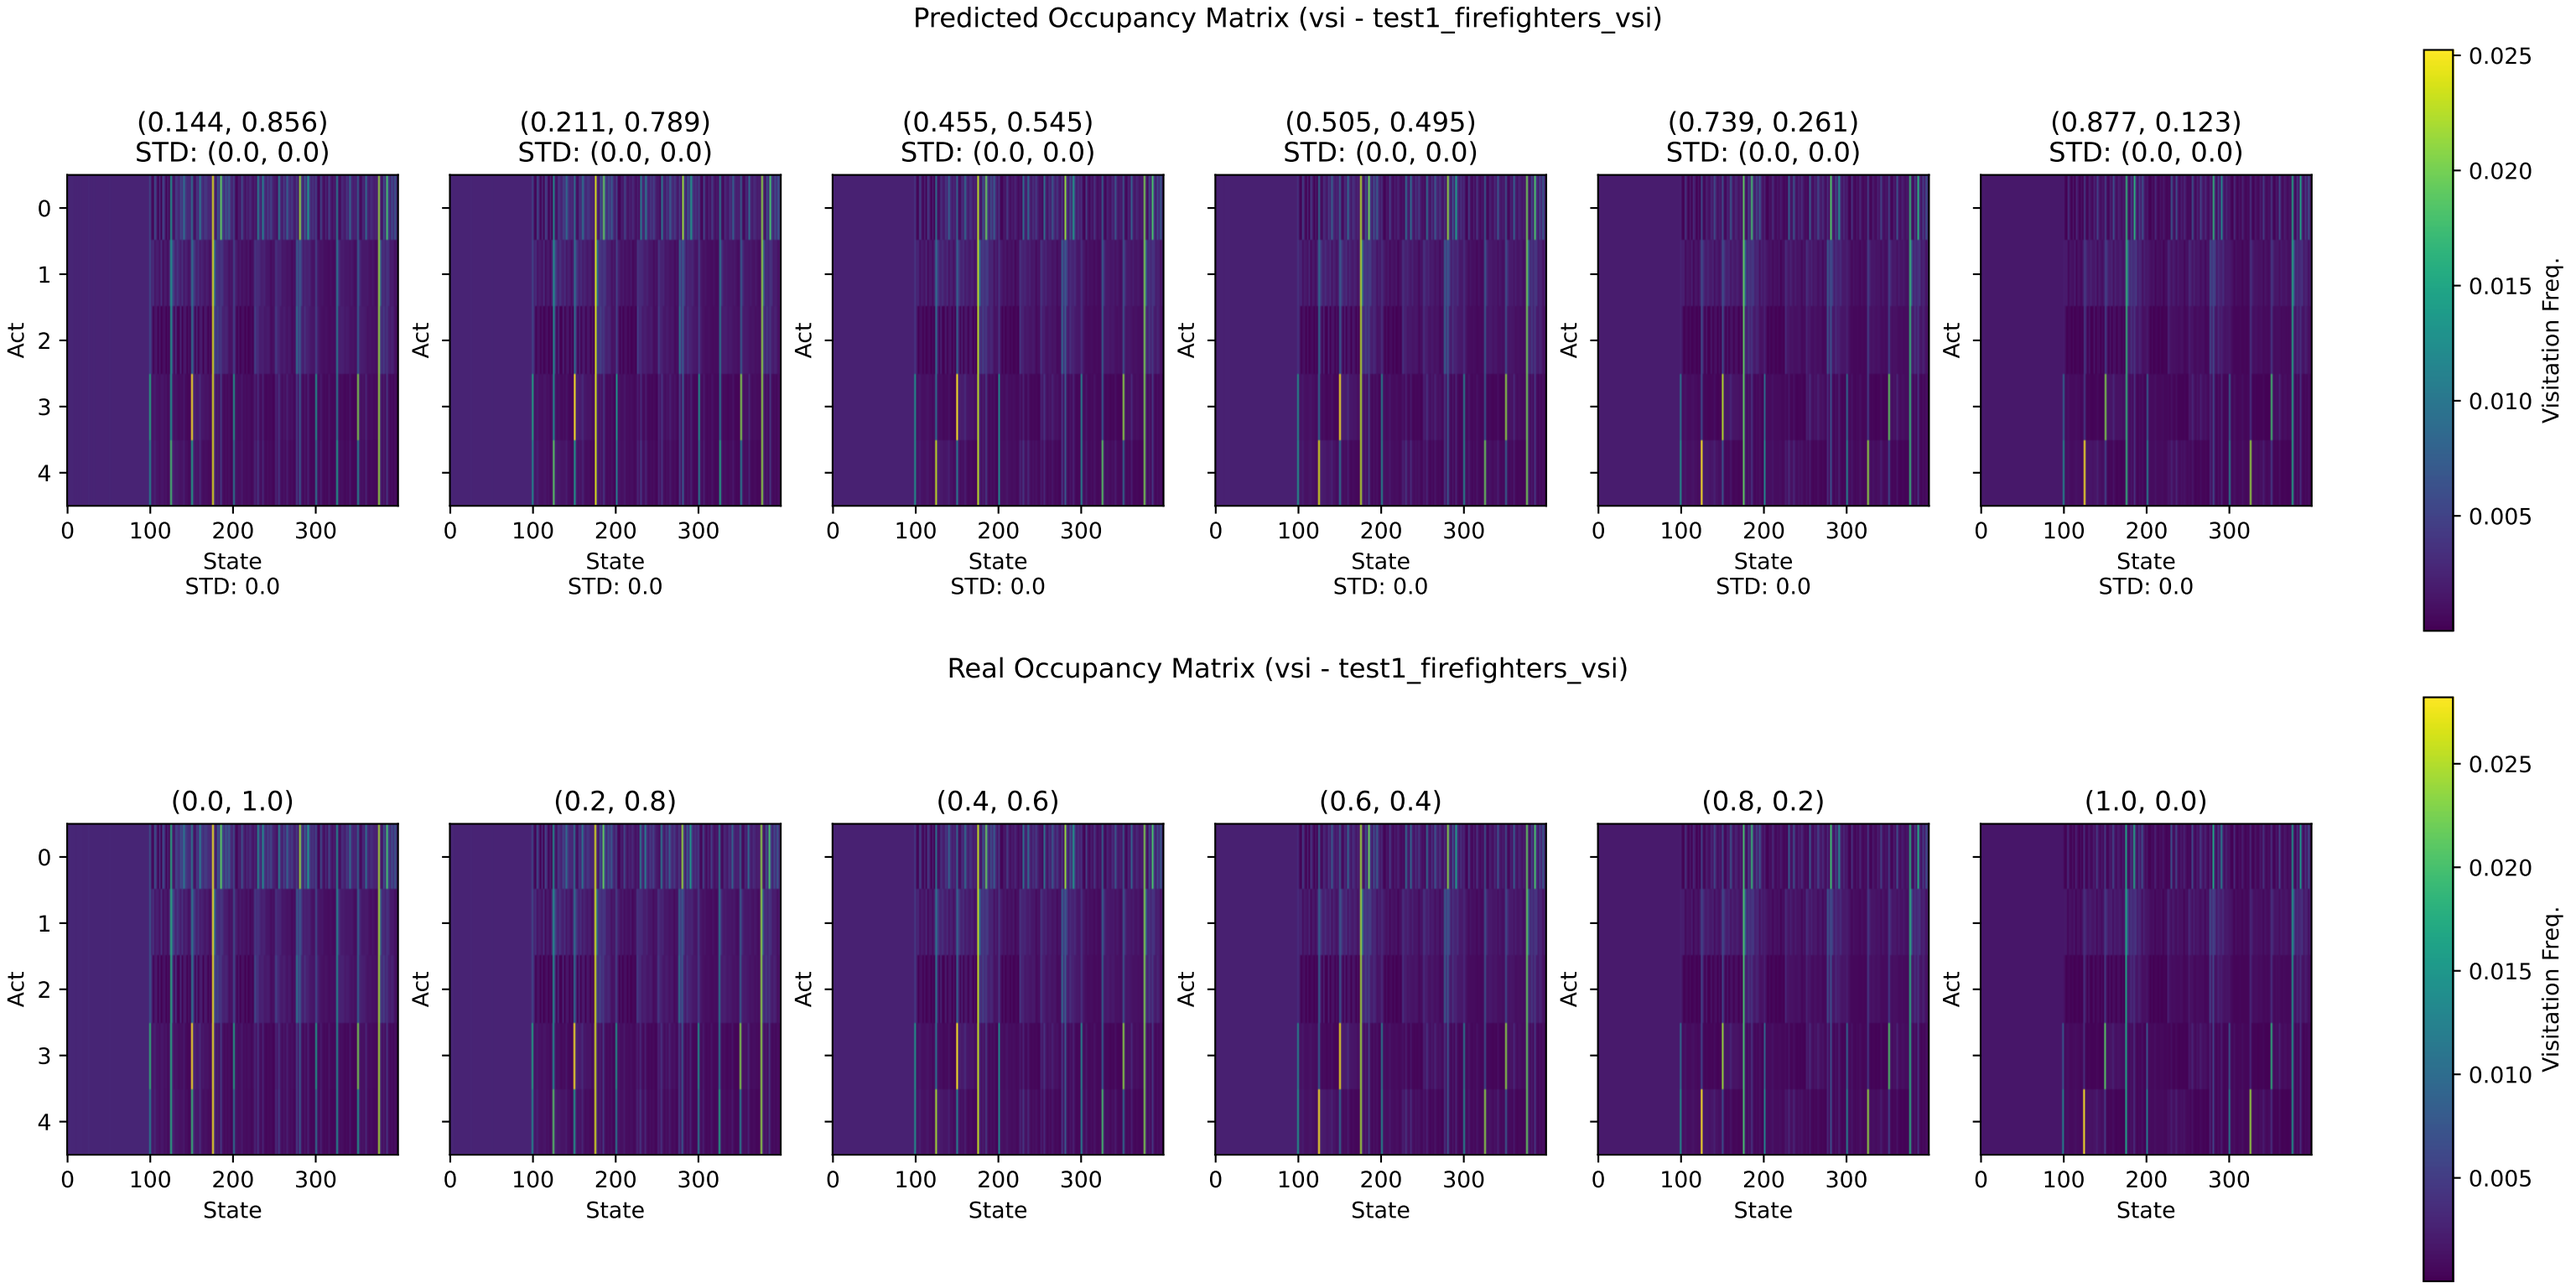
Predicted Occupancy Matrix (vsi - test1_firefighters_vsi)
(0.144, 0.856)
STD: (0.0, 0.0)
(0.211, 0.789)
STD: (0.0, 0.0)
(0.455, 0.545)
STD: (0.0, 0.0)
(0.505, 0.495)
STD: (0.0, 0.0)
(0.739, 0.261)
STD: (0.0, 0.0)
(0.877, 0.123)
STD: (0.0, 0.0)
Act
State
STD: 0.0
Visitation Freq.
Real Occupancy Matrix (vsi - test1_firefighters_vsi)
(0.0, 1.0)
(0.2, 0.8)
(0.4, 0.6)
(0.6, 0.4)
(0.8, 0.2)
(1.0, 0.0)
Act
State
Visitation Freq.