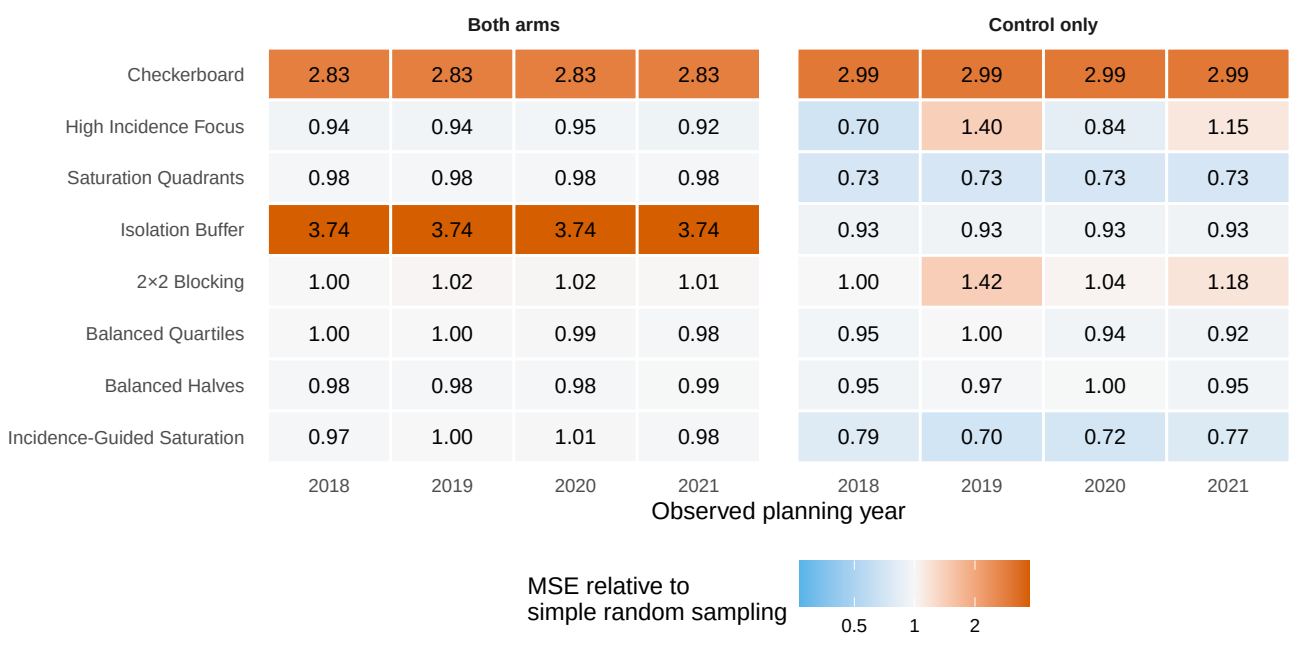
Both arms
Control only
Checkerboard
High Incidence Focus
Saturation Quadrants
Isolation Buffer
2×2 Blocking
Balanced Quartiles
Balanced Halves
Incidence-Guided Saturation
2.83 2.83 2.83 2.83 2.99 2.99 2.99 2.99
0.94 0.94 0.95 0.92 0.70 1.40 0.84 1.15
0.98 0.98 0.98 0.98 0.73 0.73 0.73 0.73
3.74 3.74 3.74 3.74 0.93 0.93 0.93 0.93
1.00 1.02 1.02 1.01 1.00 1.42 1.04 1.18
1.00 1.00 0.99 0.98 0.95 1.00 0.94 0.92
0.98 0.98 0.98 0.99 0.95 0.97 1.00 0.95
0.97 1.00 1.01 0.98 0.79 0.70 0.72 0.77
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Observed planning year
MSE relative to
simple random sampling
0.5 1 2