1 Contexto

Em sistemas elétricos, especialmente em bancos de capacitores de média tensão, pequenos desequilíbrios são naturais e geralmente esperados durante a operação. Esses desequilíbrios podem ser causados por diversas razões, como diferenças mínimas nas características dos capacitores individuais, variações nas tensões de alimentação, ou condições de carga ligeiramente desiguais. Em níveis baixos, esses desequilíbrios não comprometem a segurança ou a eficiência do sistema e são considerados dentro dos parâmetros normais de operação.

Os bancos de capacitores são projetados para tolerar certos níveis de desequilíbrio sem prejuízos significativos. No entanto, é crucial monitorar continuamente esses desequilíbrios para garantir que permaneçam dentro de limites aceitáveis. Instrumentação adequada e sistemas de monitoramento ajudam a identificar e registrar os níveis de desequilíbrio, permitindo uma gestão proativa da operação do banco de capacitores.

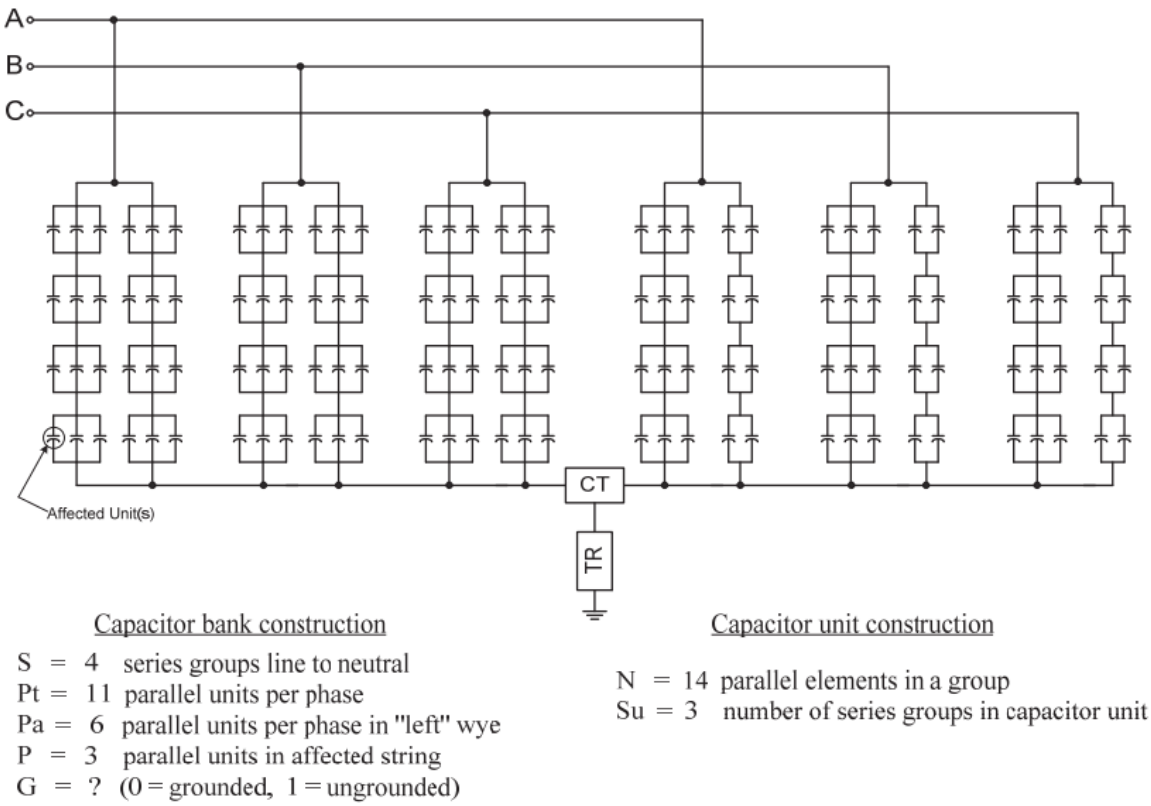

Figura 1: Ilustração de um banco em dupla estrela assimétrica [1].

Em uma configuração estrela, o neutro do banco de capacitores não é conectado diretamente à terra. Em condições normais de operação, a tensão V_{OG} (entre neutro e terra) e/ou a corrente I_n (entre estrelas) é muito baixa (idealmente zero). No entanto, no caso de queima parcial de unidades capacitivas, essas grandezas aumentam, indicando a necessidade de uma intervenção, a depender de seu valor.

Para monitorar essas grandezas deslocamento, um Transformador de Potencial (para estrela simples isolada) ou um Transformador de Corrente (dupla estrela isolada) é utilizado para medir a tensão de deslocamento de neutro ou a corrente de desequilíbrio entre as estrelas.

Por fim, o relé do disjuntor associado ao banco de capacitores comunica-se com o sistema supervisório,

permitindo a detecção e o monitoramento em tempo real das condições operacionais e facilitando a tomada de decisão remota em caso de anomalias na tensão de deslocamento do neutro ou corrente de desequilíbrio entre as estrelas.

2 Banco em Tela

Trata-se de um banco de capacitores configurado em dupla estrela isolada (Fig. **??**), no qual os capacitores são do tipo com fusíveis internos. Esse arranjo é frequentemente utilizado em sistemas de média tensão com o objetivo de compensar reativos, melhorar o fator de potência e reduzir perdas no sistema elétrico. A configuração em dupla estrela oferece maior robustez e continuidade de serviço, uma vez que permite melhor distribuição das tensões entre os capacitores e maior tolerância a falhas individuais. A utilização de fusíveis internos em cada capacitor permite a desconexão automática da unidade em caso de falha interna, evitando a propagação de danos e facilitando a manutenção do banco como um todo.

Tabela 1: Dados de Entrada do Banco de Capacitores.

Parâmetro	Valor
Topologia de proteção	rr
Tensão fase-fase do banco (kV)	69,00
Potência do banco (MVAR)	15,00
Frequência (Hz)	60,00
S	4
Pt	14
Pa	8
G	1

3 Níveis de Alerta e de Ação

Quando os desequilíbrios excedem um nível determinado, mas ainda estão abaixo de um ponto crítico, é necessário atenção redobrada. Esse nível inicial de alerta indica que algo pode estar se desenvolvendo no sistema que requer investigação. Nessa fase, medidas de diagnóstico adicionais devem ser adotadas para identificar a causa do desequilíbrio. Manutenções preventivas, inspeções e ajustes podem ser necessários para corrigir ou mitigar as causas subjacentes.

4 Nível de Preocupação

Se o desequilíbrio continuar a aumentar e atinge um nível maior, ele deve ser tratado com preocupação. Nesta fase, o desequilíbrio pode começar a afetar negativamente a eficiência e a segurança do sistema. Os técnicos responsáveis devem realizar uma análise detalhada para determinar se há componentes defeituosos, deterioração dos capacitores, problemas de conexão ou outras falhas que possam estar contribuindo para o desequilíbrio.

5 Nível crítico - desligamento do banco

Acima de um certo nível crítico de desequilíbrio, a operação contínua do banco de capacitores pode se tornar perigosa e ineficiente. Esse nível crítico é um ponto de ação definitiva, onde o banco de capacitores deve ser desligado imediatamente para evitar danos aos equipamentos, riscos de segurança e interrupções no fornecimento de energia. O desligamento permite uma inspeção completa e a implementação das correções necessárias antes de o banco de capacitores ser colocado de volta em operação.

6 TC ou TP de neutro

A Tabela 2 é uma análise detalhada das condições operacionais de um banco de capacitores, levando em consideração a perda de elementos capacitivos. Esta análise segue as diretrizes estabelecidas pelo IEEE Std 18 - *IEEE Standard for Shunt Power Capacitors* [2], que fornece critérios para proteção e operação de capacitores de potência em sistemas de energia elétrica.

Tabela 2: Tabela de desbalanço (Tensões de alarme e desligamento automático do banco de capacitores)

f	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C_p pu	1	1	1	1	1	1	1	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98
C_p [μF]	8.36	8.35	8.35	8.34	8.33	8.33	8.32	8.31	8.29	8.28	8.26	8.24	8.21
C_u pu	1	0.97	0.95	0.92	0.88	0.84	0.80	0.75	0.69	0.62	0.55	0.45	0.33
C_u [μF]	3.04	2.96	2.88	2.79	2.68	2.56	2.43	2.28	2.10	1.90	1.66	1.37	1.01
V_{ng} pu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01
V_{ng} [V]	0	7.61	16.09	25.69	36.61	49.12	63.62	80.63	100.87	125.29	155.36	193.37	242.93
I_n pu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01
I_n [A]	0	0.03	0.07	0.11	0.16	0.21	0.27	0.35	0.43	0.54	0.67	0.83	1.04
I_g pu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_g [A]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V_{cu} pu	1	1.01	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.17	1.21
V_{cu} [V]	9959.29	10023.84	10096.16	10177.75	10270.52	10376.93	10500.21	10644.75	10816.55	11024.12	11279.94	11603.06	12024.02

Neste caso específico, cada célula capacitiva do banco é composta por N elementos em paralelo e Su elementos em série. Essa configuração garante uma distribuição adequada da tensão e corrente entre os elementos, aumentando a confiabilidade e a capacidade do banco de suportar variações operacionais.

Esta tabela, baseada nas diretrizes do IEEE Std 18, é uma ferramenta valiosa para a operação segura de bancos de capacitores. Ela permite que engenheiros identifiquem rapidamente quando o sistema está se aproximando de condições perigosas, acionando alarmes e trips conforme necessário para proteger os capacitores e o sistema elétrico como um todo. A configuração específica de N elementos em paralelo e Su em série deve ser cuidadosamente monitorada para garantir que a tensão, corrente e capacitância permaneçam dentro dos limites operacionais seguros, prevenindo falhas catastróficas e garantindo a continuidade do serviço.

A filosofia de proteção adotada é no sentido de que a tensão em nenhuma célula supere os 10% da tensão nominal da unidade. Os números na cor azul da Tab. 2 são os sugeridos para alarme e os números na cor vermelha da Tab. 2 para o desligamento.

Para atendimento às necessidades do sistema, sugere-se um TC com *corrente primária de* ctprimaryrated A, com relação de transformação ctprimaryrated:secondarycurrenttc. Trata-se de um TC de neutro, destinado à proteção de um banco de capacitores, capaz de monitorar desequilíbrios de corrente no neutro e acionar os dispositivos de proteção de forma adequada, garantindo a segurança e a confiabilidade da instalação.

Como alternativa ao uso do TC, pode-se instalar um TP com *tensão primária de* ptprimaryrated V, com relação de transformação ptprimaryrated:secondaryvoltagetp, classe de exatidão adequada à proteção, isolamento compatível e capacidade de atender à carga dos relés sem exceder o erro permitido; essa configuração

permite monitorar continuamente a tensão de neutro e acionar alarmes ou o desligamento sempre que sobretensões nas células ultrapassarem os limites definidos.

7 Fator de Segurança

Em alguns casos usa-se capacitores para correção do fator de potencia com tensão nominal acima da tensão de trabalho, mantendo-se a capacitância, devido a três razões principais:

1. Margem de segurança elétrica: capacitores operando próximos ao seu limite de tensão nominal estão mais sujeitos a:
   - envelhecimento precoce do dielétrico,
   - falhas por surtos,
   - degradação térmica.
2. Durabilidade e confiabilidade: capacitores operando abaixo de sua tensão nominal sofre menor estresse dielétrico, o que reduz:
   - geração de calor,
   - risco de ruptura interna,
   - frequência de manutenção.
3. Flexibilidade na aplicação: capacitores com tensão nominal superior podem ser reutilizados em outras redes com tensão mais alta, aumentando a versatilidade do equipamento.

É importante notar que a potência reativa fornecida por um capacitor é dada por $Q = V^2 \cdot C \cdot \omega$, ou seja, depende da tensão efetiva aplicada, não da tensão nominal do capacitor. Assim, se a tensão da rede (tensão de trabalho) for mantida constante, a potência reativa fornecida continuará a mesma, mesmo que o capacitor tenha uma tensão nominal mais alta — desde que a capacitância seja mantida.

Referências

[1] *IEEE Guide for the Protection of Shunt Capacitor Banks*, New York, USA: IEEE, 2012.

[2] *IEEE Standard for Shunt Power Capacitors*, New York, USA: IEEE, 2012.

Angelo A. Hafner	**Daniel H. Pires**	**Fabricio R. Frangiotti**
Engenheiro Eletricista	Engenheiro Eletricista	Engenheiro Eletricista
Doutor em Eletromagnetismo	Especialista em Sistemas de Potência	Especialista em Capacitor de Potência
CONFEA: 2.500.821.919	CONFEA: 7.718.547.498	CREA/SP: 5061.769.065/D
CREA/SC: 045.776-5	CREA/PR: 179.137/D	