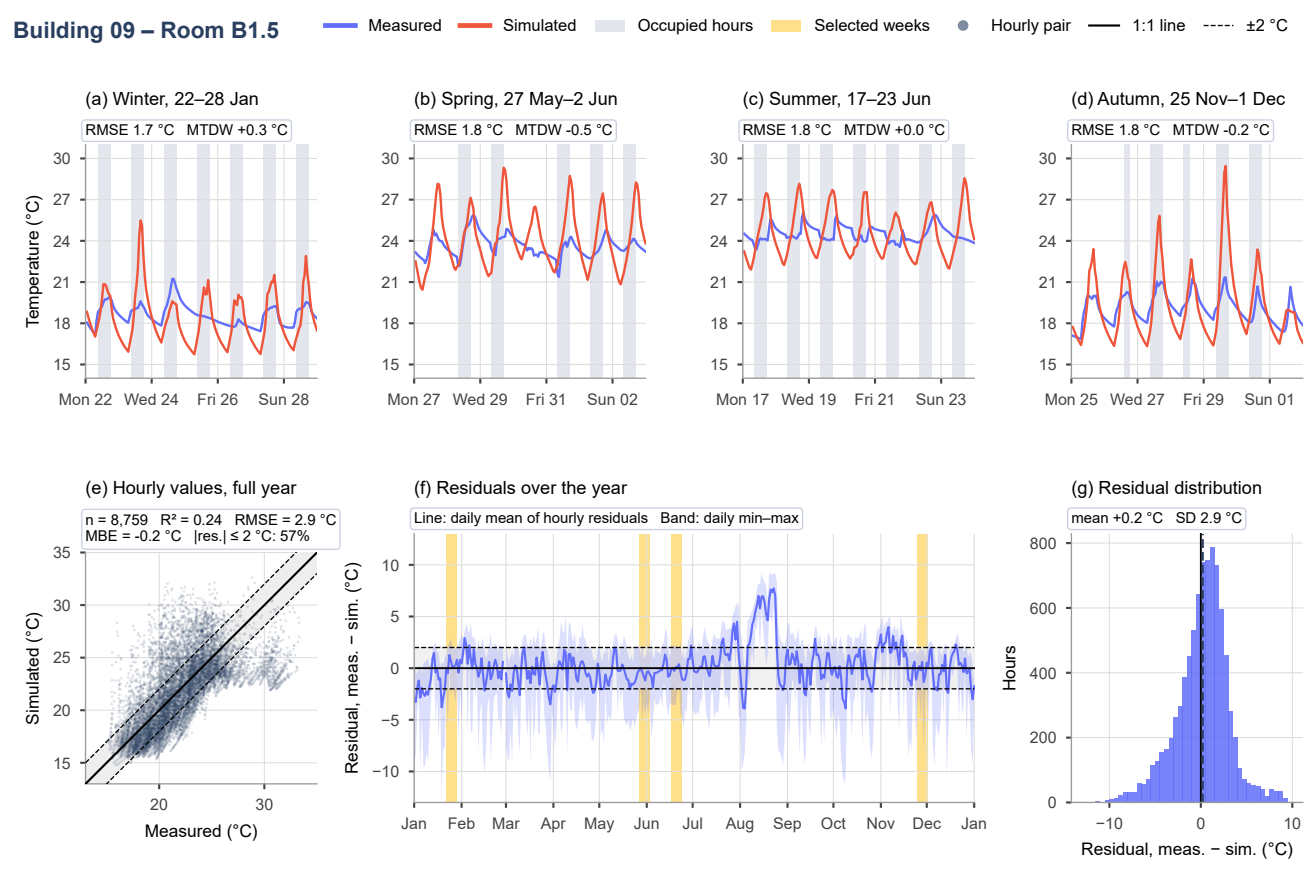

Building 09 – Room B1.5
Measured
Simulated
Occupied hours
Selected weeks
Hourly pair
1:1 line
±2 °C
(a) Winter, 22–28 Jan
RMSE 1.7 °C MTDW +0.3 °C
(b) Spring, 27 May–2 Jun
RMSE 1.8 °C MTDW -0.5 °C
(c) Summer, 17–23 Jun
RMSE 1.8 °C MTDW +0.0 °C
(d) Autumn, 25 Nov–1 Dec
RMSE 1.8 °C MTDW -0.2 °C
Temperature (°C)
Mon 22 Wed 24 Fri 26 Sun 28
Mon 27 Wed 29 Fri 31 Sun 02
Mon 17 Wed 19 Fri 21 Sun 23
Mon 25 Wed 27 Fri 29 Sun 01
(e) Hourly values, full year
n = 8,759 R² = 0.24 RMSE = 2.9 °C
MBE = -0.2 °C |res.| ≤ 2 °C: 57%
Simulated (°C)
Measured (°C)
(f) Residuals over the year
Line: daily mean of hourly residuals Band: daily min–max
Residual, meas. − sim. (°C)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
(g) Residual distribution
mean +0.2 °C SD 2.9 °C
Hours
Residual, meas. − sim. (°C)