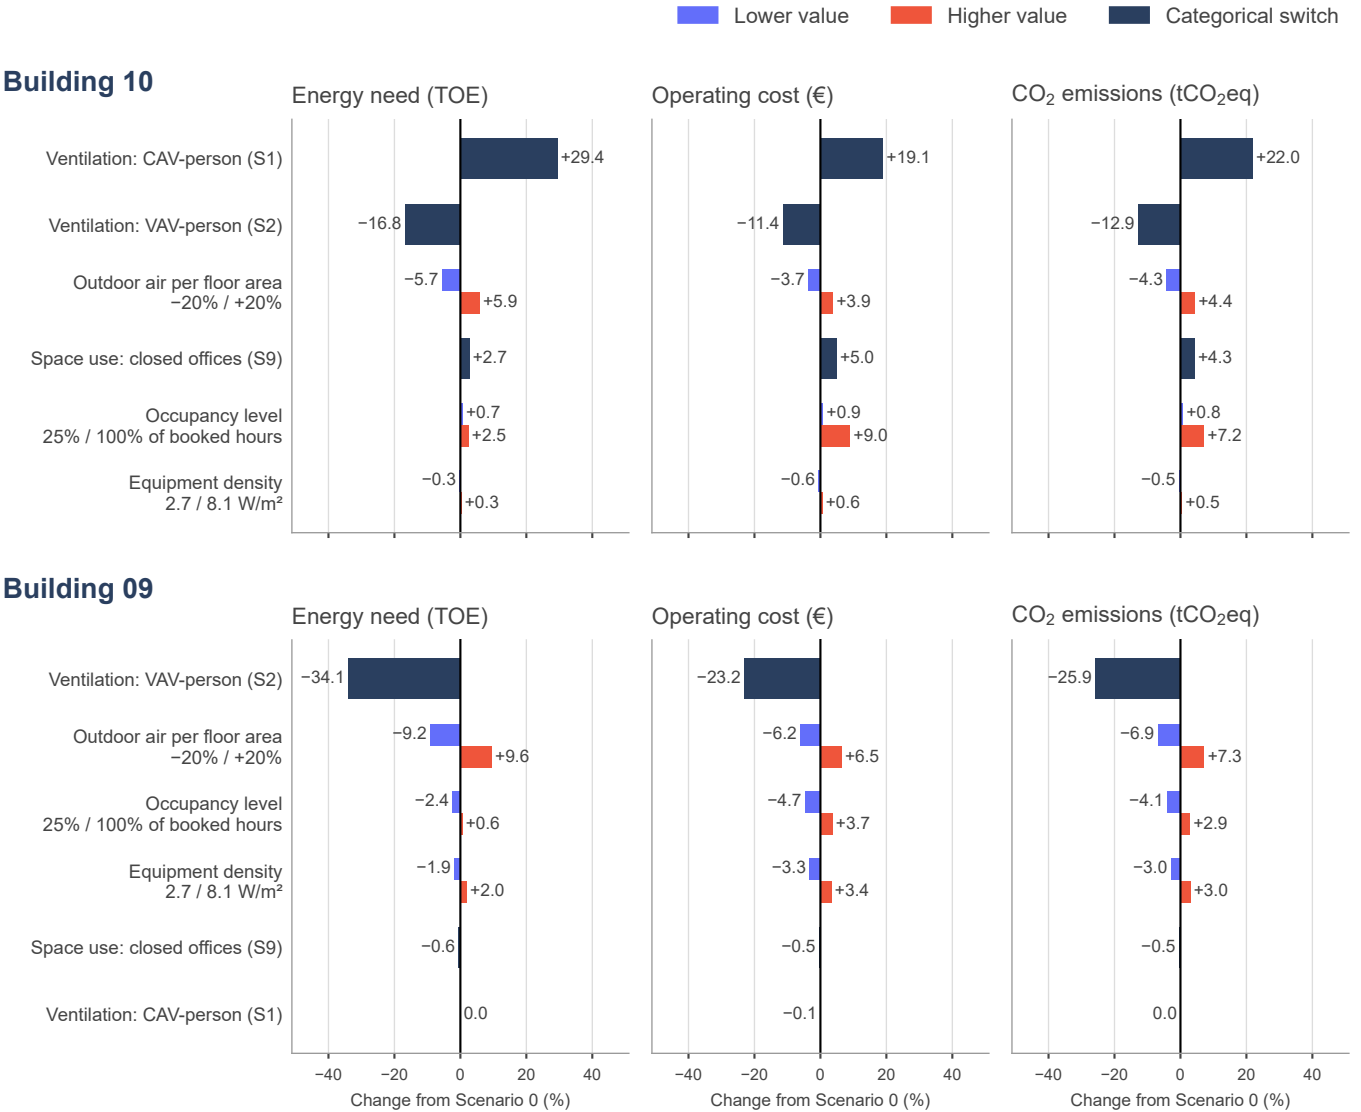

Lower value
Higher value
Categorical switch
Building 10
Energy need (TOE)
Operating cost (€)
CO2 emissions (tCO2eq)
Ventilation: CAV-person (S1)
Ventilation: VAV-person (S2)
Outdoor air per floor area
−20% / +20%
Space use: closed offices (S9)
Occupancy level
25% / 100% of booked hours
Equipment density
2.7 / 8.1 W/m²
+29.4
−16.8
−5.7
+5.9
+2.7
+0.7
+2.5
−0.3
+0.3
+19.1
−11.4
−3.7
+3.9
+5.0
+0.9
+9.0
−0.6
+0.6
+22.0
−12.9
−4.3
+4.4
+4.3
+0.8
+7.2
−0.5
+0.5
Building 09
Energy need (TOE)
Operating cost (€)
CO2 emissions (tCO2eq)
Ventilation: VAV-person (S2)
Outdoor air per floor area
−20% / +20%
Occupancy level
25% / 100% of booked hours
Equipment density
2.7 / 8.1 W/m²
Space use: closed offices (S9)
Ventilation: CAV-person (S1)
−34.1
−9.2
+9.6
−2.4
+0.6
−1.9
+2.0
−0.6
0.0
−23.2
−6.2
+6.5
−4.7
+3.7
−3.3
+3.4
−0.5
−0.1
−25.9
−6.9
+7.3
−4.1
+2.9
−3.0
+3.0
−0.5
0.0
−40
−20
0
20
40
Change from Scenario 0 (%)