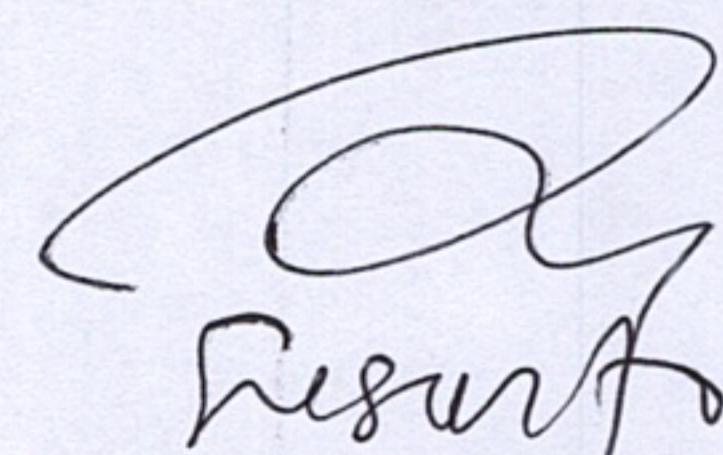


Minutes of Meeting	Date : 19 April 2024 Time : 10.00 WIB – Selesai Place : ULP Demak				
Attendees : Daftar hadir terlampir	Note taker : Intan Yuliyani				
<i>Minutes</i>					
Agenda : Pembahasan Permohonan Perubahan Daya CHOIRIYAH	Presenter : Intan Yuliyani				
LATAR BELAKANG :					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0002.E/DIR/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Penerbitan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Surat Ketetapan Anggaran Investasi Penyambungan Konsumen. 2. Surat Permohonan dari CHOIRIYAH yang diterima PLN pada tanggal 05 April 2024 Perihal Perubahan daya dan tarif B2/82500 VA menjadi I2/105000 VA an CHOIRIYAH. 					
PEMBAHASAN :					
<ol style="list-style-type: none"> 3. Pada prinsipnya PLN siap untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan an. Sumitro SKM. 4. Rencananya Listrik dipergunakan untuk Penggilingan padi 5. Sesuai dengan Kebijakan Layanan Penyambungan Baru (PB) dan Perubahan Daya (PD) saat ini, proses PB/PD dilayani dengan pertimbangan Kajian Kelayakan Proyek (KKP). 6. PLN telah melakukan survey lokasi dan penyusunan KKP. Berdasarkan hasil perhitungan KKP yaitu perhitungan Biaya Penyambungan (BP) terhadap RAB (BP < Investasi). 7. Biaya Permohonan PD Idpel 523061325065 daya I2/105000 VA adalah sebagai berikut : <table> <tr> <td>BP</td> <td>: Rp 17.437.500,-</td> </tr> <tr> <td>UJL</td> <td>: Rp 2.557.500,-</td> </tr> </table> Total biaya yang dibayarkan untuk Permohonan PD tersebut pada poin 7 diatas adalah Rp 19.995.000,- (belum termasuk biaya materai & administrasi bank). 		BP	: Rp 17.437.500,-	UJL	: Rp 2.557.500,-
BP	: Rp 17.437.500,-				
UJL	: Rp 2.557.500,-				
<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelanggan diwajibkan memiliki sertifikat Laik Operasi (SLO) Tegangan Rendah (TR). SLO ini diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. 9. Permasalahan yang timbul dalam proses pekerjaan pembangunan jaringan listrik 					

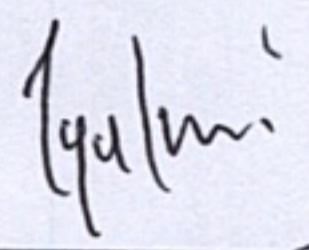
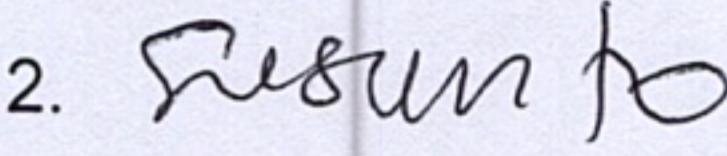
PLN, seperti ijin penanaman tiang, ijin rabas pohon, pembebasan lahan, perabasan pohon, papan reklame dan lain-lain, menjadi tanggung jawab Pelanggan.

10. Pelanggan siap mentaati ketentuan PT PLN (Persero) tentang Standar Konstruksi Jaringan Distribusi PLN, sebagai contoh yaitu penempatan Alat Pengukur dan Pembatas (APP), Gardu Listrik ditempatkan di sisi luar bangunan, dan lain-lainnya sehingga mudah diakses oleh petugas PLN untuk melakukan pembacaan meter dan keperluan lainnya.
11. Permohonan dimasukkan dalam kategori **daftar tunggu potensial** sampai dengan adanya kebijakan layanan penyambungan baru dan perubahan daya lebih lanjut dan pelanggan bersedia menunggu Persetujuan PB/PD tersebut.
12. Untuk durasi penyambungan PB/PD dengan penambahan jaringan dan trafo sesuai dengan ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) hari layanan adalah 25 Hari dihitung dari pembayaran Biaya Penyambungan (BP).
13. No Register PB/PD akan diterbitkan apabila permohonan PB/PD telah disetujui oleh Manajemen Pusat dan kebutuhan material sudah lengkap serta syarat administrasi pelanggan sudah terpenuhi.
14. MoM ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik).
15. Adapun kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi yaitu NIDI dan SLO, Surat Pernyataan Ubah Tarif.

Pelanggan



DAFTAR HADIR
Demak, 19 April 2024

Nama	Unit	Tanda Tangan
1. Intan Yuliyani	ULP Demak	
2. 	Pihak Pelanggan	