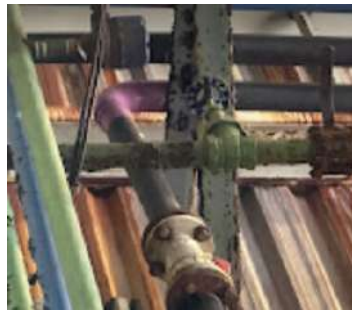


 ANGLOGOLD ASHANTI		Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26	
						Revisão	Rev.03	
		Equipamento: 0595TQ01				Área	0595 - ESTOCAGEM E PREPARAÇÃO DE REAGENTES	
						Página	01	
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA						Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca		
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de Preparação e Estocagem de Cianeto	1	0595AG01	Gaveta Extraível.	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	CCM da Área 595. Gaveta TAG 0595AG01	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio	
	2	0595BS06A	Gaveta Extraível.			CCM da Área 595. Gaveta TAG 0595BS06A		
	3	0595BS06R	Gaveta Extraível.			CCM da Área 595. Gaveta TAG 0595BS06R		
	4	0595-VN-05	Válvula manual de descarga via 0595TQ01		1. De posse do cadeado e dispositivo de bloqueio identifique a válvula. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3.Feche a válvula. 4. Colocar o cadeado e dispositivo de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o Bloqueio.	No acionamento da válvula manual	1. De posse da chave do cadeado identifique a valvula. 2. Retirar o cadeado e o dispositivo de bloqueio. 3. Abrir a válvula de ar. 4. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Para trabalhos internos no tanque de cianeto proceder a descontaminação conforme PE-0333 Limpeza Interna nos Tanques de Cianeto de Sódio				Garantir que a válvula crítica de dreno do tanque esteja devidamente fechada e bloqueada.				
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz						Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca		
						Validação: Anderson Alves Cunha		

Início

Cadeado Individual - Cor Vermelho
Cadeado de Sistema - Cor Azul
Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
Cadeado de Transferência - Cor Preto