


E.T. PICO TRUNCADO II  
(PD)

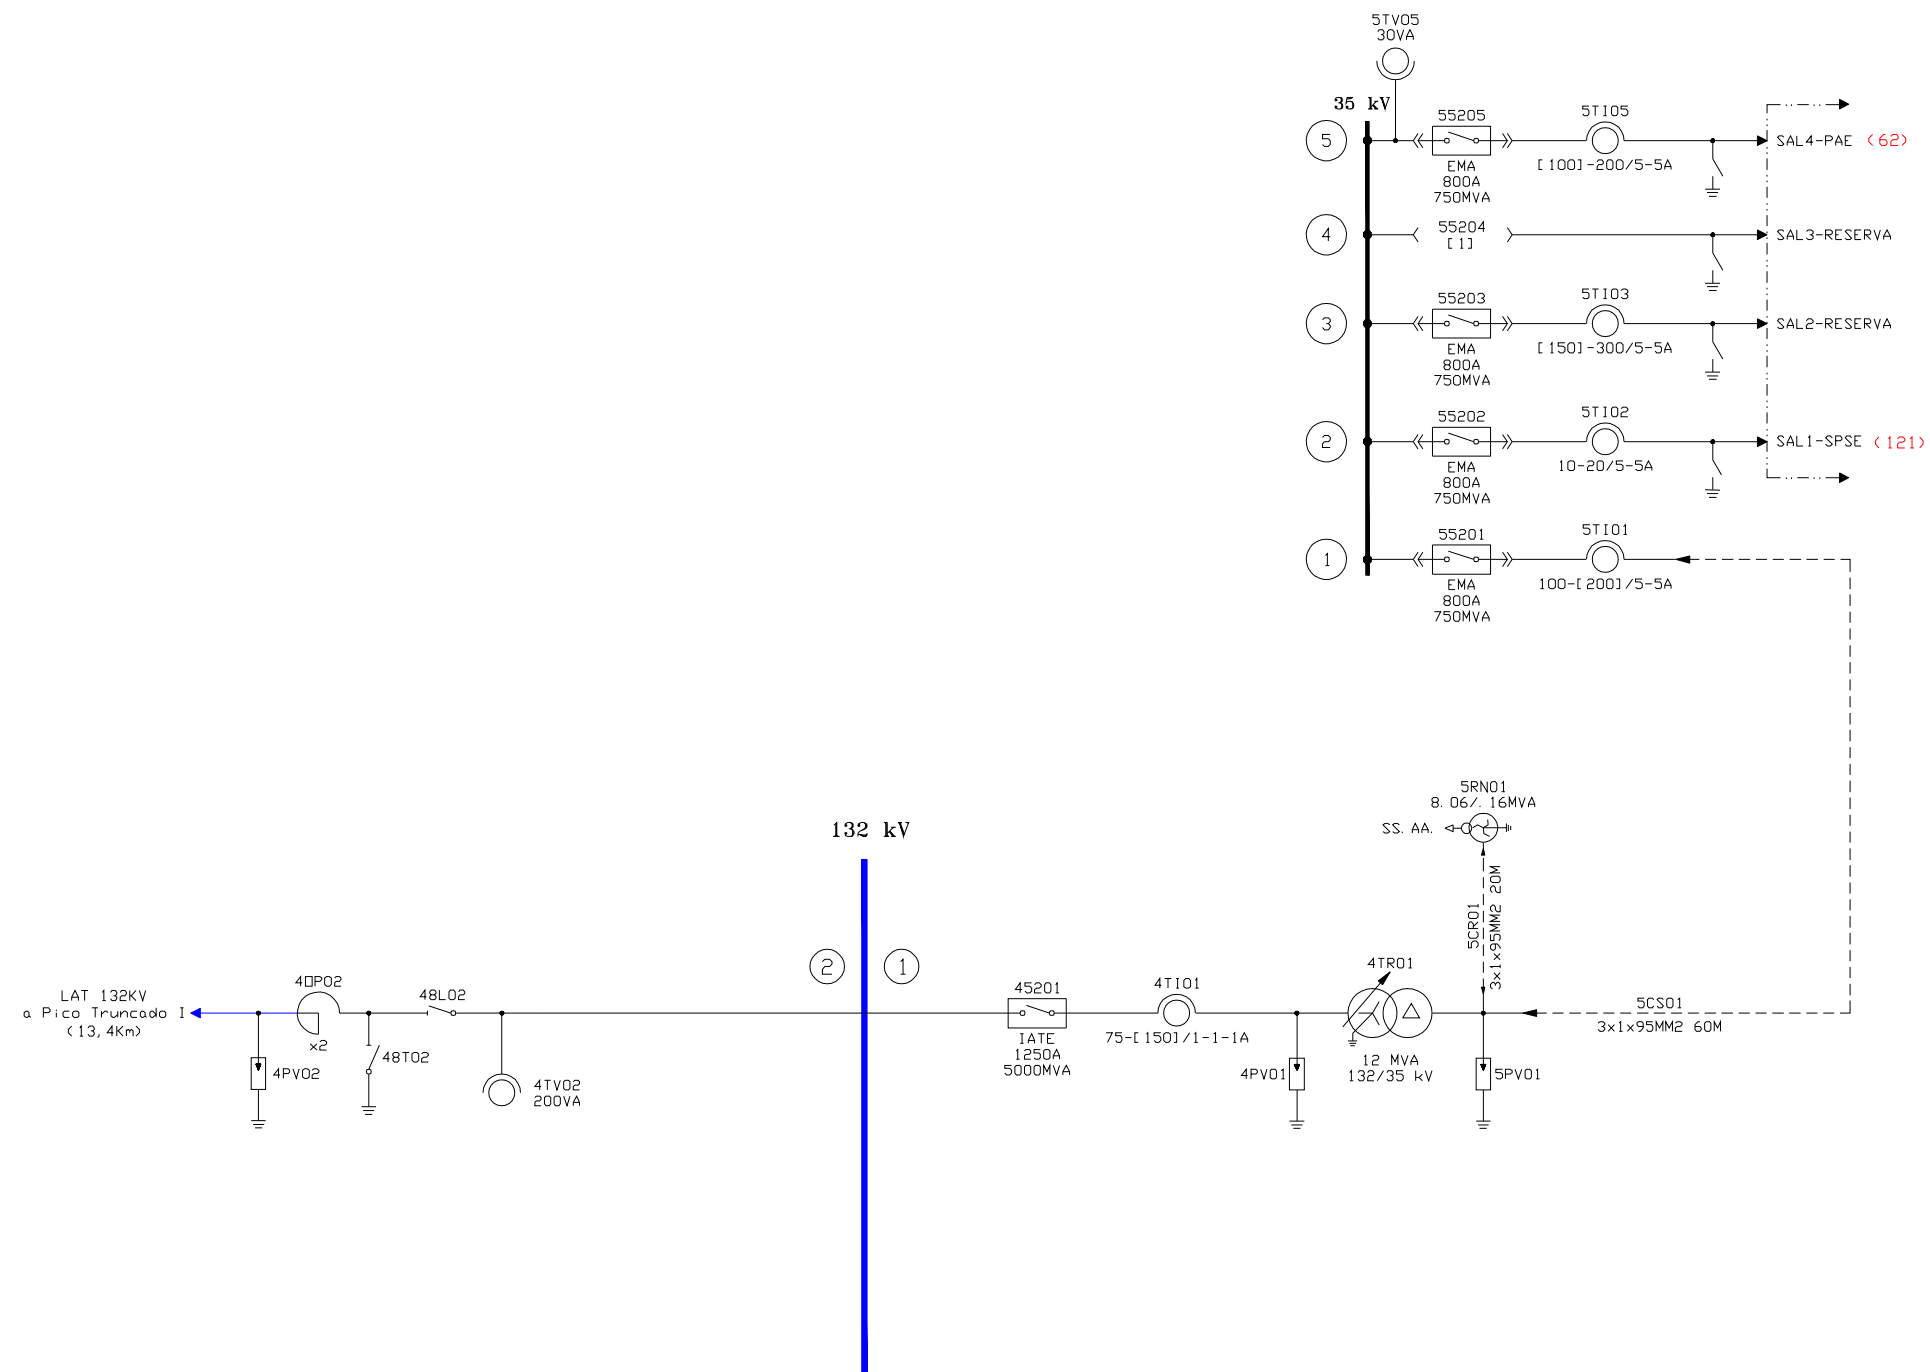

[1] CELDA SIN INTERRUPTOR

## REFERENCIA

LIMITE INTEREMPRESARIO

$$TV: \frac{V_{Non}}{\sqrt{3}} / \frac{110V}{\sqrt{3}}$$

TRANSPA S.A.	E.T. PICO TRUNCADO II		
<p align="center"><b>ESQUEMA UNIFILAR</b>  <b>GUIA REFERENCIA DEL TRANSPORTE</b>  <b>AÑO 2014</b></p>			
COORDENADAS: Latitud = -46, 6620° Longitud = -67, 9430°	ARCHIVO ELECTRONICO: 04 PB.DWG		FECHA: 19/12/14