

Transener

GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE OPERACION

COMPENSADORES SINCRONICOS ET EZEIZA

ANEXO 2
DISPOSICION ESQUEMATICA DEL RAT

Preparó Daniel ESTEVES


Aprobó Carlos DESTOC

FECHA DE REVISION 29 JULIO 2009

ESCALA S/E

PLANO N° 2-4-ID-561

Los contactos de ISD y 52 se muestran con los compensadores funcionando.
 ISD: Seccionador de 13,8 kV
 50: Interruptor principal de 13,8 kV

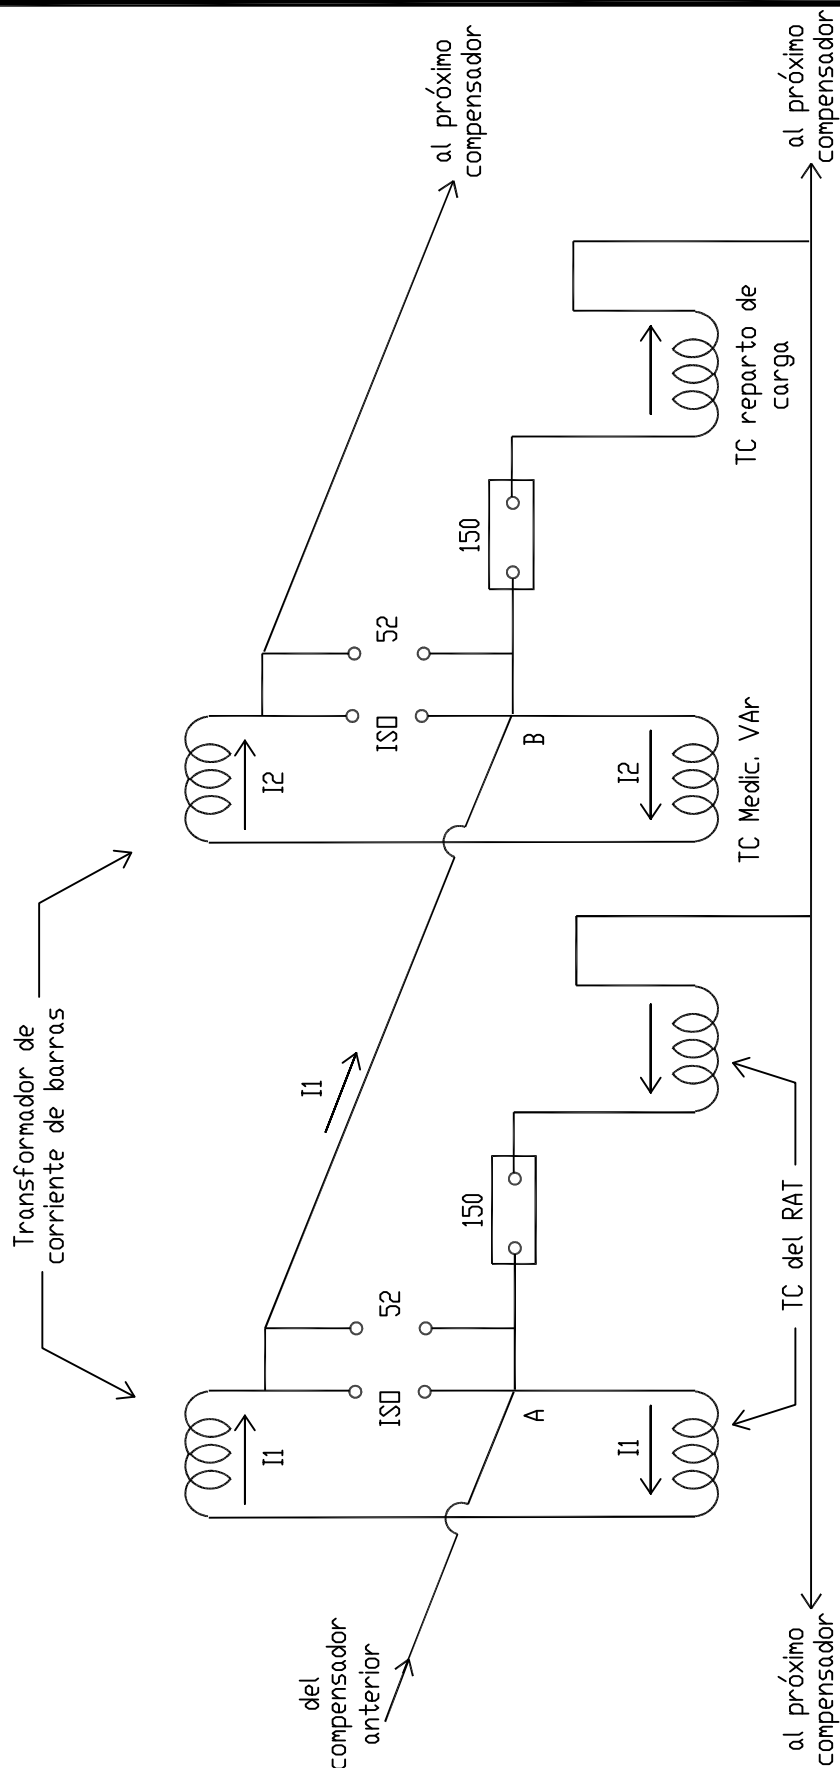

Transener

GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
 DEPARTAMENTO INGENIERIA DE OPERACION

COMPENSADORES SINCRONICOS ET EZEIZA

ANEXO 3

CIRCUITO DE MEDICION DE CORRIENTE VINCULADO AL RAT

Preparó Daniel ESTEVES

Aprobó Carlos DESTOC

FECHA DE REVISION

29 JULIO 2009

ESCALA

S/E

PLANO N°

2-4-10-562