


E.T. PUERTO MADRYN
(PM) 132kV

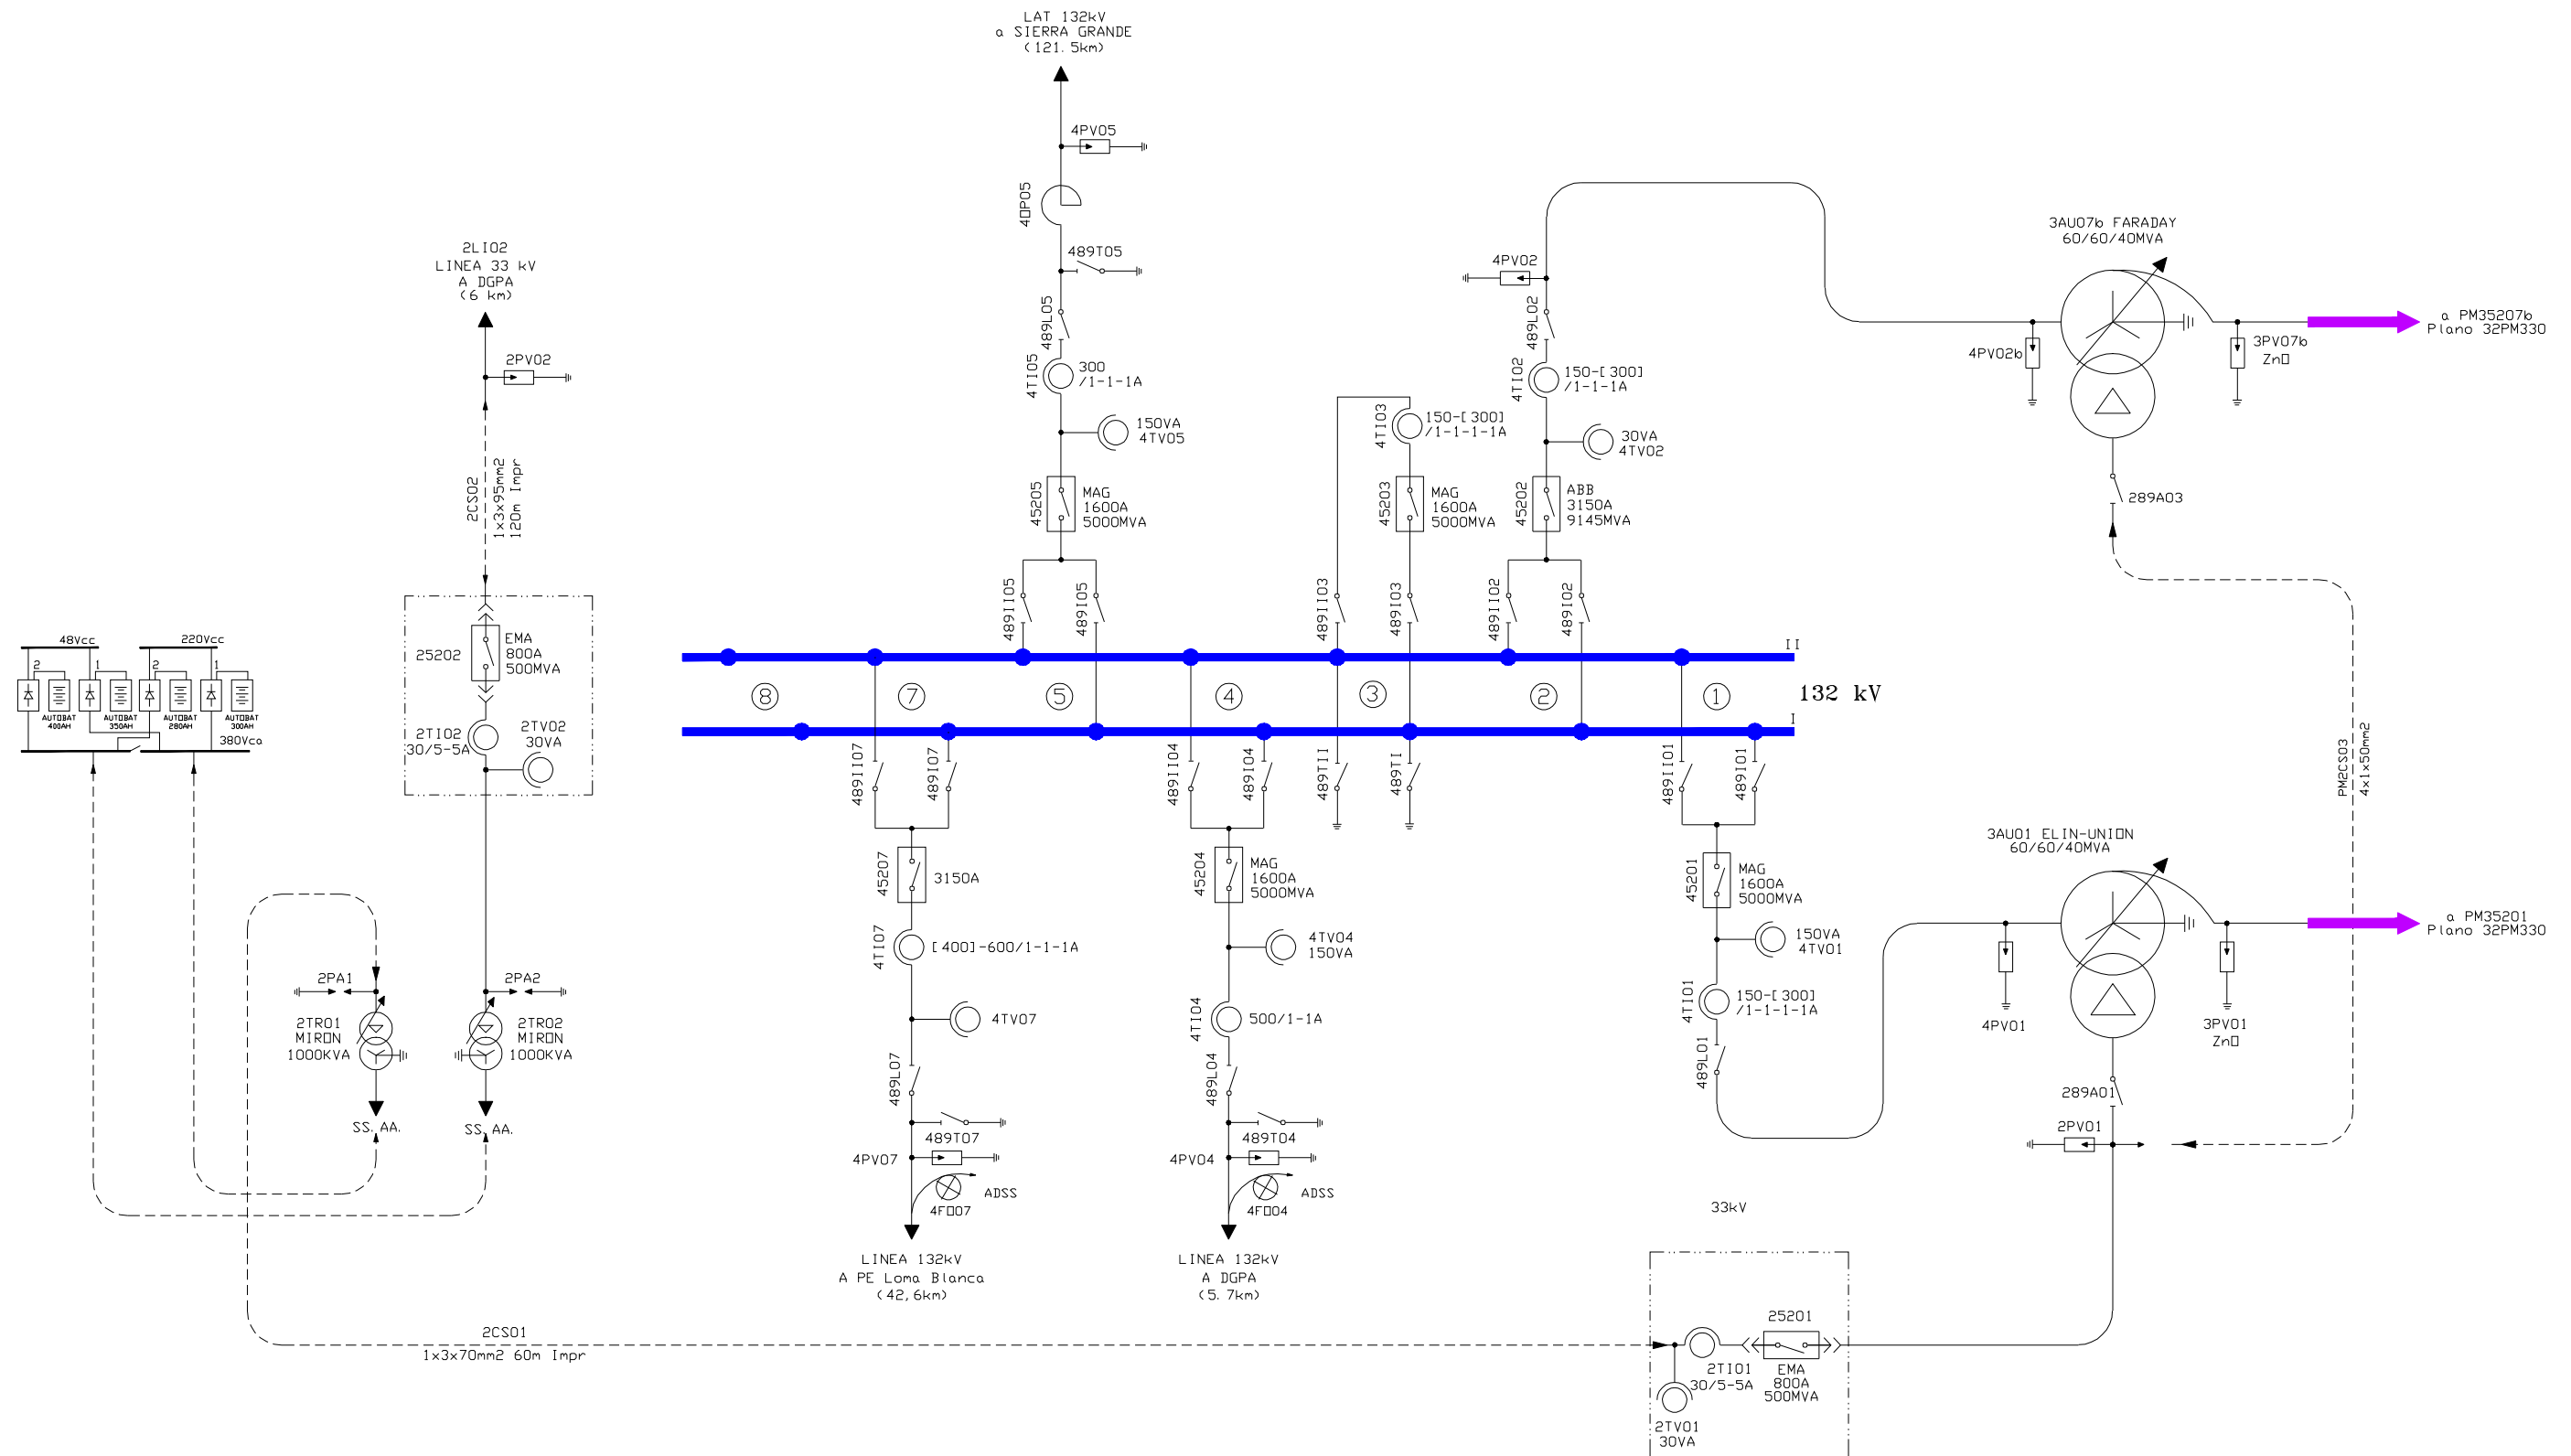

REFERENCIA

—..—..— LIMITE INTEREMPRESARIO

$$TV: \frac{V_{Non}}{\sqrt{3}} / \frac{110V}{\sqrt{3}}$$

TRANSPA S.A.	E.T. PUERTO MADRYN
--------------	--------------------

ESQUEMA UNIFILAR GUIA REFERENCIA DEL TRANSPORTE AÑO 2014

COORDENADAS: Latitud = -42,7100° Longitud = -65,1020°	ARCHIVO ELECTRONICO: 32 PM132.DWG	FECHA: 19/12/14
---	--------------------------------------	--------------------