


REFERENCIAS:

- ◊ Puntos de conexión (11).
- (*) Fase de repuesto.

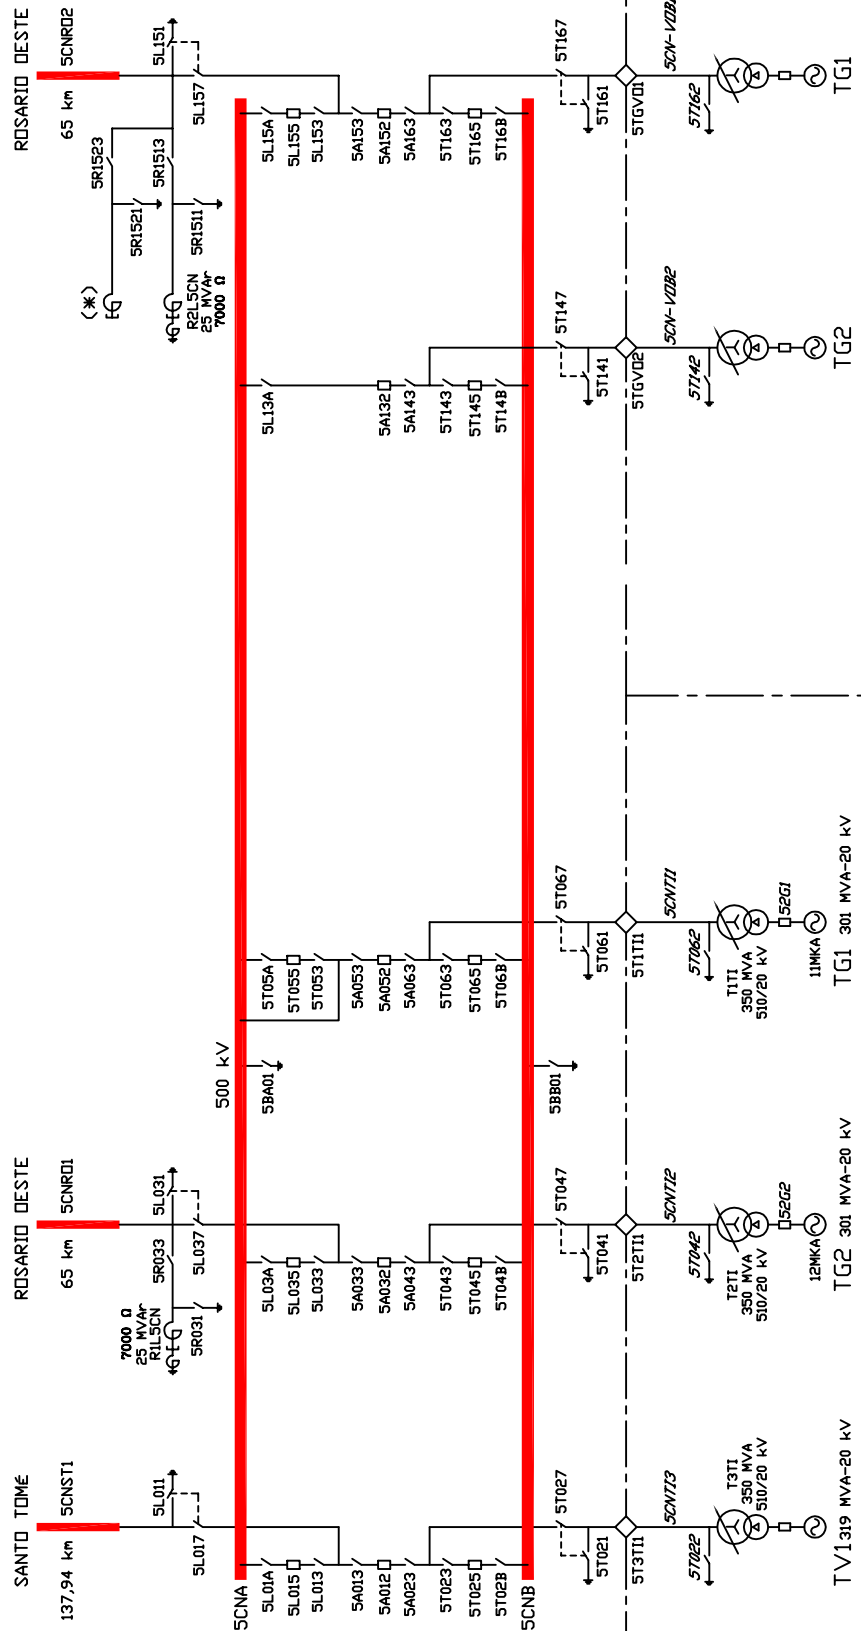

C.T. Vuelta de Obligado

Central TIMBÚES
(Termoeléctrica José de San Martín)



GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE OPERACION

ET RIO CORONDA 500 kV [CN]

ESQUEMA UNIFILAR SIMPLIFICADO

Preparó Ezequiel F. JORGE

Aprobó Rubén BOVONE

Fecha de revisión: 7 JULIO 2014

Escala: S/E

Plano N° 2-4-ID-752