

Informe mensual de gestión hídrica

AGUNSA Lampa · 1 al 31 de agosto de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
1.157,9 m³ Consumo total	37,4 m³/día Promedio diario	231,5 m³ Consumo nocturno	20 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el depósito registró **1.157,9 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **231,5 m³**, equivalente al **20 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$288.180**.

El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.


En el periodo se registraron 2 visitas técnicas el **27 de agosto** y **31 de agosto** en Depósito. El detalle está en la sección de visitas técnicas.

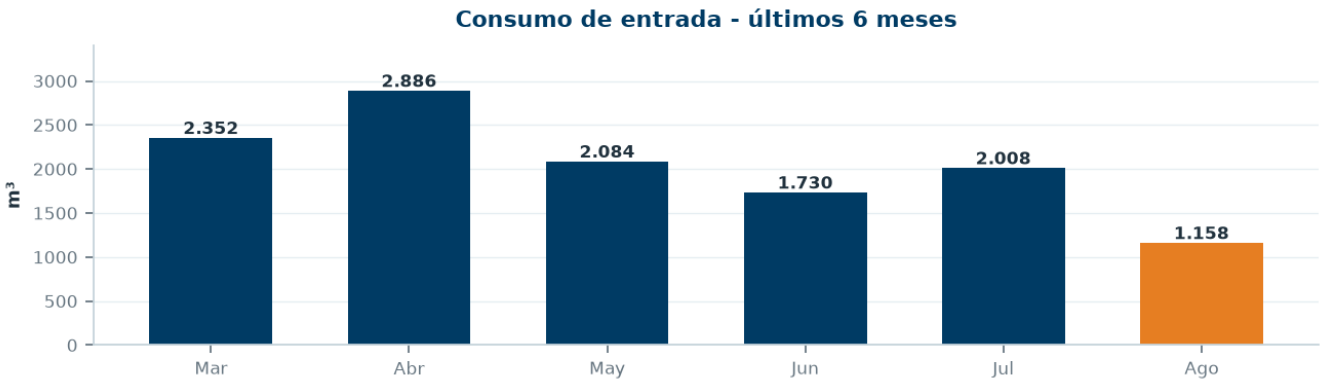

Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
SEGUIMIENTO	20 % del consumo fue nocturno 231,5 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Cobertura parcial en Depósito La serie tiene 20 días con datos de 31 del mes.	Los días sin registro no se interpolan ni se extrapolan. La menor cobertura no representa por sí sola ausencia de consumo.

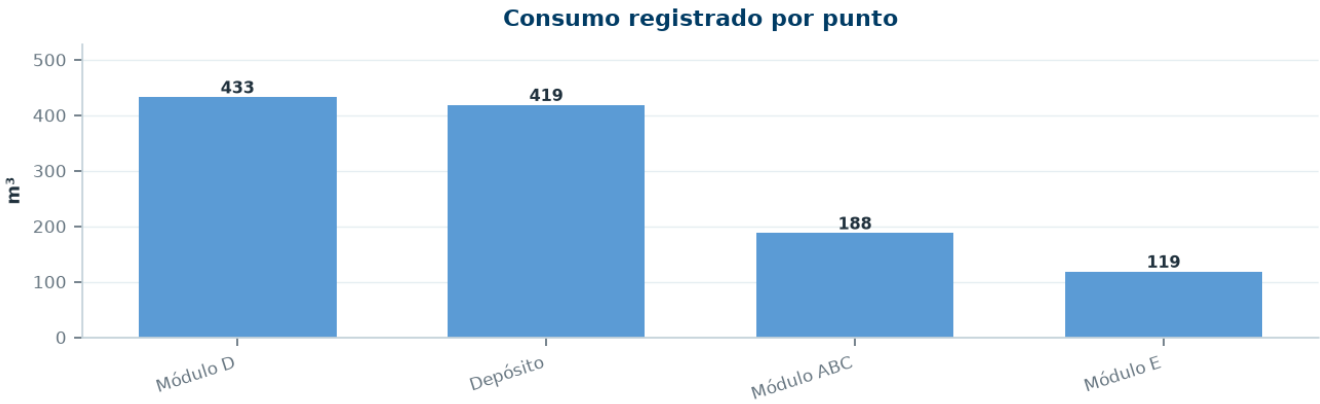

Cómo leer este gráfico: Depósito y módulos se presentan por separado y se suman al total del recinto Lampa.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 1 de agosto, con 47,1 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

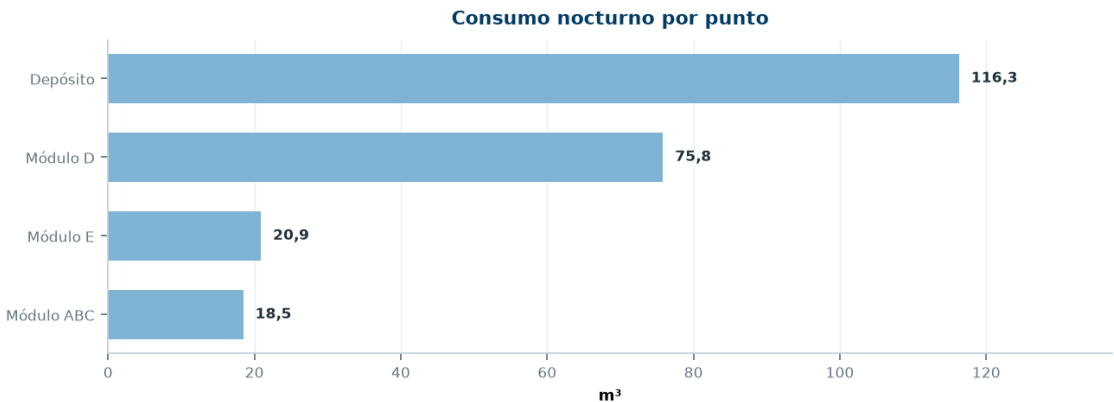

El consumo nocturno se suma entre depósito y módulos porque son puntos distintos.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	WES	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Visitas técnicas del periodo

Registro del formulario de técnicos WES en este recinto. Se copian fecha, punto, tipo y diagnóstico de cada visita.

FECHA	TÉCNICO	PUNTO	MOTIVO / TIPO	DIAGNÓSTICO
27/08/2026	Mauricio Orellana	Depósito	Mtto Correctivo · Comunicación · Desconfiguración	Ruido en placa desconfigura interface de conexión
31/08/2026	Anibal Aranda	Depósito	Mtto Preventivo · Comunicación · Revisión técnica	Levantar información de conexión solicita por el departamento de IT

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Módulo D	432,7 m³	14,0 m³/día	29,8 m³ · 24/08	75,8 m³	31 días
Depósito	418,8 m³	13,5 m³/día	47,1 m³ · 01/08	116,3 m³	20 días
Módulo ABC	187,7 m³	6,1 m³/día	10,0 m³ · 11/08	18,5 m³	31 días
Módulo E	118,6 m³	3,8 m³/día	7,6 m³ · 24/08	20,9 m³	31 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$288.180**, con tarifa referencial de **\$1.245/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Módulo D

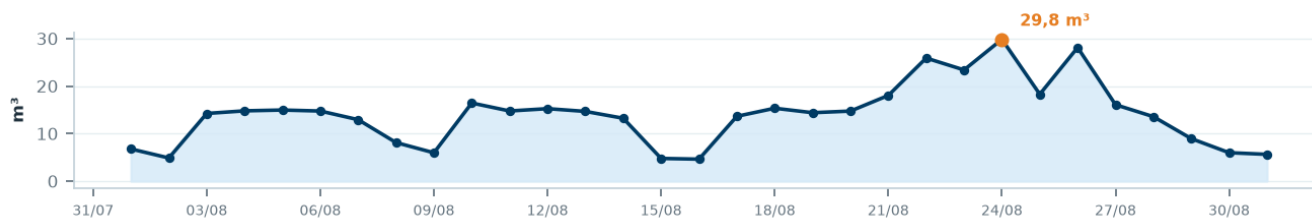


Lectura: El máximo fue de 29,8 m³ el 24 de agosto. La serie cubre el mes completo.

Depósito

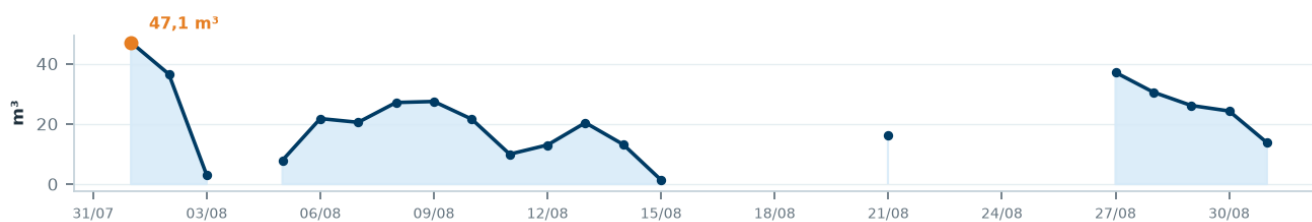

Lectura: El máximo fue de 47,1 m³ el 1 de agosto. Hay 11 día(s) sin dato; no se interpolan.

Módulo ABC

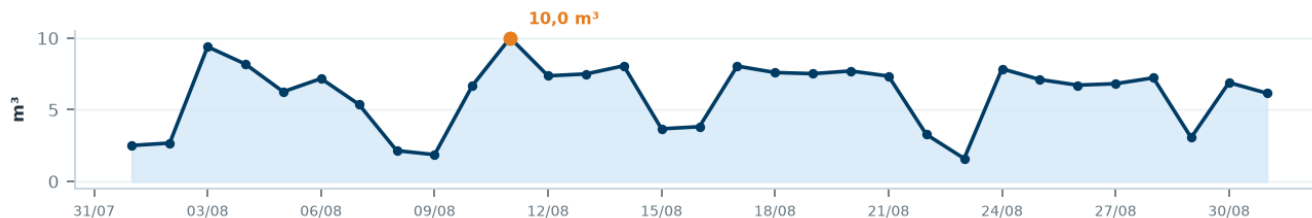

Lectura: El máximo fue de 10,0 m³ el 11 de agosto. La serie cubre el mes completo.