

Informe mensual de gestión hídrica

Colegios de Renca · 1 al 31 de agosto de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
2.044,6 m³ Consumo total	66,0 m³/día Promedio diario	272,0 m³ Consumo nocturno	13 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado los colegios registraron **2.044,6 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **272,0 m³**, equivalente al **13 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$337.305**.

El estado se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

En el periodo se registraron 6 visitas técnicas el **17 de agosto, 24 de agosto y el 25 de agosto** en Escuela Lo Velezquez, Icco, Iccp. El detalle está en la sección de visitas técnicas.

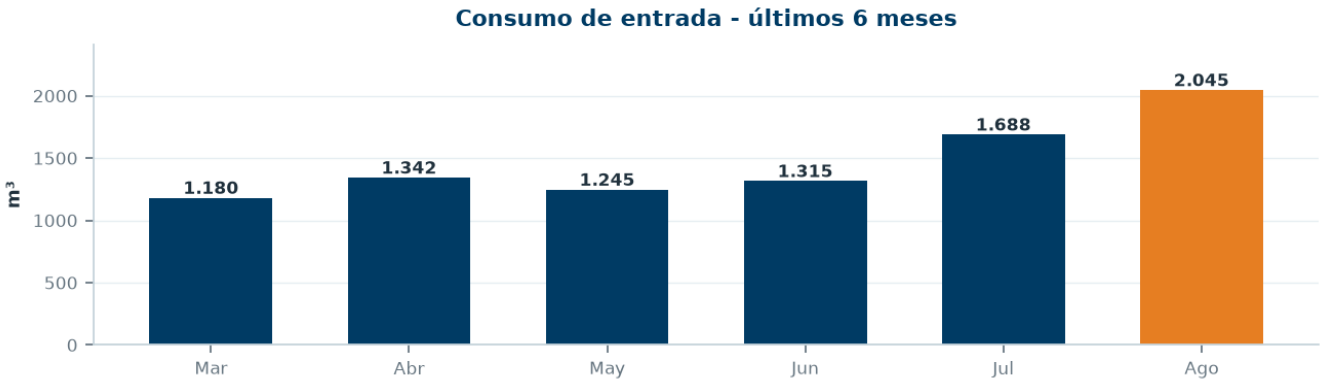

Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	13 % del consumo fue nocturno 272,0 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Cumbre Pte. 49,7 m³ el 19 de agosto.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	ICCO concentra el 70 % del total 1.434,3 m³ en el periodo.	Es el punto de mayor demanda. Sirve como referencia de seguimiento mes a mes.



Cómo leer este gráfico: Lo Velásquez, Cumbre Pte. e ICCO son establecimientos distintos: sus consumos se suman al total de colegios de Renca. Gimnasio y Piscina Municipal no entran en este informe.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 11 de agosto, con 77,3 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

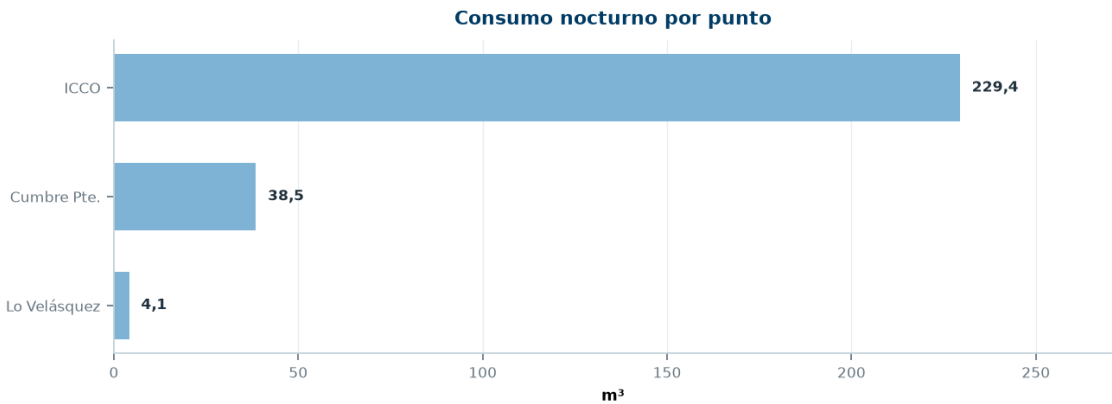

El consumo nocturno se suma entre los tres colegios porque no miden el mismo caudal.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar evento en cumbre pte..	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Visitas técnicas del periodo

Registro del formulario de técnicos WES en este recinto. Se copian fecha, punto, tipo y diagnóstico de cada visita.

FECHA	TÉCNICO	PUNTO	MOTIVO / TIPO	DIAGNÓSTICO
17/08/2026	Anibal Aranda	Escuela Lo Velezquez	Mtto Preventivo	Se da inicio a la auditoría sin control desde el 17-08-26 hasta el 23-08-26 Normalizacion de horario de manera remota para el control. ademas luego de una analisis hidrico se realizo una regulacion especial para maximazar ahorros hidricos la vista fue realizada hoy 24-08 con el ...
17/08/2026	Anibal Aranda	Icco	Mtto Preventivo	Se da inicio a la auditoría sin control desde el 17-08-26 hasta el 23-08-26 Programacion de control actualizada
17/08/2026	Anibal Aranda	Iccp	Mtto Preventivo	Se da inicio a la auditoría sin control desde el 17-08-26 hasta el 23-08-26 Programacion actualizada para el control hidrico
24/08/2026	Anibal Aranda	Escuela Lo Velezquez	Mtto Preventivo · Hídrica · Regulación	Regulación para aumentar rendimiento de ahorro hídrico
25/08/2026	Mauricio Orellana	Icco	Mtto Correctivo · Hídrica · Solenoide	Solenoide defectuosa
25/08/2026	Anibal Aranda	Iccp	Soporte remoto	Via telefonica se solicita gnerar horarios especiales de control por lo trabajos que esta relizando en el colegios de Martes a Jueves se requiere suministro hidrico de 20:00 a 02:30, Viernes 20:00 a 06:00, sbado y domingo 24hrs. esta programacion se debe mantener hasta el

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
ICCO	1.434,3 m³	46,3 m³/día	77,3 m³ · 11/08	229,4 m³	31 días
Cumbre Pte.	465,8 m³	15,0 m³/día	49,7 m³ · 19/08	38,5 m³	31 días
Lo Velásquez	144,5 m³	4,7 m³/día	13,4 m³ · 28/08	4,1 m³	30 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$337.305**, con tarifa referencial de **\$1.240/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

ICCO

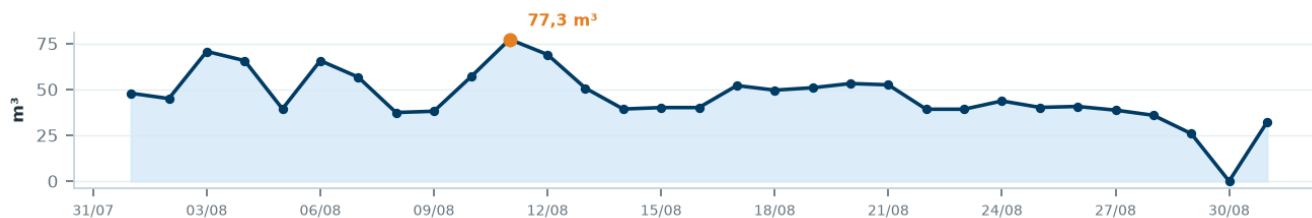


Lectura: El máximo fue de 77,3 m³ el 11 de agosto. La serie cubre el mes completo.

Cumbre Pte.

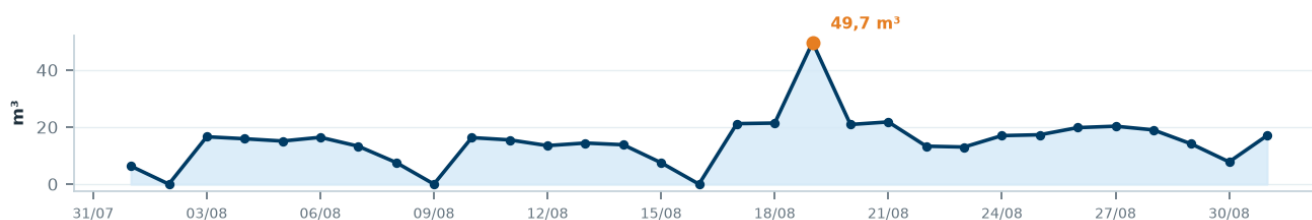

Lectura: El máximo fue de 49,7 m³ el 19 de agosto. La serie cubre el mes completo.

Lo Velásquez

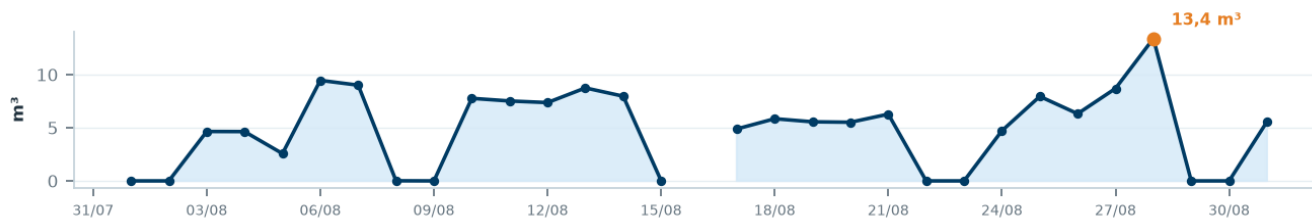

Lectura: El máximo fue de 13,4 m³ el 28 de agosto. Hay 1 día(s) sin dato; no se interpolan.