

Informe mensual de gestión hídrica


Fundo Zapallar · 5 al 31 de agosto de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: consumo nocturno que requiere seguimiento y validación frente a la operación habitual del condominio (bombas, estanques y distintos horarios).			
1.613,0 m³ Consumo de entrada	59,7 m³/día Promedio diario	490,0 m³ Consumo nocturno	30 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el fundo registró **1.613,0 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **490,0 m³**, equivalente al **30 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$611.030**.


El estado se clasifica como **En observación**. Consumo nocturno que requiere seguimiento y validación frente a la operación habitual del condominio (bombas, estanques y distintos horarios).

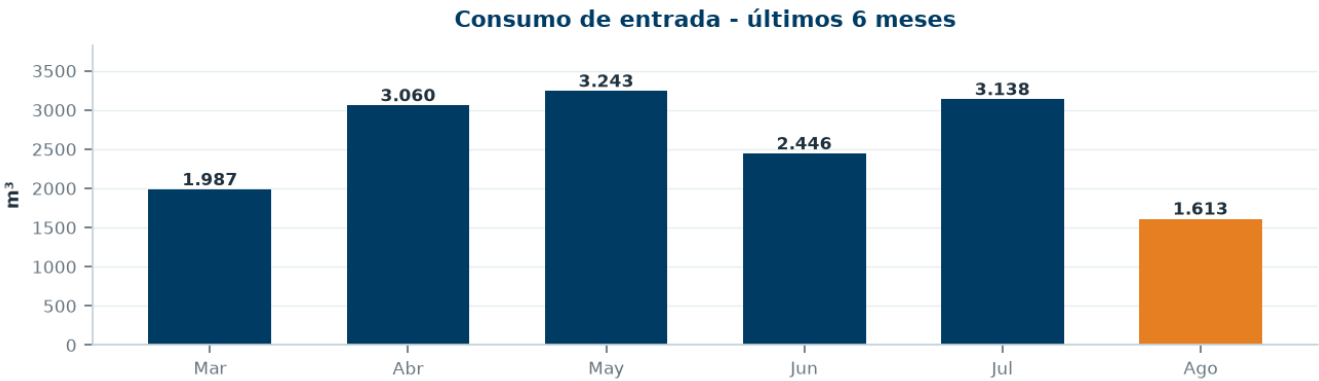

Agosto se informa del 5 al 31. Los días 1 al 4 se excluyen y no se extrapola el mes.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
SEGUIMIENTO	Consumo nocturno en seguimiento 490,0 m³ entre 00:00 y 06:59: 30 % de la entrada.	Por la operación mediante bombas y estanques, puede corresponder a funcionamiento habitual. Definir una línea base nocturna propia y observar su evolución.
INFORMATIVA	Los puntos internos no se suman al total La Matriz ESVAL es el consumo real de el fundo.	Los demás medidores están aguas abajo o en derivaciones del mismo caudal. Se leen como control interno, no como volumen adicional.

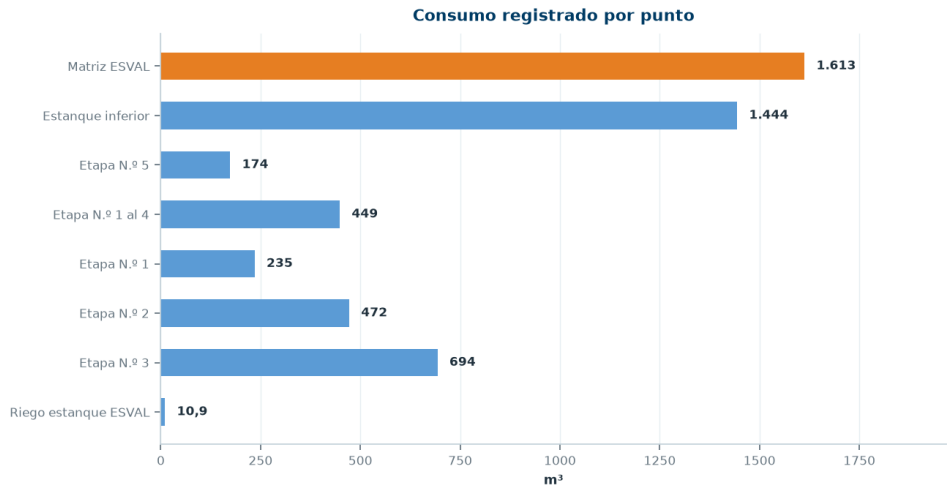

Cómo leer este gráfico: la Matriz ESVAL representa la entrada real al fundo. Los demás medidores están aguas abajo y miden el mismo flujo en distintos tramos; por lo tanto, sus consumos no se suman.

El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 14 de agosto, con 95,0 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

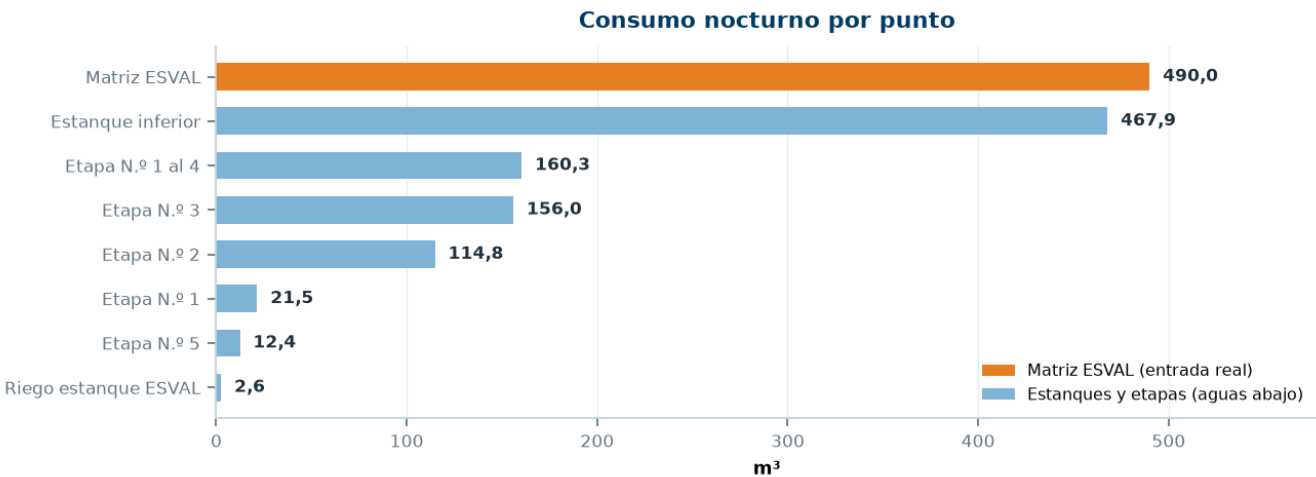

Los volúmenes de los medidores interiores se expresan respecto de la entrada principal, pero no son aditivos porque corresponden a tramos encadenados.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Consumo nocturno que requiere seguimiento y validación frente a la operación habitual del condominio (bombas, estanques y distintos horarios).

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Matriz ESVAL	1.613,0 m³	59,7 m³/día	95,0 m³ · 14/08	490,0 m³	27 días
Estanque inferior	1.444,2 m³	53,5 m³/día	95,1 m³ · 14/08	467,9 m³	27 días
Etapa N.º 3	693,5 m³	25,7 m³/día	51,5 m³ · 07/08	156,0 m³	27 días
Etapa N.º 2	472,3 m³	17,5 m³/día	28,4 m³ · 07/08	114,8 m³	27 días
Etapa N.º 1 al 4	448,7 m³	16,6 m³/día	34,0 m³ · 20/08	160,3 m³	27 días
Etapa N.º 1	235,4 m³	8,7 m³/día	23,6 m³ · 28/08	21,5 m³	27 días
Etapa N.º 5	174,2 m³	6,5 m³/día	12,9 m³ · 14/08	12,4 m³	27 días
Riego estanque ESVAL	10,9 m³	0,4 m³/día	0,9 m³ · 07/08	2,6 m³	27 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$611.030**, con tarifa referencial de **\$1.247/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Matriz ESVAL

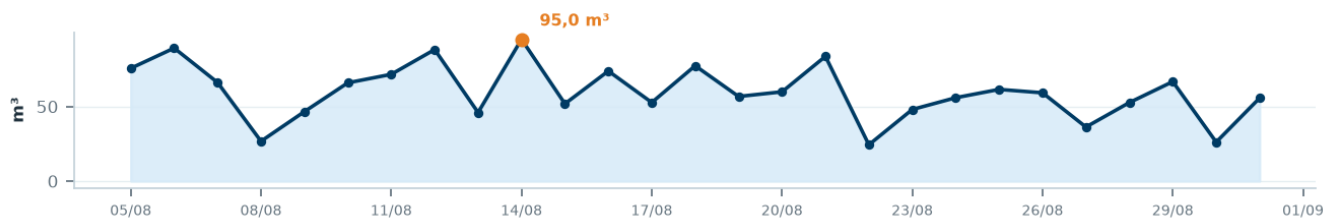


Lectura: El máximo fue de 95,0 m³ el 14 de agosto. La serie cubre los días del periodo informado.

Estanque inferior

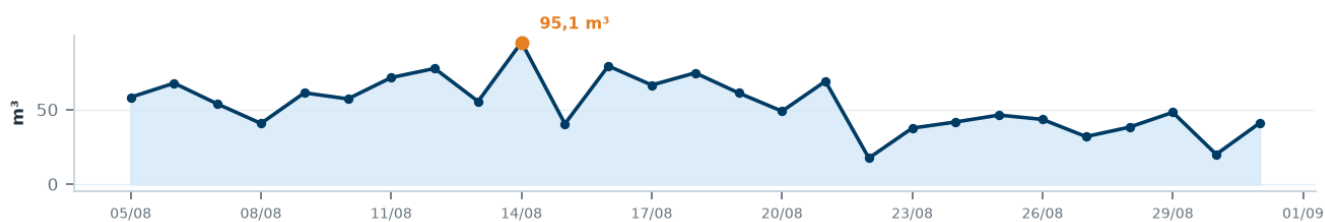

Lectura: El máximo fue de 95,1 m³ el 14 de agosto. La serie cubre los días del periodo informado.

Etapa N.º 3

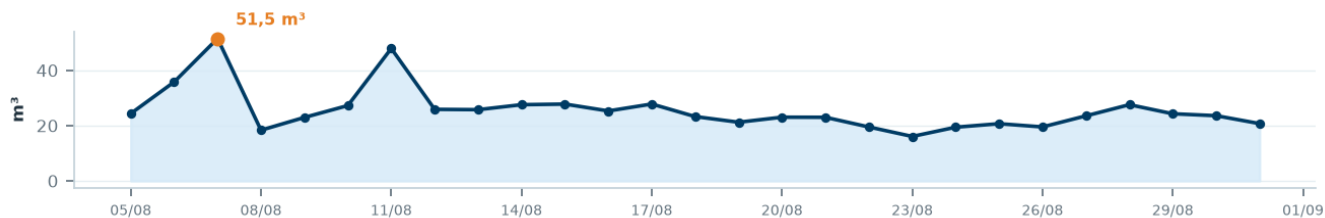

Lectura: El máximo fue de 51,5 m³ el 7 de agosto. La serie cubre los días del periodo informado.