

Informe de gestión hídrica — vacaciones


CORMUP Peñalolén · 14 al 20 de septiembre de 2026 (semana con control especial por vacaciones)

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
214,0 m³ Consumo total	30,6 m³/día Promedio diario	33,9 m³ Consumo nocturno	16 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado la corporación registró **214,0 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **33,9 m³**, equivalente al **16 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$43.040**.

El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

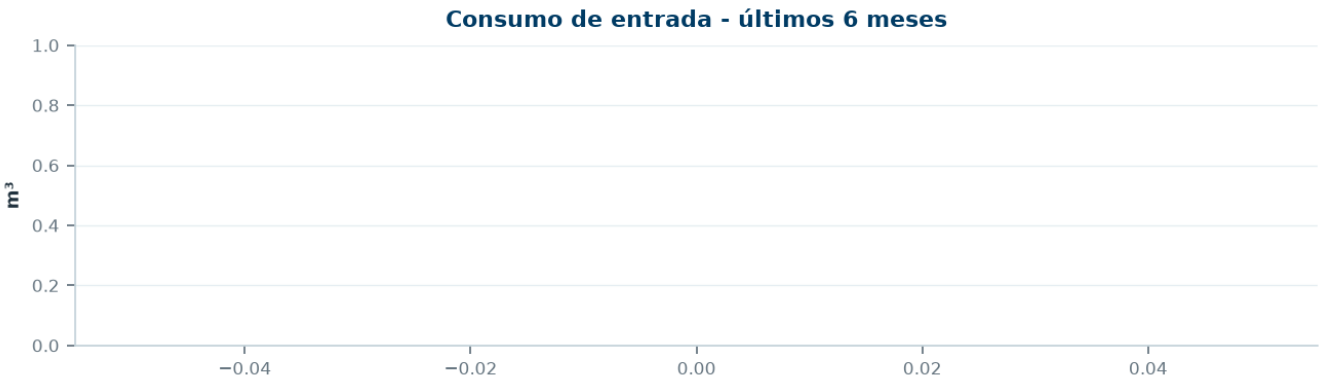


Periodo informado: 14–20/09/2026 (7 días con control especial por vacaciones). No se extrapola. La semana previa 7–13/09 sirve de referencia sin control (2.349,3 m³ / \$2.983.662). Tobaraba queda fuera por falla de pulso; Eduardo de la Barra, Alicura, Likankura no tienen válvula de control.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	Ahorro vs semana sin control: 2.135,3 m³ (90,9 %) 7–13/09 (sin control): 2.349,3 m³ (\$2.983.662). 14–20/09 (con control vacaciones): 214,0 m³ (\$271.818). Ahorro estimado: \$2.711.844 a \$1.270/m³.	El resultado incorpora habilitaciones por obras (C. Fernández y J.B. Pastene 09:00–18:00 toda la semana), patinaje (Arrieta lun–mar 17:30–21:00; Valle Hermoso lun y mié 17:30–21:00) y revisiones puntuales (Arrieta mar 15; Valle Hermoso mié 16).
ATENCIÓN	Tobalaba — seguimiento pendiente (pulso) Excluido del total. Serie referencial no validada: 7–13/09 2.062,3 m³; 14–20/09 10.436,2 m³.	Debe revisarse el pulso/telemetría para reincorporarlo al control y a la cuantificación de ahorro. Mientras no se normalice, no entra en rankings de cumplimiento.
INFORMATIVA	Colegios sin control hidráulico Eduardo de la Barra, Alicura y Likankura solo tienen monitoreo (sin válvula WES). No formaron parte del programa de vacaciones ni del cálculo de ahorro. Eduardo de la Barra: 7–13=142,6 m³, 14–20=32,9 m³. Alicura: 7–13=12,4 m³, 14–20=0,0 m³. Likankura: 7–13=88,2 m³, 14–20=8,9 m³.	Cualquier reducción en estos establecimientos requiere intervención en terreno o ampliación de infraestructura de control.
INFORMATIVA	16 % del consumo fue nocturno 33,9 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Arrieta C. 34,0 m³ el 15 de septiembre.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.

Consumo por punto · quién concentra el total

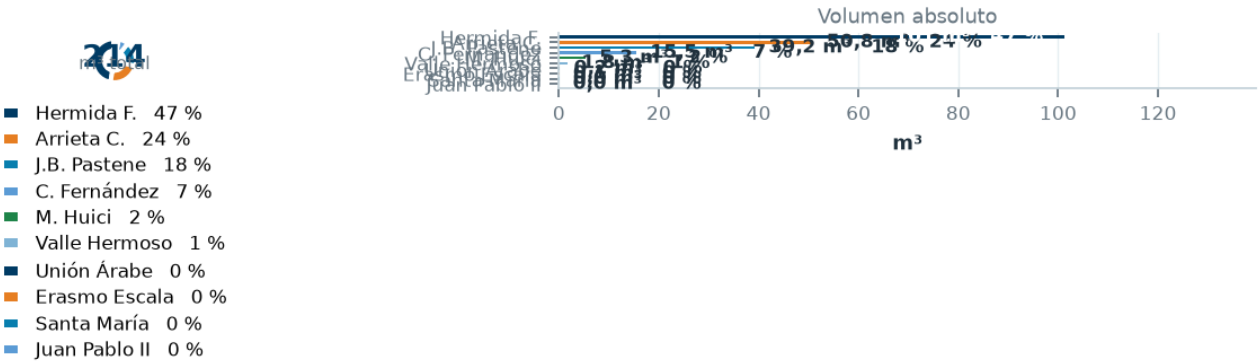

Cómo leer este gráfico: Cada barra es un establecimiento de la cohorte con control. Tobalaba (pulso) y los tres colegios sin válvula no entran en este total. El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 15 de septiembre, con 34,0 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

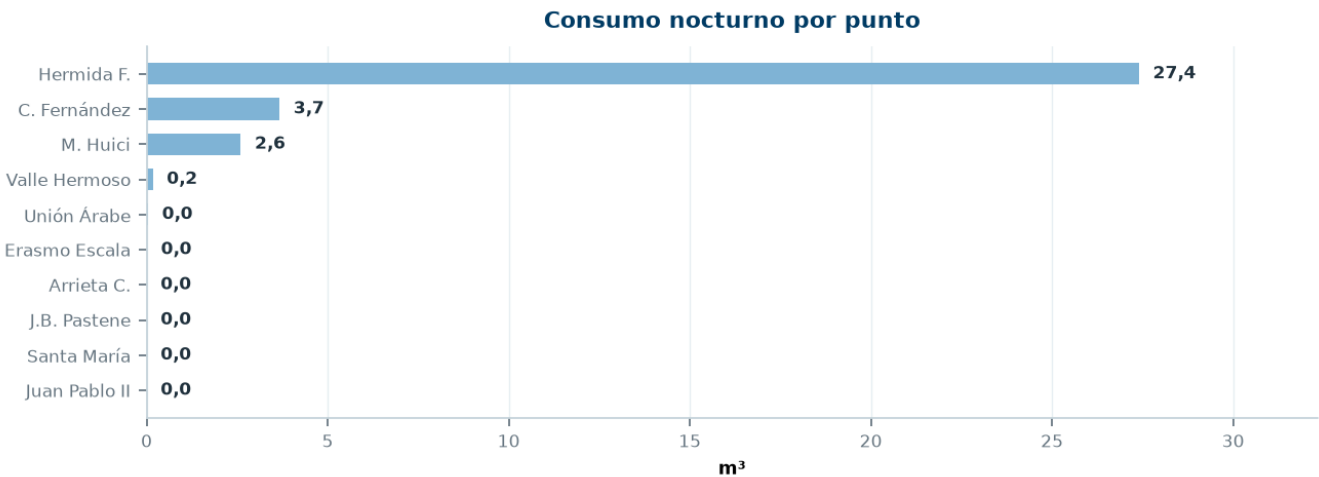

El nocturno se suma entre establecimientos porque son recintos distintos. En CORMUP la ventana es UTC 00:00–07:00, igual que en la app.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar evento en arrieta c..	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Respecto de la semana sin control (7–13/09), el ahorro volumétrico fue 2.135,3 m³ (90,9 %), equivalente a \$2.711.844 a tarifa referencial de \$1.270/m³.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Hermida F.	101,2 m ³	14,5 m ³ /día	28,8 m ³ · 20/09	27,4 m ³	7 días
Arrieta C.	50,8 m ³	7,3 m ³ /día	34,0 m ³ · 15/09	0,0 m ³	7 días
J.B. Pastene	39,2 m ³	5,6 m ³ /día	10,0 m ³ · 16/09	0,0 m ³	7 días
C. Fernández	15,5 m ³	2,2 m ³ /día	2,8 m ³ · 17/09	3,7 m ³	7 días
M. Huici	5,3 m ³	0,8 m ³ /día	1,6 m ³ · 19/09	2,6 m ³	7 días
Valle Hermoso	1,8 m ³	0,2 m ³ /día	0,7 m ³ · 16/09	0,2 m ³	7 días
Unión Árabe	0,2 m ³	0,0 m ³ /día	0,0 m ³ · 15/09	0,0 m ³	7 días
Erasmus Escala	0,1 m ³	0,0 m ³ /día	0,0 m ³ · 14/09	0,0 m ³	7 días
Santa María	0,0 m ³	0,0 m ³ /día	0,0 m ³ · 17/09	0,0 m ³	7 días
Juan Pablo II	0,0 m ³	0,0 m ³ /día	0,0 m ³ · 14/09	0,0 m ³	7 días

Criterio nocturno y costo referencial


En los colegios CORMUP el nocturno se toma del CSV horario, marcas UTC 00:00 a 07:00 (misma ventana que la app). Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$43.040**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes

Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Hermida F.

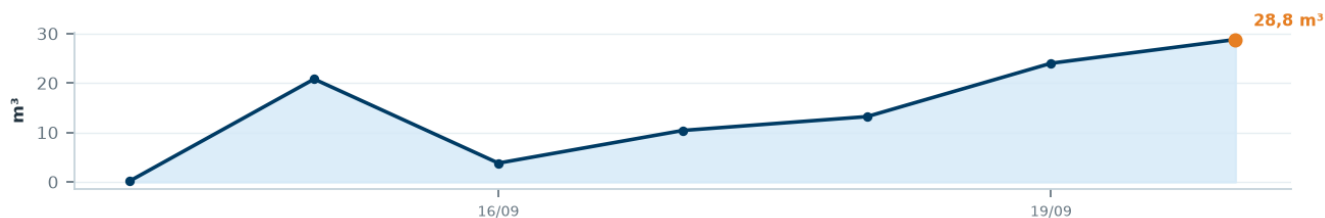


Lectura: El máximo fue de 28,8 m³ el 20 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

Arrieta C.



Lectura: El máximo fue de 34,0 m³ el 15 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.

J.B. Pastene

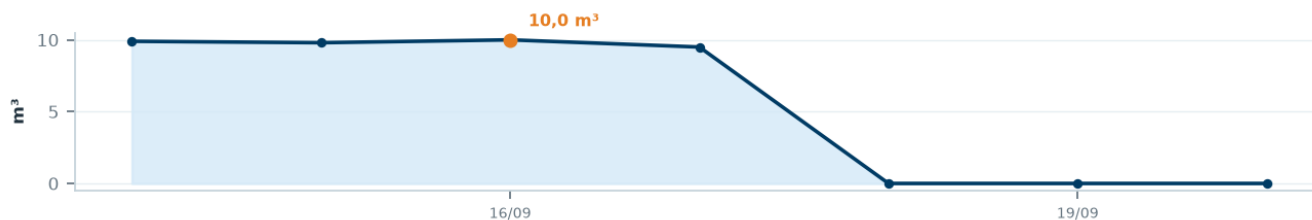

Lectura: El máximo fue de 10,0 m³ el 16 de septiembre. La serie cubre los días del periodo informado.