

Informe mensual de gestión hídrica

CORMUP Peñalolén · 1 al 31 de agosto de 2026


ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.			
14.337,0 m³ Consumo total	462,5 m³/día Promedio diario	1.438,6 m³ Consumo nocturno	10 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado la corporación registró **14.337,0 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **1.438,6 m³**, equivalente al **10 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$1.827.047**.

El estado se clasifica como **Bajo control**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

En el periodo se registraron 4 visitas técnicas el **17 de agosto** en Antonio Hermida Fabres, Centro Educacional Valle Hermoso, Escuela Luis Arrieta Cañas, Santa María. El detalle está en la sección de visitas técnicas.

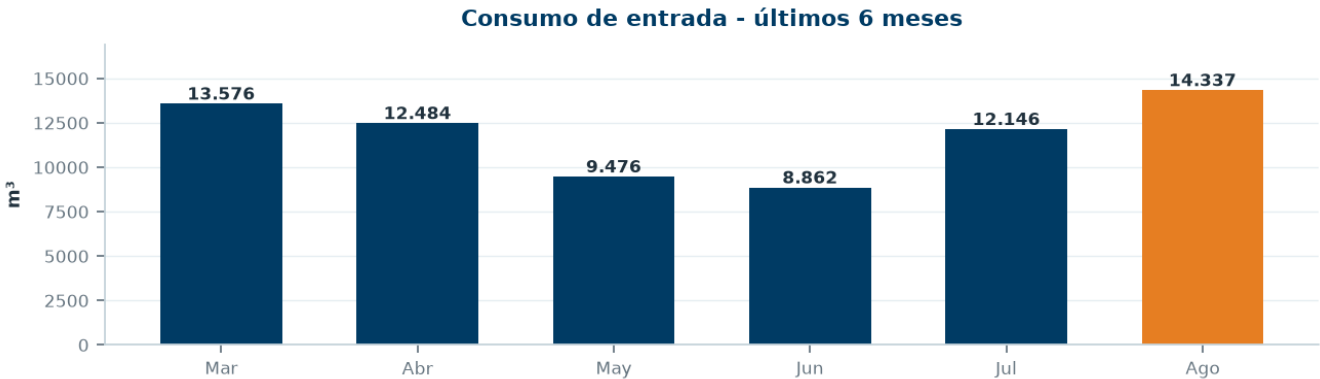


Agosto comprende 31 días. No se extrapola el consumo.

Hallazgos prioritarios


PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
INFORMATIVA	10 % del consumo fue nocturno 1.438,6 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
SEGUIMIENTO	Evento en Santa María 61,6 m³ el 20 de agosto.	Confirmar si correspondió a una maniobra operacional. Si se repite sin explicación, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Cobertura parcial en Alicura La serie tiene 22 días con datos de 31 del periodo.	Los días sin registro no se interpolan ni se extrapolan. La menor cobertura no representa por sí sola ausencia de consumo.

Consumo registrado por punto

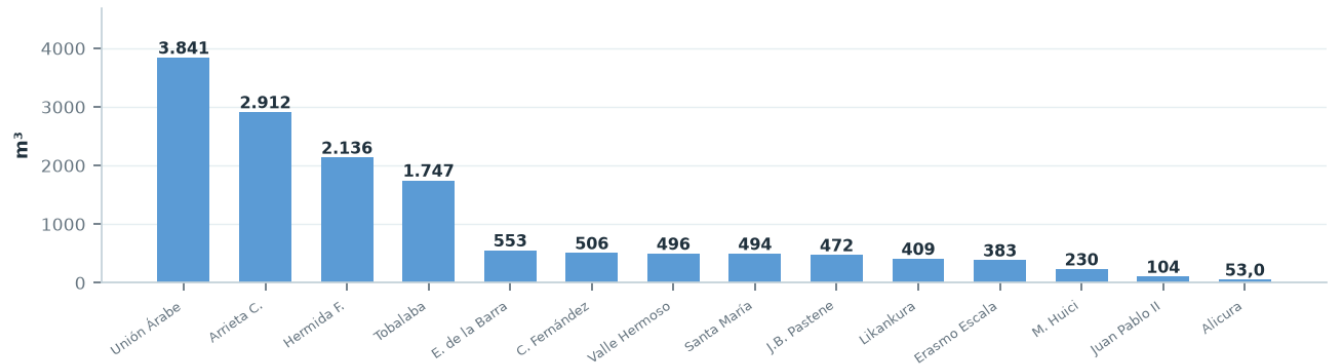

Cómo leer este gráfico: Cada barra es un establecimiento. Los 14 colegios se suman al total de CORMUP.
El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 3 de agosto, con 184,4 m³.

Consumo nocturno y plan de acción

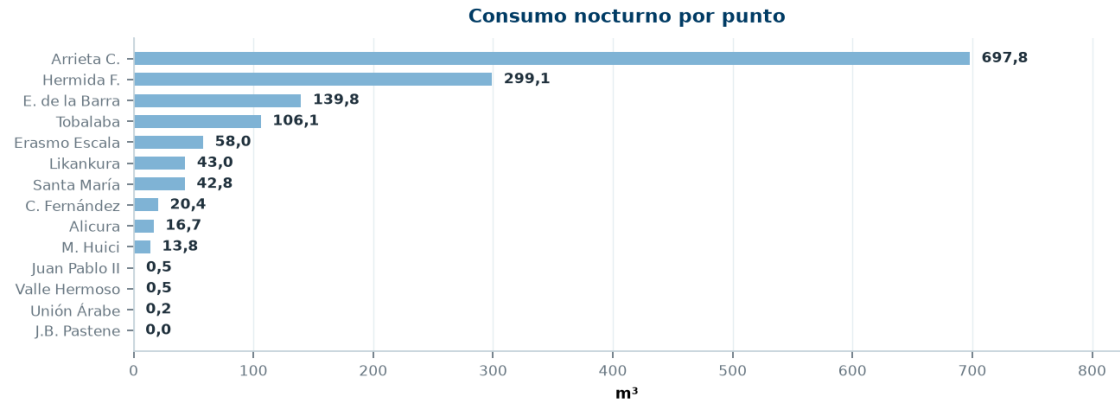

El nocturno se suma entre establecimientos porque son recintos distintos. En CORMUP la ventana es UTC 00:00–07:00, igual que en la app.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Revisar evento en santa maría.	Operación + WES	7 días	Validar causa y descartar fuga o dato anómalo.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	WES	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Visitas técnicas del periodo

Registro del formulario de técnicos WES en este recinto. Se copian fecha, punto, tipo y diagnóstico de cada visita.

FECHA	TÉCNICO	PUNTO	MOTIVO / TIPO	DIAGNÓSTICO
17/08/2026	Mauricio Orellana	Antonio Hermida Fabres	Mtto Correctivo · Comunicación · Revisión tecnica	Sistema desconectado, sin deshabilitada
17/08/2026	Mauricio Orellana	Centro Educacional Valle Hermoso	Mtto Correctivo · Electrónica · Placa Pegada	Placa en estado pegada, está es reiniciada y conectada a app wes
17/08/2026	Mauricio Orellana	Escuela Luis Arrieta Cañas	Mtto Correctivo · Hídrica · By Pass abierto	By pas abierto se desconoce la situación
17/08/2026	Mauricio Orellana	Santa Maria	Mtto Correctivo · Ultrasonido · Desconfiguracion	Por posibles corte de luz equipo de encuentra desconfigurado

Conclusión

El estado se clasifica como **“Bajo control”**. El consumo se mantuvo estable y la participación nocturna no indica pérdida.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Unión Árabe	3.840,8 m³	123,9 m³/día	155,4 m³ · 26/08	0,2 m³	31 días
Arrieta C.	2.912,2 m³	93,9 m³/día	184,4 m³ · 03/08	697,8 m³	31 días
Hermida F.	2.136,1 m³	68,9 m³/día	170,6 m³ · 20/08	299,1 m³	31 días
Tobalaba	1.747,1 m³	56,4 m³/día	100,9 m³ · 19/08	106,1 m³	31 días
E. de la Barra	552,7 m³	17,8 m³/día	43,4 m³ · 25/08	139,8 m³	31 días
C. Fernández	506,1 m³	16,3 m³/día	26,9 m³ · 12/08	20,4 m³	31 días
Valle Hermoso	496,0 m³	16,0 m³/día	59,5 m³ · 04/08	0,5 m³	24 días
Santa María	494,4 m³	15,9 m³/día	61,6 m³ · 20/08	42,8 m³	31 días
J.B. Pastene	472,5 m³	15,2 m³/día	28,3 m³ · 06/08	0,0 m³	31 días
Likankura	408,9 m³	13,2 m³/día	28,7 m³ · 17/08	43,0 m³	31 días
Erasmus Escala	383,0 m³	12,4 m³/día	21,0 m³ · 21/08	58,0 m³	31 días
M. Huici	230,4 m³	7,4 m³/día	13,7 m³ · 25/08	13,8 m³	31 días
Juan Pablo II	103,9 m³	3,4 m³/día	7,3 m³ · 03/08	0,5 m³	31 días
Alicura	53,0 m³	1,7 m³/día	5,3 m³ · 03/08	16,7 m³	22 días

Criterio nocturno y costo referencial


En los colegios CORMUP el nocturno se toma del CSV horario, marcas UTC 00:00 a 07:00 (misma ventana que la app). Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$1.827.047**, con tarifa referencial de **\$1.270/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes


Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Unión Árabe

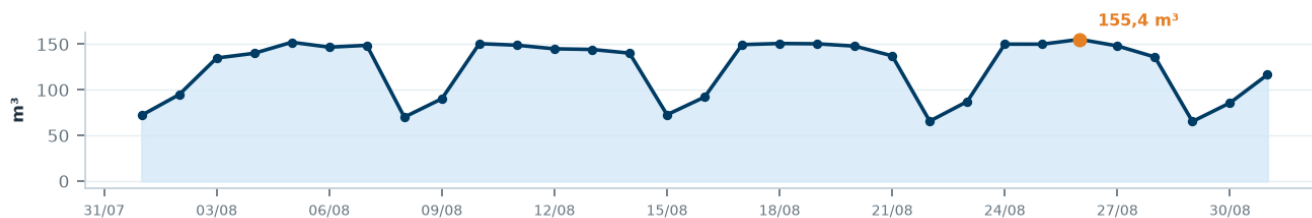


Lectura: El máximo fue de 155,4 m³ el 26 de agosto. La serie cubre el mes completo.

Santa María

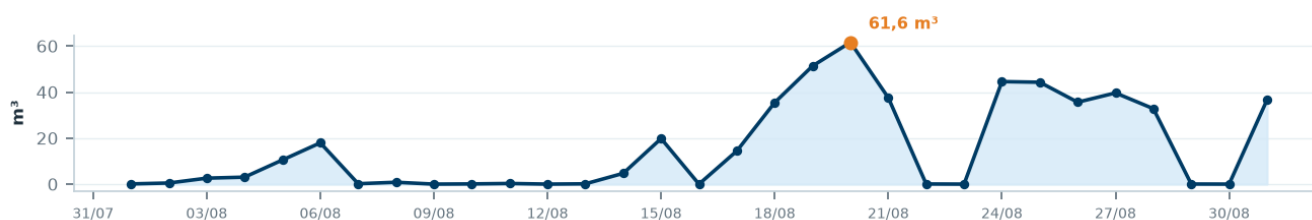

Lectura: El máximo fue de 61,6 m³ el 20 de agosto. La serie cubre el mes completo.

Alicura

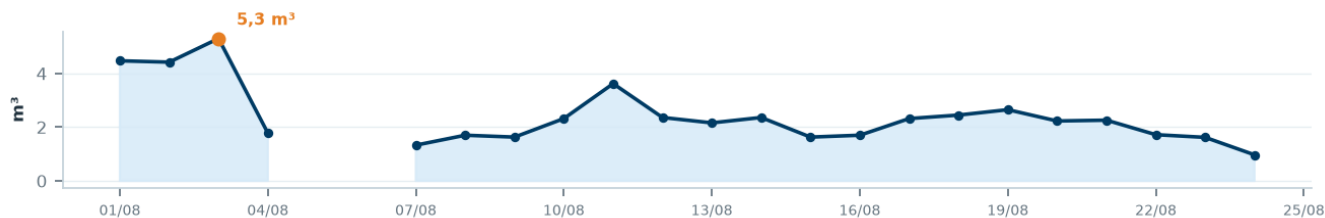

Lectura: El máximo fue de 5,3 m³ el 3 de agosto. Hay 9 día(s) sin dato; no se interpolan.