

Perfil de consumo · Weir · Almirante Riveros 1050


Vulco S.A. · San Bernardo · Aguas Andinas · boleta septiembre 2026

Octubre 2026

Cuenta

Dirección	Almirante Riveros 1050, San Bernardo
Sitio	Vulco
Titular	Gómez González, Alejandro Javier · RUT No figura en la boleta (boleta, no factura)
N° de cuenta	2713987-6
Medidor	2.128
Documento	Boleta electrónica N° 322122961
Período de lectura	31-07-2026 al 31-08-2026 (sin lecturas de medidor)
Consumo facturado	253 m³ · \$ 351.198
Clave	Consumo estimado · medidor cerrado
Límite de sobreconsumo	253 m³/mes

Últimos 13 meses

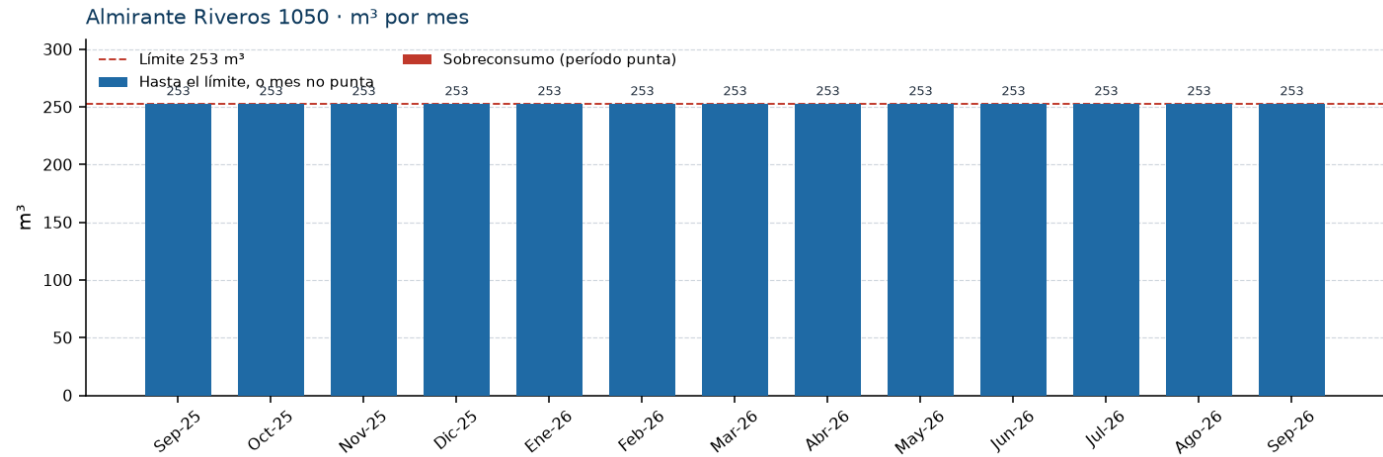

Últimos 12 meses (oct-25 a sep-26): 3.036 m³, promedio 253 m³/mes. Máximo 253 m³ (Sep-25). Mínimo 253 m³ (Sep-25). En los cinco meses punta el costo a tarifa normal sería \$ 1.748.120 y con sobreconsumo queda en \$ 1.748.120. La diferencia es \$ 0 (0 m³ sobre el límite de 253 m³, a \$1.131,92 más por m³ de agua potable).

Cómo se lee

La serie del gráfico es plana: los 13 meses quedan en 253 m³. No es un consumo medido. Aguas Andinas facturó por estimación porque la clave de lectura es CERRADO. Hasta que haya una lectura real, este perfil no sirve para comparar meses ni para dimensionar un medidor WES contra la facturación. La boleta no trae lectura actual ni anterior. Informa consumo promedio descontable de 253 m³ y 12.144 m³ por abonar en la próxima facturación. Despacho: weirbills01@weir.urjanet.com.

El detalle en pesos, mes a mes, está en la página siguiente.

Perfil de consumo · Weir · Almirante Riveros 1050

Costo normal y costo con sobreconsumo · tarifa con IVA de la boleta

Octubre 2026

Límite de trabajo: 253 m³/mes. Es el promedio de las barras sep-25 a dic-25 (lecturas de agosto a noviembre 2025). El decreto usa el promedio de todas las lecturas entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre; en el gráfico faltan mayo, junio y julio 2025. El período punta son las lecturas del 1 de diciembre al 30 de abril: en este calendario, las barras ene-26 a may-26. Fuera de esos meses no hay sobreconsumo, aunque el consumo supere el límite. Costo normal: todo el m³ de agua a tarifa punta o no punta. Costo con sobreconsumo: solo el exceso de los meses punta pasa de \$605,25 a \$1.737,17 por m³. Recolección y tratamiento no cambian. Los pesos están revalorizados a la tarifa del 11-05-2026, no son el monto histórico de cada boleta.

Mes	Período	m³	m³ sobre	Costo normal	Con sobreconsumo	Diferencia
Sep-25	No punta	253	—	\$ 351.200	\$ 351.200	—
Oct-25	No punta	253	—	\$ 351.200	\$ 351.200	—
Nov-25	No punta	253	—	\$ 351.200	\$ 351.200	—
Dic-25	No punta	253	—	\$ 351.200	\$ 351.200	—
Ene-26	Punta	253	—	\$ 349.624	\$ 349.624	—
Feb-26	Punta	253	—	\$ 349.624	\$ 349.624	—
Mar-26	Punta	253	—	\$ 349.624	\$ 349.624	—
Abr-26	Punta	253	—	\$ 349.624	\$ 349.624	—
May-26	Punta	253	—	\$ 349.624	\$ 349.624	—
Jun-26	No punta	253	—	\$ 351.200	\$ 351.200	—
Jul-26	No punta	253	—	\$ 351.200	\$ 351.200	—
Ago-26	No punta	253	—	\$ 351.200	\$ 351.200	—
Sep-26	No punta	253	—	\$ 351.200	\$ 351.200	—

Total 13 meses: normal \$ 4.557.720 · con sobreconsumo \$ 4.557.720 · diferencia \$ 0 · 0 m³ en sobreconsumo.

La barra roja es solo el m³ que, en período punta, supera el límite. La diferencia en pesos es únicamente el recargo de agua potable de ese exceso (\$1.131,92 por m³). No incluye el costo de recolección ni de tratamiento, que se pagan igual en la tarifa normal.