

Perfil de consumo · Weir · Baquedano 1215


Medidor de control · Vulco S.A. · San Bernardo · Aguas Andinas · boleta septiembre 2026

Octubre 2026

Cuenta

Dirección	Baquedano 1215, San Bernardo
Sitio	Estadio Vulco · medidor de control
Titular	Vulco S.A. · RUT 91.619.000-K
N° de cuenta	295661-6
Medidor	110176970
Documento	Factura electrónica N° 9455958
Período de lectura	31-07-2026 al 31-08-2026
Consumo facturado	397 m³ · \$ 550.552
Clave	Consumo real · lectura ratificada
Límite de sobreconsumo	890 m³/mes

Últimos 13 meses

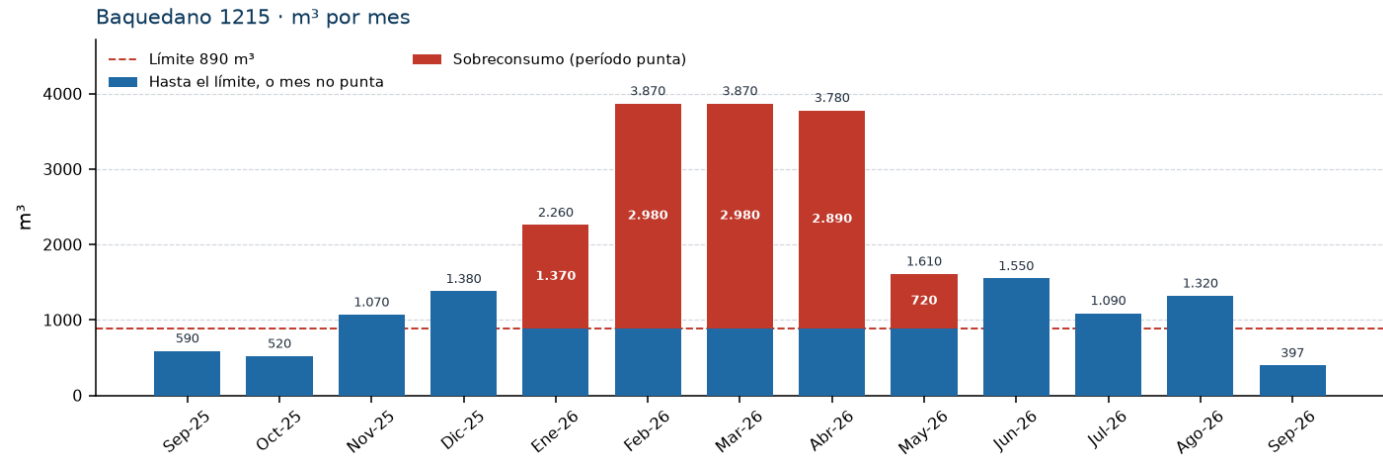

Últimos 12 meses (oct-25 a sep-26): 22.717 m³, promedio 1.893 m³/mes. Máximo 3.870 m³ (Feb-26). Mínimo 397 m³ (Sep-26). En los cinco meses punta el costo a tarifa normal sería \$ 21.214.911 y con sobreconsumo queda en \$ 33.598.114. La diferencia es \$ 12.383.203 (10.940 m³ sobre el límite de 890 m³, a \$1.131,92 más por m³ de agua potable).

Cómo se lee

Es el medidor de control de Estadio Vulco. El invierno queda cerca del límite y febrero, marzo y abril lo superan cerca de cuatro veces. Ese exceso, en período punta, paga tarifa de sobreconsumo. Despacho electrónico: weirbills01@weir.urjanet.com. Arranque 40 mm.

Perfil de consumo · Weir · Baquedano 1215

Costo normal y costo con sobreconsumo · tarifa con IVA de la boleta

Octubre 2026

Límite de trabajo: 890 m³/mes. Es el promedio de las barras sep-25 a dic-25 (lecturas de agosto a noviembre 2025). El decreto usa el promedio de todas las lecturas entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre; en el gráfico faltan mayo, junio y julio 2025. El período punta son las lecturas del 1 de diciembre al 30 de abril: en este calendario, las barras ene-26 a may-26. Fuera de esos meses no hay sobreconsumo, aunque el consumo supere el límite. Costo normal: todo el m³ de agua a tarifa punta o no punta. Costo con sobreconsumo: solo el exceso de los meses punta pasa de \$605,25 a \$1.737,17 por m³. Recolección y tratamiento no cambian. Los pesos están revalorizados a la tarifa del 11-05-2026, no son el monto histórico de cada boleta.

Mes	Período	m³	m³ sobre	Costo normal	Con sobreconsumo	Diferencia
Sep-25	No punta	590	—	\$ 817.746	\$ 817.746	—
Oct-25	No punta	520	—	\$ 720.837	\$ 720.837	—
Nov-25	No punta	1.070	—	\$ 1.482.263	\$ 1.482.263	—
Dic-25	No punta	1.380	—	\$ 1.911.430	\$ 1.911.430	—
Ene-26	Punta	2.260	1.370	\$ 3.115.631	\$ 4.666.361	\$ 1.550.730
Feb-26	Punta	3.870	2.980	\$ 5.334.501	\$ 8.707.622	\$ 3.373.121
Mar-26	Punta	3.870	2.980	\$ 5.334.501	\$ 8.707.622	\$ 3.373.121
Abr-26	Punta	3.780	2.890	\$ 5.210.464	\$ 8.481.713	\$ 3.271.249
May-26	Punta	1.610	720	\$ 2.219.814	\$ 3.034.796	\$ 814.982
Jun-26	No punta	1.550	—	\$ 2.146.780	\$ 2.146.780	—
Jul-26	No punta	1.090	—	\$ 1.509.951	\$ 1.509.951	—
Ago-26	No punta	1.320	—	\$ 1.828.365	\$ 1.828.365	—
Sep-26	No punta	397	—	\$ 550.555	\$ 550.555	—

Total 13 meses: normal \$ 32.182.838 · con sobreconsumo \$ 44.566.041 · diferencia \$ 12.383.203 · 10.940 m³ en sobreconsumo.

Revisión del medidor de control

Baquedano 1215 es el medidor de control de Estadio Vulco, no la suma de San José. San José 0783, 0815 y 0895 y Almirante Riveros tienen cuenta y medidor propios.

El límite de 890 m³ sale de sep-25 590, oct-25 520, nov-25 1.070 y dic-25 1.380. Si mayo, junio y julio 2025 fueron más altos o más bajos, el límite oficial se mueve y el recargo también.

Febrero, marzo y abril quedan cerca de 3.870 m³, unas cuatro veces el límite. En los cinco meses punta hay 10.940 m³ por encima del límite.

Diferencia de tarifa (lo que pide la boleta de sobreconsumo respecto de la tarifa punta normal): \$ 12.383.203. Si esos mismos m³ se hubieran cobrado a tarifa punta, costarían \$ 15.077.289 entre agua, recolección y tratamiento. A tarifa de sobreconsumo cuestan \$ 27.460.494. El recargo de agua es la diferencia entre ambos: \$ 12.383.203.

Mantener el control cerca del límite en diciembre-abril evita ese recargo. El salto no está en el invierno: septiembre 2026, con lectura real, son 397 m³, bajo el límite.

La barra roja es solo el m³ que, en período punta, supera el límite. La diferencia en pesos es únicamente el recargo de agua potable de ese exceso (\$1.131,92 por m³). No incluye el costo de recolección ni de tratamiento, que se pagan igual en la tarifa normal.