

Perfil de consumo · Weir · San José 0815


Vulco S.A. · San Bernardo · Aguas Andinas · boleta septiembre 2026

Octubre 2026

Cuenta

Dirección	San José 0815, San Bernardo
Sitio	Medidor fundición
Titular	Vulco S.A. · RUT 91.619.000-K
N° de cuenta	296816-9
Medidor	131163780
Documento	Factura electrónica N° 9455955
Período de lectura	30-05-2026 al 02-09-2026 (95 días)
Consumo facturado	3.646 m³ · \$ 4.690.886
Clave	Consumo real · lectura normal
Límite de sobreconsumo	622 m³/mes

Últimos 13 meses

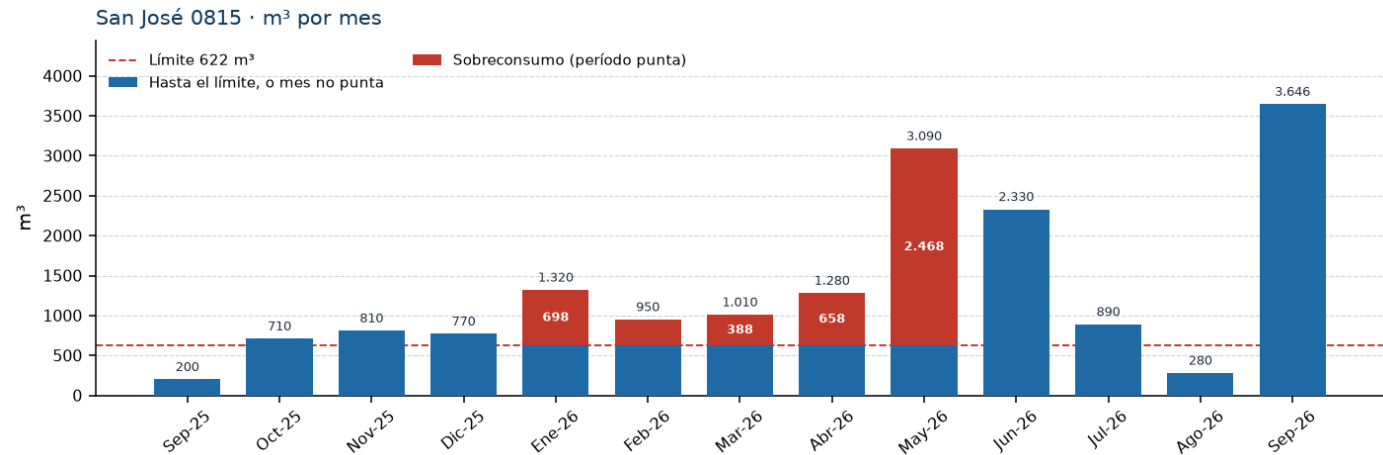

Últimos 12 meses (oct-25 a sep-26): 17.086 m³, promedio 1.424 m³/mes. Máximo 3.646 m³ (Sep-26). Mínimo 200 m³ (Sep-25). En los cinco meses punta el costo a tarifa normal sería \$ 10.547.797 y con sobreconsumo queda en \$ 15.686.715. La diferencia es \$ 5.138.918 (4.540 m³ sobre el límite de 622 m³, a \$1.131,92 más por m³ de agua potable).

Cómo se lee

La barra de septiembre no es un mes calendario: la factura cubre del 30-05-2026 al 02-09-2026 (95 días) y concentra 3.646 m³. Mayo y junio también aparecen altos (cerca de 3.100 y 2.300 m³). Agosto queda en torno a 280 m³. Conviene no usar septiembre como consumo mensual típico al comparar con las otras direcciones. Diferencia de lecturas 4.803 m³, abono de 1.157 m³ descontables, consumo facturado 3.646 m³. Indemnización por corte el 11-08-2026 (20 h 01 min): -\$ 357.614. Arranque 40 mm. Despacho: hector.almendares@mail.weir.

El detalle en pesos, mes a mes, está en la página siguiente.

Perfil de consumo · Weir · San José 0815

Costo normal y costo con sobreconsumo · tarifa con IVA de la boleta

Octubre 2026

Límite de trabajo: 622 m³/mes. Es el promedio de las barras sep-25 a dic-25 (lecturas de agosto a noviembre 2025). El decreto usa el promedio de todas las lecturas entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre; en el gráfico faltan mayo, junio y julio 2025. El período punta son las lecturas del 1 de diciembre al 30 de abril: en este calendario, las barras ene-26 a may-26. Fuera de esos meses no hay sobreconsumo, aunque el consumo supere el límite. Costo normal: todo el m³ de agua a tarifa punta o no punta. Costo con sobreconsumo: solo el exceso de los meses punta pasa de \$605,25 a \$1.737,17 por m³. Recolección y tratamiento no cambian. Los pesos están revalorizados a la tarifa del 11-05-2026, no son el monto histórico de cada boleta.

Mes	Período	m³	m³ sobre	Costo normal	Con sobreconsumo	Diferencia
Sep-25	No punta	200	—	\$ 277.826	\$ 277.826	—
Oct-25	No punta	710	—	\$ 983.875	\$ 983.875	—
Nov-25	No punta	810	—	\$ 1.122.316	\$ 1.122.316	—
Dic-25	No punta	770	—	\$ 1.066.940	\$ 1.066.940	—
Ene-26	Punta	1.320	698	\$ 1.820.142	\$ 2.610.222	\$ 790.080
Feb-26	Punta	950	328	\$ 1.310.215	\$ 1.681.485	\$ 371.270
Mar-26	Punta	1.010	388	\$ 1.392.906	\$ 1.832.091	\$ 439.185
Abr-26	Punta	1.280	658	\$ 1.765.014	\$ 2.509.818	\$ 744.804
May-26	Punta	3.090	2.468	\$ 4.259.520	\$ 7.053.099	\$ 2.793.579
Jun-26	No punta	2.330	—	\$ 3.226.619	\$ 3.226.619	—
Jul-26	No punta	890	—	\$ 1.233.069	\$ 1.233.069	—
Ago-26	No punta	280	—	\$ 388.579	\$ 388.579	—
Sep-26	No punta	3.646	—	\$ 5.050.548	\$ 5.050.548	—

Total 13 meses: normal \$ 23.897.569 · con sobreconsumo \$ 29.036.487 · diferencia \$ 5.138.918 · 4.540 m³ en sobreconsumo.

La barra roja es solo el m³ que, en período punta, supera el límite. La diferencia en pesos es únicamente el recargo de agua potable de ese exceso (\$1.131,92 por m³). No incluye el costo de recolección ni de tratamiento, que se pagan igual en la tarifa normal.