



Informe de Auditoría — Renca (5 puntos)

Semana pasada con WES (10/08 al 14/08/2026) vs esta semana sin WES (17/08 al 21/08/2026)

Ventana homóloga: Lunes a Viernes (00:00–11:59 Chile el último día; corte 21/08/2026 12:23 Chile). Cada día de esta semana sin control se compara con el mismo día de la semana pasada con WES (lun 17 vs lun 10, mar 18 vs mar 11, mié 19 vs mié 12, jue 20 vs jue 13, vie 21 vs vie 14). Ahorro = $(\text{Sin WES} - \text{Con WES}) / \text{Sin WES} \times 100$. Tarifa de referencia 1.300 CLP/m³. Sin WES desde el lunes 17/08/2026 en ICCP, Lo Velásquez, gimnasio y piscina. Colegio ICCO Renca se trata aparte: solo estuvo sin control el domingo 16/08 (estanque de la sala de bombas).

1. ICCP, Lo Velásquez, gimnasio y piscina

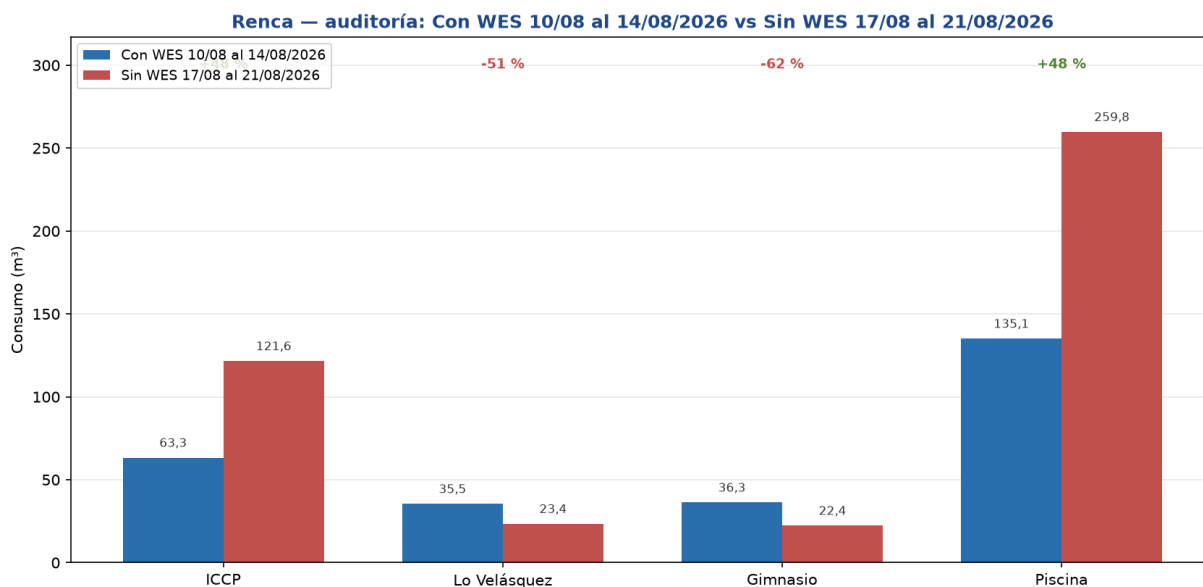


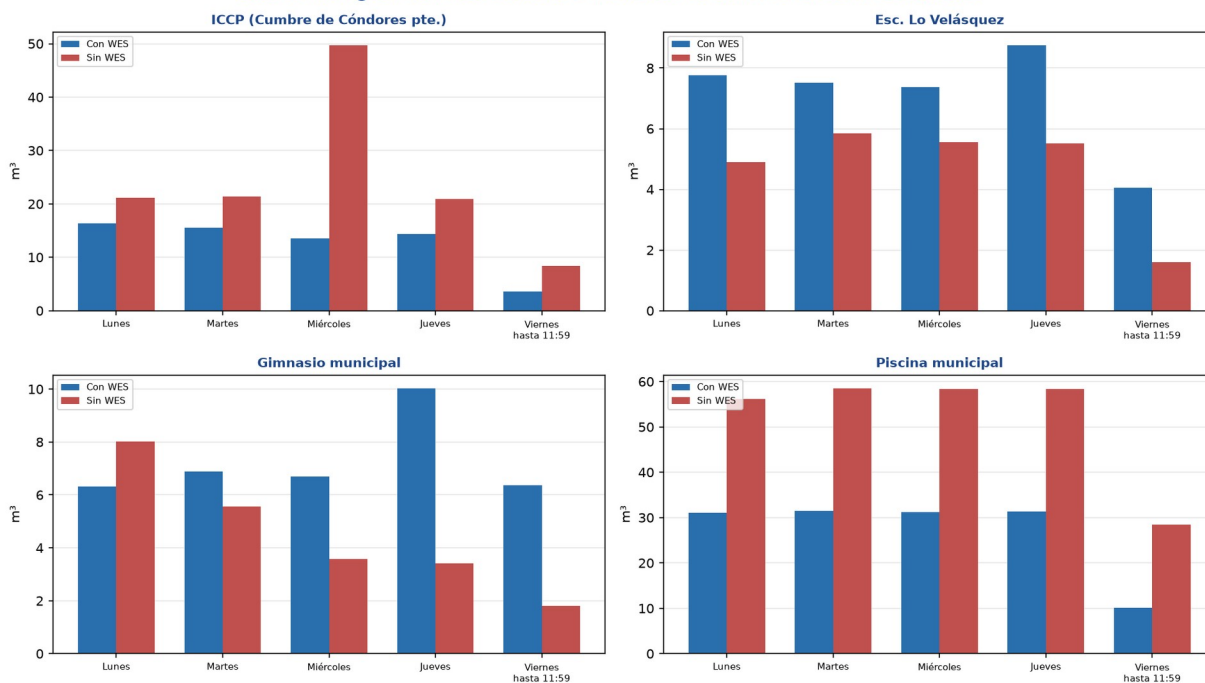
Días homólogos: Con WES 10/08 al 14/08/2026 vs Sin WES 17/08 al 21/08/2026


Conjunto: Con WES 270,2 m³; Sin WES 427,2 m³; diferencia 157 m³ (36,8 % sobre el periodo sin control; ~204.126 CLP).


Punto	Con WES (m³)	Sin WES (m³)	Ahorro (m³)	%	Hallazgo
ICCP (Cumbre de Cóndores pte.)	63,3	121,6	58,3	47,9 %	WES baja el consumo
Esc. Lo Velásquez	35,5	23,4	-12	-51,4 %	Sin WES no gasta más
Gimnasio municipal	36,3	22,4	-13,9	-62,3 %	Sin WES no gasta más
Piscina municipal	135,1	259,8	124,7	48 %	WES baja el consumo
Total 4 puntos	270,2	427,2	157	36,8 %	

ICCP (Cumbre de Cóndores pte.)


Con WES 63,3 m³ vs Sin WES 121,6 m³ → 47,9 % (58,3 m³).

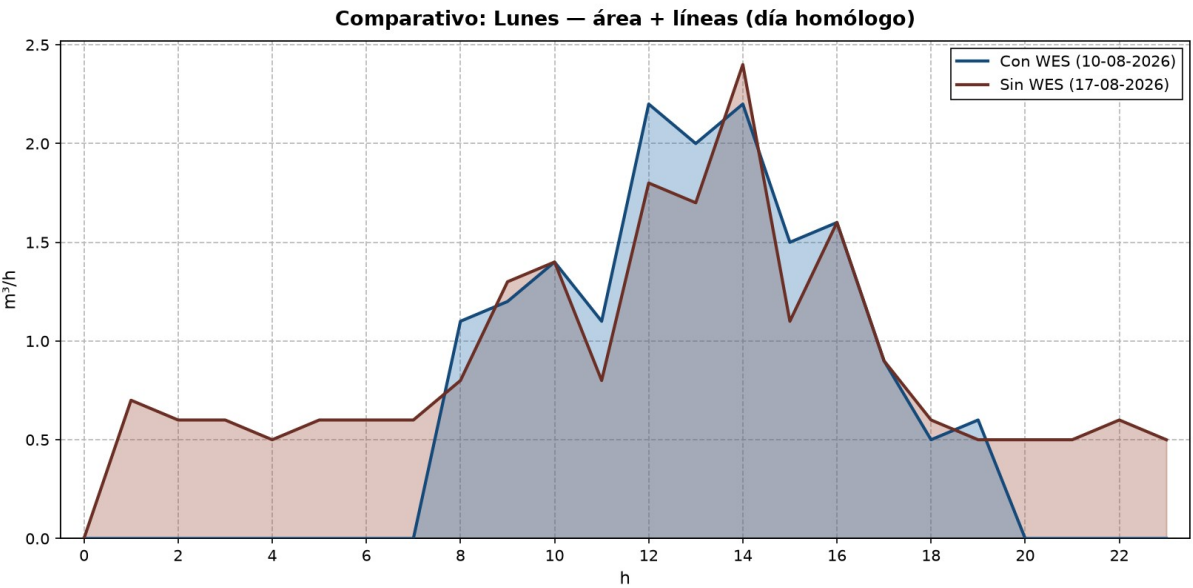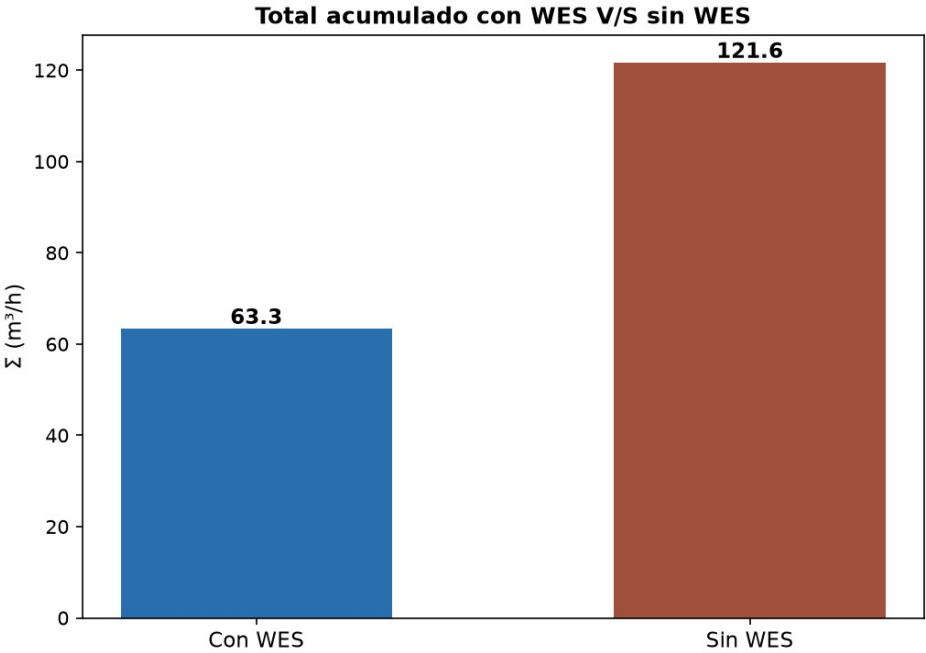


Comparativo: Martes — área + líneas (día homólogo)

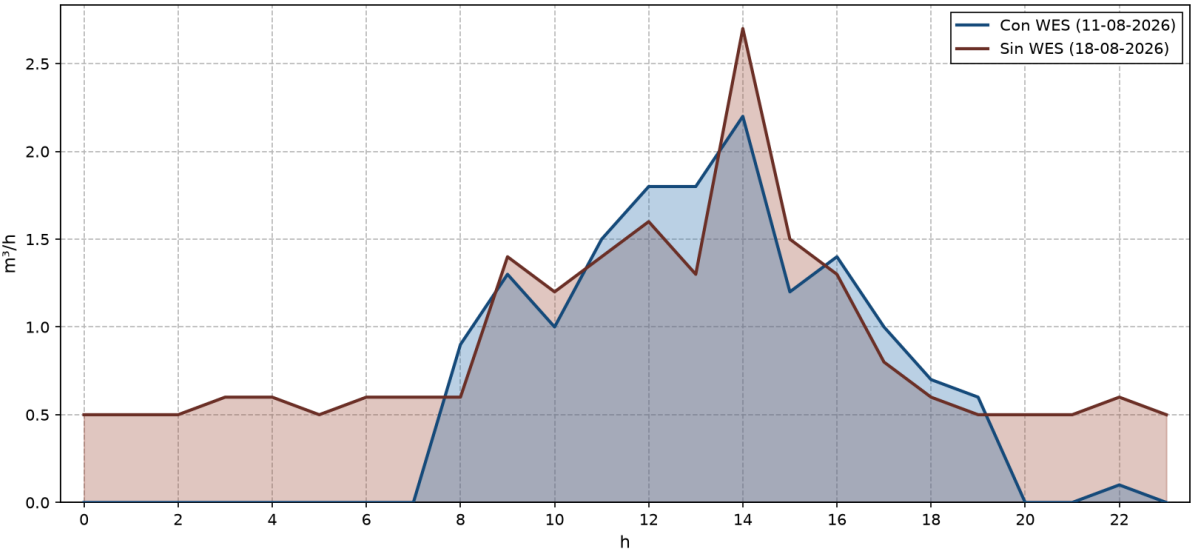


Comparativo: Miércoles — área + líneas (día homólogo)

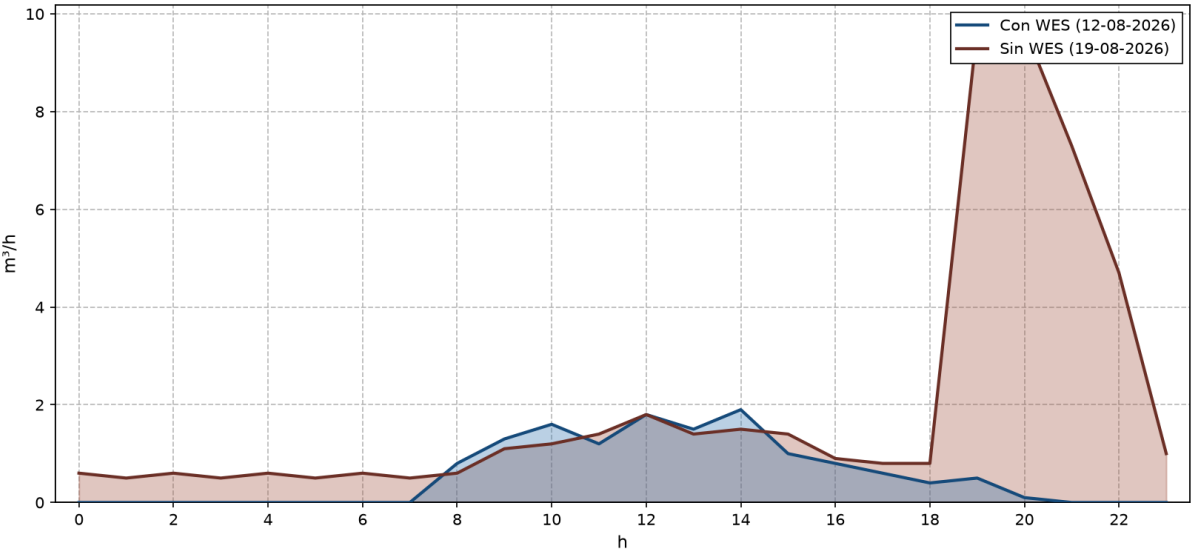


Comparativo: Jueves — área + líneas (día homólogo)

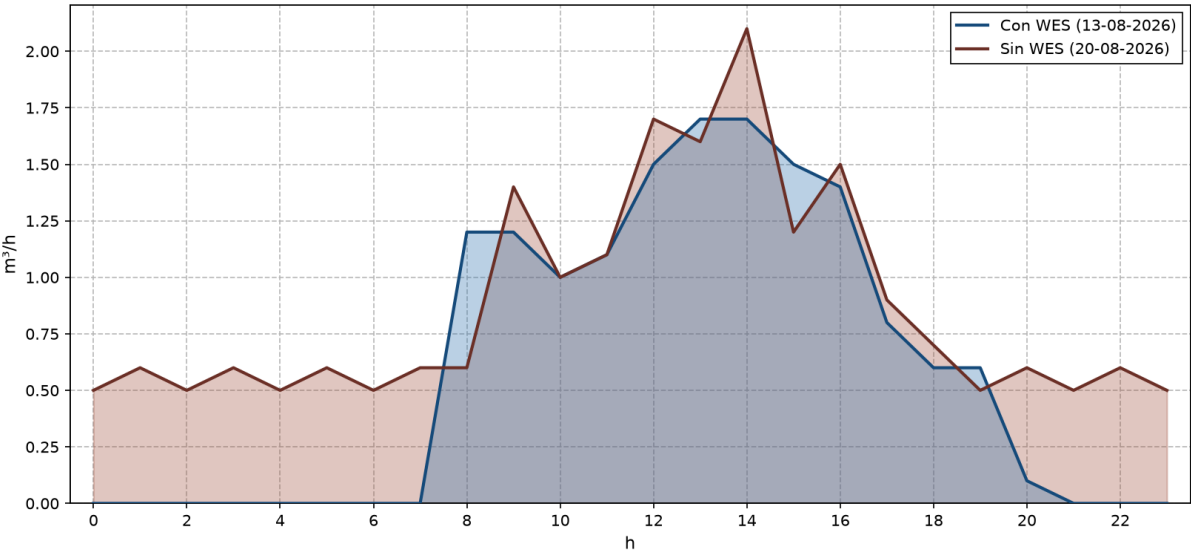

Comparativo: Viernes — área + líneas (día homólogo)

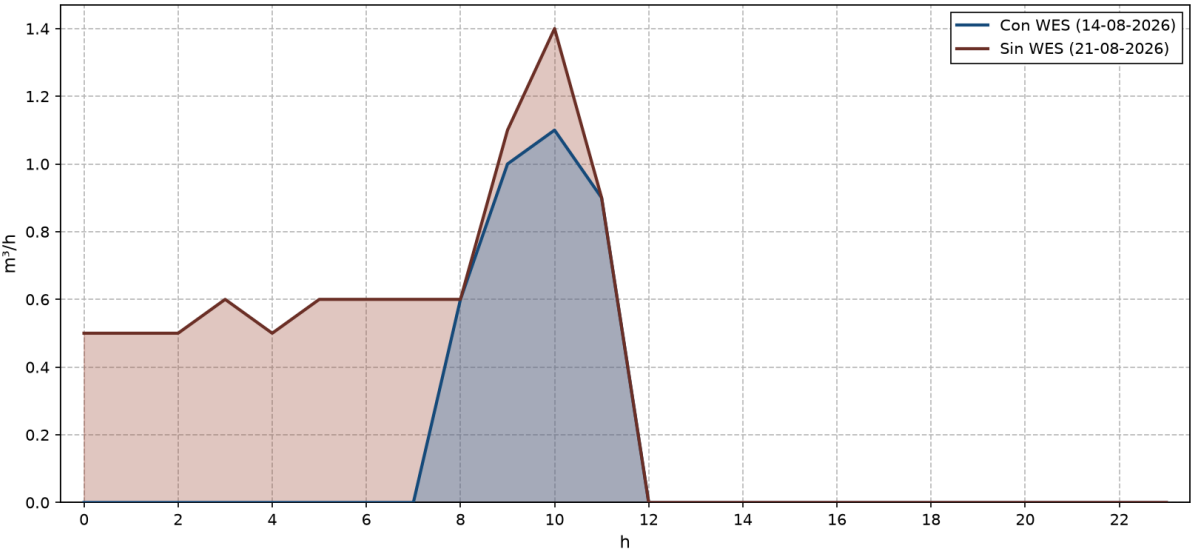



Comparativo: área + líneas (mismo dato que 01)

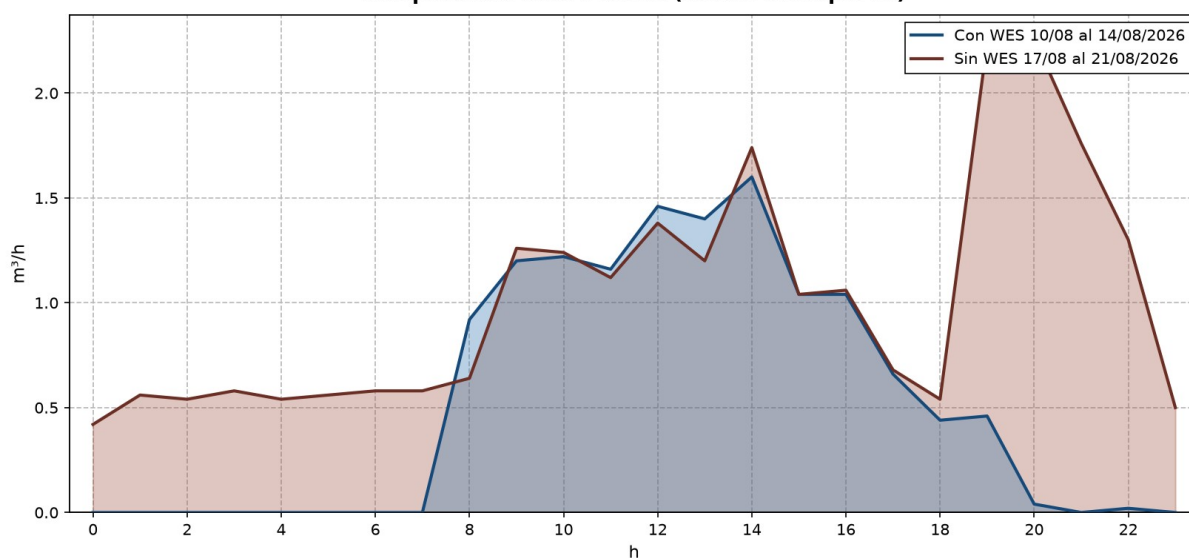


Día homólogo	Con WES (m³)	Sin WES (m³)	Ahorro (m³)	%
Lun 10 vs 17	16,3	21,2	4,9	23,1 %
Mar 11 vs 18	15,5	21,4	5,9	27,6 %
Mié 12 vs 19	13,5	49,7	36,2	72,8 %
Jue 13 vs 20	14,4	20,9	6,5	31,1 %
Vie 14 vs 21 (00:00-11:59)	3,6	8,4	4,8	57,1 %

Esc. Lo Velásquez


Con WES 35,5 m³ vs Sin WES 23,4 m³ → -51,4 % (-12 m³).

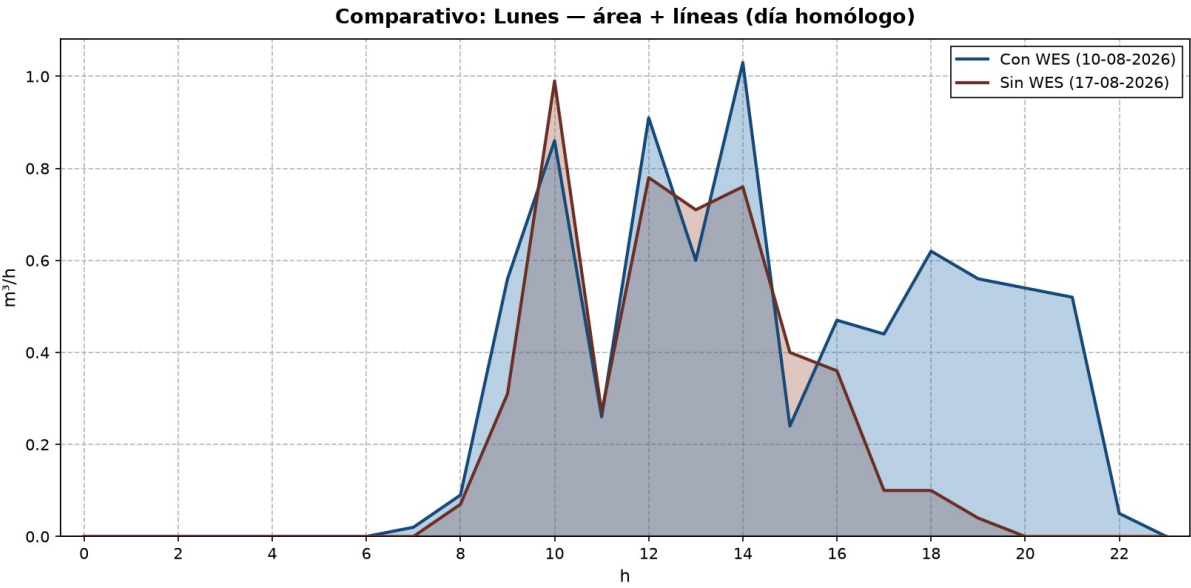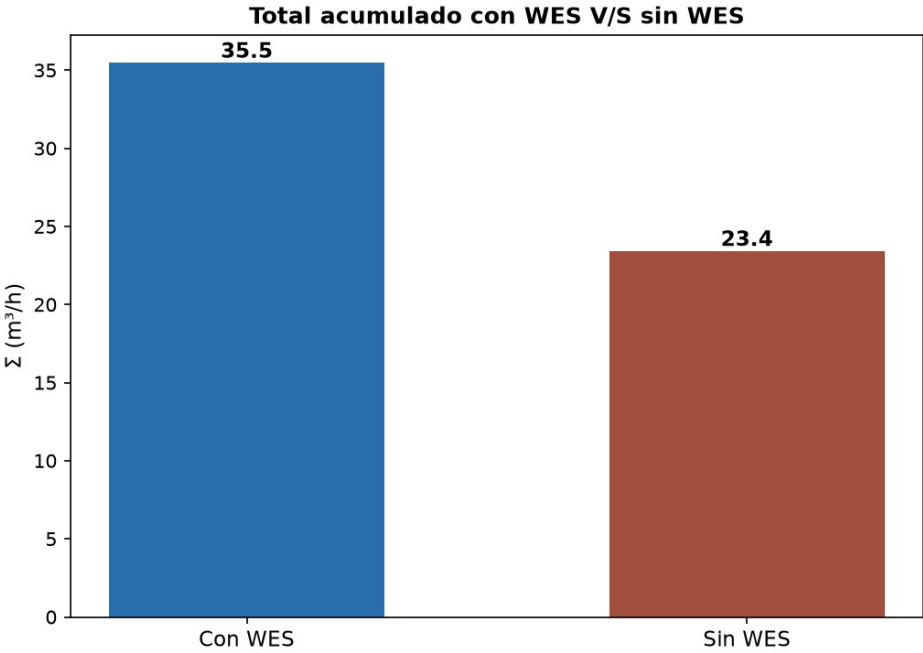


Comparativo: Martes — área + líneas (día homólogo)

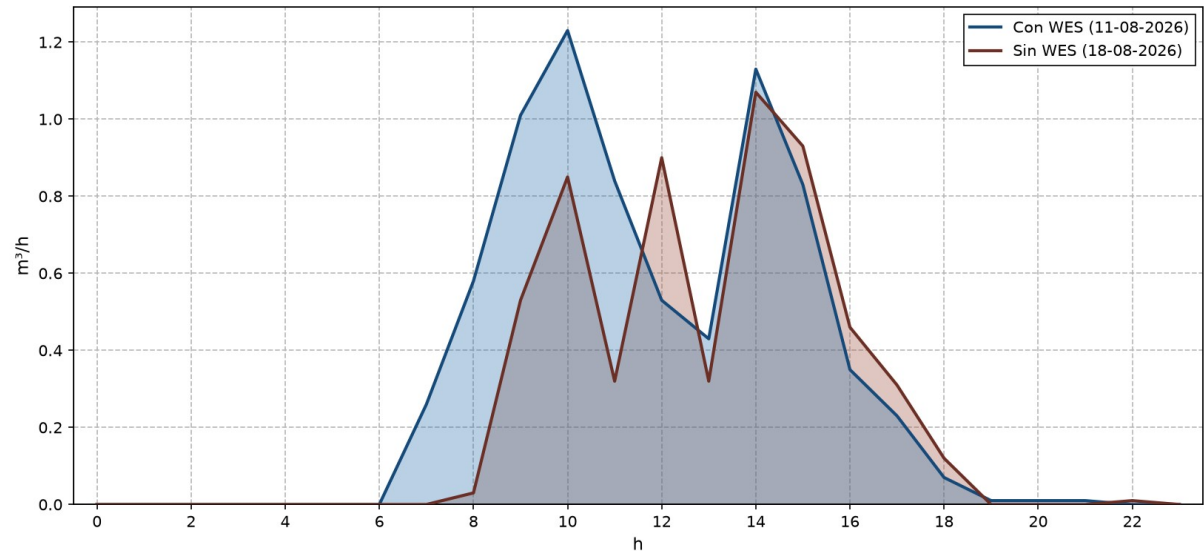


Comparativo: Miércoles — área + líneas (día homólogo)

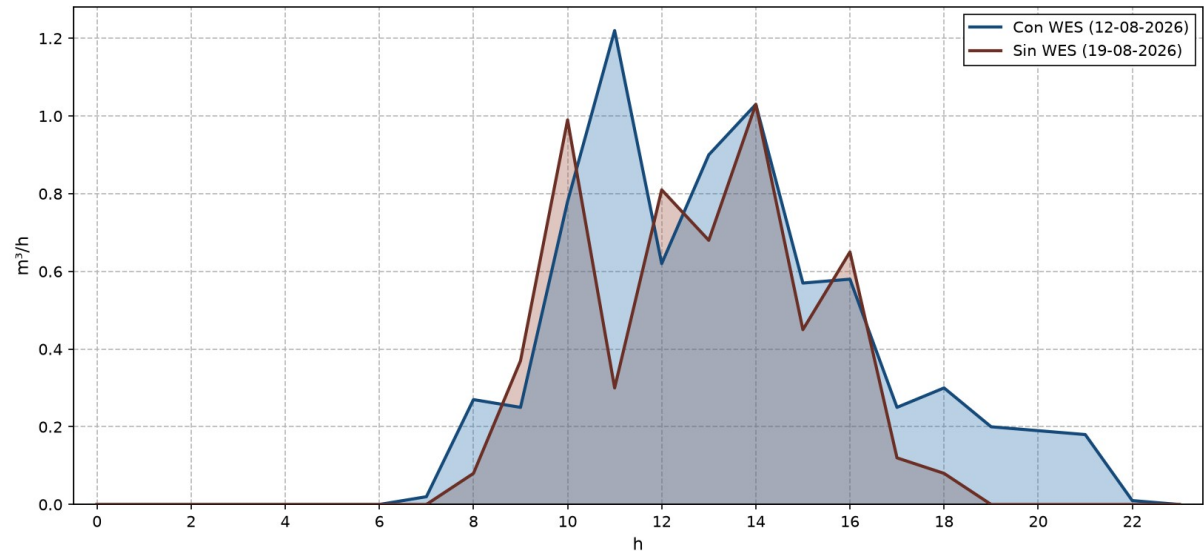


Comparativo: Jueves — área + líneas (día homólogo)

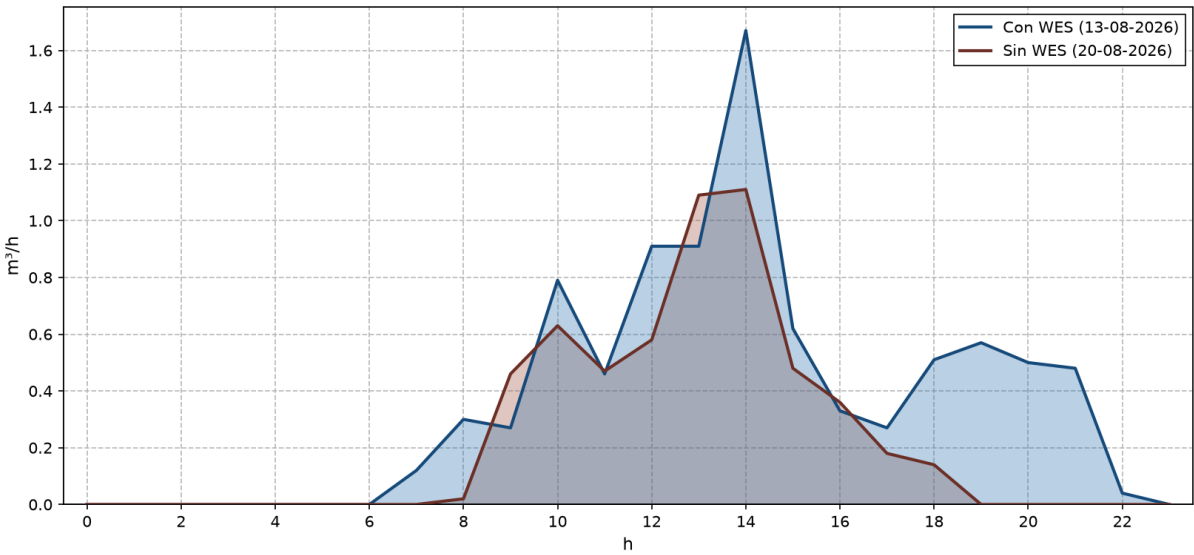

Comparativo: Viernes — área + líneas (día homólogo)

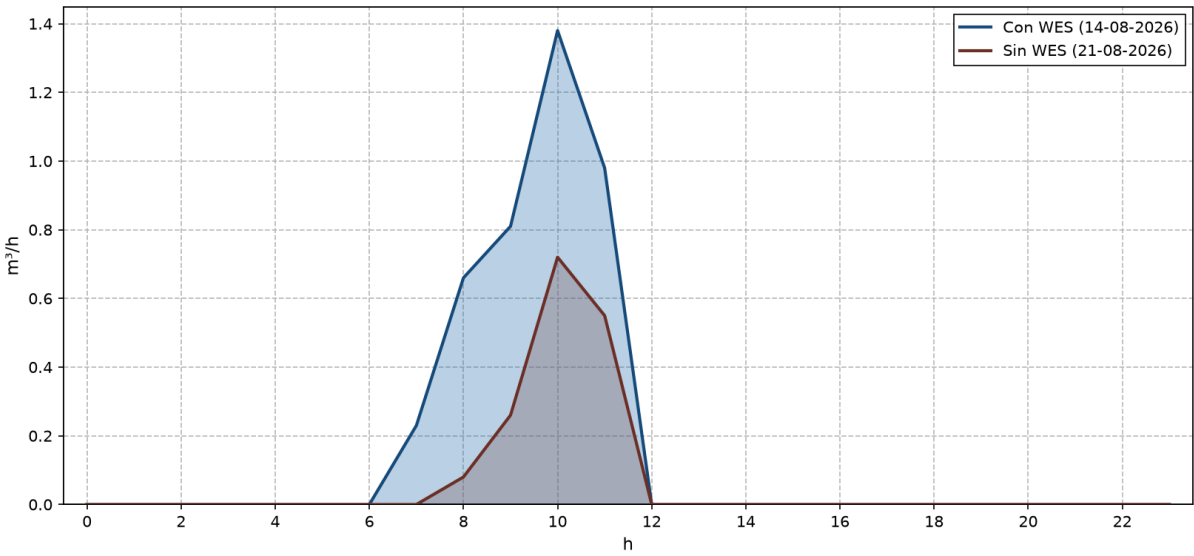



Comparativo: área + líneas (mismo dato que 01)

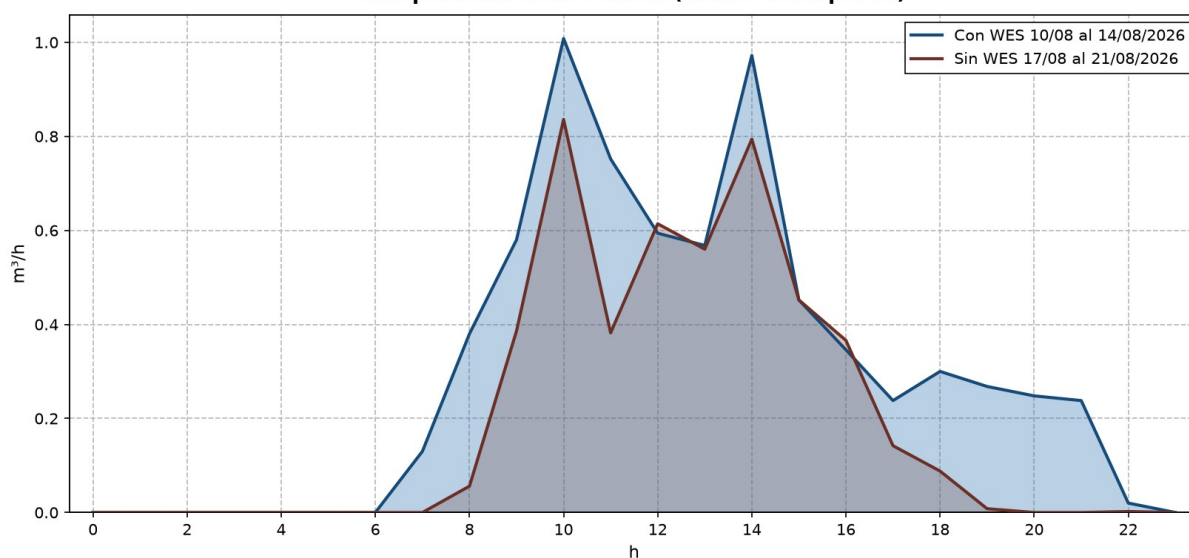


Día homólogo	Con WES (m³)	Sin WES (m³)	Ahorro (m³)	%
Lun 10 vs 17	7,8	4,9	-2,9	-58,9 %
Mar 11 vs 18	7,5	5,9	-1,7	-28,5 %
Mié 12 vs 19	7,4	5,6	-1,8	-32,6 %
Jue 13 vs 20	8,8	5,5	-3,2	-58,5 %
Vie 14 vs 21 (00:00-11:59)	4,1	1,6	-2,4	-152,2 %

Gimnasio municipal


Con WES 36,3 m³ vs Sin WES 22,4 m³ → -62,3 % (-13,9 m³).

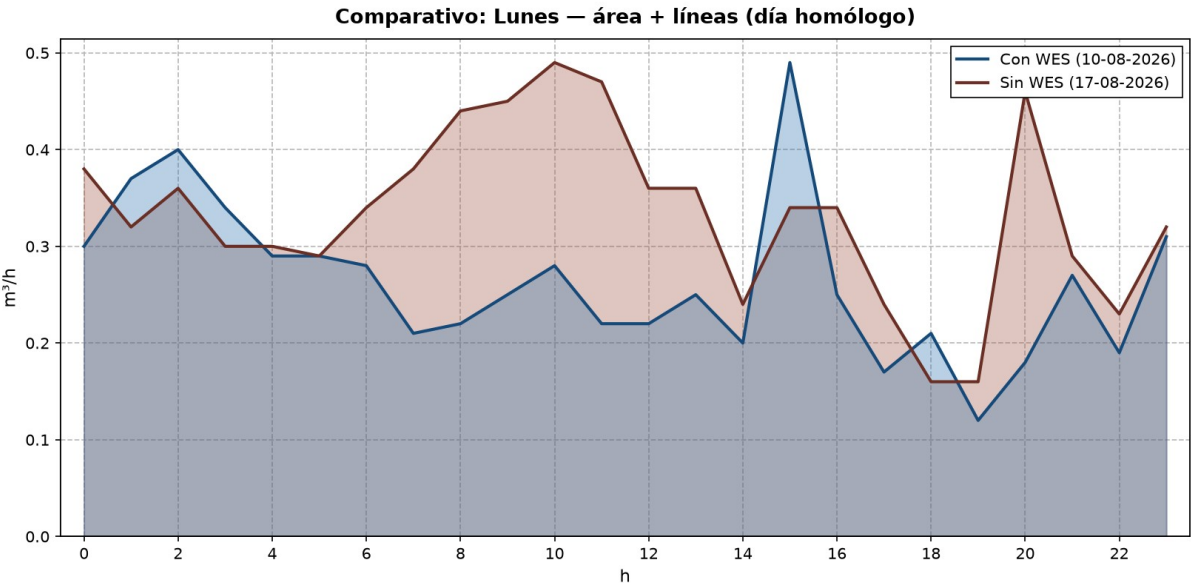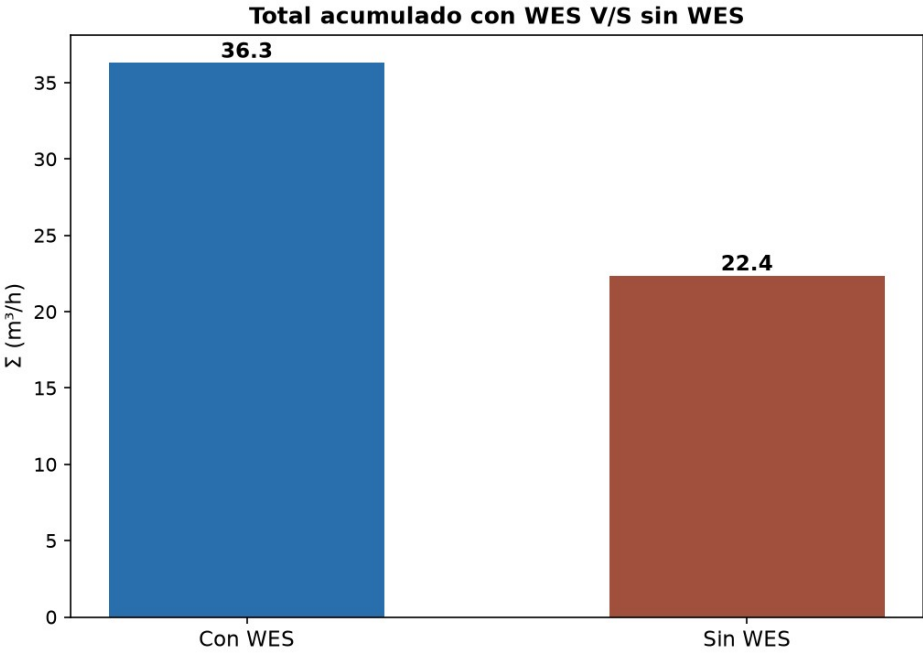


Comparativo: Martes — área + líneas (día homólogo)

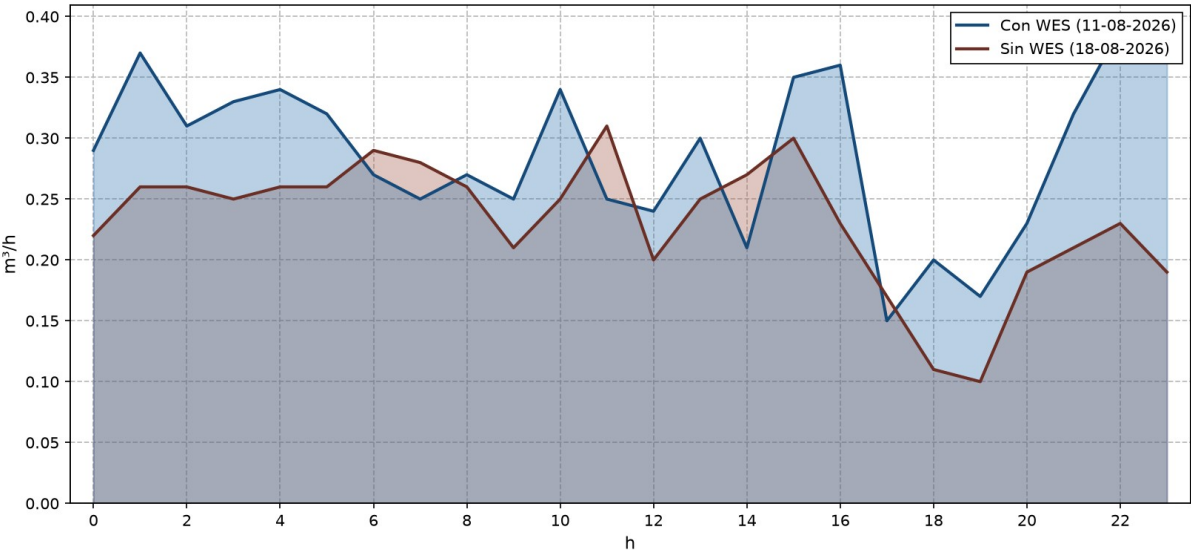


Comparativo: Miércoles — área + líneas (día homólogo)

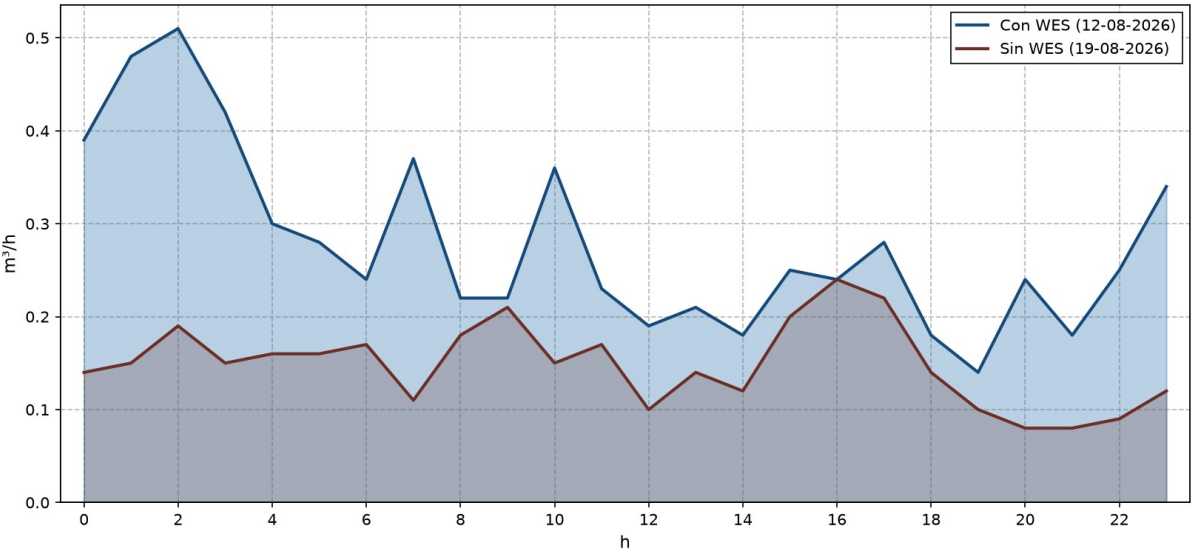


Comparativo: Jueves — área + líneas (día homólogo)

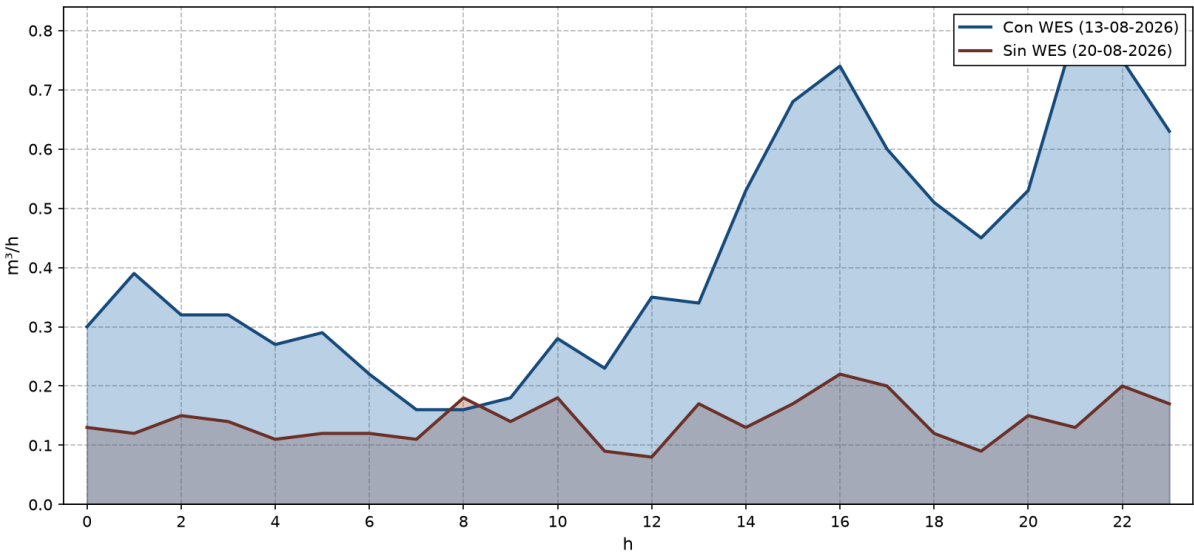

Comparativo: Viernes — área + líneas (día homólogo)

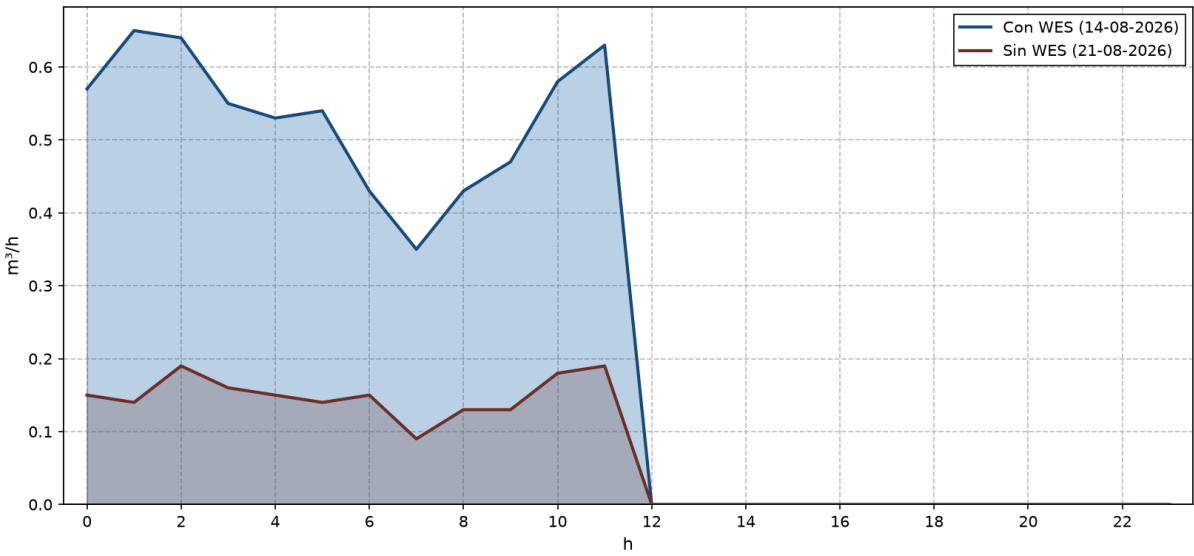



Comparativo: área + líneas (mismo dato que 01)

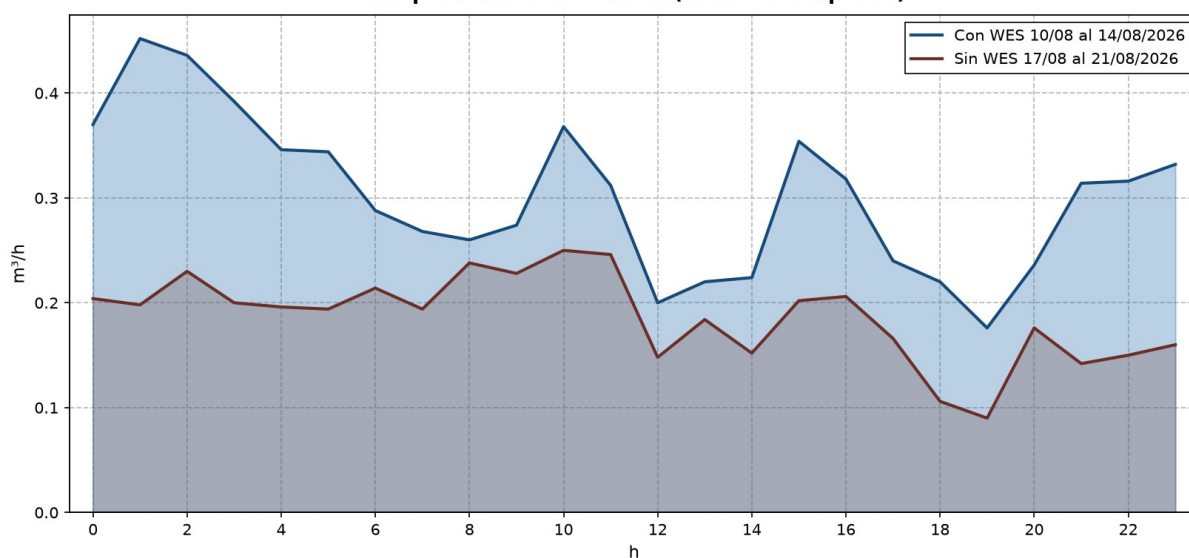


Día homólogo	Con WES (m³)	Sin WES (m³)	Ahorro (m³)	%
Lun 10 vs 17	6,3	8	1,7	21,3 %
Mar 11 vs 18	6,9	5,6	-1,3	-23,9 %
Mié 12 vs 19	6,7	3,6	-3,1	-87,7 %
Jue 13 vs 20	10	3,4	-6,6	-193,3 %
Vie 14 vs 21 (00:00-11:59)	6,4	1,8	-4,6	-253,9 %

Piscina municipal


Con WES 135,1 m³ vs Sin WES 259,8 m³ → 48 % (124,7 m³).

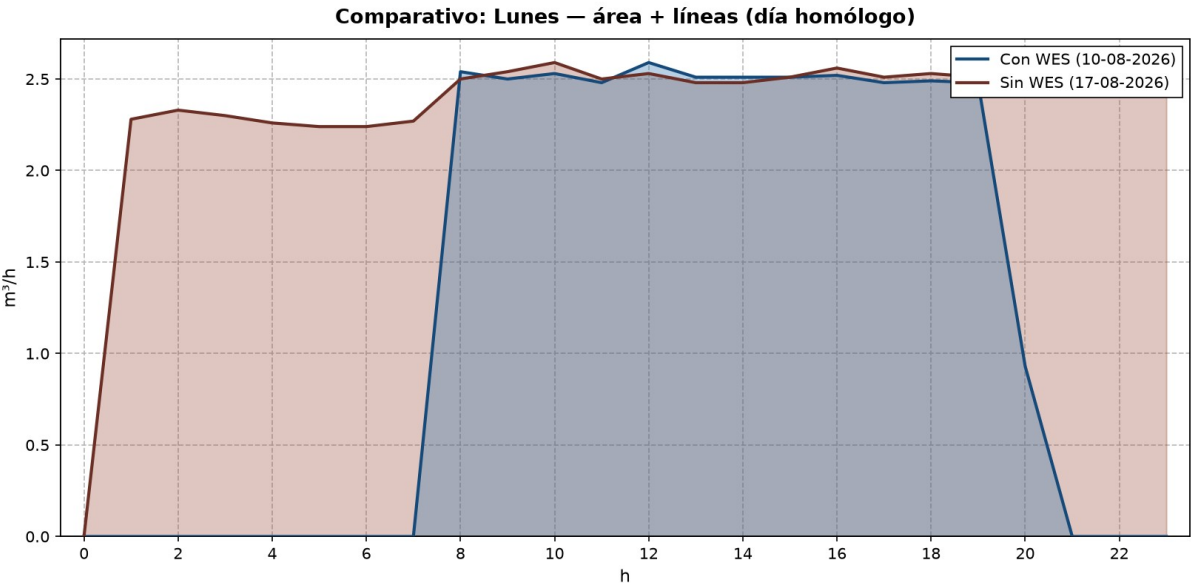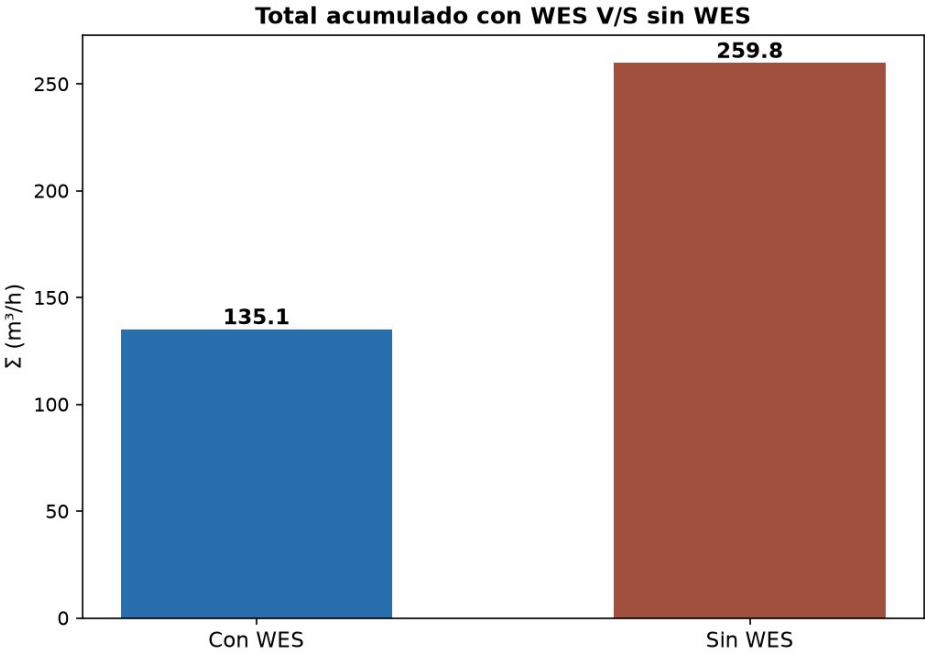


Comparativo: Martes — área + líneas (día homólogo)

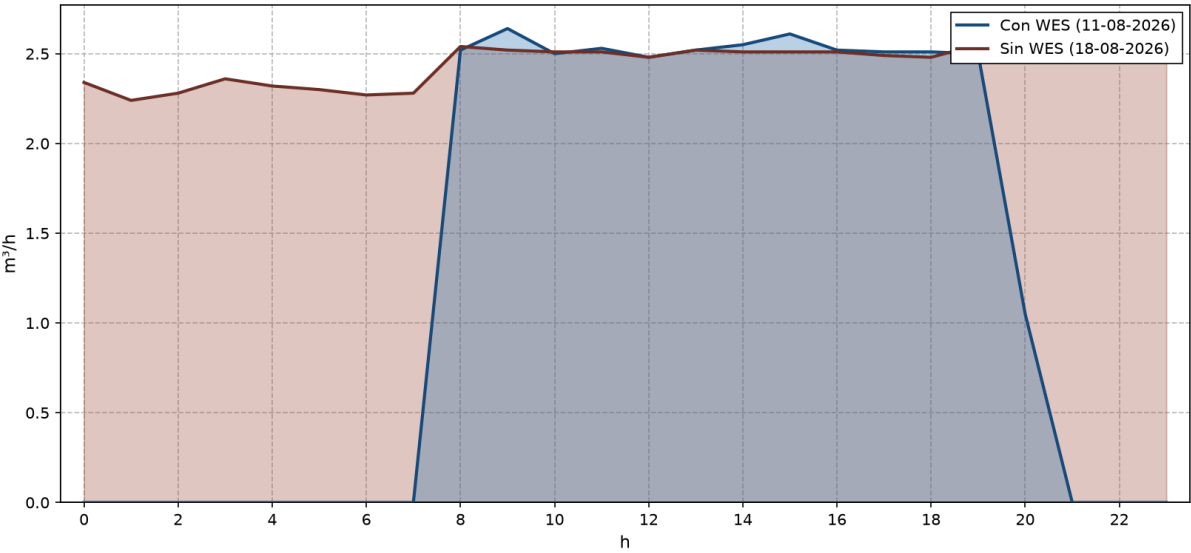


Comparativo: Miércoles — área + líneas (día homólogo)

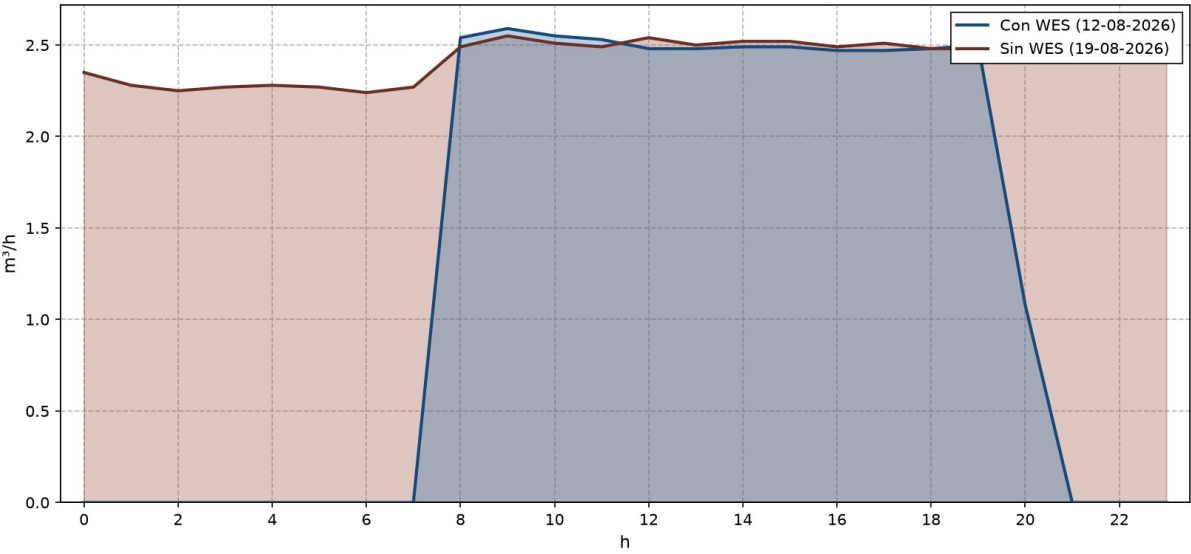


Comparativo: Jueves — área + líneas (día homólogo)

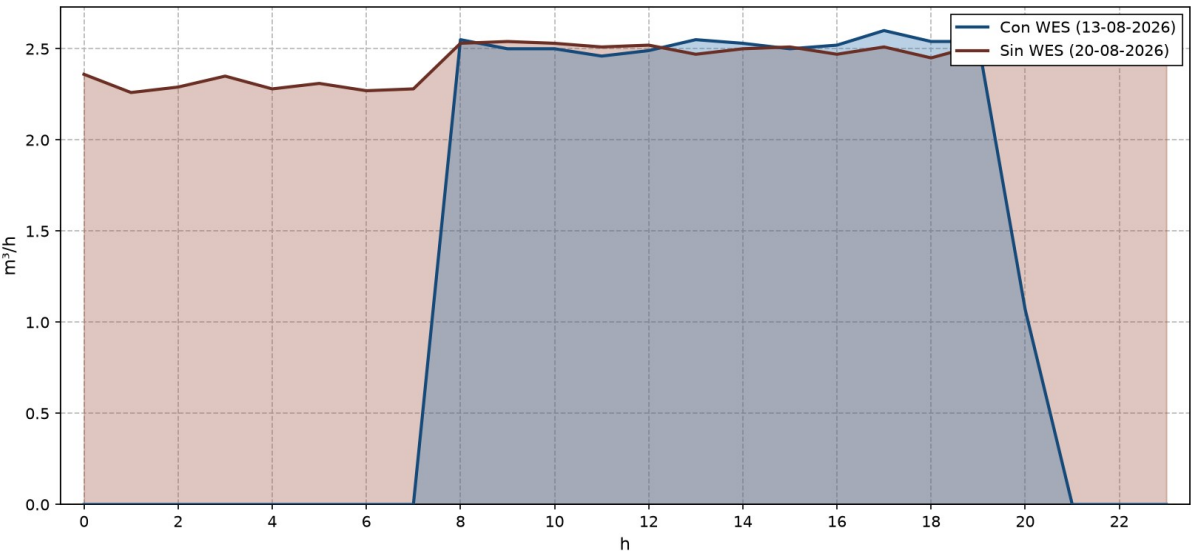

Comparativo: Viernes — área + líneas (día homólogo)


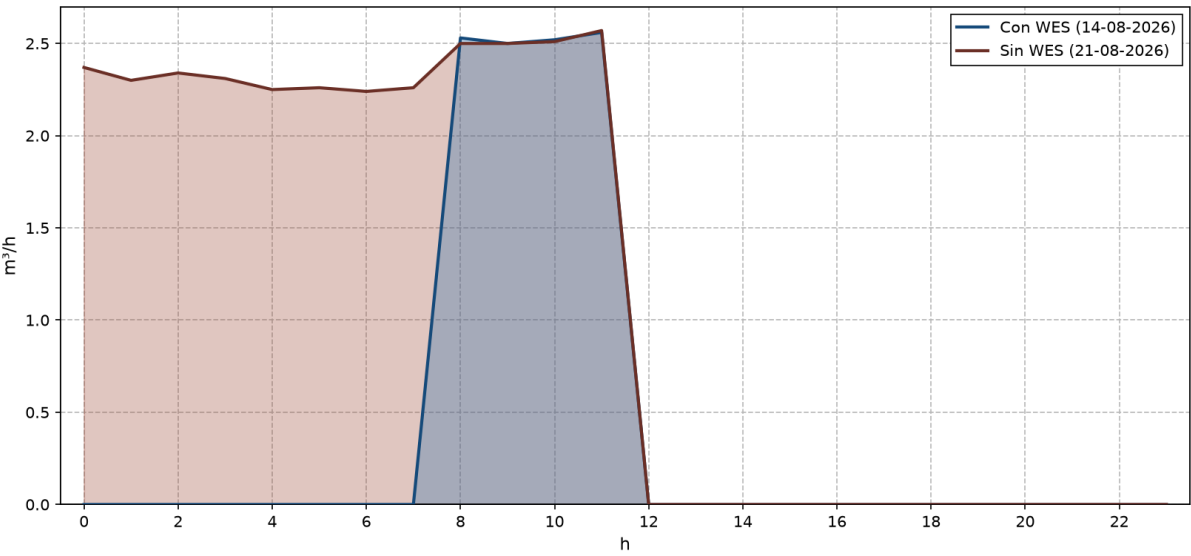


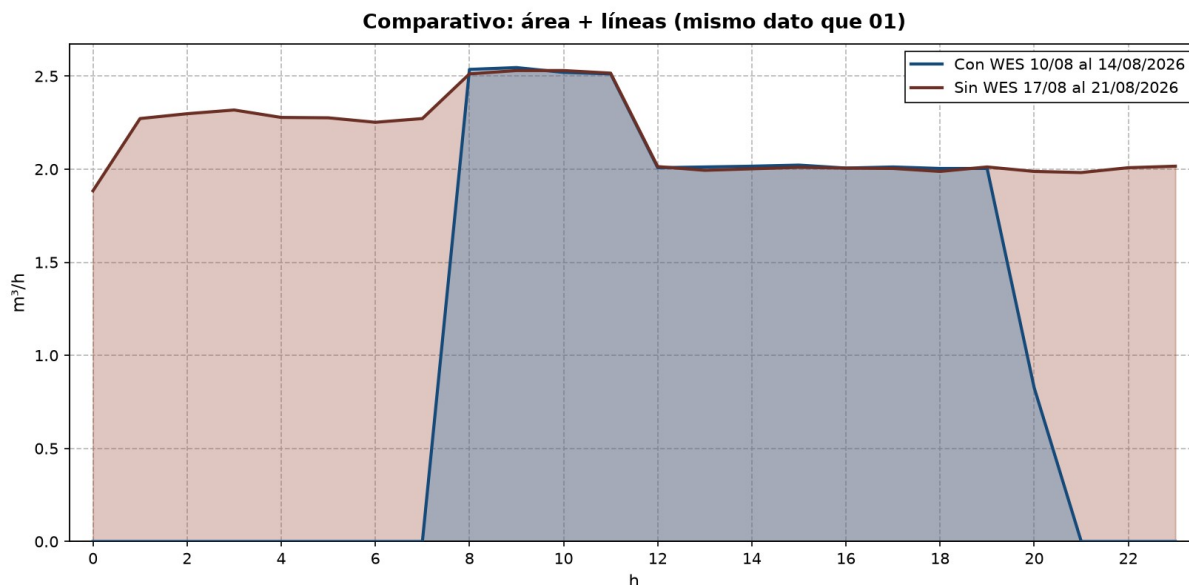

Día homólogo	Con WES (m³)	Sin WES (m³)	Ahorro (m³)	%
Lun 10 vs 17	31,1	56,1	25,1	44,7 %
Mar 11 vs 18	31,4	58,5	27,1	46,3 %
Mié 12 vs 19	31,1	58,4	27,2	46,7 %
Jue 13 vs 20	31,4	58,3	27	46,3 %
Vie 14 vs 21 (00:00-11:59)	10,1	28,4	18,3	64,4 %

2. Quinto punto: Colegio ICCO Renca (000017-08)

Sala de bombas. En Colegio ICCO Renca (000017-08) no se puede dejar el punto sin control WES durante una semana completa. Si se elimina el control, el estanque de la sala de bombas se vacía y no es capaz de recuperarse; eso afectaría el funcionamiento normal del colegio. Por esa razón el único día sin control fue el domingo 16/08/2026, de 00:00 a 23:59. El resto de los días permaneció con WES. El rendimiento se mide comparando ese domingo sin control con cada día con control y, en particular, con el domingo homólogo anterior (09/08). No existe una semana homóloga lun-vie sin WES en este punto: no se puede construir sin vaciar el estanque.

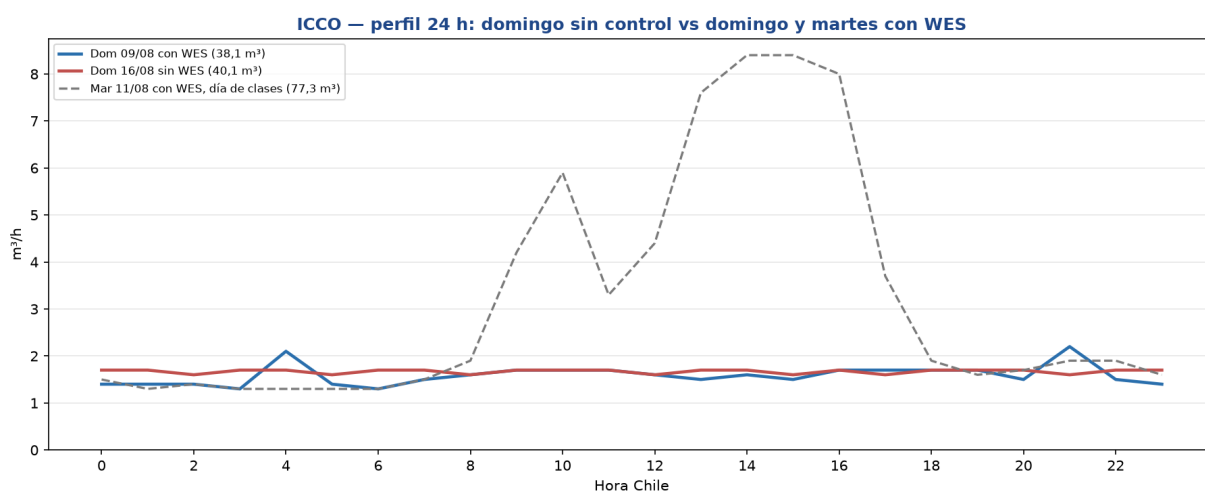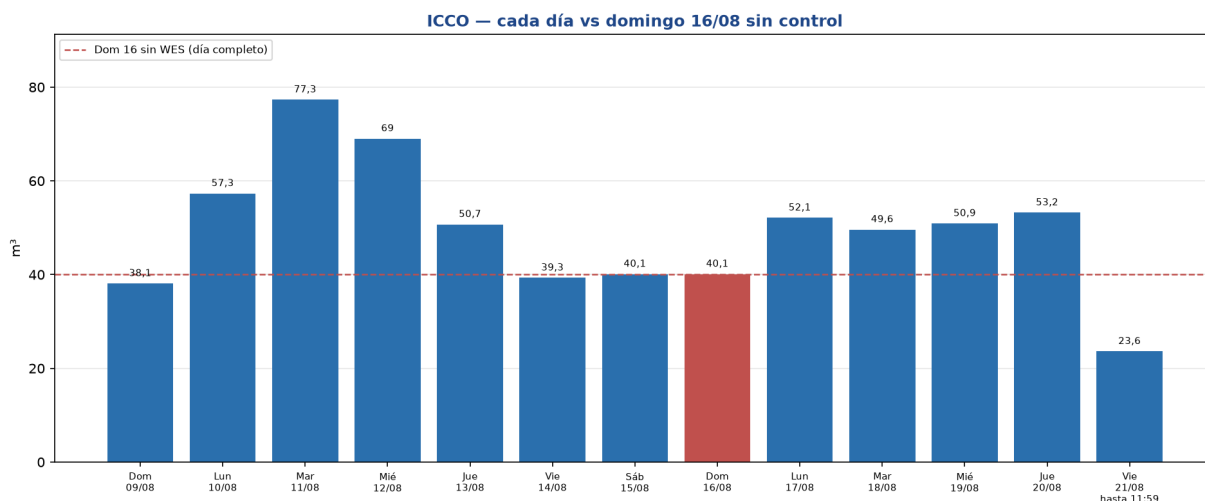

Rendimiento totalizado (único par homólogo justo). Domingo 09/08 con WES 38,1 m³ vs domingo 16/08 sin WES 40,1 m³ → 5 % (2 m³; ~2.600 CLP). No se puede extrapolar ese 40,1 m³/día a lun-vie: un día de clases con WES ya supera 50–77 m³ por ocupación, y sin control el estanque de la sala de bombas se vaciaría.

Día	Control	m³ del día	m³ dom 16	Ahorro (m³)	%
Domingo 09/08	Con WES	38,1	40,1	2	5 %
Lunes 10/08	Con WES	57,3	40,1	-17,2	-42,9 %
Martes 11/08	Con WES	77,3	40,1	-37,2	-92,8 %
Miércoles 12/08	Con WES	69	40,1	-28,9	-72,1 %
Jueves 13/08	Con WES	50,7	40,1	-10,6	-26,4 %
Viernes 14/08	Con WES	39,3	40,1	0,8	2 %
Sábado 15/08	Con WES	40,1	40,1	0	0 %
Domingo	Sin WES	40,1	40,1	0	0 %

16/08					
Lunes 17/08	Con WES	52,1	40,1	-12	-29,9 %
Martes 18/08	Con WES	49,6	40,1	-9,5	-23,7 %
Miércoles 19/08	Con WES	50,9	40,1	-10,8	-26,9 %
Jueves 20/08	Con WES	53,2	40,1	-13,1	-32,7 %
Viernes 21/08 hasta 11:59	Con WES	23,6	20,1	-3,5	-17,4 %

Conclusiones

En ICCP, Lo Velásquez, gimnasio y piscina la comparación es homóloga: misma estación, mismos días de la semana y la última semana con control WES contra esta semana sin control. El aumento de volumen se concentra en ICCP (Cumbre de Córdones pte.), Piscina municipal. En Esc. Lo Velásquez, Gimnasio municipal el periodo sin WES no gasta más que la semana con control.

En Colegio ICCO Renca el sin control no se puede repetir una semana completa: el estanque de la sala de bombas se vacía y no se recupera, y eso afectaría el funcionamiento normal del colegio. El único día sin WES fue el domingo 16/08 (40,1 m³). El rendimiento totalizado frente al domingo homólogo 09/08 es 5 % (2 m³). Los días de clases con WES gastan más que ese domingo por ocupación, no porque el control suba el consumo.