

Lo Velásquez y Gimnasio — L/min por horario (lunes 24)


Cifras en litros por minuto. El 100 % es el pico del lunes 17 sin WES con 10 % de holgura, para que no falle el abastecimiento. 60 % y 30 % solo en tramos donde ese día el caudal ya era menor. En Lo Velásquez, 00:01–06:00 va a 0 L/min (el colegio se va a cero). Jueves 20 de la línea base hasta 22:59 Chile.

Caudales a cargar en WES

Punto	100 % (L/min)	60 % (L/min)	30 % (L/min)
Esc. Lo Velásquez	18,5	11,5	6
Gimnasio municipal	31,5	19	9,5

Esc. Lo Velásquez

Pico lun 17: 16,5 L/min. Cargar estos L/min por tramo. El lunes 17 cabe entero en estos topes (recorte vs ese día: 0 %). Noche 00:01–06:00 en 0 L/min: el colegio se va a cero.

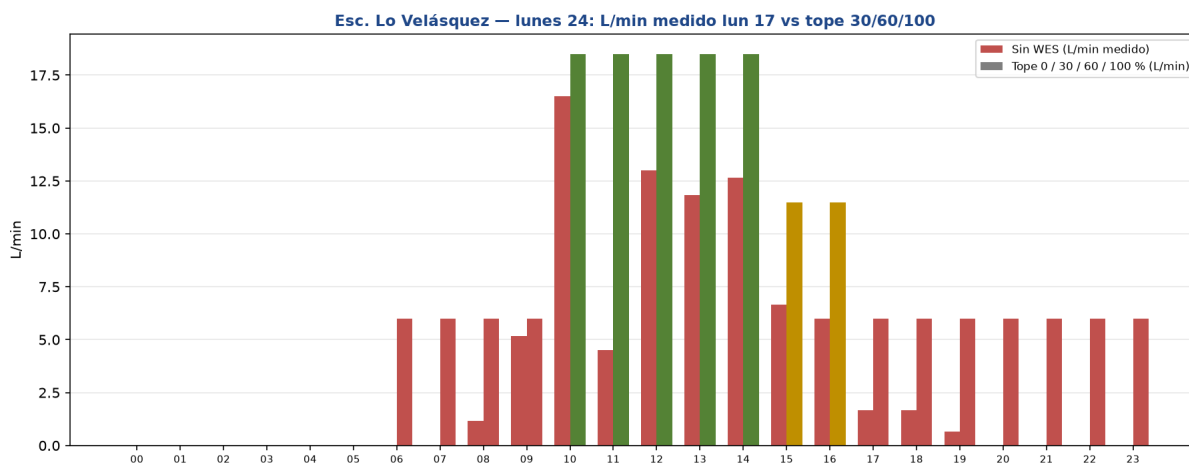


Horario	L/min	% WES
00:01–06:00	0	0
06:00–09:59	6	30

10:00–14:59	18,5	100
15:00–16:59	11,5	60
17:00–23:59	6	30

Gimnasio municipal

Pico lun 17: 8,2 L/min. Cargar estos L/min por tramo. El lunes 17 cabe entero en estos topes (recorte vs ese día: 0 %). No usar 0,54 m³/h parejo: se queda corto con evento (jue 13/08 = 0,80 m³/h; sáb 15/08 = 1,50; máx. 25/06 = 1,70). El 100 % cubre 1,70 × 1,10. De 08:00 a 21:59 va 100 %; de noche 30 %.

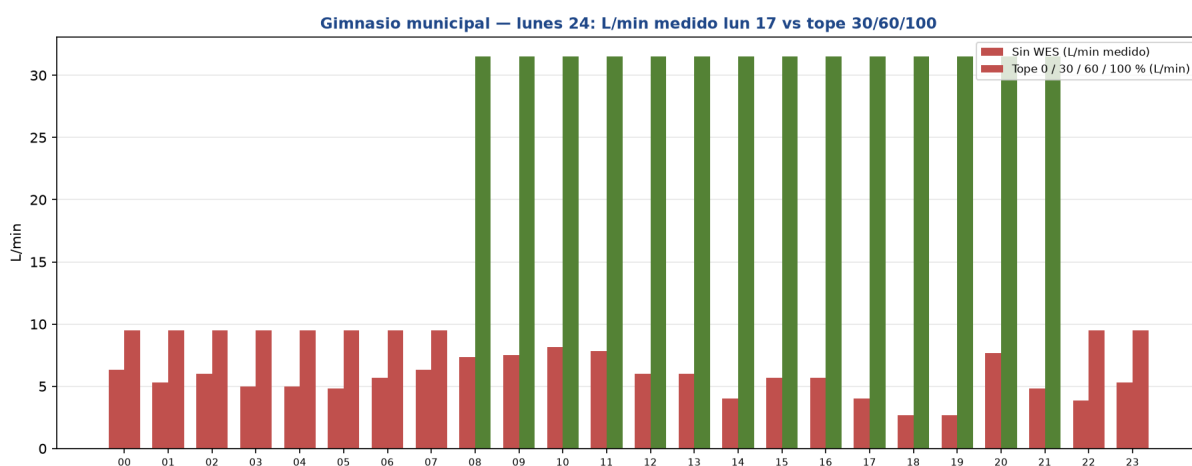

Horario	L/min	% WES
00:00–07:59	9,5	30
08:00–21:59	31,5	100
22:00–23:59	9,5	30

Notas

En Lo Velásquez, 00:01–06:00 se programa en 0 L/min porque el colegio se va a cero. En el gimnasio no cargar 0,54 m³/h parejo: ese caudal es solo el pico del lun 17 y deja corto un día con evento. En el resto de tramos el L/min cubre el caudal de referencia más 10 % de holgura. Si un tramo 30 o 60 se queda corto en el día, subir ese tramo a 100 %.