

Reporte Agregado - BUPA

MONITOREO WES

Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo

Rango: 23-07-26 - 11-08-26

Generado: 12-08-26

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.

Consumo total agregado: 4.027,2 m³.

Consumo promedio por punto: 1.006,8 m³.


Total de alertas registradas: 22.

Promedio de alerta agregado: 0,8 m³/h.

Proyección diaria de consumo nocturno agregada: 20,3 m³/día.


COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

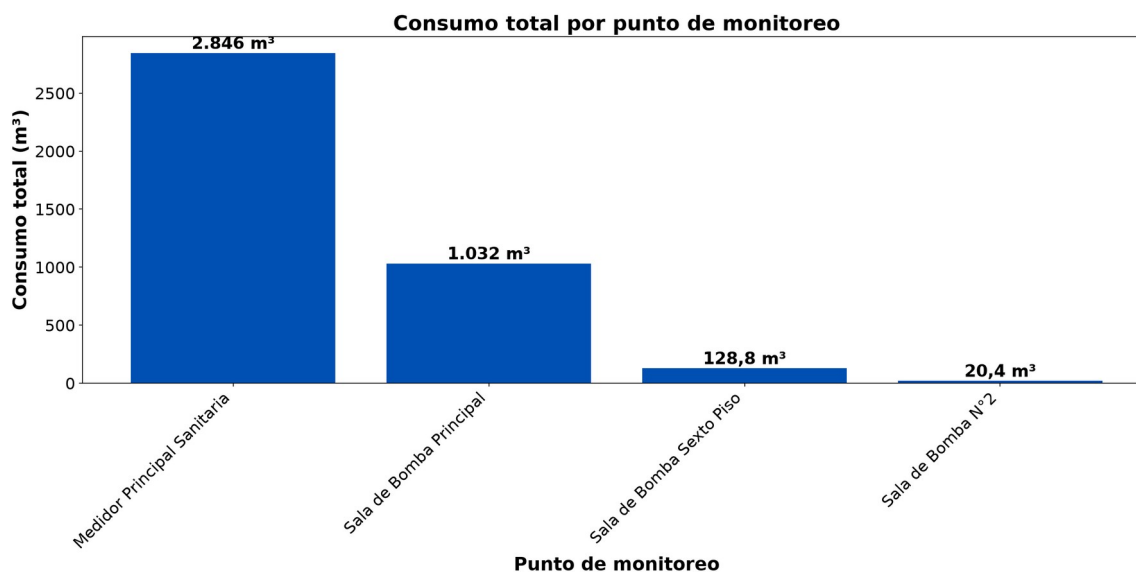

El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es Medidor Principal Sanitaria, con un total de 2.846 m³ durante el periodo analizado. Este valor representa un 182,7% por encima del promedio (1.006,8 m³ por punto), indicando una demanda significativamente superior a la media. Por otro lado, el punto con menor consumo es Sala de Bomba N°2, con un total de 20,4 m³. Este valor representa un 98% por debajo del promedio, mostrando una demanda significativamente inferior. La diferencia entre el punto de mayor y menor consumo es considerable, siendo el consumo máximo aproximadamente 139,4 veces superior al mínimo, lo que sugiere variaciones significativas en los patrones de uso entre los diferentes puntos de monitoreo.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA (24-07-26):

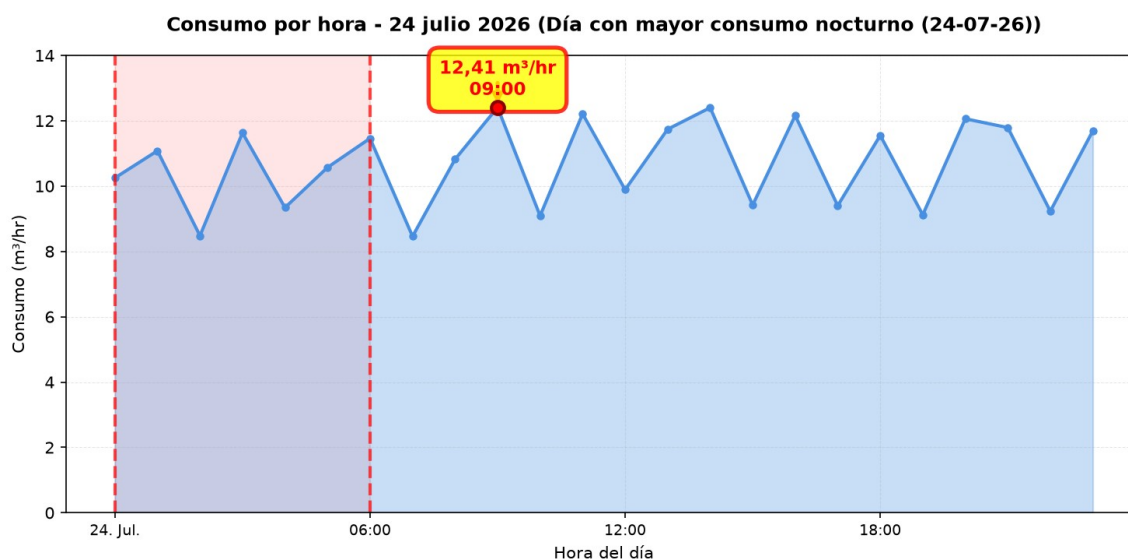

El gráfico muestra el día con mayor consumo nocturno (00:00–06:59) del Medidor Principal Sanitaria en el periodo de días completos analizado. Este medidor representa el total de la cuenta de agua de la clínica.


PROYECCIÓN DE CONSUMO MENSUAL (WES · DÍAS COMPLETOS)

Se consideran solo días civiles completos (20 días: 23/07/2026–11/08/2026), sin incluir el día en curso a fin de no distorsionar el promedio diario. Para cada punto: promedio diario del periodo × 30. La valorización usa la tarifa efectiva de la última factura (\$2.769 CLP/m³ = \$18.538.860 ÷ 6.696 m³). La factura de julio (6.696 m³ / \$18.538.860) se muestra solo como referencia histórica; no reemplaza la proyección WES.

PROYECCIÓN / CUENTA MENSUAL

Punto	Consumo 20 días (m³)	Promedio diario (m³)	Proyección 30 días (m³)	Proyección 30 días (CLP)
Medidor Principal Sanitaria (000029-09)	2.846	142,3	4.269	\$11.819.437
Sala de Bomba Principal (000029-07)	1.032	51,6	1.548,1	\$4.286.073
Sala de Bomba Sexto Piso (000029-08)	128,8	6,4	193,1	\$534.695
Sala de Bomba N°2 (000029-10)	20,4	1	30,6	\$84.804
Referencia: factura julio (histórica)	—	—	6.696	\$18.538.860

Lectura para el cliente: en estos 20 días el Medidor Principal Sanitaria registró 2.846 m³ (142,3 m³/día). Si ese ritmo se mantiene, la cuenta a 30 días se acerca a 4.269 m³ (\$11.819.437), frente a la última factura de 6.696 m³ (\$18.538.860).

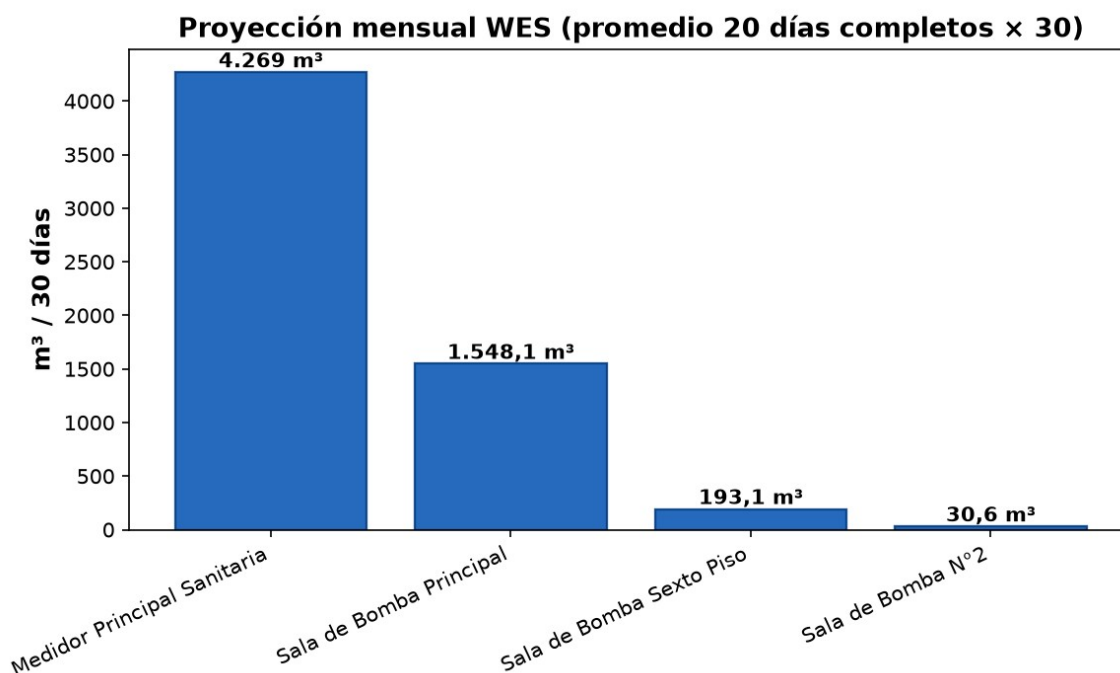

PARTICIPACIÓN DE SALAS DE BOMBA VS CUENTA (PROYECCIÓN WES)


El Medidor Principal Sanitaria representa el 100% de la cuenta (distribuye todo el consumo). Las salas de bomba son submediciones internas. La diferencia entre el 100% y la suma de las salas es volumen (y costo) que hoy no está siendo monitoreado punto a punto.

PARTICIPACIÓN SOBRE CUENTA (PROYECCIÓN MENSUAL)

Concepto	Proy. 30 días (m³)	Proy. 30 días (CLP)	% sobre Sanitaria
Medidor Principal Sanitaria (cuenta / 100%)	4.269	\$11.819.437	100,0%
Sala de Bomba Principal (000029-07)	1.548,1	\$4.286.073	36,3%
Sala de Bomba Sexto Piso (000029-08)	193,1	\$534.695	4,5%
Sala de Bomba N°2 (000029-10)	30,6	\$84.804	0,7%
TOTAL salas de bomba (07+08+10)	1.771,8	\$4.905.572	41,5%
NO MONITOREADO (Sanitaria – salas)	2.497,2	\$6.913.865	58,5%

Resumen: proyectadas a 30 días, las tres salas de bomba suman 1.771,8 m³ (\$4.905.572), es decir el 41,5% de la cuenta proyectada en Sanitaria. Queda un diferencial no monitoreado de 2.497,2 m³ (\$6.913.865), equivalente al 58,5% de la cuenta.

Participación proyectada sobre Medidor Principal Sanitaria

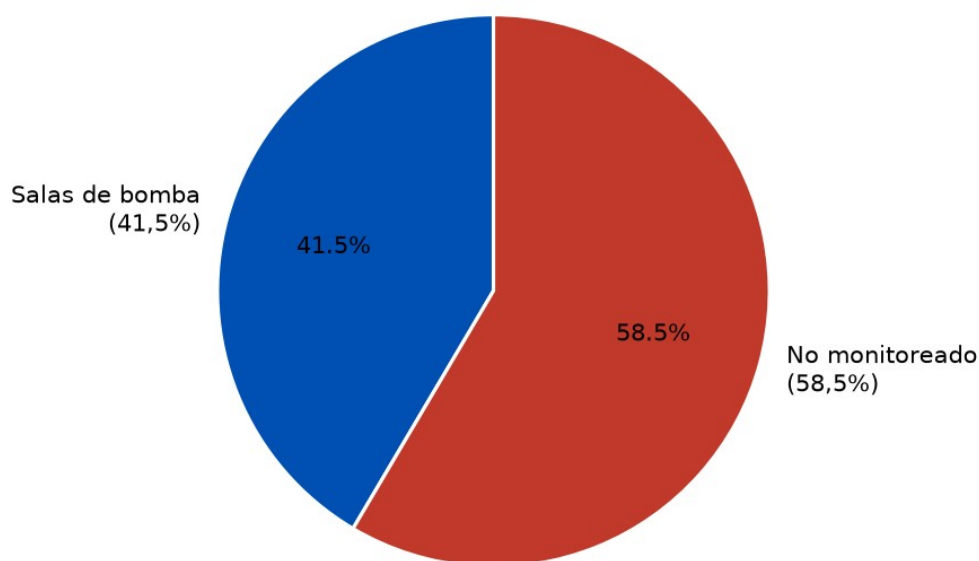

CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó proyecciones de fuga en los siguientes puntos de monitoreo: Medidor Principal Sanitaria, Sala de Bomba Principal, Sala de Bomba Sexto Piso y Sala de Bomba N°2. Estos puntos presentan consumos nocturnos significativos que sugieren la presencia de fugas constantes durante el periodo analizado.

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes, crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.